
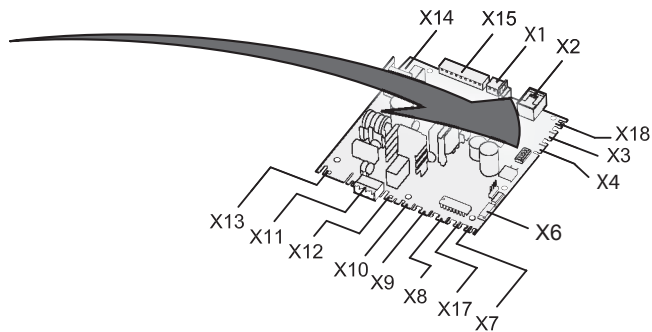


## 10.1 Aansluitschema

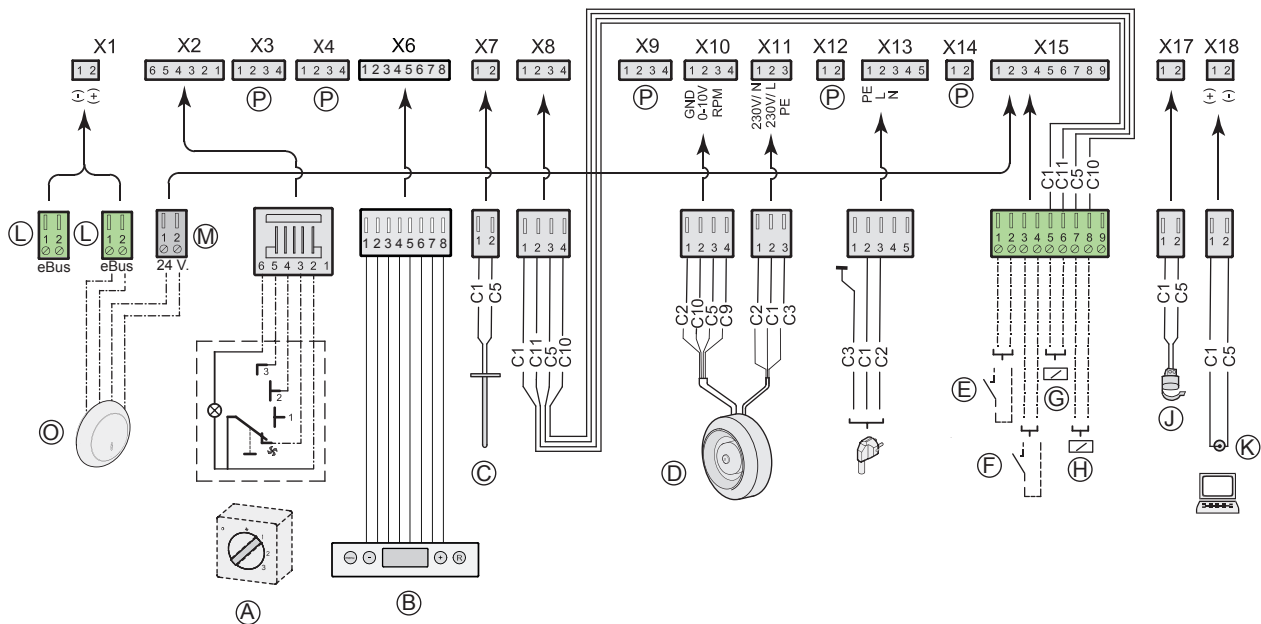

- |                  |                                 |  |
|------------------|---------------------------------|--|
| C1 = bruin       | A = Standenschakelaar           | H = Koelrelais (24 VDC, niet gemonteerd) |
| C2 = blauw       | B = Bedieningspaneel            | J = Watertemperatuursensor               |
| C3 = groen/geel  | C = Uitblaastempatuursensor     | K = Serviceaansluiting                   |
| C5 = wit         | D = Systeemventilator           | L = eBus connector (polariteit gevoelig) |
| C6 = draad nr. 1 | E = Schakelcontact koeling      | M = Voeding CO <sub>2</sub> sensor       |
| C7 = draad nr. 2 | F = Schakelcontact externe fout | O = CO <sub>2</sub> sensor (optioneel)   |
| C10 = geel       | G = Vorstbeveiligingrelais      | P = Niet van toepassing                  |
| C11 = groen      | (24 VDC, max. 60 mA)            |  |