




*Air for life*

## Installationsanleitung

Ease 100 Unterputzgehäuse

Deutsch

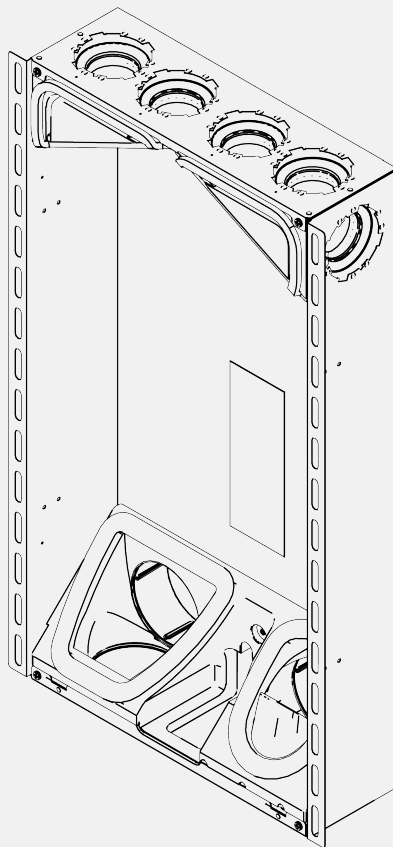



# Installationsanleitung

Ease 100 Unterputzgehäuse



In der Nähe des Geräts aufbewahren

Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und älter, Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten, körperlichen Einschränkungen oder fehlender Kenntnis und Erfahrung bedient werden, wenn sie dabei beaufsichtigt werden oder Anweisungen dafür erhalten haben, wie das Gerät sicher verwendet werden kann und sie sich über die möglichen Gefahren bewusst sind. Kinder unter 3 Jahren müssen vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden kontinuierlich beaufsichtigt. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie dabei beaufsichtigt werden oder verständlich in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, das Gerät wurde in der normalen Betriebsposition aufgestellt und installiert. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht einstellen und das Gerät weder reinigen noch Wartungsarbeiten daran durchführen, die normalerweise vom Benutzer durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

**Wenn das Netzkabel ausgetauscht werden muss, immer ein Ersatznetzkabel bei der Brink Climate Systems B.V. bestellen. Um gefährliche Situationen zu verhindern, darf ein beschädigter Netzanschluss nur von einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden!**

Land: DE

# 1 Zu diesem Dokument

- ▶ 1. Dieses Dokument vor Beginn der Arbeit an dem Produkt oder mit dem Produkt lesen.
- ▶ 2. Die Vorgaben in diesem Dokument einhalten.

Bei Nichtbeachten der Vorgaben in diesem Dokument erlischt der Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Hersteller.



## 1.1 Aufbewahrung des Dokuments

Der Betreiber ist verantwortlich für die Aufbewahrung dieses Dokuments.

- ▶ 1. Dieses Dokument nach Installation des Produkts an den Betreiber übergeben.
- ▶ 2. Das Dokument an einem geeigneten Ort aufbewahren und jederzeit verfügbar halten.
- ▶ 3. Bei Weitergabe des Produkts das Dokument ebenfalls übergeben.





## 1.2 Symbole

In diesem Dokument werden folgende Symbole verwendet:

Symbol	Bedeutung
1.	Handlungsschritte sind nummeriert
✓	Kennzeichnet eine notwendige Voraussetzung
⇒	Kennzeichnet das Ergebnis eines Handlungsschrittes
	Kennzeichnet wichtige Informationen für den sachgerechten Umgang
	Kennzeichnet einen Hinweis auf mitgeltende Dokumente

## 1.3 Warnhinweise

Warnhinweise im Text warnen vor Beginn einer Handlungsanweisung vor möglichen Gefahren. Die Warnhinweise geben durch ein Piktogramm und ein Signalwort einen Hinweis auf die mögliche Schwere der Gefährdung.

Symbol	Signalwort	Erläuterung
	<b>GEFAHR</b>	Bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.
	<b>WARNUNG</b>	Bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.
	<b>VORSICHT</b>	Bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.
	<b>HINWEIS</b>	Bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.

### Aufbau von Warnhinweisen

Warnhinweise sind nach folgendem Prinzip aufgebaut:



#### **SIGNALWORT**

Art und Quelle der Gefahr

Erläuterung der Gefahr.

- ▶ Handlungsanweisung zur Abwendung der Gefahr.

## 1.4 Abkürzungen

SUP	Zuluft
EHA	Fortluft
ETA	Abluft
ODA	Außenluft

## 2 Sicherheit

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist nur für die Installation in der Wand in Kombination mit Ease 100 geeignet.

### 2.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Eine anderweitige Verwendung als die bestimmungsgemäße Verwendung ist nicht zulässig. Bei jeder anderen Verwendung sowie bei Veränderungen am Produkt auch im Rahmen von Montage und Installation, verfällt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Das Risiko trägt allein der Betreiber. Eine Zweckentfremdung des Produkts (z. B. durch Hinaufklettern, Lagerung oder Anhängen von Gegenständen etc.) ist nicht zulässig.

Das Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist.


Das Produkt nicht einbetonieren. Das Produkt ist nicht für die Deckenmontage bestimmt.

### 2.3 Sicherheitsmaßnahmen

1. Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen nicht entfernen, überbrücken oder in anderer Weise außer Funktion setzen.
2. Produkt nur in technisch einwandfreiem Zustand betreiben.
3. Störungen und Schäden, die die Sicherheit beeinträchtigen, umgehend beheben.
4. Schadhafte Bauteile durch Original-BRINK-Ersatzteile ersetzen.
5. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.


# 3 Lieferumfang

Bitte vor Beginn der Installation prüfen, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist.

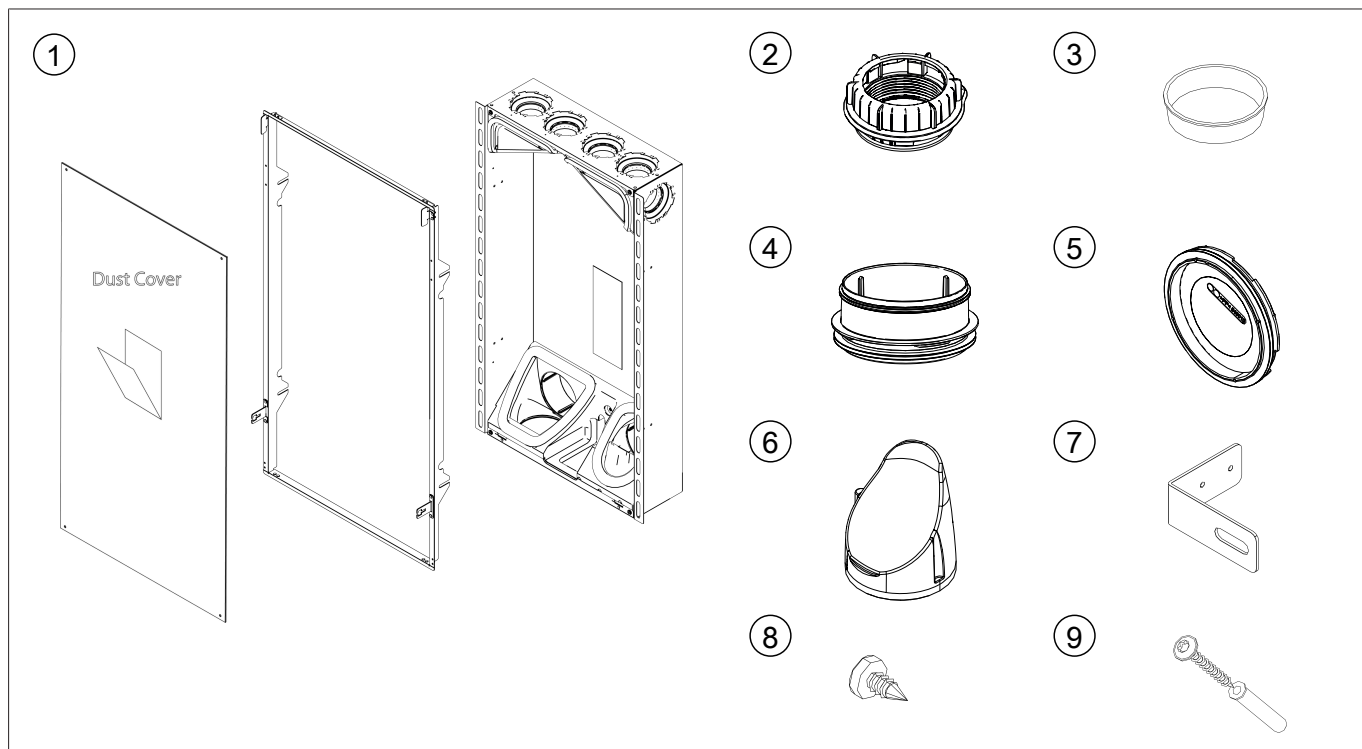

- 1 Staubabdeckung + Putzrahmen + Aufputzgehäuse
- 2 4x Stützen DN75 (nur für mehrere Räume)
- 3 6x Blinddeckel
- 4 2x ISO-Rohrverbinder DN 125
- 5 2x Deckel für DN 125
- 6 Luftstromumlenker
- 7 4x Winkel für Wandmontage
- 8 12x selbstschneidende Schrauben TX20 4,2 × 9,5
- 9 4x Rundkopfschraube mit Unterlegscheibe 6x50 und Dübel für Wandmontage

## Zubehör

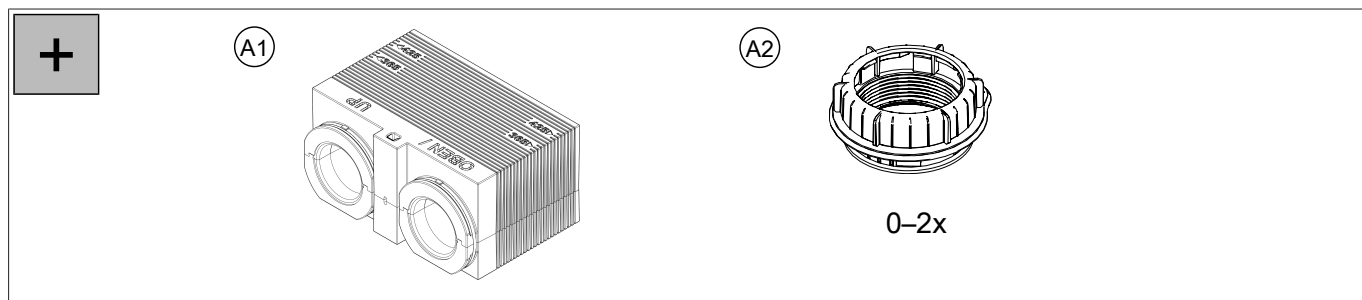


A1 Mauerblock DN 125 (erforderlich)

A2 zusätzliche Stützen DN75 (nur für mehrere Räume)


# 4 Technische Spezifikationen

## 4.1 Bemaßung Unterputzgehäuse

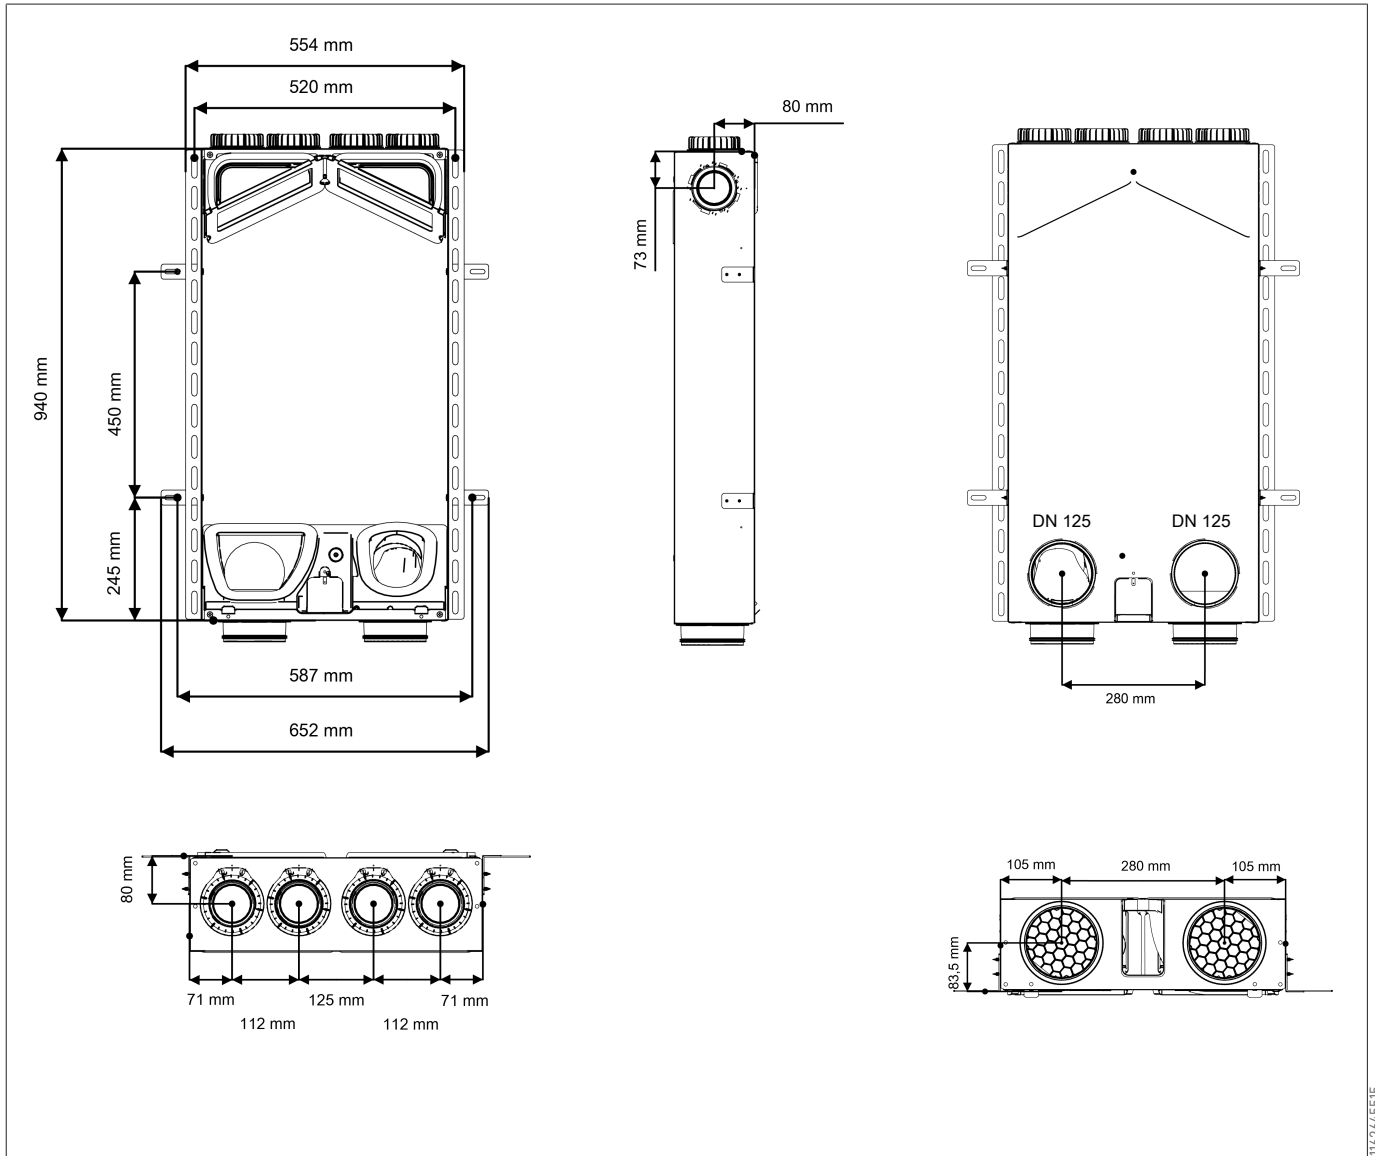


T162645515

## 4.2 Produktversionen

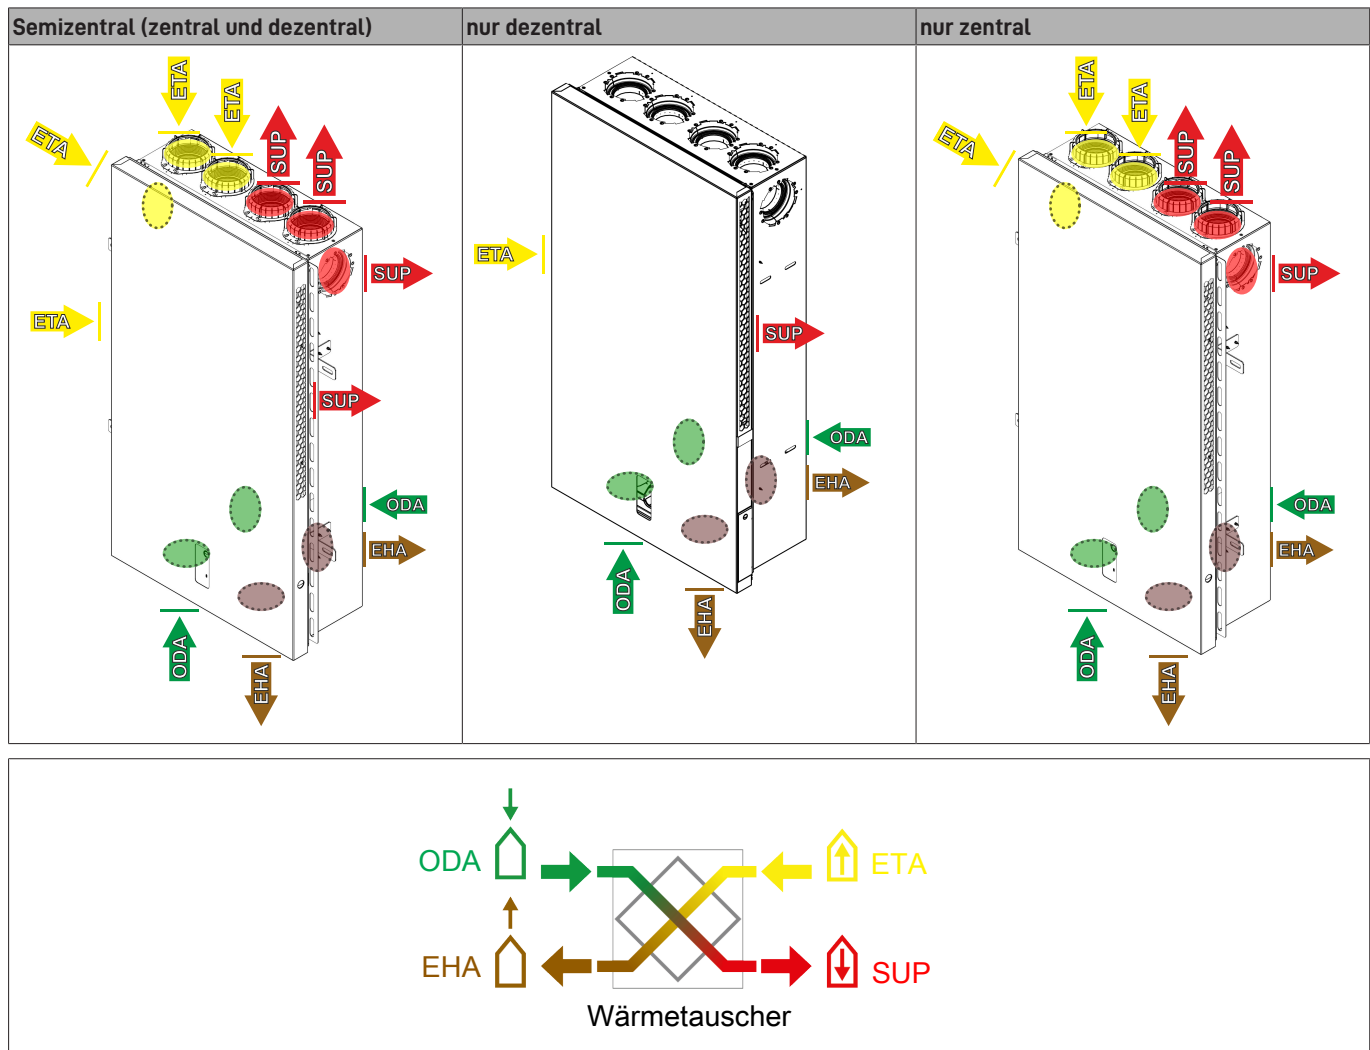


136152351

### 4.3 Mindestabstand

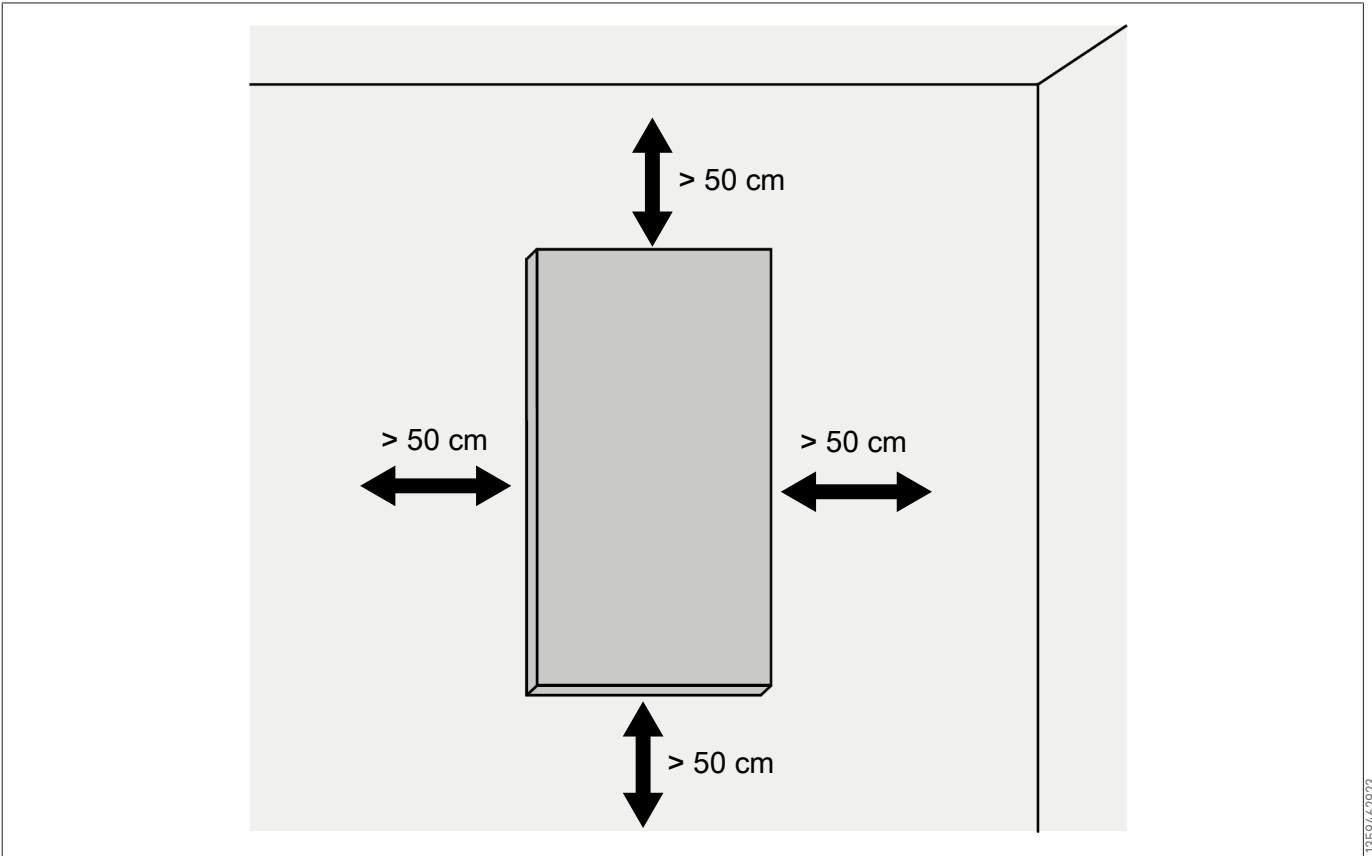


1359462923

### 4.4 Bemaßungsbeispiel: Rohbauwand

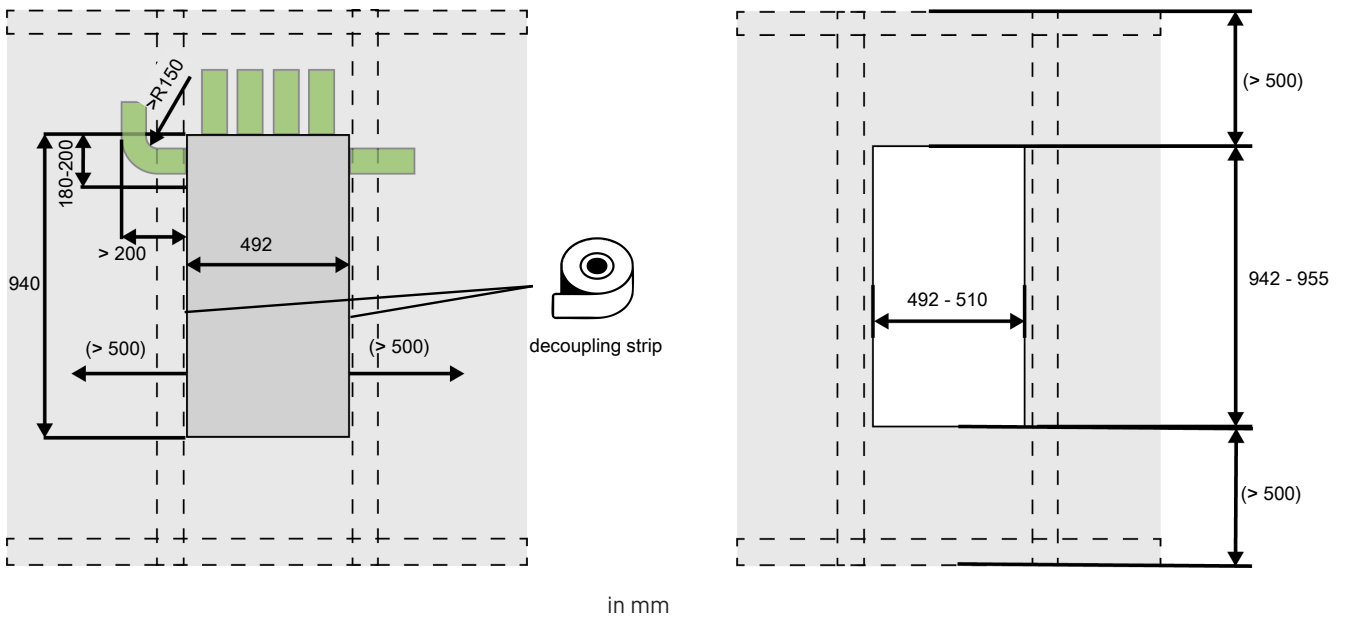

## 4.5 Bemaßungsbeispiel: Ziegelwand

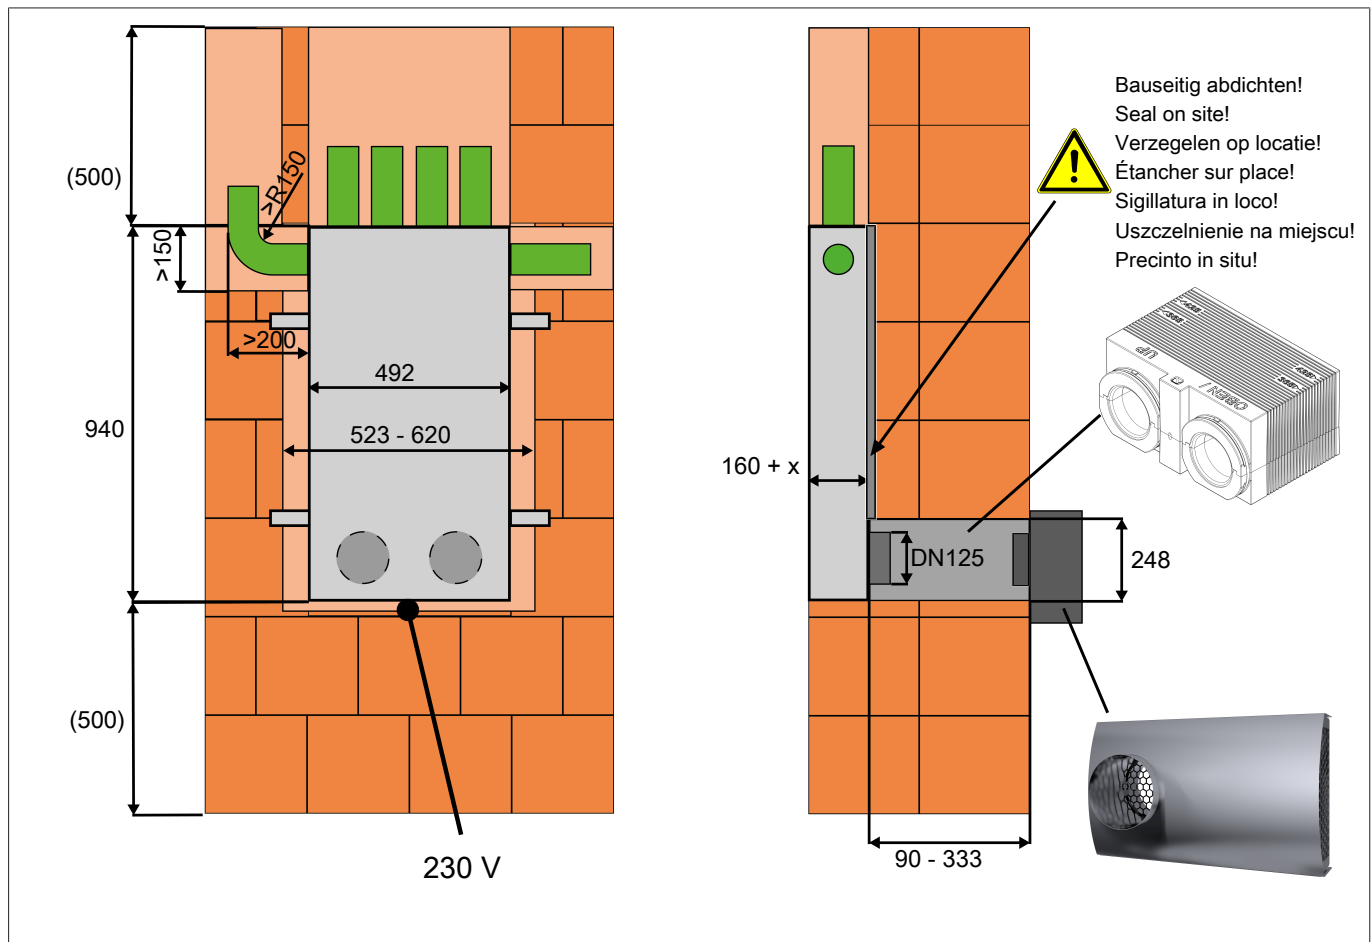


Eine Wärmedämmung an der Rückseite des Gehäuses ist möglicherweise erforderlich. Die Anforderungen an die Dämmung (z. B. die Dicke) hängen von den nationalen Vorschriften ab.

Die Tiefe (160 mm) muss um die Dicke der Dämmung (x) erhöht werden.


Die Verbindung mit der Außenwand (z. B. Putz) muss vom Kunden durchgeführt werden.

# 5 Vorbereitung für die zentrale oder dezentrale Nutzung

dezentrale oder semizentraler Gebrauch

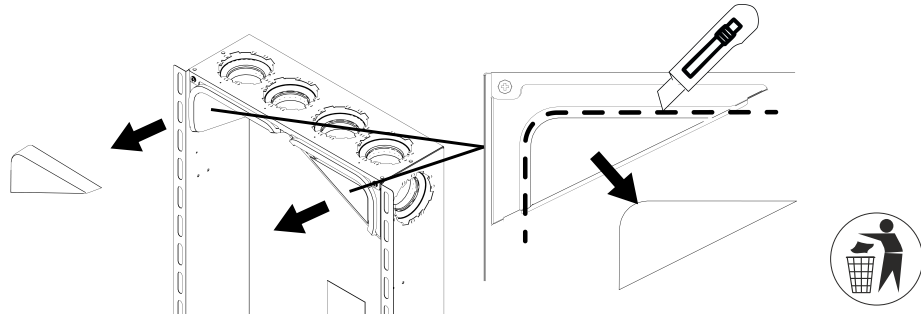


Nur zentraler Gebrauch

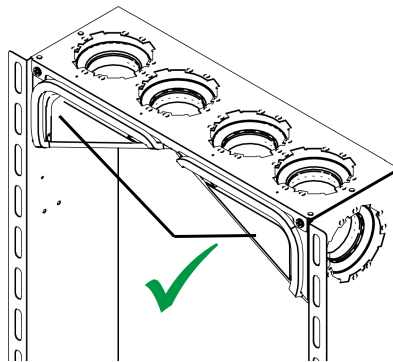


1079725835

# 6 Installation des Unterputzgehäuses


## 1 Putzrahmen entfernen

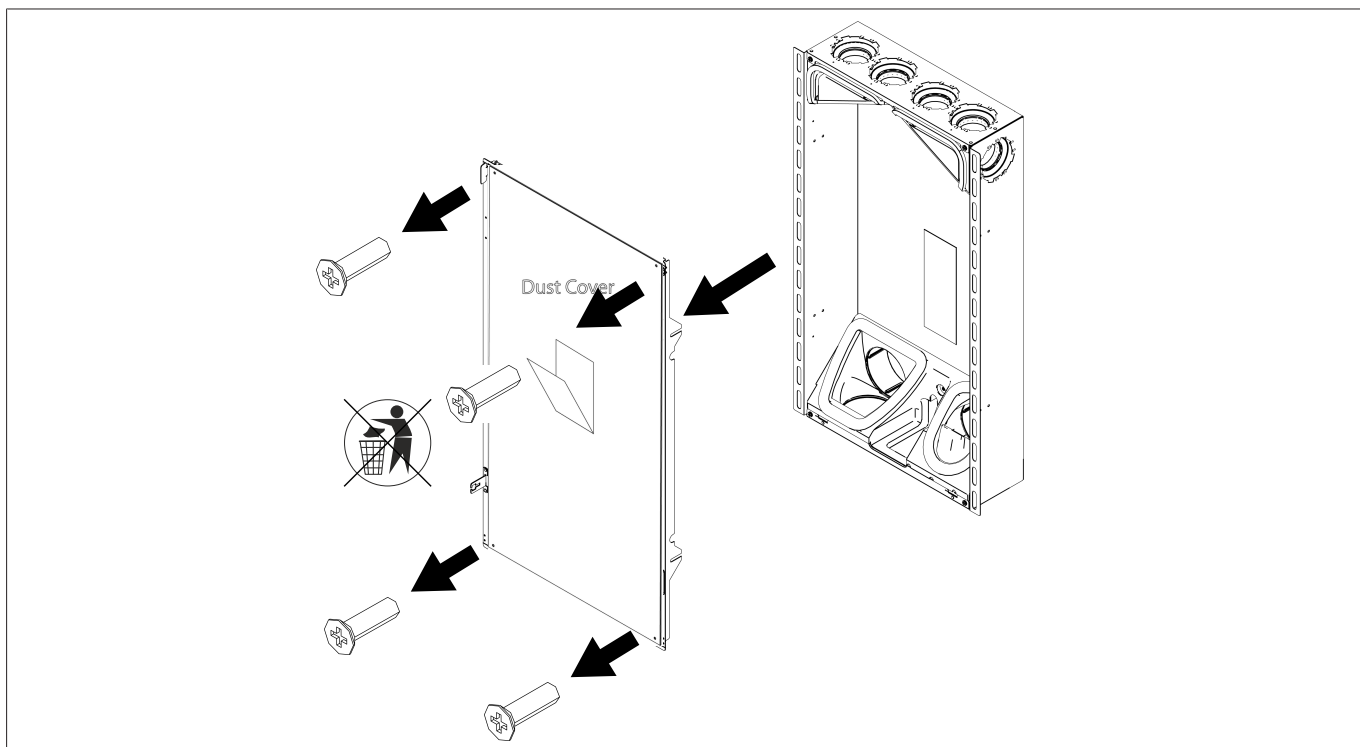

## 2 ISO-Rohranschlüsse montieren

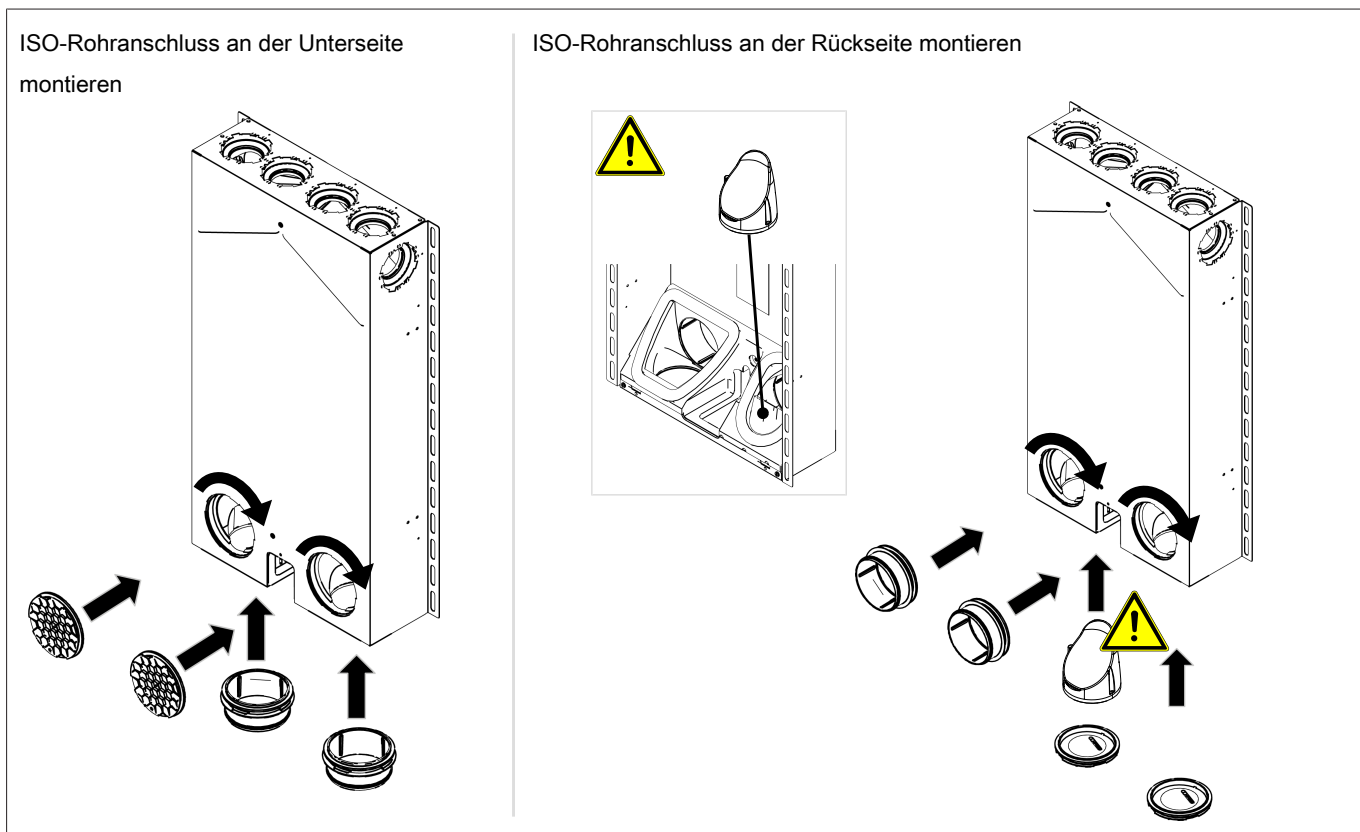


### 3 Stutzen montieren

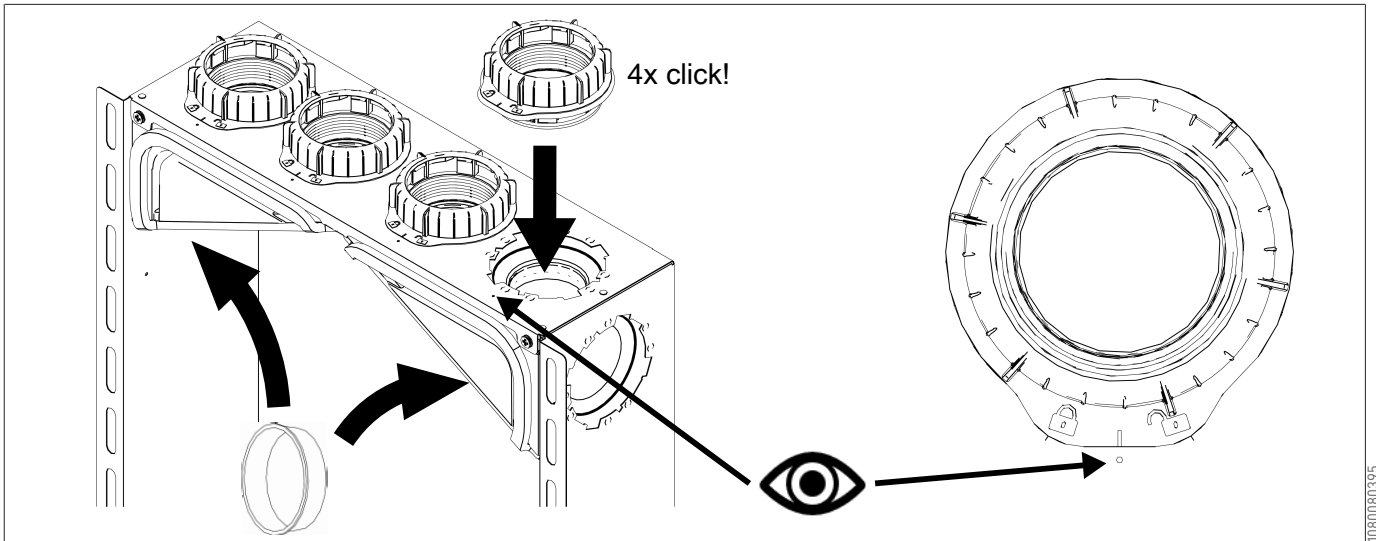

1080080395


### 4 Das Gehäuse in die Wand einbauen

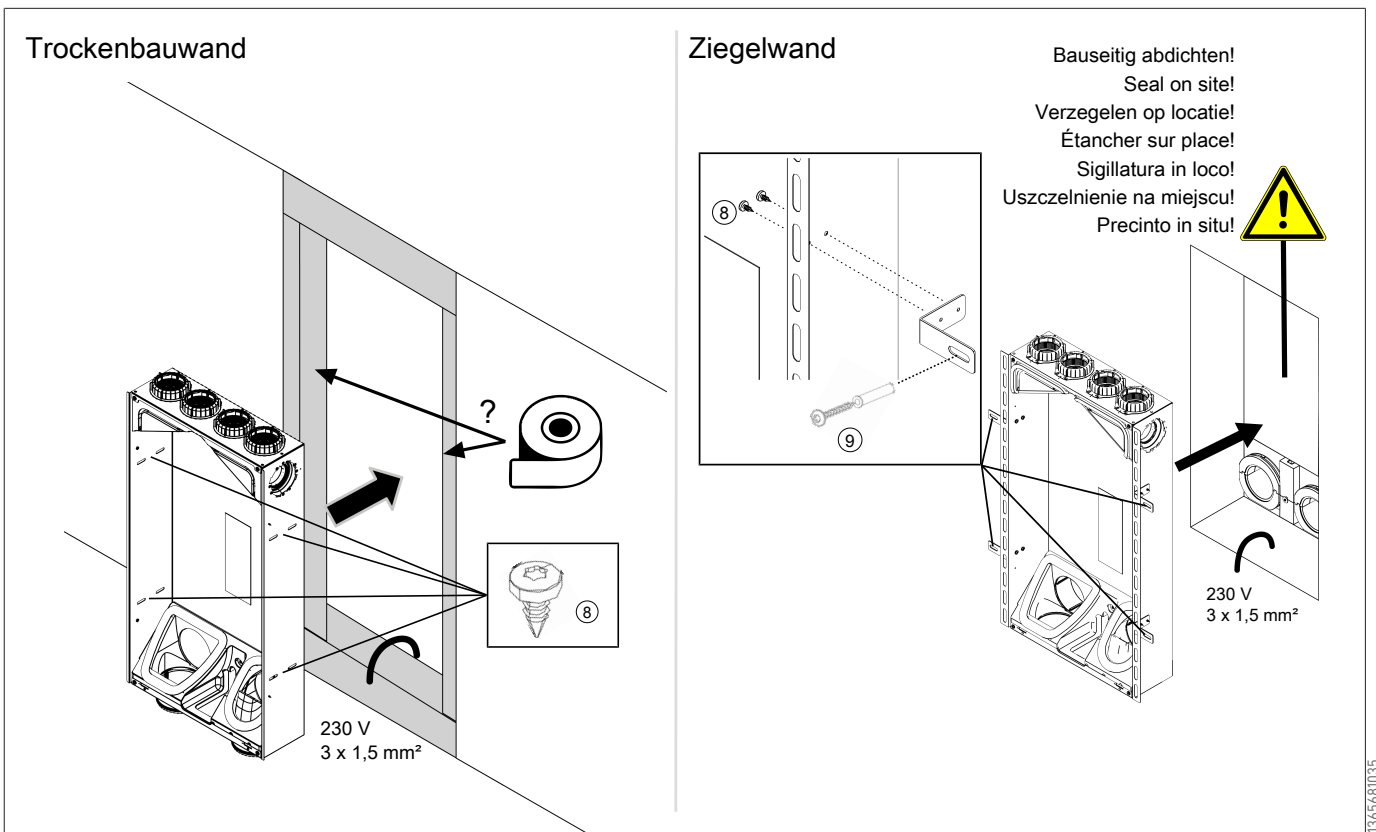


13656681035

- ▶ 1. Bei Ziegelmauern: Eine Isolierung auf die Rückseite des Gehäuses kleben. Nationale Vorschriften beachten! Die Dämmung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- ▶ 2. Bei Ziegelmauern: Alle Spalten zwischen Gehäuse und Wand mit Schaumstoff füllen
- ▶ 3. Bei Trockenbauwänden: Entkopplungsstreifen zwischen Gehäuse und Metallprofil platzieren.  
⇒ Vibrationen werden verhindert.


## 5 Luftkanäle anschließen

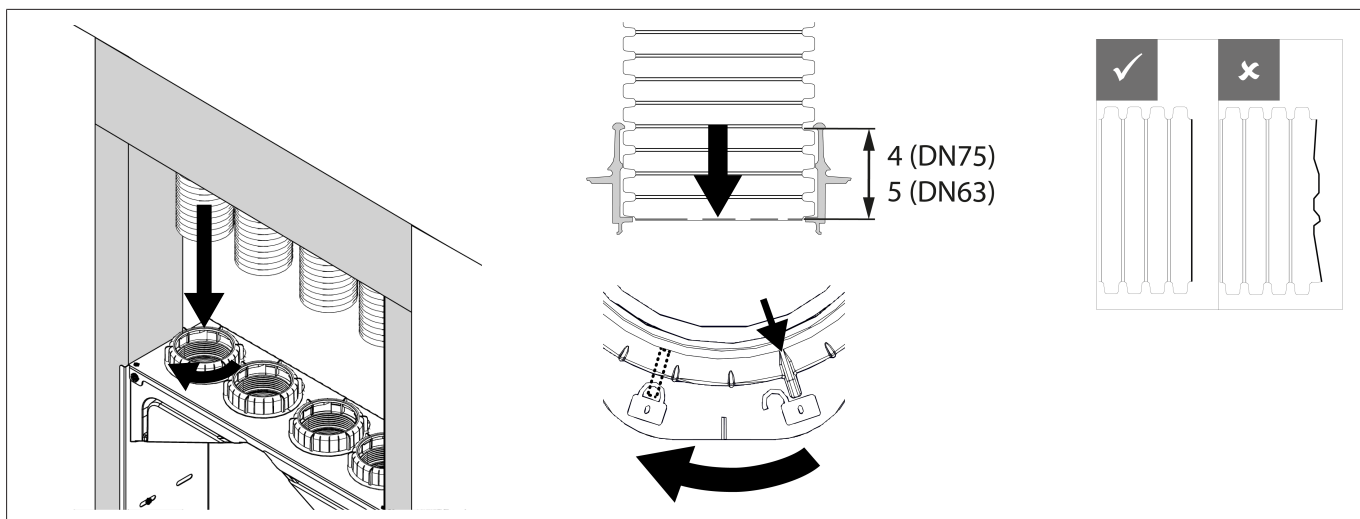

## 6 Putzrahmen montieren

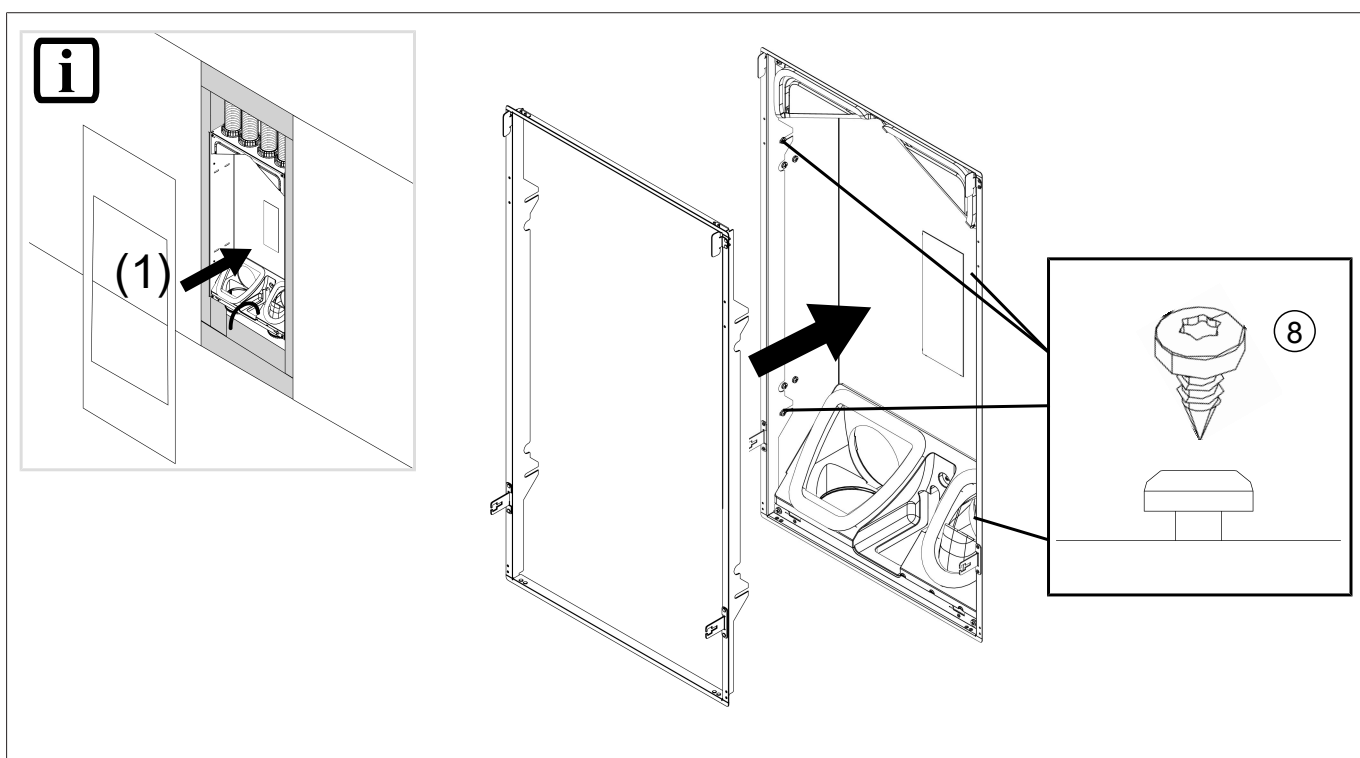


## 7 Putzrahmen an die Wandbreite anpassen

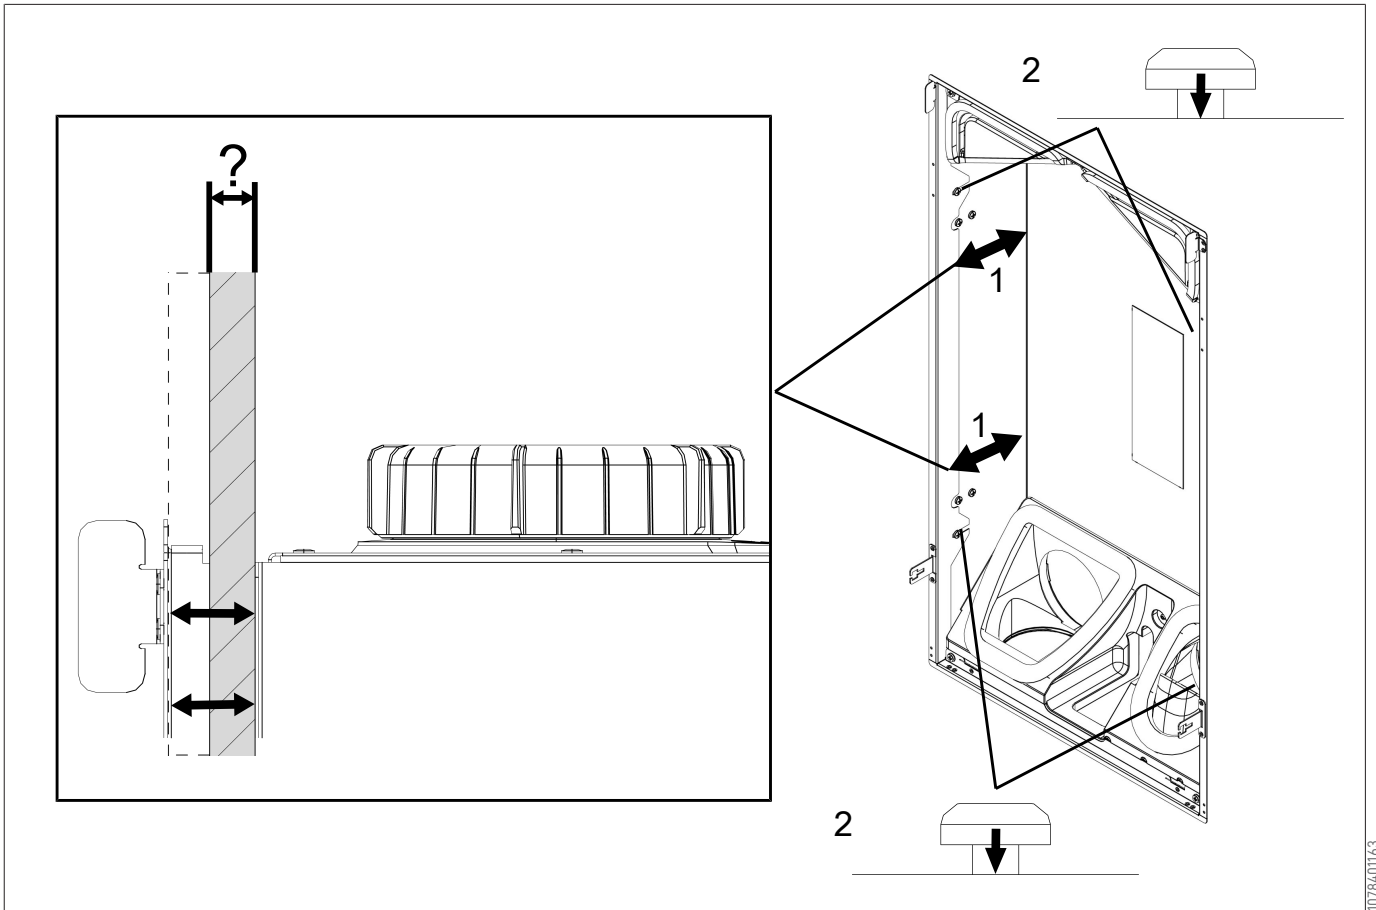

1078401163

## 8 Gehäuse abdichten

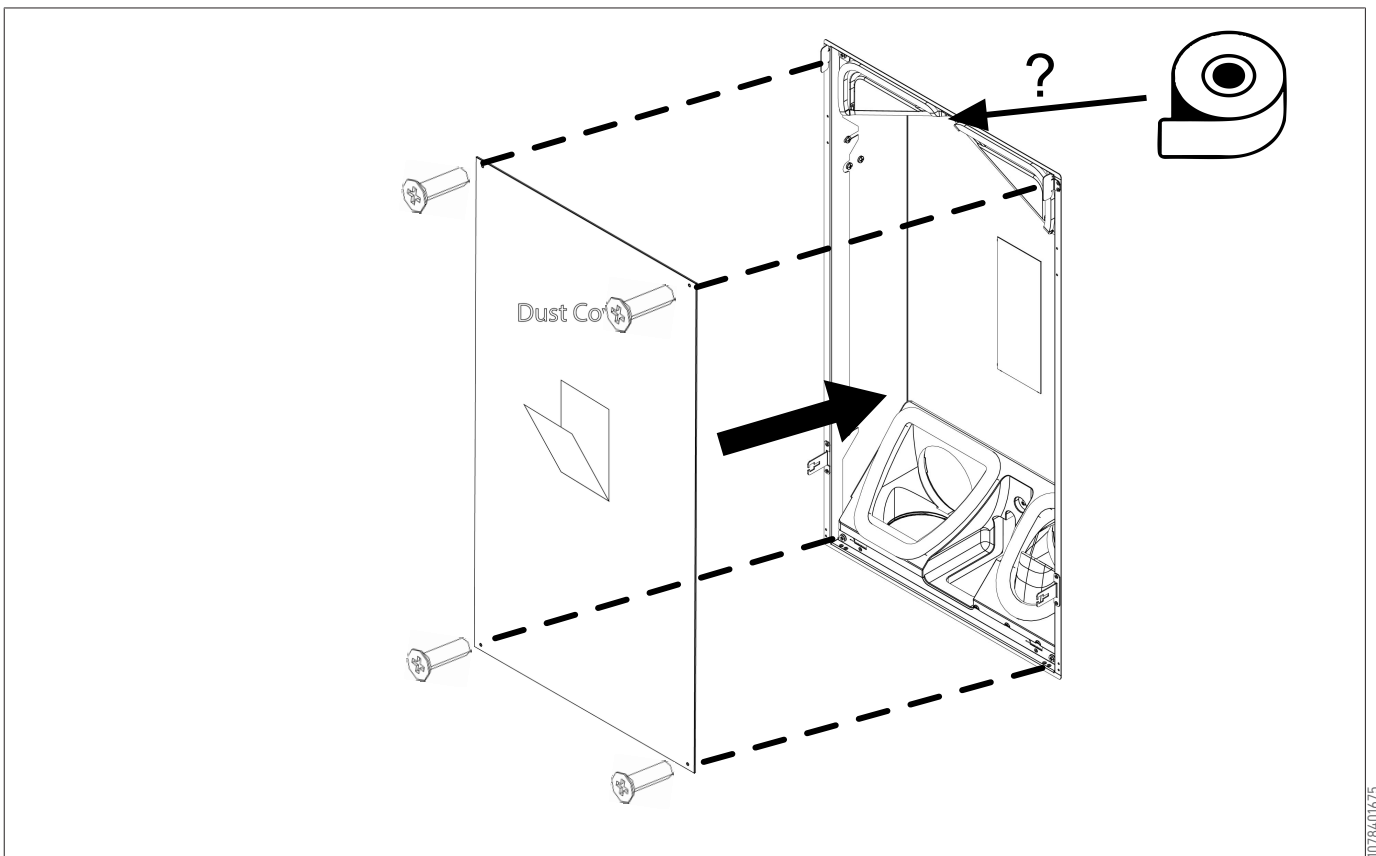

1078401165



**Brink Climate Systems B.V.**

Wethouder Wassebaliestraat 8, NL-7951SN Staphorst

T: +31 (0) 522 46 99 44

E: [info@brinkclimatesystems.nl](mailto:info@brinkclimatesystems.nl)

[www.brinkclimatesystems.nl](http://www.brinkclimatesystems.nl)