

**BRINK**

*Air for life*

## Uzstādīšanas instrukcijas

Flair 225 Enthalpy

Angļu





# uzstādīšanas instrukcijas

Flair 225 Enthalpy



Uzglabāt iekārtas tuvumā

Šo iekārtu var lietot bērni no 8 gadu vecuma, personas ar ierobežotām fiziskām vai garīgām spējām un personas ar ierobežotām zināšanām un pieredzi, ja viņus uzrauga vai viņi ir saņēmuši norādījumus, kā droši lietot iekārtu un apzinās iespējamās briesmas.

Neļaujiet bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem, atrasties iekārtas tuvumā, ja vien viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti.

Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem drīkst ieslēgt vai izslēgt iekārtu uzraudzībā vai tad, ja ir saņēmuši skaidrus norādījumus par iekārtas drošu lietošanu un viņiem ir izpratne par iespējamiem apdraudējumiem ar nosacījumu, ka iekārta ir novietota un uzstādīta normālai lietošanai. Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem nedrīkst ievietot kontaktdakšu rozetē, tīrīt iekārtu vai mainīt tās iestatījumus, ne arī veikt tādu iekārtas apkopi, ko parasti veic lietotājs. Bērni nedrīkst rotājāties ar iekārtu.

**Ja nepieciešams jauns barošanas kabelis, vienmēr pasūtiet šo rezerves daļu uzņēmumā Brink Climate Systems B.V. Lai novērstu bīstamas situācijas, bojātu elektrotīkla savienojumu drīkst nomainīt tikai kvalificēts speciālists!**

Valsts: LV

# Satura rādītājs

1 Par šo dokumentu .....	5	10.2 Gaisa caurplūdes iestatīšana .....	36
1.1 Autortiesības .....	5	10.3 Citi iestatījumi uzstādītājam .....	37
1.2 Dokumenta piemērošanas tvērums .....	5	10.4 Rūpnīcas iestatījumi .....	37
1.3 Šī dokumenta glabāšana .....	5	11 Klūda .....	38
1.4 Mērķgrupa .....	5	11.1 Klūdas analīze .....	38
1.5 Brīdinājumi .....	6	11.2 Klūdu veidi .....	38
2 Drošība .....	7	11.3 Klūdas kodi .....	39
2.1 Nepieciešamā kvalifikācija .....	7	12 Apkope .....	41
2.2 Paredzētais izmantošanas veids .....	7	12.1 Vispārējā apkope .....	41
2.3 Neparedzētais izmantošanas veids .....	7	12.2 Apkopes intervāli .....	41
2.4 Drošības pasākumi .....	7	12.3 Lietotāju apkope .....	42
2.5 Vispārīga drošības informācija .....	8	12.3.1 Filtru tīrišana .....	42
2.6 Nodošana lietotājam .....	8	12.4 Uzstādītāja apkope .....	43
2.7 Standarti un noteikumi .....	8	12.4.1 Komponentu noņemšana un uzstādīšana .....	43
3 Piegādes tvērums .....	9	12.4.2 Iekārtas iekšpuses apkope .....	45
3.1 Piegādes apjoms .....	9	12.4.3 Ventilatora apkope .....	46
4 Vispārīgi .....	10	12.4.4 Siltummaiņa apkope .....	46
5 Tehniskās specifikācijas .....	11	12.4.5 Apvada apkope .....	47
5.1 Tehniskā informācija .....	11	12.4.6 Priekšsildītāja apkope .....	47
5.2 Savienojumi un izmēri .....	13	13 Elektrodiagramma .....	48
5.3 Iekārtas daļas .....	15	14 Elektrisko savienojumu piederumi .....	50
6 Darbība .....	16	14.1 Dažādu pozīciju slēdža pieslēgšana .....	50
6.1 Apraksts .....	16	14.1.1 Dažādu pozīcijas slēdža ar filtra rādījumu pieslēgšana .....	50
6.2 Apvads .....	16	14.1.2 Bezvadu vadības pulks (bez filtra rādījuma) pieslēgšana .....	52
6.3 Aizsardzība pret sasalšanu .....	17	14.1.3 Papildu dažādu pozīcijas slēdža ar filtra rādījumu pieslēgšana .....	53
6.4 Ugunsdzēsības automatizācija .....	17	14.1.4 Papildu dažādu pozīcijas slēdža ar filtra rādījumu pieslēgšana .....	54
6.5 Plus versija .....	18	14.2 Bezvadu kontrolleru un sensoru savienojums .....	55
7 Uzstādīšana .....	19	14.3 Air Control pieslēgšana .....	56
7.1 Vispārējā uzstādīšana .....	19	14.4 Touch Control pieslēgšana .....	57
7.2 Iekārtas novietošana .....	19	14.5 Mitruma sensora pieslēgšana .....	58
7.3 Gaisa cauruļvadu pieslēgšana .....	21	14.6 CO <sub>2</sub> sensora(-u) pieslēgšana .....	59
7.4 Elektriskie savienojumi .....	23	14.7 Pieprasījuma kontrolēta ventilācija 2.0 .....	60
7.4.1 Strāvas spraudņa savienojums .....	23	14.8 Priekšsildītāja savienošana .....	61
7.4.2 Dažādu pozīciju slēdža savienojums .....	23	14.9 Pēcsildītāja savienošana .....	62
7.4.3 eBus piederuma pieslēgšana .....	23	14.10 Ģeosiltummaiņa pievienošana .....	63
7.4.4 24 voltu pieslēgums .....	23	15 Apkopes daļas .....	64
7.4.5 Mitruma sensors (savienojums) .....	24	15.1 Komponentu shematisks attēlojums .....	64
7.4.6 Savienošana ar Brinkkopni .....	24	15.2 Apkopes preces .....	65
7.4.7 Signāla izvades savienojums .....	24	15.3 Apkopes daļu pasūtīšana .....	65
7.4.8 ModBus pieslēgums .....	24	16 Iestatījumi .....	66
7.4.9 Iekārtu savienošana ar lekšējā kopni .....	25	16.1 Vērtību iestatīšana standarta iekārtai .....	66
8 Displejs .....	26	16.2 Iekārtas vērtību iestatīšana ar (Plus) drukātās shēmas plati .....	70
8.1 Vispārējs skaidrojums par vadības paneli .....	26	17 Atbilstības deklarācija .....	72
8.2 Displeja izkārtojums .....	27	18 ErP vērtības .....	73
8.3 Displeja informācija .....	30	19 Atkārtota izmantošana un utilizēšana .....	75
9 Brink Home savienošanas norādījumi .....	31		
9.1 Drukātās shēmas plates UWA-2E uzstādīšana .....	31		
9.2 Iekārtas savienošana ar internetu .....	31		
9.3 Izveidojiet Brink Home kontu .....	34		
9.4 Pievienojiet iekārtu portālam Brink Home .....	35		
10 Iestatīšana darbam .....	36		
10.1 Iekārtas ieslēgšana un izslēgšana .....	36		

# 1 Par šo dokumentu

Paldies, ka izvēlējāties kādu no mūsu produktiem. Šajā uzstādīšanas un lietošanas instrukcijā ir ietverta visa nepieciešamā informācija, lai jūs iepazītos ar savu jauno produktu.

- Pirms sākat strādāt ar iekārtu, izlasiet šo dokumentu.
- Izpildiet šajā dokumentā sniegtos norādījumus.

Šo norādījumu neievērošana anulē jebkādu Brink Climate Systems B.V. garantiju.

Papildinformācija, atsauksmes vai ieteikumi: info@brinkclimatesystems.nl

Brink Climate Systems B.V.  
P.O. box 11  
NL-7950 AA, Staphorst, Nīderlande  
T. +31 [0] 522 46 99 44  
[www.brinkclimatesystems.nl](http://www.brinkclimatesystems.nl)

## 1.1 Autortiesības

Šis dokuments, kā arī visi ziņojumi, ilustrācijas, dati, informācija un citi materiāli ir Brink Climate Systems B.V. īpašums, un Brink Climate Systems B.V. tos izpauž tikai konfidenciāli.

## 1.2 Dokumenta piemērošanas tvērums

Šis dokuments attiecas uz: Flair 225 Enthalpy.

## 1.3 Šī dokumenta glabāšana

Lietotājs ir atbildīgs par šī dokumenta glabāšanu.

1. Pēc sistēmas instalēšanas nododiet šo dokumentu lietotājam.
2. Dokuments jāglabā piemērotā vietā, un tam jābūt vienmēr pieejamam.
3. Ja sistēma tiek nodota trešai personai, dokuments ir jānodod kopā ar sistēmu.

## 1.4 Mērķgrupa

Šis dokuments ir paredzēts santehnikas, elektrības un HVAC darbuzņēmējiem.

Darbuzņēmējs ir definēts kā kvalificēts un atbilstoši apmācīts uzstādītājs, elektrikis vai līdzīgs profesionālis.

Uzņēmuma Brink Climate Systems B.V. apmācītajiem un/vai pilnvarotajiem darbuzņēmējiem ir jābūt arī šādai kvalifikācijai:

- Uzņēmuma Brink Climate Systems B.V. nodrošināta apmācība par šo iekārtu

Lietotājs ir definēts kā kāds, kuru speciālists ir apmācījis lietot Flair 225 Enthalpy.

## 1.5 Brīdinājumi

Brīdinājumi tekstā brīdina par iespējamiem riskiem pirms instrukcijas sākuma. Brīdinājumi sniedz informāciju par iespējamo riska nopietnību, izmantojot piktogrammu un atslēgvārdu.

### **Bīstami**

Neizbēgami bīstama situācija, kas, ja netiks novērsta, var izraisīt nāvi vai nopietrus savainojumus.

### **Bīstami**

Neizbēgami elektriski bīstama situācija, kas, ja netiks novērsta, var izraisīt nāvi vai nopietrus savainojumus.

### **Brīdinājums**

Neizbēgami bīstama situācija, kas, ja netiek novērsta, var izraisīt nāvi vai nopietrus savainojumus.

### **Uzmanību**

Potenciāli bīstama situācija, kas, ja netiek novērsta, var izraisīt vieglus vai vidēji smagus savainojumus.

### **Piezīme**

Situācijas, kas var izraisīt iespējamus aprīkojuma vai īpašuma bojājumu negadījumus.

**Brīdinājumi ir izklāstīti, kā norādīts turpmāk.**

### **Brīdinājums**

**Iespējas: Briesmas / Brīdinājums / Uzmanību / Piezīme**

**Riska veids un avots.**

**1. riska skaidrojums. Rīcība riska novēršanai**

# 2 Drošība

## 2.1 Nepieciešamā kvalifikācija

- Tikai kvalificēti elektrīki drīkst strādāt ar elektriskajām sastāvdaļām.
- Iekārtu drīkst apkopt vai remontēt tikai Brink Climate Systems B.V. klientu apkalpošanas komanda vai Brink Climate Systems B.V. pilnvarots speciālists.
- Pārbaude un apkope jāveic uzņēmuma Brink Climate Systems B.V. apmācītam speciālistam.

## 2.2 Paredzētais izmantošanas veids

Iekārta ir paredzēta lietošanai tikai sadzīves vidē.

Iekārtas lietošana citiem nolūkiem ir atļauta tikai pēc konsultēšanās ar Brink Climate Systems B.V. nacionālo pārstāvniecību, un tā ir jānodod ekspluatācijā Brink Climate Systems B.V. servisa nodoļai. Šim nolūkam, lūdzu, sazinieties ar vietējo uzstādītāju un Brink Climate Systems B.V. valsts pārstāvniecību.

Jebkuras novirzes no šiem izmantošanas veidiem tiek uzskatītas par neatbilstošām. Neizmantojiet iekārtu turpmāk minētajos vides apstākļos.

- Sprādzienbīstamās vidēs vai atmosfērās.
- Ľoti kodīgās (piemēram, hlors, amonjaks) vai piesārņotās atmosfērās (piemēram, ar metālu saturošiem putekļiem).
- Vietās, kuras atrodas vairāk nekā 2000 m virs jūras līmeņa.

Iekārtu drīkst lietot tikai turpmāk minētajos apkārtējās vides apstākļos.

- Izmantot tikai slēgtās un no sala drošās vietās ( $> +2^{\circ}\text{C}$ ).
- Apkārtējās vides temperatūrai un relatīvajam mitrumam jābūt tehniskajās specifikācijās paredzētajās robežās.

## 2.3 Neparedzētais izmantošanas veids

Jebkāda lietošana, kas atšķiras no paredzētā izmantošanas veida, nav pieļaujama. Jebkāda cita izmantošana vai izmaiņas izstrādājumā jebkurā laikā, tostarp uzstādīšanas un instalēšanas laikā, anulē visas garantijas prasības. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par šādu izmantošanu.

## 2.4 Drošības pasākumi

1. Nekad nenonemiet, neapejiet vai citādi neatspēojiet drošības vai uzraudzības aprīkojumu.
2. Izmantojiet iekārtu tikai tad, ja tā ir ideālā tehniskā stāvoklī.
3. Kvalificētam darbuzņēmējam nekavējoties jānovērš visas kļūdas vai bojājumi, kas ietekmē drošību.
4. Visas bojātās sastāvdaļas jāaizstāj ar oriģinālajām Brink Climate Systems B.V. rezerves daļām.
5. Valkājiet individuālos aizsardzības līdzekļus.

## 2.5 Vispārīga drošības informācija

 **Bīstami**

**Elektriskais spriegums Nāves briesmas no elektriskās strāvas triecienu.**

- Visi elektriskie darbi jāveic kvalificētai personai.

 **Bīstami**

**Iekārtā rotējošas daļas.**

- Lietojiet iekārtu tikai ar aizvērtu korpusu.

## 2.6 Nodošana lietotājam

1. Sniedziet lietotājam šo instrukciju un citus piemērojamos dokumentus.
2. Norādīt lietotājam, kā lietot iekārtu
3. Informējiet lietotāju par turpmāko.
  - Pārbaudes un apkope jāveic uzņēmuma Brink Climate Systems B.V. apmācītam darbuzņēmējam.
  - Brink Climate Systems B.V. iesaka slēgt pārbaudes un apkopes līgumu ar Brink Climate Systems B.V. apmācītu darbuzņēmēju.
  - Iekārtu drīkst apkopt vai remontēt tikai Brink Climate Systems B.V. klientu apkalpošanas komanda vai Brink Climate Systems B.V. pilnvarots speciālists.
  - Izmantojiet tikai oriģinālās Brink Climate Systems B.V. rezerves daļas.
  - Neveiciet nekādas tehniskas izmaiņas iekārtā, aizsargājamās zonās vai vadības komponentos.
  - Šis "Instalācijas noteikumu dokuments" un citi piemērojamie dokumenti ir droši jāglabā piemērotā vietā un vienmēr jābūt pieejamiem.

## 2.7 Standarti un noteikumi

**Ievērojiet visus standartus un vadlīnijas, kas attiecas uz šīs ventilācijas sistēmas uzstādīšanu un darbību jūsu valstī.**

**Ievērojiet informāciju uz iekārtas tipa plāksnītes.**

**Uzstādot un ekspluatējot ventilācijas sistēmu, ir jāievēro turpmāk minētie vietējie noteikumi.**

- Izvietošanas apstākļi.

- Elektrības savienojumi barošanas avotam.

- Reģionāli piemērojamie Būvnoteikumi.

**Uzstādīšanai jo īpaši jāievēro turpmāk minētie vispārīgi noteikumi, nosacījumi un norādījumi.**

- Kvalitātes prasības ventilācijai mājokļos saskaņā ar valsts normām un noteikumiem (piemēram, NL: ISSO 61 un 62, DE: DIN 1946-6).
- Kvalitātes prasības līdzsvarotai ventilācijai mājokļos saskaņā ar valsts normām un noteikumiem (piemēram, NL: ISSO 61 un 62, DE: DIN 1946-6).
- Dzīvokļu un dzīvojamo ēku ventilācijas noteikumi.
- Drošības noteikumi zemsprieguma iekārtām.
- Noteikumi par iekštelpu santehnikas pieslēgšanu dzīvojamajās mājās un daudzdzīvokļu ēkās.
- Jebkuri vietējo komunālo pakalpojumu sniedzēju izdoti papildu noteikumi.
- Uzstādīšanas noteikumi, kas paredzēti Flair.
- Papildus iepriekš minētajām projektēšanas un uzstādīšanas prasībām un ieteikumiem ir jāievēro arī valstī spēkā esošie būvniecības un ventilācijas noteikumi.


# 3 Piegādes tvērums

## 3.1 Piegādes apjoms

Pirms siltuma reģenerācijas iekārtas uzstādīšanas sākuma pārliecinieties, ka tā ir piegādāta pilnā komplektācijā un bez bojāumiem.

*Siltuma reģenerācijas iekārtas tipa Flair 225 Enthalpy piegādes apjomā ietilpst šādas sastāvdaļas:*

1. Siltuma reģenerācijas iekārta
2. Kronšteina komplekts stiprināšanai pie sienas, kurā ir iekļauts:
  - 1 kronšteins stiprināšanai
  - 2 aizsargvāciņi
  - 2 gumijas lentes
  - 2 gumijas gredzeni
3. Dokumentu komplekts, kurā ietilpst:
  - 1 uzstādīšanas instrukcija
  - 1 lietotāja instrukcija

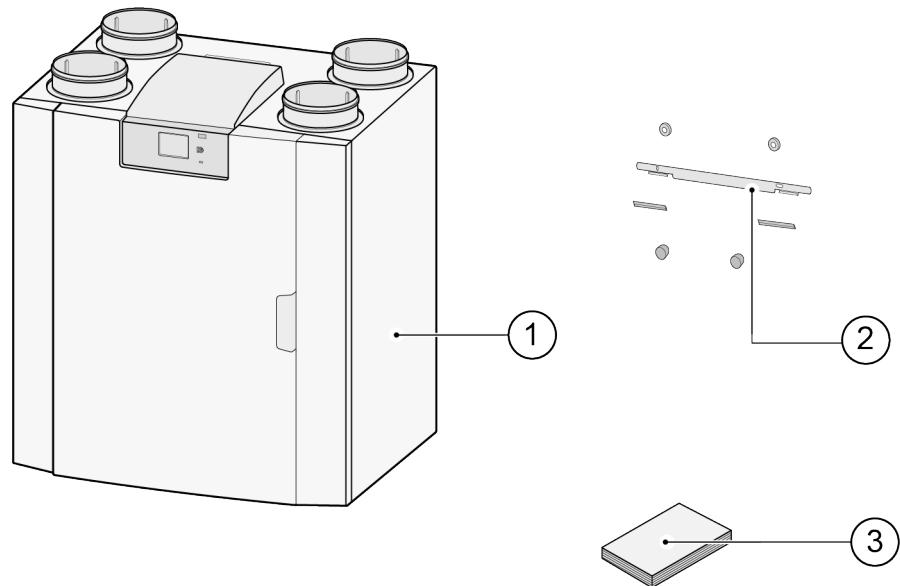

# 4 Vispārīgi

Flair 225 Enthalpy ir ventilācijas iekārta ar siltuma reģenerāciju ēkai līdzsvarotai ventilācijai.

*Funkcijas:*

- maksimālā kapacitāte 225 m<sup>3</sup>/h
- Augstas efektivitātes siltummainis
- Filtri ISO Coarse 60%
- Modulārs elektriskais priekšsildītājs
- Automātisks apvadvārsts
- Skārienekrāns
- Pielāgojams gaisa daudzums
- Iekārta ar filtra rādījumu un ar iespēju uzstādīt filtra rādījumu dažādu pozīciju slēdzim
- Vieda pretaizsalšanas kontrole, tostarp iekšējais, modulārais priekšsildītājs.
- Zems skaņas līmenis
- Pastāvīga plūsmas kontrole

Visiem Flair 225 Enthalpy ir pieejama izvēles Plus drukātās shēmas plate ar vairākām funkcijām/savienojuma iespējām ( → [Plus versija](#) -> lapa 18 ).

Šīs instalēšanas instrukcijas apraksta gan standarta Flair 225 Enthalpy, gan Flair ar (Plus) drukātās shēmas plati.

Iekārtai ir pieejama **kreisās puses** un **labās puses** versija; kreisās un labās puses modeļus nevar pārveidot savstarpēji.

Pareiziem savienojuma caurulvadiem un izmēriem ( > [Savienojumi un izmēri](#) -> lapa 13 ).

Ja vēlaties turpināt sabalansētu ventilāciju temperatūrā, kas zemāka par -15 °C, ieteicams izmantot papildu priekšsildītāju.

Novietojot iekārtu vietā, kur ilgstoši ir sagaidāms ļoti auksts āra gaiss (<-25 °C), vienmēr ir jāuzstāda papildu priekšsildītājs ( → [Priekšsildītāja savienošana](#) -> lapa 61 )!

Iekārta ir gatava pieslēgšanai 230 V elektrotīklam, izmantojot kontaktākšu.

# 5 Tehniskās specifikācijas


## 5.1 Tehniskā informācija

Flair 225 Enthalpy										
Barošanas spriegums [V/Hz]	230V/50Hz									
Izmēri (p x a x dz) [mm]	600 x 650 x 455									
Cauruļvada diametrs [mm]	Ø125									
Svars [kg]	34									
Filtra klase	ISO raupjās daļīnas 60 % (ISO ePM1.0 50 % gaisa padevi pēc izvēles)									
Ventilatora iestatījumi (rūpnīcas iestatījumi)	0	1	2	3					maks.	
Rūpnīcas iestatījumi [ $\text{m}^3/\text{h}$ ]	40	50	100	150					225	
Pieļaujamā cauruļvadu sistēmas pretestība [Pa]	3	8	5	12	20	49	44	111	100	250
Nominālā jauda (izņ. priekšsildītāju) [W]	7,9	8,3	8	8,7	13,2	17,3	26,2	37,9	61,5	92,2
Nominālā strāva (izņ. priekšsildītāju) [A]	0,10	0,11	0,10	0,10	0,13	0,16	0,22	0,32	0,48	0,70
Maks. nominālā strāva (iekļ. ieslēgtu priekšsildītāju) [A]	3,8									
Nominālā jauda iekšējam priekšsildītājam [W]	750									
Cos φ	0,336	0,34	0,357	0,363	0,447	0,460	0,507	0,521	0,522	0,572
WiFi frekvenču diapazons (OFR)	2400 MHz – 2483,5 MHz									
WiFi maks. jauda (EIRP)	<20 dBm (100 mW)									
Atļautie apkārtējās vides apstākļi	No +2 °C līdz +40 °C. Relatīvais mitrums <90 % nekondensējošs									
Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi	No -20 °C līdz +45 °C. Relatīvais mitrums <90 % nekondensējošs									
Pieļaujamā gaisa temperatūra caur iekārtu	No -20 °C līdz +45 °C ar standarta iekšējo priekšsildītāju * Pievienojiet ārējo priekšsildītāju, ja āra temperatūra ilgāku laiku ir zemāka par -20 °C.									
Skaņas jauda										
Ventilācijas kapacitāte [ $\text{m}^3/\text{h}$ ]		50	100	100	150	150	225	225		
Skaņas jaudas līmenis Lw(A)	Statiskais spiediens [Pa]	25	25	50	50	100	100	150		
	Korpusa izstarojums [dB(A)]	28	31	33,5	38,5	40,5	45,5	47		
	Cauruļvads "No ēkas" [db(A)]	<30	<34,5	<36,5	44	43	47,5	48,5		
	Cauruļvads "Uz ēku" [db(A)]	43,5	48,5	50,5	55	57,5	62,5	64,5		

\*) Cauruļvada radītais troksnis ieskaitot gala korekciju.

Reālā vērtība drīkst atšķirties par 1 dB(A) pieļaujamās mērījumu novirzes dēļ.

**Cauruļvadu  
sistēmas  
pretestība  
[Pa]**

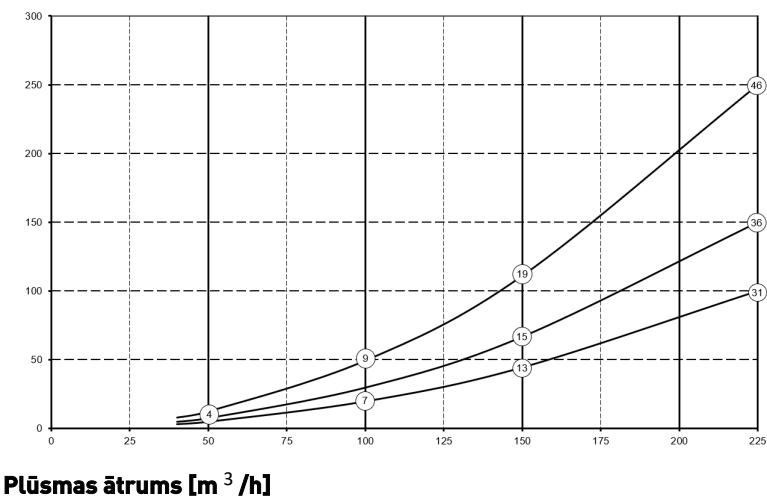


**Piezīme:**

aplī norādītā vērtība ir  
katra ventilatora jauda  
(vatos).

## 5.2 Savienojumi un izmēri

Flair iekārtai ir pieejama labās un kreisās puses versija. Kreisās puses versijai "siltie" savienojumi (no 3. ēkas un uz 1. ēku) ir izvietoti iekārtas kreisajā pusē. Labās puses versijai "siltie" savienojumi (Nr. 1 un Nr. 3) ir izvietoti iekārtas labajā pusē.


### Kreisās puses versija

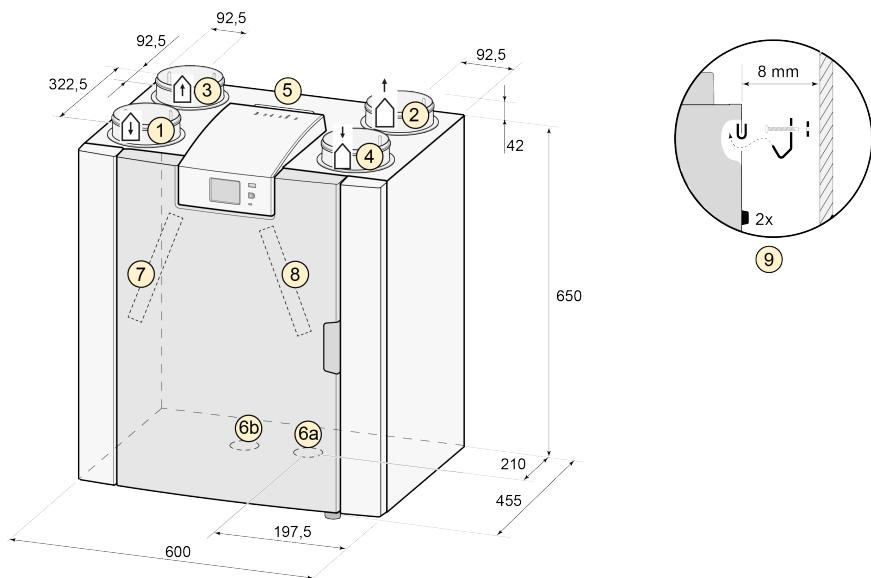

Visi izmēri norādīti milimetros. Visām manšetēm diametrs ir 125 mm

<b>1</b>	Ieplūdes gaiss	
<b>2</b>	Izplūdes gaiss	
<b>3</b>	Izvilkšanas gaiss	
<b>4</b>	Āra gaiss	
<b>5</b>	Elektrības savienojumi	
<b>6a</b>	Blīvējuma vāciņš	
<b>6b</b>	Blīvējuma vāciņš	
<b>7</b>	Izvilkšanas gaisa filtrs	
<b>8</b>	Ieplūdes gaisa filtrs	
<b>9</b>	Stiprinājumi	


*Labās puses versija*

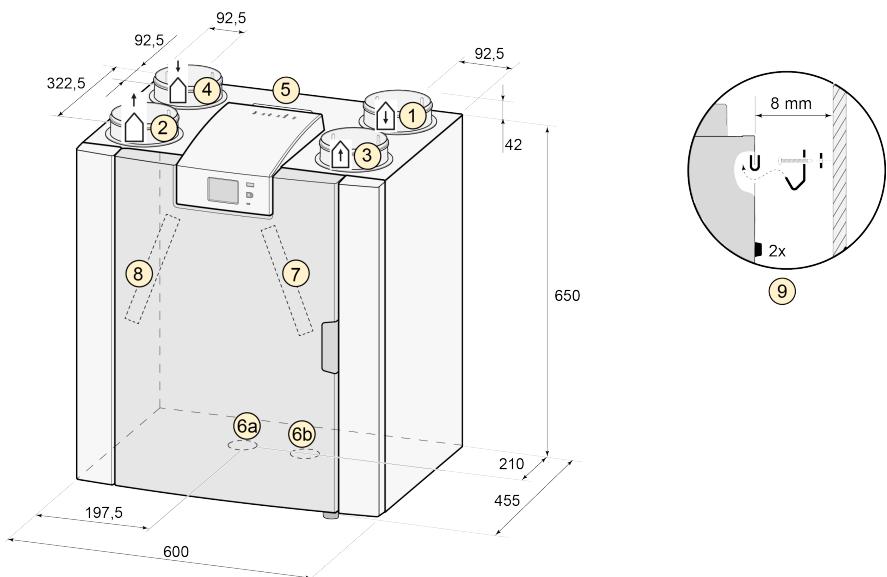

Visi izmēri norādīti milimetros. Visām manšetēm diametrs ir 125 mm

<b>1</b>	Ieplūdes gaiss	
<b>2</b>	Izplūdes gaiss	
<b>3</b>	Izvilkšana	
<b>4</b>	Āra gaiss	
<b>5</b>	Elektrības savienojumi	
<b>6a</b>	Bļīvējuma vāciņš	
<b>6b</b>	Bļīvējuma vāciņš	
<b>7</b>	Izvilkšanas gaisa filtrs	
<b>8</b>	Ieplūdes gaisa filtrs	
<b>9</b>	Stiprinājumi	

## 5.3 Iekārtas daļas

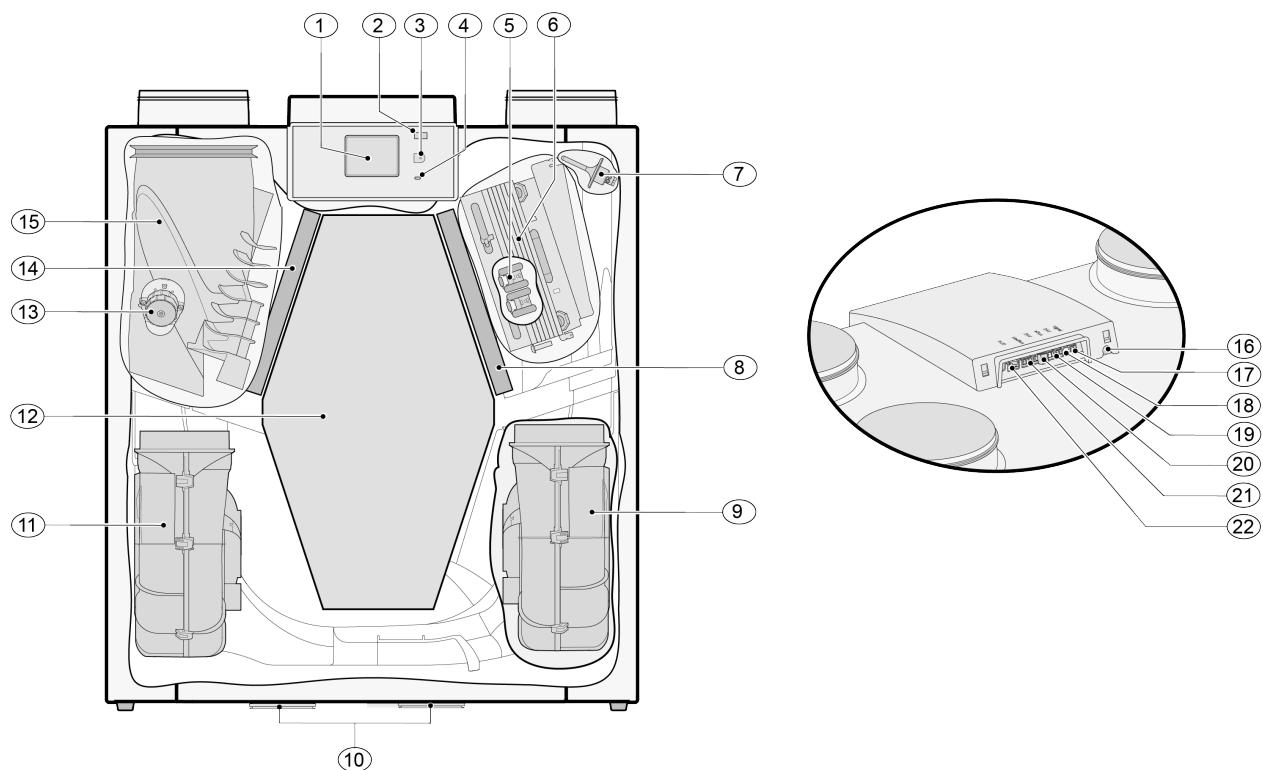

Iepriekš attēlotā iekārta ir kreisās puses versija: labās puses versijai priekšsildītāja savienotājs un apvadvārsts ir uzstādīti spoguļattēlā.

1	Skārienekrāns	12	Entalpijas siltummainis
2	USB savienotājs (X13)	13	Motora apvadvārsts
3	Apkopes savienotājs	14	Izplūdes gaisa filtrs
4	Gaismas diožu indikators	15	Apvadvārsts
5	Priekšsildītājs maksimālai aizsardzībai	16	Barošanas kabelis, 230 volti
6	Priekšsildītājs	17	Releja izvads (X19)
7	Temperatūras sensors	18	24 voltu savienotājs (X18)
8	Ieplūdes filtrs	19	eBus savienotājs (X17)
9	Izplūdes ventilators	20	24 voltu savienotājs (X16)
10	Blīvējuma vāciņš	21	Modbus/ Iekšējākopnes savienotājs (X15)
11	Ieplūdes ventilators	22	Dažādu funkciju pozīciju slēdža savienotājs (X14)

# 6 Darbība

## 6.1 Apraksts

Iekārtā tiek piegādāta gatava lietošanai un automātiski ieslēdzas standarta iestatījumos, kad tā ir pievienota. Izvadītais netīrais iekštelpu gaiss sasilda piegādāto svaigo, tīro āra gaisu. Tādējādi tiek ietaupīta elektroenerģija, vienlaikus nodrošinot svaigu gaisu vēlamajās telpās. Iekārtai ir četri ventilācijas līmeni. Katram ventilācijas līmenim var pielāgot gaisa caurplūdi. Pastāvīgā skaļuma regulēšanas sistēma nodrošina līdzsvarotu gaisa plūsmu starp pieplūdes un izplūdes ventilatoru neatkarīgi no kanāla spiediena. Ja iekārtai nav pievienota ārēja vadība, displejā var izvēlēties atbilstošu ventilācijas līmeni.

Ir vairākas ārējās vadības iespējas:

- 4 virzienu slēdzis ( → [Dažādu pozīciju slēdža savienojums](#) -> lapa 23 );
- Brink Air Control ( → [Air Control pieslēgšana](#) -> lapa 56 );
- Brink Touch Control ( → [Touch Control pieslēgšana](#) -> lapa 57 );
- CO<sub>2</sub> sensors(-i) ( → [CO<sub>2</sub> sensora\(-u\) pieslēgšana](#) -> lapa 59 );
- mitruma sensors ( → [Mitruma sensora pieslēgšana](#) -> lapa 58 );
- lietotne Brink ( → [Brink Home savienošanas norādījumi](#) -> lapa 31 ).

## 6.2 Apvads

100 % gaisa apvada funkcija nodrošina, ka piesārņotais izvadītais gaiss plūst garām, nevis caur siltummaini, tādējādi vēsāks pieplūdes gaiss netiek uzkarsēts.

Sevišķi ieteicams pievadīt aukstāko āra gaisu vasaras naktīs.

Apvada vārsti atveras un aizveras automātiski, ja ir izpildīti vairāki nosacījumi, skatiet tabulu zemāk.

### Automātiskā apvada vadības stratēģija

<b>Atvērts gaisa apvads</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Āra temperatūra augstāka par 10 °C (temperatūras iestatījums regulējams ar parametru 2.3); <b>un</b></li><li>▪ āra temperatūra ir zemāka par ēkas iekštelpu temperatūru; <b>un</b></li><li>▪ temperatūra no ēkas augstāka par 24 °C (temperatūras iestatījums regulējams ar parametru 2.2).</li></ul>
<b>Aizvērts gaisa apvads</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Āra temperatūra zemāka par 10 °C (temperatūras iestatījums regulējams ar parametru 2.3); <b>vai</b></li><li>▪ āra temperatūra ir augstāka par ēkas iekštelpu temperatūru; <b>vai</b></li><li>▪ temperatūra no ēkas ir zemāka par 24 °C (temperatūras iestatījums regulējams ar parametru 2.2), atskaitot iestatīto histerēzi pie parametra 2.4.</li></ul>

Šai iekārtai ir apvada maksimālās darbības funkcija. Kad šī funkcija ir aktivizēta ar parametru 2.5, iekārta tiek iestatīta uz ventilācijas līmeni, kas iestatīts parametrā 2.6, tiklīdz tiek atvērts gaisa apvads.

Skatiet parametrus 2.1 līdz 2.6 → [iestatījumi](#) -> lapa 66 visus gaisa apvada iestatījumus.

## 6.3 Aizsardzība pret sasalšanu

Lai novērstu siltummaiņa aizsalšanu zemā āra temperatūrā, iekārtai ir aizsardzība pret sasalšanu. Temperatūras sensori uzrauga temperatūru iekārtas iekšpusē, ja nepieciešams, tiek aktivizēts priekšsildītājs. Pēc izvēles tiek aktivizēta nelīdzsvarotības stratēģija, ja ļoti zemā temperatūrā priekšsildītāja jauda ir nepietiekama.



### Brīdinājums

Vienlaicīgi darbinot ventilācijas sistēmu un no telpas gaisa atkarīgu kamīnu, nevar rasties telpas gaisa spiediena nelīdzsvarotība. Ekspluatējot ventilācijas sistēmu ar kamīnu, vienmēr jākonsultējas ar atbildīgo rajona skursteņslauķi un jāievēro atsevišķu valstu kamīnu noteikumi. Sistēma vienmēr ir jāapstiprina atbildīgajam rajona skursteņslauķim.

## 6.4 Ugunsdzēsības automatizācija

No rūpnīcas iekārtai ir "ugunsdzēsības automatizācijas" funkcija.

Kad tiek aktivizēta ugunsdzēsības automatizācija, iekārtas ventilatori apstāsies.

Ugunsdzēsības automatizāciju var aktivizēt, izmantojot īpašu slēdžu shēmu uz RJ12 savienotāja X14, kas atrodas uz iekārtas drukātās shēmas plates.


Turklāt parametru 16.1 "signāla izvade" var iestatīt uz "ārējais kontakts", tas pārslēgs savienotāja X19 izeju no 24 V līdzstrāvas uz 0 V, kad ir aktivizēta "ugunsdzēsības automatizācija". Savienotājs X19 (zils) atrodas uz iekārtas drukātās shēmas plates.



### Piezīme

Savienotāja X19 filtra un brīdinājuma funkcionalitāte tiks atcelta, ja parametrs 16.1 ir iestatīts uz "ārējais kontakts". X19 nodrošinās tikai 24 V vai 0 V atkarībā no X14 ieejām.

Funkcija "ugunsdzēsības automatizācija" tiks aktivizēta, kad savienotāja X14 kontakts#3, kontakts#4 un kontakts#5 ir ūssavienojums ar kontaktu#2 (zemējums).

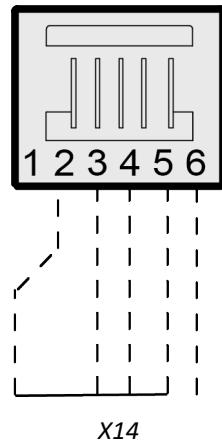

X14



### Piezīme

Slēdžiem (relejiem vai elektroniskajiem), ko izmanto jebkuras ievades ūssavienošanai ar zemējumu, jāspēj nodrošināt vismaz 5 mA slēdža strāvu starp jebkuru ievadu (kontakts#3–5) un kontakts#2 (zemējums).

### Svarīga informācija


Ja X14 netiek izmantots (nav pievienots dažādu pozīciju slēdzis), X14 kontaktu#3, #4 un #5 var savienot savā starpā, savienojumu ar kontaktu#2 (zemējums) var veikt tikai ar vienu slēdzi.

Ja X14 izmanto dažādu pozīciju slēdzis, "ugunsdzēsības automatizācijas" funkciju var aktivizēt, izmantojot Brink RJ12 sadalītāju (preces numurs 510472).

Uzstādīt sadalītāju starp iekārtas X14 un dažādu pozīciju slēdzi, lai saglabātu dažādu pozīciju slēdža lietošanu.

Pēc tam sadalītāja neizmantoto savienojumu var izmantot "ugunsdzēsības automatizācijai". Ikreiz, kad tiek izmantots sadalītājs, kontakts #3-5 ir jāieslēdz uz zemējumu atsevišķi, un tos nedrīkst savienot kopā, ja ir pievienoti kontakti #3-5, dažādu pozīciju slēdzis nedarboses.

### Plūsmas diagramma "Ugunsdzēsības automatizācija"

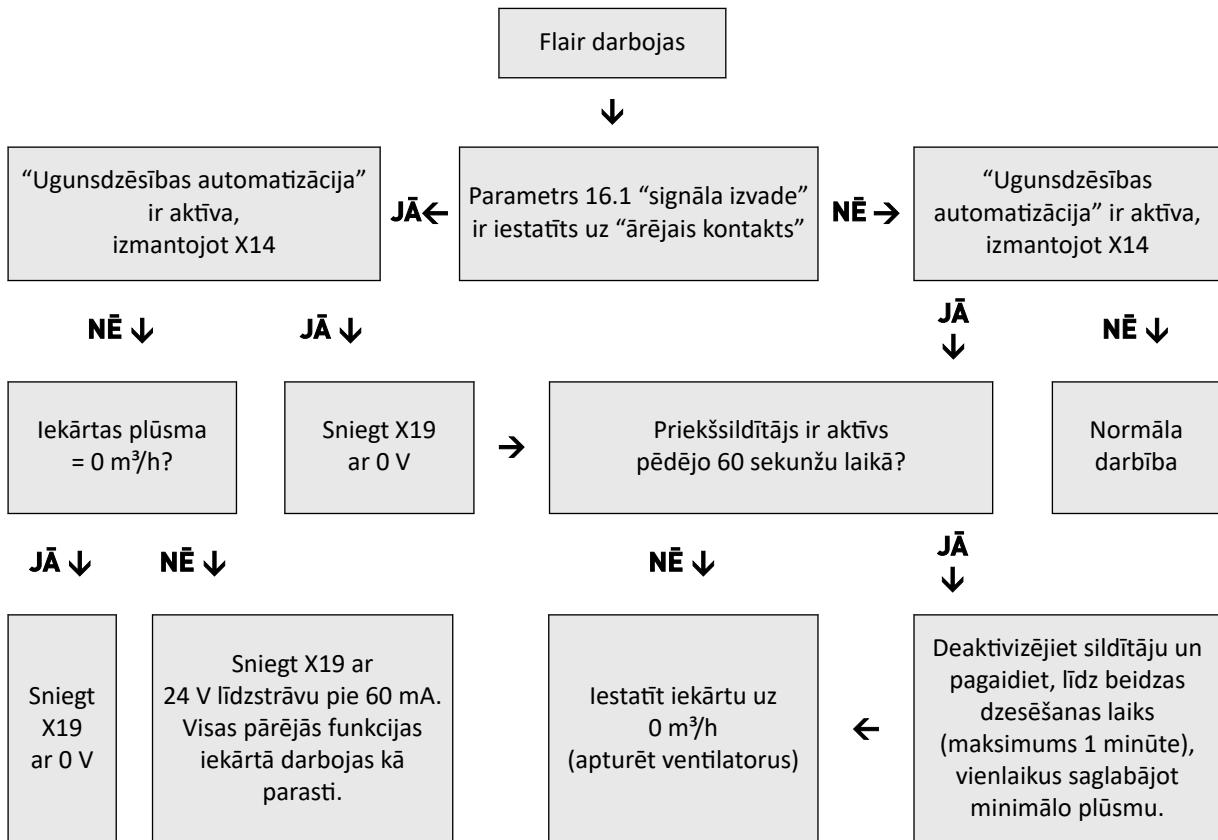


## 6.5 Plus versija

Visas standarta iekārtas var pārveidot par Plus versiju, izmantojot Plus drukātās shēmas plates jaunināšanas komplektu.

Iekārtai, kas aprīkota ar šo izvēles vadības paneli (Plus drukātās shēmas plati), ir vairāk savienojumu dažādiem lietojumiem.

Šis papildu vadības panelis atrodas plastmasas korpusā.

To var uzstādīt, piemēram, pie sienas uzstādīšanas telpā. Šī iestatījuma komplektā ir iekļauts īpaši garš savienojuma kabelis ar Plus drukas paplašinājuma komplektu.

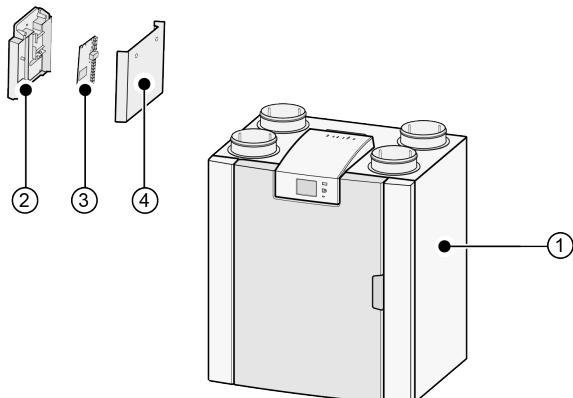

1 = Flair 225 Enthalpy iekārta

2 = Plus drukātās shēmas plates uzstādīšanas plāksne

3 = Plus drukātās shēmas plate

4 = Plus drukātās shēmas plates aizsargvāks

# 7 Uzstādīšana

## 7.1 Vispārējā uzstādīšana

*Iekārtas uzstādīšana*

1. Ierīces novietošana ( → [Iekārtas novietošana](#) -> lapa 19 )
2. Gaisa caurulīvadu pievienošana ( → -> [Gaisa caurulīvadu pieslēgšana](#) -> lapa 21 )
3. Elektrības savienojumi ( → [Elektriskie savienojumi](#) -> lapa 23 )

*Uzstādīšanai un uzstādīšanas procesam ir jāatbilst tālāk norādītajām prasībām:*

- Kvalitātes prasības ventilācijas sistēmām dzīvojamajās mājās, ISSO 61.
- Kvalitātes prasības līdzsvarotai mājokļa vēdināšanai, ISSO 62
- Dzīvojamo māju un daudzdzīvokļu ēku ventilācijas noteikumi.
- Drošības noteikumi zemsprieguma iekārtām.
- Jebkuri vietējo elektroenerģijas uzņēmumu izdoti papildu noteikumi.
- Flair uzstādīšanas noteikumi. 225 Enthalpy iekārta.
- Papildus iepriekš minētajām projektēšanas un uzstādīšanas prasībām un ieteikumiem ir jāievēro arī valstī spēkā esošie būvniecības un ventilācijas noteikumi.

## 7.2 Iekārtas novietošana


Flair 225 Enthalpy iekārta var uzstādīt pie sienas, stiprināšanai izmantojot komplektā iekļauto kronšteinu. Lai uzstādījums neizraisītu vibrācijas, iekārta jāpiestiprina pie vienlaidu sienas, kuras masa ir vismaz  $170 \text{ kg/m}^2$ . Ģipša bloki vai metāla karkasa siena nav pietiekama! Šādā gadījumā ir jāveic papildu pasākumi, piemēram, jāuzstāda dubults panelis vai papildu spraīši. Pēc pieprasījuma ir pieejams stiprinājuma balsts uzstādīšanai uz grīdas (ar tādu pašu minimālo masu).

*Turklāt jāņem vērā tālāk norādītie aspekti.*


- Iekārta jāuzstāda izolētā telpā bez apledojuma.
- Iekārta ir jānolīmeņo, lai tā atrastos taisni.
- Iekārta nedrīkst novietot telpā ar augstu kondensāta līmeni (piemēram, vannas istabā).
- Lai novērstu kondensāta veidošanas iekārtas ārpusē, uzstādīšana jāveic labi vēdināmā telpā.
- Jaunuzceltas ēkas, kuru konstrukcija satur ievērojamu mitruma daudzumu, dabiski jāizvēdina pirms iekārtas ekspluatācijas sākuma.
- Nodrošiniet, lai brīvā telpa iekārtas priekšpusē būtu vismaz 70 cm, bet griestu virzienā — 1,8 m.
- Nodrošiniet, lai virs iekārtas būtu vismaz 25 cm brīva telpa, lai pieslēgtu iekārtu un veiktu nepieciešamo drukātās shēmas plates apkopi.

## Iekārtas uzstādīšana


1. Uzstādīt sienas kronšteinu (A) **līmenī** uz sienas caur 2 12x7 mm caurumiem.
2. Novietojiet **2** gumijas gredzenus (B) starp sienu un stiprinājuma kronšteinu.
3. Izmantojiet piemērotas skrūves un aizbāžņus atkarībā no sienas konstrukcijas.

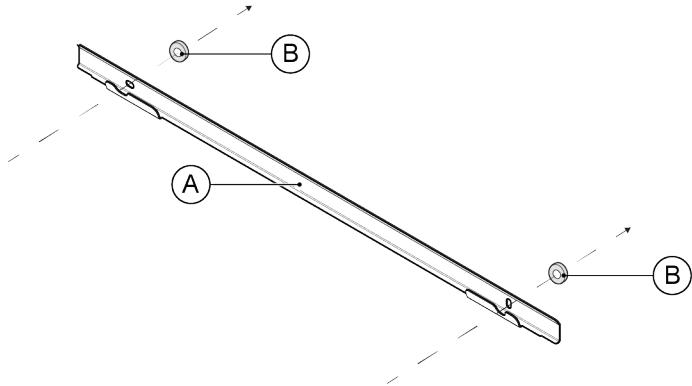

4. Uzstādīt **2** pašlīmējošos aizsargvākus (C) iekārtas **aizmugurē**, apmēram 50 mm no sānu un apakšējās malas.

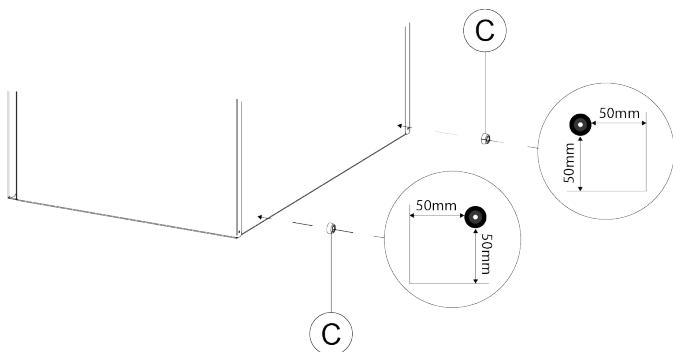


5. levietojiet **2** gumijas sloksnes (D) iekārtas aizmugures spraugās.

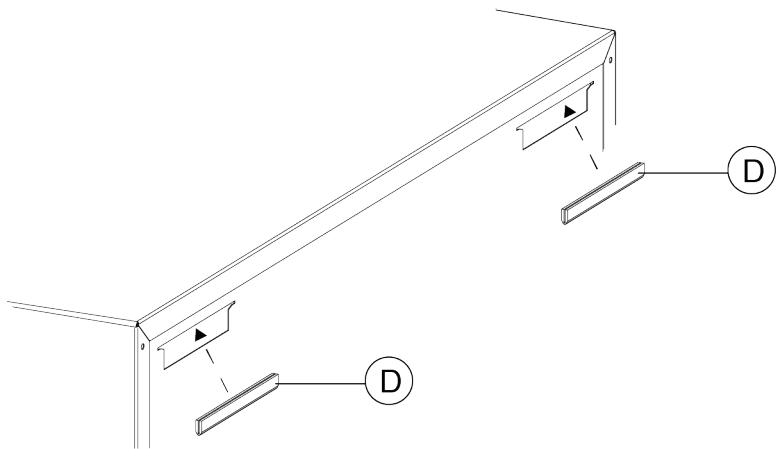

6. Pakariet iekārtu uz stiprinājuma kronšteina (1), vēlams kopā ar 2 cilvēkiem.

7. Ľaujiet iekārtas apakšējai pusei balstīties pret sienu (2).

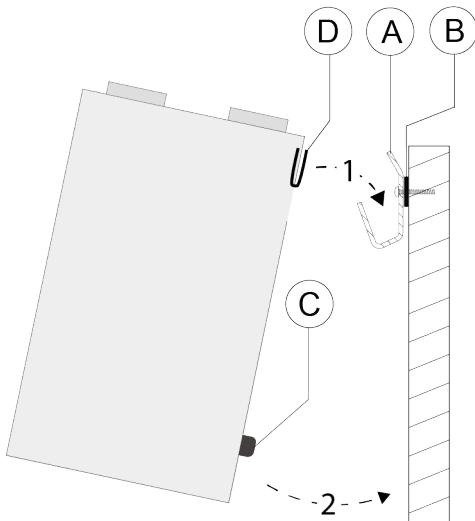

## 7.3 Gaisa cauruļvadu pieslēgšana




### Brīdinājums

Uzstādot un veicot iekārtas apkopi, pārbaudiet, vai uz priekšsildītāja nav uzkrājušies putekļi vai netīrumi! Apkopes laikā labi notīriet priekšsildītāju.

- Visi gaisa cauruļvadi ir jāuzstāda hermētiski noslēgti. Flair lekārtā tiek piegādāta ar blīvgredzeniem.
- Lai novērstu kondensāta veidošanos iekārtas ārējā pieplūdes gaisa kanāla un izplūdes gaisa kanāla ārpusē, ārējam pieplūdes gaisa kanālam un izplūdes gaisa kanālam jābūt aprīkotam ar ārēju tvaika barjeru līdz iekārtai. Ja tiek izmantoti cauruļvadi ar siltumizolāciju, papildus siltumizolācija nav nepieciešama.
- Lai nodrošinātu atbilstību maksimālajam uzstādīšanas skaņas līmenim 30 dB(A), katras iekārtas atsevišķi jānovērtē, lai noteiktu, kādi pasākumi būs nepieciešami skaņas līmeņa samazināšanai. Lai optimāli samazinātu ventilatoru skaņas līmeni no un uz māju, pieplūdes un izvilkšanas gaisa kanālos ir jāuzstāda vismaz 1 m elastīgi trokšņa slāpētāji, var būt nepieciešami papildu pasākumi.
- Izmantojet atsevišķus difuzora atzarus gaisa ieplūdes un novadīšanas cauruļvadiem, lai novērstu nevēlamu elektriskās energijas pārvadi. Ja nepieciešams, jāsiltina ieplūdes cauruļvadi; piemēram, ja tie uzstādīti ārpus siltinātās zonas.
- Gaisa ieplūdei no ārpuses jāizvēlas vieta ēkas ēnas pusē, vēlams – no sienas vai pārkares.
- Novadīšanas cauruļvads jāizvada caur jumta segumu tādā veidā, lai jumta segumā neuzkrātos kondensāts.
- Novadīšanas cauruļvadam starp iekārtu un izvades vietu uz jumta jābūt tādam, lai novērstu kondensāta veidošanos uz virsmas.
- Izmantojet izolētu ventilācijas jumta spaili, kas novērš (slīdošā) sniega iesūkšanu, nekad neizmantojet spaili, kas atveras tieši virs jumta dakstiņiem.
- Lai trokšņu līmenis būtu zems, ierobežojiet spiedienu ārējā cauruļvadā līdz 100 Pa. Ja pretestība cauruļvadu sistēmā ir augstāka nekā ventilatora maksimālā līkne, ventilatora maksimālā jauda būs zemāka.
- Izvēlieties izplūdes gaisa izplūdes atveres un kanalizācijas skursteņa ventilācijas atveres atrašanās vietu, lai pēc iespējas vairāk novērstu trokšņa traucējumus.
- Gaisa vārstiem jāizvēlas tāda atrašanās vieta, lai novērstu piesārņojumu un caurvēju. Ieteicams izmantot Brink Climate Systems B.V. ieplūdes vārstus.
- Uzstādītajiem elastīgajiem trokšņa slāpētājiem jābūt pieejamiem.
- Jāuzstāda pietiekamas pārplūdes atveres ar atvērumu 2 cm.

Maksimālie pieļaujamie gaisa ātrumi.

Cauruļvada veids	Maksimālais gaisa ātrums [m/s]
Kopējais cauruļvads	5
Galvenais cauruļvads	4
Cauruļvada atzars: iepļude	3
Cauruļvada atzars: izvilkšana	3,5

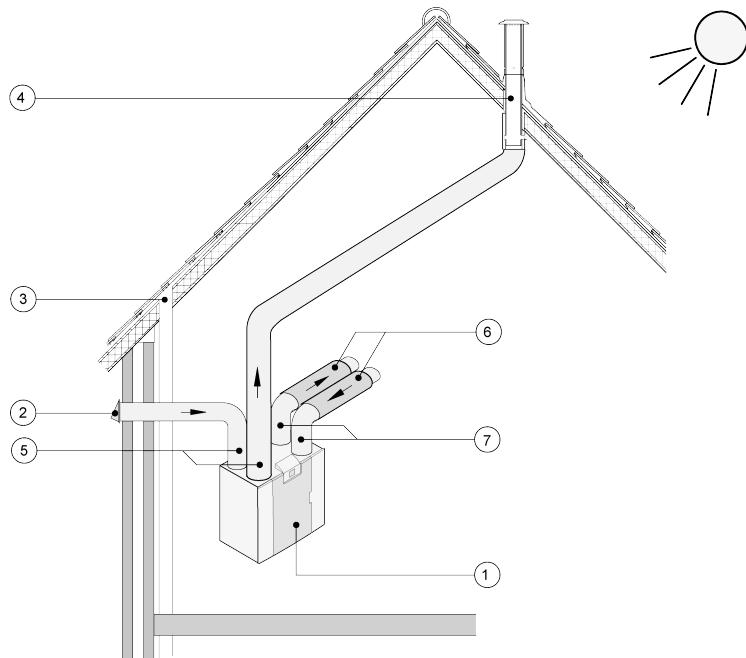

1 = Flair 225 Enthalpy labās puses versija (jānovieto taisni)

2 = leteicamā ventilācijas gaisa pieplūde

3 = Novadišana kanalizācijā

4 = leteicamā ventilācijas gaisa novadišanas atrašanās vieta; izmantojet Brink Climate Systems B.V. siltinātu ventilācijas izvadu uz jumta

5 = Siltināta cauruļu sistēma

6 = Skaņas slāpētājs(-i)

7 = Cauruļvadi uz ēku un no ēkas

## 7.4 Elektriskie savienojumi

### 7.4.1 Strāvas spraudņa savienojums




#### Brīdinājums

**Pievienojet strāvas kontaktdakšu tikai tad, kad uzstādīšana ir pabeigta.**

Iekārta sāks darboties, kad strāvas kontaktdakša ir pievienota sienas kontaktligzdai.

Pievienojet iekārtas strāvas kontaktdakšu viegli pieejamai iezemētai sienas kontaktligzdai. Elektroinstalācijai ir jāatbilst elektroenerģijas piegādes uzņēmuma prasībām.



### 7.4.2 Dažādu pozīciju slēdža savienojums

Melnais RJ12 savienotājs X14 tiek izmantots dažādu pozīciju slēdža pievienošanai (papildaprīkojums un nav iekļauts iekārtas komplektācijā). Šis savienotājs atrodas iekārtas augšpusē esošās drukātās shēmas plates aizmugurē.

Elektroinstalācijas shēmām:

- Dažādu pozīciju slēdzis ( → [Dažādu pozīcijas slēdža ar filtra rādījumu pieslēgšana](#) -> lapa 50 )
- Dažādu pozīciju slēžu kombinācija ( → [Papildu dažādu pozīcijas slēdža ar filtra rādījumu pieslēgšana](#) -> lapa 53 )

*Dažādu pozīciju slēdzi var izmantot, lai aktivizētu 30 minūšu pastiprināšanas režīmu, turot slēdzi 3. režīmā mazāk nekā 2 sekundes un tieši pagriežot to atpakaļ 1. vai 2. režīmā. Maksimālās darbības režīmu var atiestatīt, turot slēdža 3. režīmu ilgāk nekā uz 2 sekundēm vai pārslēdzot to prombūtnes režīmā.*

### 7.4.3 eBus piederuma pieslēgšana



#### Brīdinājums

Šis savienotājs ir jutīgs attiecībā uz polaritāti. Savienojums nedarbosies, ja vadi ir pievienoti nepareizām skrūvju spailēm!

Lai pievienotu eBus savienotāju, izmantojet 2 polu atvienojamo savienotāju X17 (zaļā krāsā), kas atrodas drukātās shēmas plates aizmugurē.

eBus protokolu var izmantot, lai izveidotu savienojumu:

- Brink Air Control ( → [Air Control pieslēgšana](#) -> lapa 56 );
- Brink Touch Control ( → [Touch Control pieslēgšana](#) -> lapa 57 );
- CO<sub>2</sub> sensors(-i) ( ® [CO<sub>2</sub> sensora\(-u\) pieslēgšana](#) -> lapa 59 );
- papildu eBus priekšsildītājs ( → [Priekšsildītāja savienošana](#) -> lapa 61 );
- papildu pēcsildītājs ( → [Pēcsildītāja savienošana](#) -> lapa 62 );
- ventilācija 2.0, kas darbojas pēc nepieciešamības ( → [Pieprasījuma kontrolēta ventilācija 2.0](#) -> lapa 60 ).

### 7.4.4 24 voltu pieslēgums



#### Brīdinājums

**Maksimālā jauda no X16 un X18 ir 5 VA uz vienu izēju.**

Divi (2) melnie savienotāji X16 un X18 tiek izmantoti 24 V piederumu barošanai.

Šie savienotāji atrodas iekārtas augšpusē esošās drukātās shēmas plates aizmugurē.

## **7.4.5 Mitruma sensors (savienojums)**

Izvēles mitruma sensors ir jāpievieno savienojumam X07 uz iekārtas galvenās drukātās shēmas plates.  
Lai iekārtai pievienotu mitruma sensoru, ir jāņoņem drukātās shēmas plates aizsargvāks, lai piekļūtu drukātās shēmas plates X07 savienojumam.

Izmantojiet mitruma sensora komplektācijā ieklauto kabeli.

Lai pievienotu mitruma sensoru, skatiet → [Mitruma sensora pieslēgšana](#) -> lapa 58 .

## **7.4.6 Savienošana ar Brinkkopni**

(Sarkano) Modbus/BrinkBus savienotāju X15 var izmantot, lai savienotu iekārtas ( → [Iekārtu savienošana ar Iekšējā kopni](#) -> lapa 25 ).

Savienotāja funkciju var pielāgot, izmantojot soļus no Nr. 14.1 līdz 14.4 iestatījumu izvēlnē.

Ja iekārta ir aprīkota ar (Plus) drukātās shēmas plati, tad šo sarkano savienotāju X15 izmanto arī (Plus) drukātās shēmas plates pieslēgšanai; tad pie šī savienotāja X15 ir jāpieslēdz vairāki kabeļi.

## **7.4.7 Signāla izvades savienojums**

Zilais X19 savienotājs tiek izmantots, lai norādītu filtra ziņojumu, kļūdas ziņojumu vai ugunsdzēsības automatizāciju.

Šis savienotājs atrodas iekārtas augšpusē esošās drukātās shēmas plates aizmugurē.

Šīs funkcijas darbība tiek iestatīta ar parametru 16.1, skatiet → [Iestatījumi](#) -> lapa 66 .

Saskaņā ar iestatījumu savienojums X19 darbosies kā potenciāli brīvs kontakts.

## **7.4.8 ModBus pieslēgums**

### **Piezīme**

Ja ModBus opcija ir pievienota un aktīva, ventilācijas iestatījumu nevar mainīt, izmantojot displeju vai, ja piemērojams, pievienoto dažādu pozīciju slēdzi. Nedarbosies arī pieslēgtais(-ie) mitruma sensors(-i).

Iekārtu var savienot ar ModBus sistēmu, piemēram, ēkas vadības sistēmu.

Izmantojot (sarkano) 3 kontaktu savienotāju X15 (vai (Plus) versiju sarkano savienotāju X06 uz UWA2-E drukāto shēmas plati), var izveidot savienojumu starp iekārtu un ModBus sistēmu.

Skatiet → [Elektrodiagramma](#) -> lapa 48 , lai uzzinātu pareizos savienojumus un pareizos drukātās shēmas plates tiltslēgu iestatījumus.

Lai iegūtu papildinformāciju un pareizos modBus iestatījumus, lūdzu, skatiet Modbus rokasgrāmatu tīmekļvietnē.

#### 7.4.9 Iekārtu savienošana ar lekšējā kopni




##### Piezīme

Jutīguma attiecībā uz polaritāti dēļ vienmēr savstarpēji savienojiet iekšējos kopnes savienotājus X15-1, kā arī savienojumus X15-2 un X15-3. Nekad nesavienojiet X15-1, X15-2 vai X15-3 savā starpā!

Ja ir uzstādīta (Plus) drukātās shēmas plate, savienotājam jāpievieno vairāki kabeli.

Savienojumam X15-2 un X15-3 izmantojiet vītā pāra kabeli.

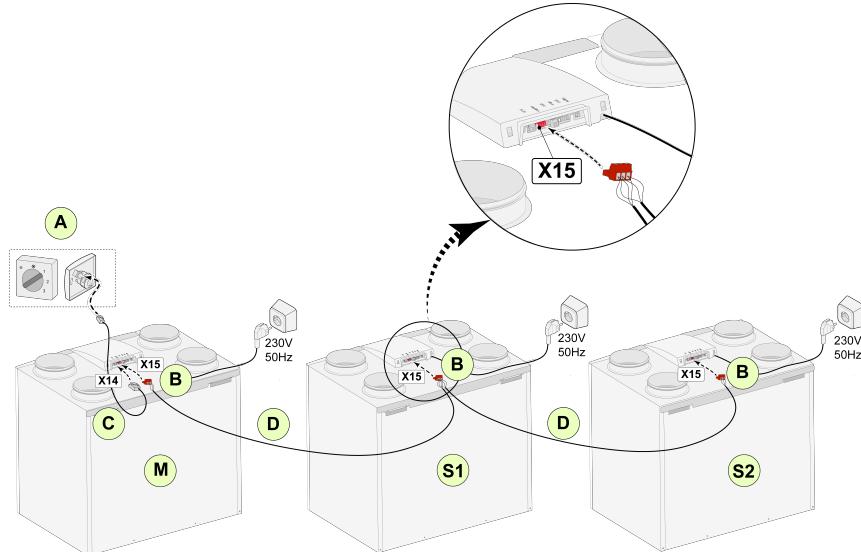

M (galvenā):

Soļa Nr. 8.1. — galvenā  
Soļa Nr. 14.1. — lekšējā kopne

S1 (Sekotāja 1):

Soļa Nr. 8.1. — sekotāja  
Soļa Nr. 14.1. — lekšējā kopne

S2 (Sekotāja 2):

Soļa Nr. 8.1. — sekotāja  
Soļa Nr. 14.1. — lekšējā kopne

A = dažādu pozīciju slēdzis

B = 3 polu savienotājs (sarkans)

C = modulārais kabelis

D = 3 dzīslu zemsrieguma kabelis

M = galvenā iekārta (piemēram, iekārtas tips 4-0)

S1/S2 = sekotājiekārtas (piemēram, iekārtas tips 4-0); savienot maks. no 10 iekārtām, izmantojot lekšējā kopni.

Savienojot vairākas iekārtas, izmantojot iekšējo kopni, visām iekārtām būs tāds pats gaisa plūsmas ātrums kā iekārtai, kas iestatīta kā "Galvenā". Visu iekārtu klūdu ziņojumi tiks parādīti galvenās iekārtas displejā, kā arī attiecīgās iekārtas displejā. Izmantojot Brink Air Control vai BrinkHome, vienmēr pievienojiet to galvenajai iekārtai.

Pēc kabelu pievienošanas konfigurējiet katru Flair 225 Enthalpy iekārtu.

- Iespējojiet "lekšējākopni" izvēlnē 14.1 "Kopnes savienojuma veids", kur neilgi pēc tam parādās tīkla simbols.
- Konfigurējiet katru sekotājiekārtu izvēlnē 8.1 "iekārtas iestatījumi sekotājam 1, 2 utt.", kur neilgi pēc M simbola parādās uz galvenās iekārtas un S1, S2 simbols uz sekotājiekārtām.
- Izslēdziet un ieslēdziet visas iekārtas.



##### Piezīme

Jebkurš piederums, piemēram, mitruma sensors, pozīcijas slēdzis, pagarinājuma plate vai jebkura eBus ierīce, ir jāsavieno tikai ar galveno iekārtu.

# 8 Displejs


## 8.1 Vispārējs skaidrojums par vadības paneli

Iekārtas priekšpusē ir izvietots displejs ar skārienekrānu. Šo displeju izmanto, lai darbinātu iekārtu un nodrošinātu lietotājam informāciju par iekārtas statusu. Kad iekārta ir ieslēgta, startēšanas laikā displejā ūsi tiek parādīta programmatūras versija; pēc tam tiek parādīts "Galvenais ekrāns" (skatīt zemāk).

Rūpīcā iestatītā izvēlnes valoda ir angļu.

Vēlamo valodu/datumu un laiku var mainīt iestatījumu izvēlnē, skatiet soļus no 15.1 līdz 15.10 iestatījumu tabulā ( → [iestatījumi](#) -> lapa 66 )

### Galvenais ekrāns

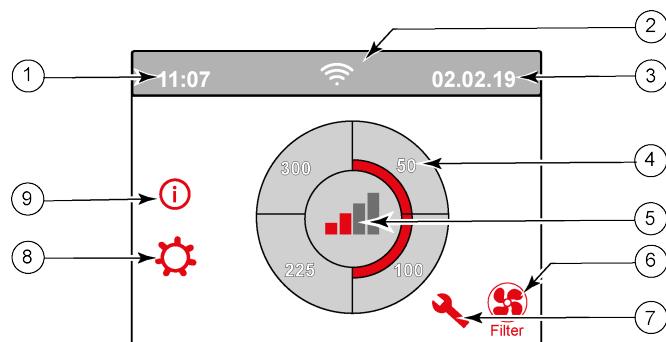

1 = Pašreizējais laiks

2 = Savienojamība (tieka rādīta tikai, ja piemērojama)

3 = Pašreizējais datums

4 = Iestatiet ventilācijas plūsmas ātrumu; sarkanās joslas norāda izvēlēto ventilācijas plūsmas ātrumu.

Šajā piemērā aktīvās ventilācijas plūsmas ātrums ir  $100 \text{ m}^3/\text{h}$ , 59 kubikpēdas minūtē.

5 = Režīms

6 = Filtra ziņojums (tieka rādīts tikai, ja piemērojams)

7 = Kļūme (tieka rādīta tikai, ja piemērojama)

8 = Piekļuve iestatījumu izvēlnei

9 = Piekļuve informācijas izvēlnei

#### **Piezīme**

Filtra ziņojums un kļūdas ziņojums tiek rādīti tajā pašā displeja vietā; kļūdas rādījumam ir augstāka prioritāte, un tas vienmēr tiek rādīts pirms, pat ja ir aktīvs filtra ziņojums!

#### **Piezīme**


##### **Rūpīcā izvēlnes valoda ir iestatīta uz angļu valodu.**

Iestatījumu izvēlnē var iestatīt vēlamo valodu/datumu un laiku; lai to izdarītu, dodieties uz iestatījumu vērtību tabulu ( → [iestatījumi](#) -> lapa 66 ) no 15.1. darbības līdz 15.10. darbībai.

## 8.2 Displeja izkārtojums

Ekrāns ir sadalīts 6 zonās, kurās var tikt parādīti dažādi simboli/ekrāni.

### Galvenā ekrāna izvietojums

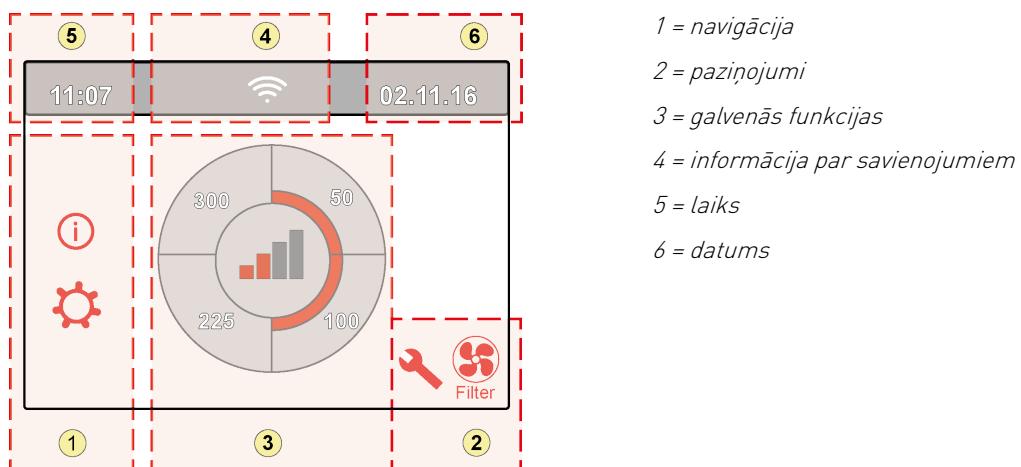

Displejā var tikt parādīti dažādi simboli atkarībā no redzamā ekrāna, iekārtas versijas un pievienotajiem piederumiem.

Zonas Nr.	Simbols displejā	Apraksts
1	i	Nospiežot šeit, jūs piekļūstat informācijas izvēlnei; šeit redzamās tikai nolasāmas vērtības. Šajā izvēlnē nav iespējams mainīt vērtības.
	⚙	Nospiežot šeit, jums ir piekļuve iestatījumu izvēlnei. Šajā izvēlnē var mainīt iestatījumu vērtības. Šajā izvēlnē iestatījumus var mainīt visiem (rūpnīcas) iestatījumiem: - Standarta iekārtai ( → <a href="#">Vērtību iestatīšana standarta iekārtai</a> -> lapa 66 ). - (Plus) versijas iestatījumu vērtības ( → <a href="#">Iekārtas vērtību iestatīšana ar (Plus) drukātās shēmas plati</a> -> lapa 70 ). Uzmanību! Neatbilstoši iestatījumi var pārtraukt iekārtas darbību!
	^ v	Izmantojet šīs bultiņas, lai virzītos augšup un lejup dažādās izvēlnēs vai lai palielinātu vai samazinātu atbilstošo iestatījumu vērtības.
	<<	Izmantojot šo bultiņu, jūs izvēlnē nonāksiet vienu soli atpakaļ.
	⌂	Ar šo jūs nonāksiet atpakaļ galvenajā ekrānā.
2	Filter	Filtra ziņojumu simbols; tiek rādīts vienīgi tad, ja filtrs ir jāiztīra vai jānomaina. Plašāku informāciju skatiet nodalā "Filtra tīrišana" ( → <a href="#">Filtru tīrišana</a> -> lapa 42 ).
	🔧	Šis simbols tiek rādīts tad, ja iekārtai ir radusies kļūda. Plašāku informāciju skatiet nodalā "Kļūdas" ( Storingsanalyse <a href="#">Kļūdas analīze</a> -> lapa 38 ).

Zonas Nr.	Simbols displejā	Apraksts
3		Vadība, izmantojot dažādu pozīciju slēdzi.
		Vadība, izmantojot Brink Home.
		Vadība, izmantojot iekārtas skārienekrānu; šis iestatījums ir aktīvs pusstundu.
		Vadība, izmantojot skārienekrānu uz iekārtas; skārienekrāns ir pastāvīgi iestatīts kā dažādu pozīciju slēdzis, iestatot soli Nr. 15.8 uz "Jā".
		Vadība, izmantojot mittuma sensoru.
		Vadība, izmantojot CO <sub>2</sub> sensoru.
		Vadība, izmantojot ventilāciju, kas darbojas pēc nepieciešamības.
		Atvienojiet aktīvu kontaktu vai pievienojiet aktīvu kontaktu.
		Šī iekārta ir iestatīta kā primārā iekārta vairāku iekārtu pieslēguma gadījumā (daudzpakāpju sistēma).
		Iekārta ir iestatīta kā sekundārā iekārta; primārajai iekārtai var pieslēgt ne vairāk kā 9 iekārtas.
		Vadība, izmantojot eBus, piemēram, Brink Touch Control.
		Vadība, izmantojot ModBus vai lekšējā kopni.
		Apvada maksimālās darbības funkcija ir aktīva.

Zonas Nr.	Symboli displejā	Apraksts
<b>4</b>		Interneta savienojums / tīkla savienojums
		Signāla stiprums
		Ir aktīvs USB savienojums.
<b>5</b>	11:07	Pašreizējais iekārtas iestatītais laiks.
<b>6</b>	02.01.2020.	Pašreizējais datums.

## 8.3 Displeja informācija



### ⚠ Brīdinājums

Neatbilstoši iestatījumi var radīt būtiskus traucējumus iekārtas darbībā!

- Ja netiek nospiests neviens taustiņš vai nav izveidojusies kāda atkāpe (piemēram, kļūdas ziņojums vai filtra ziņojums), displeja gaisma nodziest divas minūtes pēc pēdējās taustiņa nospiešanas.
- Ja tiek parādīts filtra ziņojums vai iekārtas kļūda, displeja indikators degs pastāvīgi, līdz problēma ir novērsta vai filtri ir iztīrīti vai nomainīti un filtra ziņojums ir atiestatīts.
- Nospiežot pogu Sākums, no jebkuras konkrētas izvēlnes tiek atvērts galvenais ekrāns.
- Nospiežot atgriešanas pogu, jūs izvēlnē atgriežaties par 1 soli.
- Šī nospiediet displeju (īsāk par 5 sekundēm), lai ieslēgtu displeja izgaismojumu, neveicot nekādas izmaiņas izvēlnē; displejs iedegsies uz 2 minūtēm.
- Displeju var iestatīt kā "manuālu" slēdzi, iestatot soli numur 15.8 uz "Jā"

Ventilācijas režīmu var regulēt, nospiežot atbilstošās ceturtdaļas displejā.

- Ja displejs nav iestatīts kā "manuāls" četru pozīciju slēdzis; ventilācija tiks pastiprināta (plūsma 2 vai 3) tikai 30 minūtes, pēc tam tā atgriezīsies pie iepriekšējās plūsmas (plūsma 1 vai 0).
- Ja displejs ir iestatīts kā "manuāls" četru pozīciju slēdzis; iekārtā turpinās darboties izvēlētajā režīmā, līdz tiek izvēlēts cits režīms.

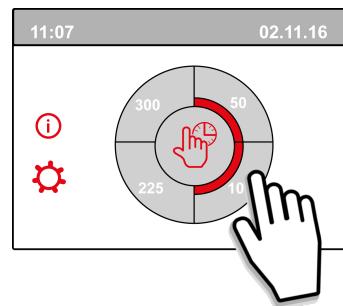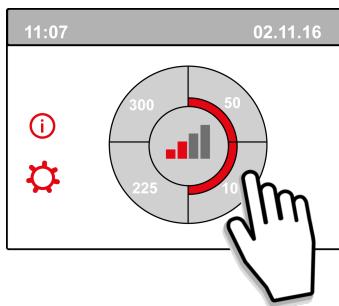

# 9 Brink Home savienošanas norādījumi

Sekojet zemāk norādītajām instrukcijām norakstītajā secībā, lai pieslēgtu Flair ierīci Brink Home:

1. Instalējiet PCB UWA-2E → [Drukātās shēmas plates UWA-2E uzstādišana](#) -> lapa 31 .
2. Pievienojiet ierīci internetam → [Iekārtas savienošana ar internetu](#) -> lapa 31 .
3. Reģistrācija Brink Home → [Izveidojiet Brink Home kontu](#) -> lapa 34 .
4. Pievienojiet ierīci Brink Home portālā → [Pievienojiet iekārtu portālam Brink Home](#) -> lapa 35 .

Skatiet pilnu Brink Home rokasgrāmatu arī Brink Climate Systems vietnes lejupielādes sadaļā.

- 
- i Piezīme**  
Ierīces pievienošana Brink Home ir iespējama tikai tad, ja UWA-2E ir uzstādīts un pievienots.
- 
- i Piezīme**  
Lai piekļūtu portālam Brink Home un lietotnei Brink Home, ir jāreģistrē korts.
- 
- i Piezīme**  
Parādītie ekrāni var atšķirties atkarībā no lietotāja zīmola un sakaru ierīces veida (tālrunis/planšetdators/klēpjulators).
- 
- i Piezīme**  
Šī rokasgrāmata attiecas uz sakaru ierīcēm ar Android, Windows un Apple operētājsistēmām.
- 
- i Piezīme**  
Ja nepieciešams izveidot interneta savienojumu, izmantojot Wi-Fi, pārliecinieties, vai instalētā drukātās shēmas plate UWA-2E atrodas Wi-Fi diapazonā.
- 
- i Piezīme**  
Kad ir aktīvs filtra paziņojums vai kļūdas ziņojums, joprojām var izveidot savienojumu ar internetu.
- 
- i Piezīme**  
Ja iekārta ir izslēgta un atkal ieslēgta, Wi-Fi savienojums ar internetu un Brink Home Portal tiks automātiski atjaunots.
- 
- i Piezīme**  
Instalāciju pievienošanu lietotāja kontam var veikt tikai portālā, nevis lietotnē.
- 
- i Piezīme**  
Pierakstiet izveidoto pieteikšanās informāciju un paroles.
- 

## 9.1 Drukātās shēmas plates UWA-2E uzstādišana


Lūdzu, skatiet UWA-2E rokasgrāmatu Brink vietnes lejupielādes sadaļā, lai instalētu un pievienotu Flair iekārtai (Plus) drukātās shēmas plati UWA-2E.

## 9.2 Iekārtas savienošana ar internetu

Kad iekārta un UWA-2E ir pilnībā uzstādītas, ieslēdziet strāvu un noregulējiet iestatījumus, kā aprakstīts tālāk, lai iekārtu pievienotu internetam.

Iestatījumus var mainīt, izmantojot iekārtas displeju, ievadiet iestatījumu izvēlni, nospiežot zobraza ikonu.


- 1 Dodieties uz izvēlni 14.1 un iestatiet Kopnes savienojuma veidu kā InternalBus.

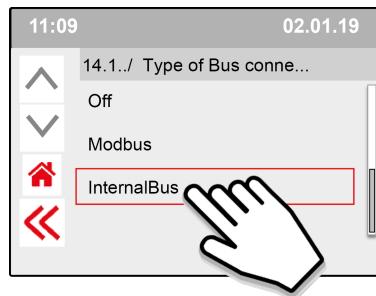

**Piezīme**

Nospiediet <<, lai apstiprinātu

- 2 Dodieties uz izvēlni 13.1 un iestatiet savienojuma veidu WLAN (Wi-Fi) vai LAN.

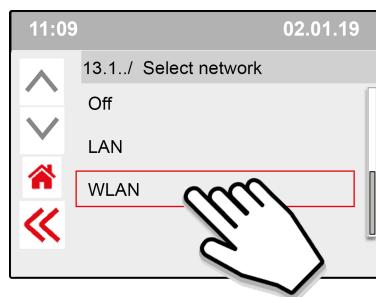


**Piezīme**

Nospiediet <<, lai apstiprinātu

**WLAN (Wi-Fi)**



Dodieties uz izvēlni 13.2 un ievadiet SSID (Wi-Fi tīkls)  
(šeit kā piemērs tiek izmantots Brink-Guests)

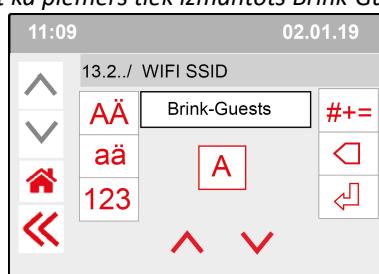

**LAN**




Dodieties tieši uz 3. darbību:  
"Ievadiet Brink Home paroli un apstipriniet..."

**Piezīme**

Nospiediet <<, lai apstiprinātu

Dodieties uz izvēlni 13.3 un ievadiet Wi-Fi paroli

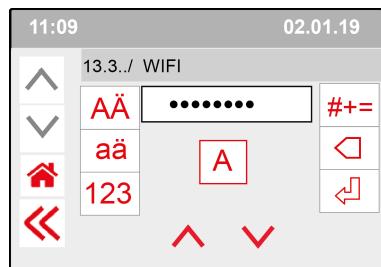

**Piezīme**

Nospiediet <<, lai apstiprinātu


Wi-Fi specifikācijas

- 802.11 b/g/n/e/i
- 802.11 n (2,4 GHz)
- Wi-Fi Protected Access (WPA)/WPA2/WPA2-Enterprise/Wi-Fi Protected Setup (WPS)

3 Dodieties uz izvēlni 13.4 un izveidojiet un ievadiet Brink Home paroli.

**Paroles nosacījumi:**

Vismaz 8 zīmes, vismaz viens mazais un viens lielais burts, kā arī viens cipars vai īpaša rakstzīme.

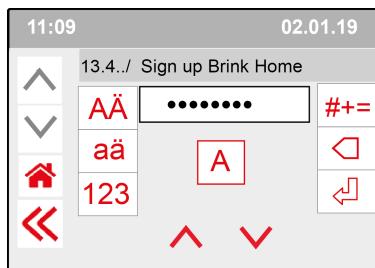


**Piezīme**


Nospiediet <<, lai apstiprinātu

4 Galvenajā izvēlnē pārbaudiet savienojumu (tas var aizņemt pāris minūtes).

*Veiksmīgs WLAN (Wi-Fi) savienojums*

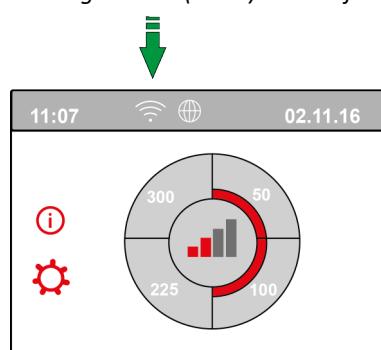

*Veiksmīgs LAN savienojums*

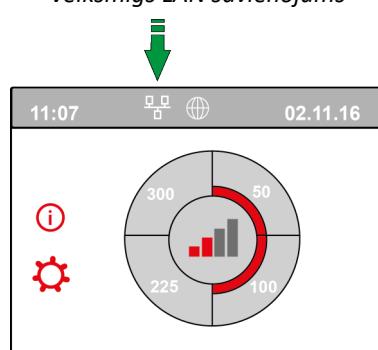

5 Izveidojiet Brink Home kontu vietnē [www.Brink-Home.com](http://www.Brink-Home.com), skatiet → [Izveidojiet Brink Home kontu](#) -> lapa 34 .

## 9.3 Izveidojiet Brink Home kontu

### **[i] Piezīme**

Jūsu Brink Home lietotāja konta parole nav tāda pati kā iekārtas parole.

### **[i] Piezīme**

Pierakstiet izveidotās paroles.

Veiciet tālāk norādītās darbības, lai izveidotu Brink Home kontu.


1. Dodieties uz [www.brink-home.com](http://www.brink-home.com)
2. Izvēlieties: "reģistrēties tagad".
3. Divreiz ievadiet savu e-pasta adresi.
4. Izvēlieties vajadzīgo valodu.
5. Izvēlieties paroli, kuru vēlaties izmantot Brink Home, un ievadiet to divreiz. Pierakstiet paroli, lai to arī atcerētos.
6. Piekrītiet Noteikumiem un nosacījumiem un Privātuma paziņojumam.
7. Apstipriniet ievadi, nospiežot "Sūtīt reģistrāciju".
8. Uz e-pasta adresi, ar kuru reģistrējāties, tiek nosūtīts apstiprinājuma e-pasts.
9. Izpildiet šajā apstiprinājuma e-pastā sniegtos norādījumus.
10. Tagad varat pieteikties ar savu e-pasta adresi un izveidoto paroli.

The screenshot shows the Brink Home login interface. At the top, there's a red header bar with the 'BRINK' logo. Below it is a white form area. The first two fields are 'Email' and 'Password'. Underneath the password field is a 'Remember login' checkbox with a note: 'If you agree, a cookie will be stored on your device. That way, you won't be prompted to log in as often. Do not use this function on public devices.' At the bottom of the form are three buttons: a red 'LOGIN' button, a green 'REGISTER NOW' button with a right-pointing arrow, and a blue 'FORGOT PASSWORD?' button. At the very bottom of the page, there are three small links: 'LEGAL NOTICE', 'TERMS OF USE', and 'PRIVACY STATEMENT'.

## 9.4 Pievienojiet iekārtu portālam Brink Home

Pārliecinieties, vai iekārta ir savienota ar internetu un reģistrēta Brink Home → [Iekārtas savienošana ar internetu](#) -> lapa 31 vai Brink Home portālā ir izveidots lietotāja korts → [Izveidojiet Brink Home kontu](#) -> lapa 34 .

1. Piesakieties portālā Brink Home ( [www.brink-home.com](http://www.brink-home.com) )
2. Izvēlieties "Pievienot sistēmu"

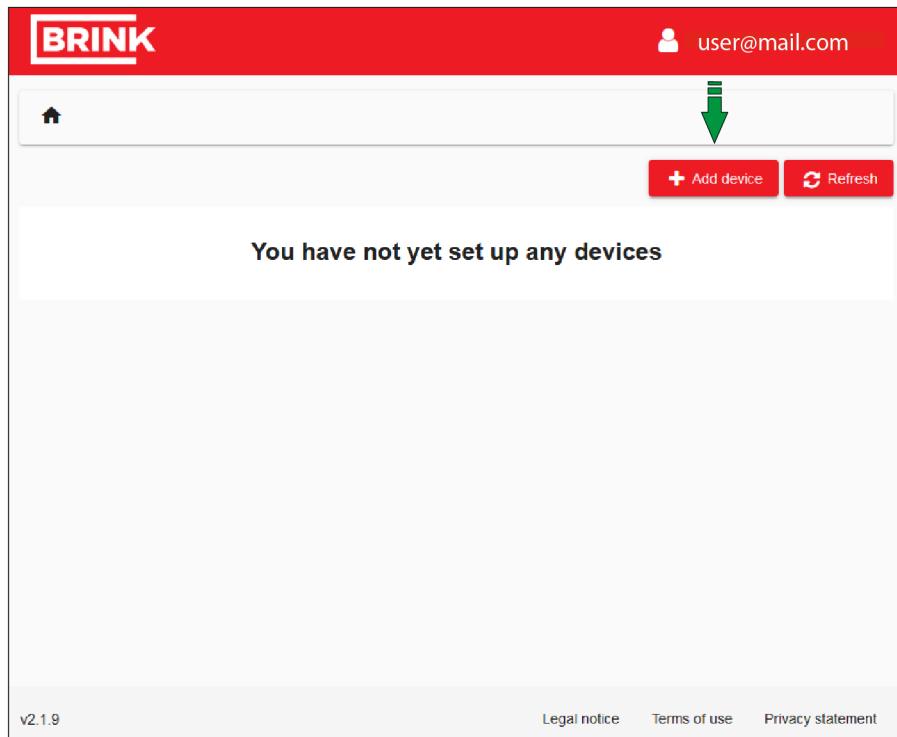

3. Ievadiet iekārtas sērijas numuru (ievadiet tikai 12 ciparus).
4. Ievadiet paroli, kas tika izveidota 3. darbībā "UWA-2E iestatīšana" → -> lapa 32 .
5. Noklikšķiniet uz "Pievienot sistēmu" (Pēc sērijas numura un paroles ievadīšanas nosaukums kļūs sarkans).

Add system

Serial number  
example

7 / 50

Password  
\*\*\*\*\*

Cancel   Add system

6. Iekārta tagad ir parādīta sistēmu sarakstā.
7. Iekārtu tagad var vadīt portālā Brink Home un Brink Home lietotnē.

# 10 Iestatīšana darbam

## 10.1 Iekārtas ieslēgšana un izslēgšana

### **Bīstami**


Strādājot ar iekārtu, atvienojiet strāvas padevi.

### **Piezīme**

Ja iekārta ir bijusi bez strāvas vairāk nekā apm. 1 nedēļa, valoda, laiks un datums iestatījumu izvēlnē ir jāiestata vēlreiz.


### **Ieslēgšana**

1. Pievienojiet 230 V strāvas kontaktdakšu (ar strāvas padevi) sienas kontaktligzdai.
2. Displejs iedegas, un displejā tiek parādīta programmatūras versija.
3. Pēc tam iekārta nekavējoties darbosies atbilstoši dažādu pozīciju slēdža iestatījumu. Ja dažādu pozīciju slēdzis nav pieslēgts, tad iekārta vienmēr darbojas 1. režīmā.



### **Izslēgšana**

1. Atvienojiet iekārtas 230 V strāvas kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas; iekārtai vairs nav strāvas
2. Displejs ir izslēgts un neko nerāda.



## 10.2 Gaisa caurplūdes iestatīšana

Pareiza ventilācija un pareiza iekārtas darbība veicina veselīgu iekšelpu vidi ar optimālu komfortu.

(4 iespējamie) gaisa plūsmas rūpnīcas iestatījumi ir iestatīti, kā norādīts turpmāk. 40, 50, 100 un 150 m<sup>3</sup>/h. Iekārtas veikspēja un tās enerģijas patēriņš ir atkarīgi no spiediena krituma cauruļvadu sistēmā, kā arī no filtra pretestības. Ja nosacījumi netiek ievēroti, automātiski tiks pielāgota gaisa caurplūde augstākajā režīmā.

Izmērīnas var veikt iestatījumu izvēlnē.

Iestatījumu izvēlnē dodieties uz soļiem Nr. 1.2. līdz 1.4., lai pielāgotu gaisa caurplūdi.

### **Piezīme**

Prioritārs ir augstākais pieprasītais ventilācijas režīms. Ja ārējais dažādu pozīciju slēdzis ir iestatīts 3. režīmā, tad galvenajā ekrānā nevar pielāgot zemāku ventilācijas režīmu.

Izņēmums ir ventilācijas režīms 0. Ja displejā ir izvēlēts 0. režīms, vadība no citiem slēdžiem, sensoriem u.tml. nav iespējama.

Ar pieslēgtiem CO<sub>2</sub> sensoriem gaisa caurplūde tiks bezpakāpju veidā vadīta starp 1. un 3. režīmu atkarībā no nomērītajām miljondalas vērtībām: ar pieslēgtu mitruma sensoru gaisa caurplūde tiks pārslēgta uz 3. režīmu, kad šī funkcija ir nepieciešama.

## 10.3 Citi iestatījumi uzstādītājam

Papildus gaisa caurplūdei ir iespējams mainīt citus iekārtas iestatījumus; pārskats par šiem iestatījumiem standarta iekārtai ( → [Vērtību iestatīšana standarta iekārtai](#) -> lapa 66 ) un iekārtai ar (Plus) drukātās shēmas plati ( → [Iekārtas vērtību iestatīšana ar \(Plus\) drukātās shēmas plati](#) -> lapa 70 ). Izmaiņas var veikt iestatījumu izvēlnē.

---

### Brīdinājums

#### **Nepareizi iestatījumi ietekmē iekārtas darbību.**

Par iestatījumu izmaiņām, kas nav aprakstītas šajā rokasgrāmatā, ir jākonsultējas ar Brink Climate Systems B.V.

---

## 10.4 Rūpnīcas iestatījumi

---

### Brīdinājums

Pēc rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanas iestatījumu izvēlnē solis Nr. 14.1. ir jāiestata uz iekšējās kopnes!

---

### Brīdinājums

Iekārtas rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana nozīmē, ka papildu shēmas plate atkal jāpievieno pamata iekārtai.

---

### Piezīme

Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana neatiestata filtra ziņojumu.

---

Iekārtu ir iespējams atiestatīt atpakaļ uz rūpnīcas iestatījumiem; ar šo darbību visi soļu numuri tiks atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem, un visi ziņojumi un klūdu kodi tiks dzēsti no servisa izvēlnes.

Atgriezties uz rūpnīcas iestatījumiem:

1. "Atvērt iestatījumu izvēlni".
2. Ritiniet uz leju līdz un atlasiet iekārtas iestatījumus → izvēlne 15
3. Ritiniet uz leju līdz un atlasiet rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanu → izvēlne 9
4. Izvēlieties "Jā" un apstipriniet, nospiežot pogu "Atgriezties".

# 11 Kļūda

## 11.1 Kļūdas analīze

### **Bīstami**

Strādājot ar iekārtu, atvienojiet strāvas padevi.

### **Piezīme**

Blokētu kļūdu nevar novērst, atiestatot iekārtas barošanas avotu; vispirms ir jānovērš kļūda.


Kad iekārta konstatē kļūdu, tas tiks norādīts uz displeja ar uzgriežņu atslēgas simbolu, iespējams, ar kļūdas kodu.

## 11.2 Kļūdu veidi

- Nebloķešanas kļūda: atslēgas simbols redzams iekārtas displeja apakšā.
- Bloķešanas kļūda: displejā nepārtraukti redzams kļūdas kods, izvēlne ir bloķēta.


### **Nebloķešanas kļūda**

Kad iekārta uztver nebloķešanas kļūdu, tā turpina darbu (ierobežotā apjomā). (Pastāvīgi izgaismotajā) displejā tiks parādīts kļūdas simbols (taustiņš). Nospiediet kļūdas simbolu, lai uzzinātu kļūdas skaidrojumu/risinājumu.



No šī ekrāna var iziet, nospiežot pogu "Sākums".

Ja problēmu nevar atrisināt, lūdzu, sazinieties ar uzstādītāju.




1. Pieprasītā gaisa ieplūdes caurplūde nav sasniegta.

### **Bloķešanas kļūda**

Kad tiek konstatēta bloķešanas kļūda, iekārta izslēgsies. Tiks izslēgtas arī iestatījumu un informācijas izvēlnes.

Pastāvīgi izgaismotajā displejā tiek parādīts kļūdas simbols (uzgriežņu atslēga) kopā ar attiecīgo kļūdas kodu. Uz dažādu pozīciju slēdža (ja attiecīnāms) sāks mirgot sarkana gaismas diode. Iekārta paliek kļūdas režīmā, līdz kļūda tiek novērsta. Pēc kļūdas novēšanas iekārta pati atiestatīsies (automātiskā atiestatīšana) un sāks darboties no jauna. Displejā atkal būs redzams faktiskais darbības statuss. Ja rodas bloķešanas kļūda, sazinieties ar uzstādītāju.



1. Bojāts ieplūdes ventilators.

## 11.3 Kļūdas kodi

Nākamajā tabulā kļūdas ar bloķēšanu ir atzīmētas ar \* aiz kļūdas numura.

Displejā tiek rādīts šī kļūdas koda ūss skaidrojums.

Ja ir norāde uz iekārtas gaidstāves režīmu, tad abi ventilatori ir izslēgti, taču iekārtas displejs paliek ieslēgts.

Kļūdas kods	Pakārtotais kods	Cēlonis	Iekārtas darbība	Lietotāja darbība
E190	E1000	Paštestēšana nav izdevusies	Nav darbības	
E152 *	E1001 *	Bojāta zibatmiņa	Apturiet iekārtu, ja iespējams	Nomainiet pamata drukātās shēmas plati UWA2-B
E153	E1002	Bojāta EEPROM atmiņa	Iekārta atgriežas uz rūpnicas iestatījumiem, ventilatora 2. iestatījums	Nomainiet pamata drukātās shēmas plati UWA2-B
E105	E1011	Pieprasītā gaisa ieplūdes caurplūde nav sasniegta	Nav	Iztīriet vai nomainiet filtrus Pārbaudiet, vai cauruļvadi nav bloķēti
E104	E1012	Pieprasītā gaisa izplūdes caurplūde nav sasniegta	Nav	Iztīriet vai nomainiet filtrus Pārbaudiet, vai cauruļvadi nav bloķēti
E000 *	E1013 *	Āra gaisa temperatūra ir pārāk augsta	Iekārta pāriet gaidstāves režīmā	Atkarībā no situācijas: siltā laikā un ar ieplūdi tieši zem jumta seguma uzgaidiet, līdz gaiss ir atdzis, vai izveidojiet ievades vietu tieši uz jumta, nevis ar cauruļvadu zem jumta seguma; aukstā laikā vai tad, ja no atrašanās vietas zem jumta seguma neieplūst gaiss, pārtrauciet pievadīt spriegumu un nomainiet temperatūras sensoru (NTC)
E105 *	E1100 *	Bojāts ieplūdes ventilators; vispārīgs ziņojums	Iekārta pāriet gaidstāves režīmā	Nomainiet ieplūdes ventilatoru Kļūda tiek atiestatīta automātiski, iekārtai atjaunojot spriegumu.
E104 *	E1120 *	Bojāts izplūdes ventilators; vispārīgs kļūdas ziņojums	Iekārta pāriet gaidstāves režīmā	Nomainiet izplūdes ventilatoru Kļūda tiek atiestatīta automātiski, iekārtai atjaunojot spriegumu.
E103	E1200	Bojāts apvads; vispārīgs kļūdas ziņojums	Nav	Pārbaudiet kabeļus Nomainiet apvadu vai elektroinstalāciju
E106 *	E1300 *	Bojāts sensors NTC1; vispārīga kļūda	Iekārta pāriet gaidstāves režīmā	Pārbaudiet kabeļus Nomainiet NTC sensoru vai kabeļus
E111	E1400	Bojāts RHT 1. sensors; vispārīgs ziņojums/ USB raiduztvērējs nonemts	Netiek kontrolēts mitrums	Pārbaudiet kabeļus Nomainiet RHT sensoru vai kabeļus/ ievietojiet USB raiduztvērēju
E113	E1600	Bojāts iekšējais priekšsildītājs; vispārīgs kļūdas ziņojums	Aizsardzība pret sasalšanu pāriet disbalansa režīmā	Pārbaudiet drošinātājus Pārbaudiet kabeļus; nomainiet, ja tie ir bojāti. Pretējā gadījumā nomainiet iekšējo priekšsildītāju Kļūda tiek atiestatīta automātiski, iekārtai atjaunojot spriegumu.
E114	E1500	Bojāts dažādu pozīciju slēdzis; vispārīga kļūda	Iekārta pāriet 1. režīmā	Nomainiet dažādu pozīciju slēdzi
E130	E1800	Bojāts releja 1. izvads; vispārīga kļūda	Signāla izvade nav pieejama	Atvienojet strāvas kontaktakciu Nomainiet UWA2-B drukātās shēmas plati Kļūda tiek automātiski atiestatīta, iekārtai atjaunojot spriegumu.

<b>Kļudas kods</b>	<b>Pakārtotais kods</b>	<b>Cēlonis</b>	<b>Iekārtas darbība</b>	<b>Lietotāja darbība</b>
E155	E2000	Bojāts skārienekrāns; vispārīgs kļūdas ziņojums	Kļūdu kodi ir redzami tikai apkalpošanas rīka izmantošanas laikā	Pārbaudiet kabeļus uz skārienekrānu; nomainiet kabeļus, ja tie ir bojāti; nomainiet skārienekrānu; ja kļūda joprojām parādās, nomainiet UWA2-B Kad kļūda tiek atrisinātā, tā tiek automātiski atiestatīta, iekārta tiek atkal ieslēgta
E120	E2100	Bojāts EBus; vispārīgs kļūdas ziņojums	Brink Air Control un citi eBus pieslēgtie piederumi nedarbojas. Iekārta darbojas	Pārbaudiet piederumu savienojumu kabeļus / Brink Air Control Pārbaudiet piederumus/Brink Air Control un nomainiet, ja tie ir bojāti Ja pēc tam kļūda joprojām pastāv: atslēdziet iekārtu no sprieguma un nomainiet Basic drukātās shēmas plati UWA2-B.
E121	E2200	Iekšējā kopnes vispārīgs kļūdas ziņojums	Brink Air Control un citi piederumi nedarbojas. Iekārta darbojas	Pārbaudiet piederumu savienojuma kabeļus / Brink Air Control Pārbaudiet piederumus/ Brink Air Control un nomainiet, ja tie ir bojāti Ja pēc tam kļūda joprojām pastāv: atslēdziet iekārtu no sprieguma un nomainiet Basic drukātās shēmas plati UWA2-B.
E122	E2300	Iekšēja ModBus kļūda; vispārīgs kļūdas ziņojums	Iekārta pāriet gaidstāves režīmā	Pārbaudiet kabeļus un savienojumus ar UWA2-B un ventilatoriem Nomainiet instalāciju, ja tā ir bojāta; pēc tam nomainiet UWA2B, izplūdes ventilatoru un ieplūdes ventilatoru
E123	E2400	Ārēja ModBus kļūda; vispārīgs kļūdas ziņojums	Izmantojot Modbus iekārta nedarbojas	Pārbaudiet piederumu kabeļus; nomainiet, ja tie ir bojāti Pārbaudiet piederumus; nomainiet, ja tie ir bojāti Ja kļūda joprojām parādās: atslēdziet iekārtu no sprieguma un nomainiet UWA2-B
E124	E2500	USB pieslēgvietas vispārīgs kļūdas paziņojums	USB saskarne nav izmantojama	Nomainiet USB piederumu Ja pēc tam kļūme nav novērsta: atslēdziet iekārtu no sprieguma un nomainiet UWA2-B
E170	E2600	Bojāts viens vai vairāki CO <sub>2</sub> sensori; vispārējs kļūdas ziņojums/ USB raiduztvērējs noņemts	Iekārta darbojas; nav CO <sub>2</sub> regulēšanas	Pārbaudiet kabeļus un CO <sub>2</sub> sensoru(-s); nomainiet, ja tie ir bojāti Pārbaudiet CO <sub>2</sub> sensoru(-s); nomainiet, ja tie ir bojāti/ ievietojiet USB raiduztvērēju
E171	E2700	Bojāts ārējais priekssildītājs vai drošinātājs; vispārīgs kļūdas ziņojums	Nav priekssildītāja / komforta līmeņa kontrolierice reagē citādi	Atvienojet priekssildītāju un pārbaudiet priekssildītāja drošinātāju; nomainiet drošinātāju, ja tas ir bojāts Ja kļūda vēl nav novērsta: - nomainiet ārējo priekssildītāju - atjaunojiet iekārtai sprieguma padevi - kļūda ir automātiski atiestatīta
E172	E2800	Bojāts ārējais pēcsildītājs vai drošinātājs; vispārīgs kļūdas ziņojums	Nav pēcsildītāja / komforta līmeņa kontrolierice reagē citādi	Atvienojet pēcsildītāju un pārbaudiet pēcsildītāja drošinātāju; nomainiet drošinātāju, ja tas ir bojāts Ja kļūda vēl nav novērsta: - nomainiet ārējo pēcsildītāju - atjaunojiet iekārtai sprieguma padevi - kļūda ir automātiski atiestatīta

# 12 Apkope

## 12.1 Vispārējā apkope

Lai nodrošinātu pareizu iekārtas darbību, ir svarīgi regulāri veikt apkopi.

Labi koptai iekārtai ir pozitīva ietekme uz gaisa kvalitāti, efektivitāti, trokšņa līmeni un kalpošanas laiku.

Brink Climate Systems iesaka noslēgt iekārtas apkopes līgumu ar uzstādītāju.

## 12.2 Apkopes intervāli

Iekārtas apkopei nepieciešamie elementi ir norādīti zemāk.

Lūdzu, sazinieties ar kvalificētu uzņēmumu, lai veiktu uzstādītāja apkopi.

Saīsiniet intervālus, ja apkopes laikā ierīce ir ļoti piesārņota.

LIETOTĀJU APKOPE		
VIENUMS	DARBĪBA	INTERVĀLS
Filtri*	Tīrīšana	3 mēneši
	Nomaiņa	6 mēneši

\* Filtra paziņojums uz iekārtas (sarkanā DIODE IESLĒGTA) norāda, vai filtri ir jātīra vai jānomaina. Tīriet filtrus tikai vienu reizi, nomainiet tos, kad nepieciešama otrā tīrīšana.

UZSTĀDĪTĀJA APKOPE		
VIENUMS	DARBĪBA	INTERVĀLS
Gaisa ieplūdes/režģi**	Tīrīšana	12 mēneši
Iekārta	Pārbaudiet, vai nav anomāliju un trokšņu	12 mēneši
Filtri ***	Nomainiet filtrus	12 mēneši
Entalpijas siltummainis	Pārbaudiet un iztīriet siltummaini	12 mēneši
Iekārtas iekšpusē	Pārbaudiet un iztīriet iekārtas iekšpusi	36 mēneši
Ventilatori	Pārbaudiet un iztīriet ventilatorus	36 mēneši
Apvadvārsts + motors	Pārbaudiet darbību un iztīriet gaisa apvadu	36 mēneši
Priekšsildītājs	Pārbaudiet darbību un iztīriet priekšsildītāju	36 mēneši
Iekārtas korpuiss	Pārbaudiet anomālijas un iztīriet korpusu no iekšpuses	48 mēneši
Gaisa cauruļvadi**	Pārbaudiet un iztīriet gaisa padeves kanālus	72 mēneši
	Pārbaudiet un iztīriet gaisa izvilkšanas kanālus	96 mēneši

\*\* Konsultējieties ar gaisa ieplūdes/režģu un gaisa cauruļvadu piegādātāju par nepieciešamajām tīrīšanas procedūrām.

\*\*\* Noskaidrojet no galalietotāja, kad filtri pēdējo reizi tika nomainīti.

## 12.3 Lietotāju apkope

---

### **Bīstami**

Strādājot ar iekārtu, atvienojiet strāvas padevi.

---

### **Brīdinājums**

Esiet uzmanīgi, izmantojot saspiestu gaisu.

---

### **Brīdinājums**

Nekad nedarbiniet iekārtu bez filtriem.

---

### **Brīdinājums**

Tīrot detaļas un komponentus, izmantojiet neitrālu pH mazgāšanas līdzekli.

---

### **Piezīme**

Nemiet vērā un atzīmējiet komponentu atrašanās vietu un novietojumu pirms noņemšanas un atkārtoti uzstādīt tieši tāpat.

---

### 12.3.1 Filtru tīrīšana

Nepieciešamā iekārtas apkope, kas jāveic lietotājam, aprobežojas ar periodisku tīrīšanu un filtru nomaiņu. Filtri ir jātīra, kad iekārtas displejā ir redzams filtra simbols vai kad iedegas sarkanā gaismas diode uz dažādu pozīciju slēdža (ja uzstādīts).

Filtru jāmaina ik pēc pusgada.

Filtrus var izsūkt vienu reizi, kad filtra indikators iedegas otrreiz, filtri jānomaina.

---

### **Brīdinājums**

Nekad neieslēdziet iekārtu bez filtriem!

---

### **Piezīme**

Filtra vedni nedrīkst pārtraukt.

---

#### **Filtru tīrīšana un nomaiņa, kad filtra ziņojums ir aktīvs.**

1. Nospiediet un turiet nospiestu filtra simbolu iekārtas displejā ilgāk par 3 sekundēm, lai atvērtu filtru vedni.
2. Sekojiet displejā redzamajiem norādījumiem par filtru tīrīšanu un/vai nomaiņu.
3. Kad visi izvēlnē sniegtie norādījumi ir izpildīti un apstiprināti, aizveriet filtra vedni, nospiežot pogu "Sākums".
4. Displejs atgriežas galvenajā ekrānā; filtra ziņojums tiek atiestatīts un filtra ziņojums pazūd.

#### **Filtru tīrīšana un nomaiņa, kad filtra ziņojums nav aktīvs.**

- Iestatījumu izvēlnē pārejiet uz 4.2. darbību, lai manuāli palaistu filtra vedni, un izpildiet norādījumus.

#### **Filtra ziņojuma taimera tieša atiestatīšana.**

- Iestatījumu izvēlnē pārejiet uz 4.3. darbību, lai tieši atiestatītu filtra taimeri, neatverot filtra vedni.

## 12.4 Uzstādītāja apkope



### Bīstami

Strādājot ar iekārtu, atvienojiet strāvas padevi.



### Brīdinājums

Esiet uzmanīgi, izmantojot saspiestu gaisu.



### Brīdinājums

Nekad nedarbiniet iekārtu bez filtriem.



### Brīdinājums

Tīrot detaļas un komponentus, izmantojet neitrālu pH mazgāšanas līdzekli.




### Piezīme

Esiet piesardzīgs, noņemot siltummaini. Siltummaiņa iekšpusē var būt ūdens.


### 12.4.1 Komponentu noņemšana un uzstādīšana

Pirms daļu noņemšanas no iekārtas, veiciet turpmākās darbības.


- Darbiniet iekārtu ar pilnu ātrumu 5 minūtes, lai pārbaudītu, vai nav trokšņu un/vai vibrāciju.
- Pārbaudiet apvedceļa darbību.
- Pārbaudiet priekšsildītāja darbību.

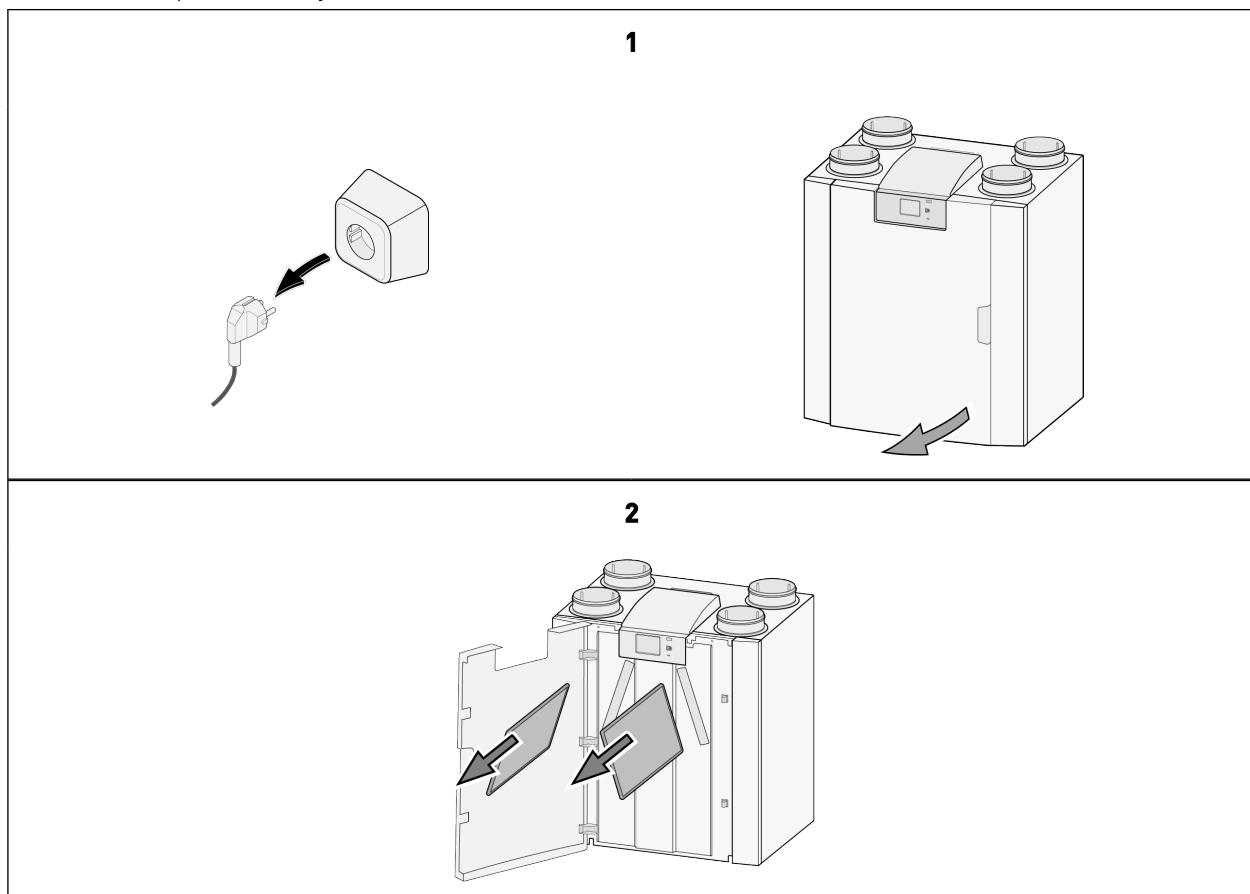


**3**

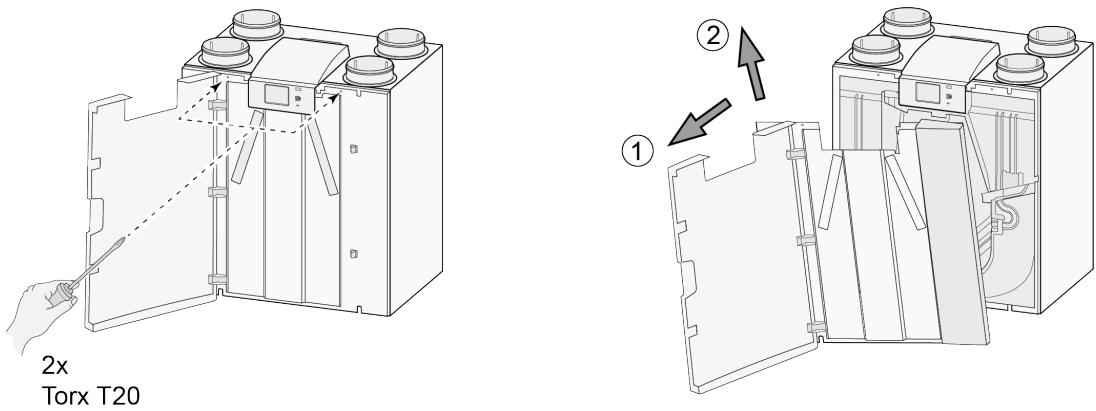


**4**

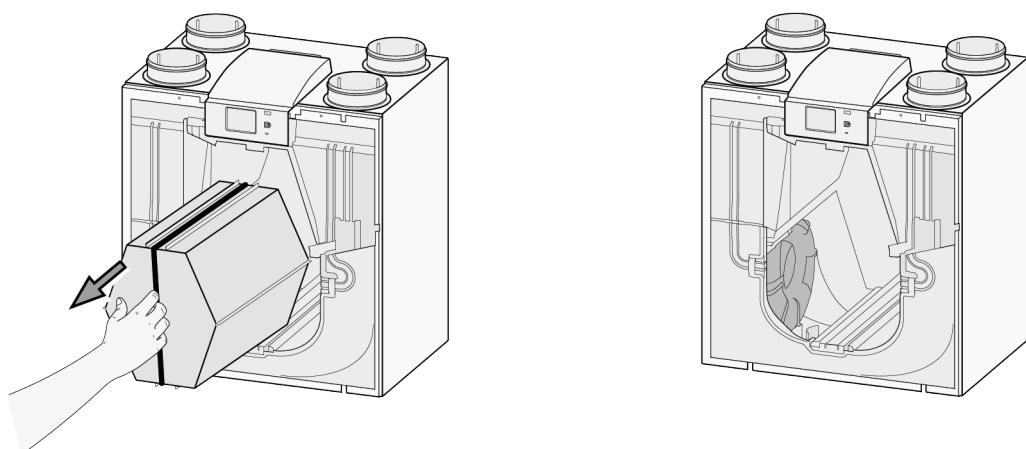

**5**

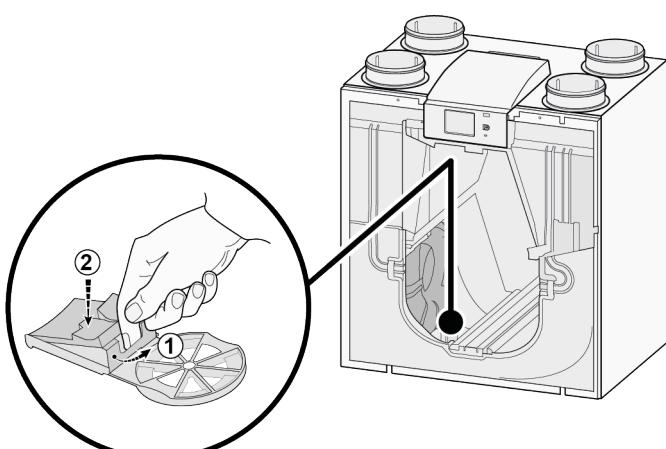

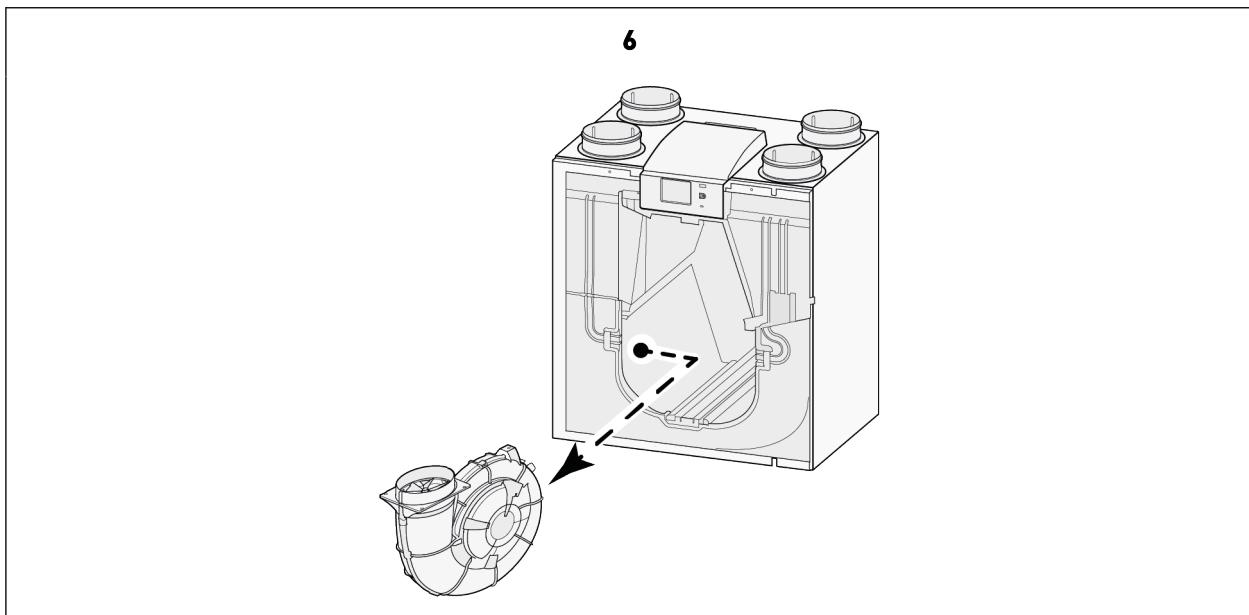

Kad visi iekšējo daļu apkopes darbi ir pabeigtī.

1. Uzmanīgi ievietojiet detaļas atpakaļ iekārtā.
  - Izmantojiet detaļu noņemšanas instrukcijas apgrieztā secībā.
2. Pievienojiet strāvas padevi.
3. Pārbaudiet, vai iekārtā darbojas pareizi dažādos iestatījumos.

#### **12.4.2 Iekārtas iekšpuses apkope**

1. Nonemiet visas iekārtas iekšējās daļas → [Komponentu noņemšana un uzstādīšana](#) -> lapa 43
2. Notīriet iekārtas iekšējo korpusu ar mīkstu birsti un putekļu sūcēju, lai noņemtu visus putekļus un piesārņojumu.
3. Pārbaudiet, vai iekārtas iekšpusē nav bojājumu vai citu anomāliju.

### **12.4.3 Ventilatora apkope**

#### **⚠ Bīstami**

Netīrumu uzkrāšanās uz ventilatora motora korpusa var izraisīt ventilatora motora pārkaršanu.

#### **i Piezīme**

Piesārņojums uz lāpstīriņiteņa var izraisīt vibrāciju, kas saīsinās ventilatora kalpošanas laiku.

1. Noņemiet ventilatorus no iekārtas → [Komponentu noņemšana un uzstādīšana](#) -> lapa 43 .
2. Uzmanīgi notīriet abus ventilatorus ar mīkstu birsti un putekļu sūcēju un/vai ar saspiestu gaisu.
3. Pārbaudiet, vai ventilatoros nav turpmāk minētais.
  - Piesārņojums
  - Bojāumi (asmeņi/korpuss/anemometrs)
  - Trokšņi
  - Vibrācijas
  - Korozija

### **12.4.4 Siltummaiņa apkope**

#### **⚠ Brīdinājums**

Tīrot detaļas un komponentus, izmantojet neitrālu pH mazgāšanas līdzekli.

#### **⚠ Brīdinājums**

Neizmantojet augstspiediena ūdens vai gaisa tīrītāju – tas var sabojāt siltummaiņa membrānas.

#### **⚠ Uzmanību**

Entalpijas plākšņu siltummaiņi jātīra ar īpašu piesardzību, lai izvairītos no membrānu bojājumiem.


#### **⚠ Uzmanību**

Notīriet siltummaini pretēji gaisa plūsmas virzienam, lai novērstu piesārņojuma iekļūšanu siltummainī.

Enthalpy siltummainis regulāri jāpārbauda, vai nav netīrumu, un vajadzības gadījumā tas jātīra.

Vismaz reizi gadā siltummainis ir jātīra, lai saglabātu tā latento efektivitāti.

1. Noņemiet siltummaini → [Komponentu noņemšana un uzstādīšana](#) -> lapa 43 .
2. Notīriet siltummaiņa zonu ierīces iekšpusē.
3. Notīriet siltummaiņa ārpusi ar mīkstu birsti un putekļu sūcēju, lai notīrītu putekļus un piesārņojumu.
4. Ar mērenu piesārņojumu var tikt galā, rūpīgi noskalojot siltummaini ar siltu krāna ūdeni (ne vairāk kā 60°C).  
Vajadzības gadījumā var pievienot vieglu mazgāšanas līdzekli - mēs iesakām tirdzniecībā pieejamus vieglus tekstila membrānu mazgāšanas līdzekļus.
5. Uzmanīgi novietojiet siltummaini tādā vietā, lai ūdens varētu dabiski izplūst, nesakratiet un neizspiediet ūdeni.
6. Mainiet pozīciju tā, lai viss ūdens varētu izplūst.
7. Ľaujiet siltummainim izžūt gaisā, līdz tas ir pilnīgi sauss.
8. Pēc tīrišanas siltummaini rūpīgi noskalojiet ar ūdeni.
9. Pirms atkārtotas uzstādīšanas ļaujiet siltummainim pēc iespējas vairāk nožūt.

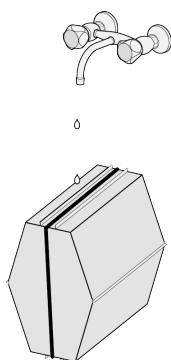


#### **12.4.5 Apvada apkope**

1. Noņemiet visas iekārtas iekšējās daļas → [Komponentu noņemšana un uzstādīšana](#) -> lapa 43
2. Notīriet gaisa apvadu ar mīkstu birsti un putekļu sūcēju, lai noņemtu visus putekļus un piesārņojumu.
3. Pārbaudiet, vai nav bojājumu vai citu anomāliju.

#### **12.4.6 Priekšsildītāja apkope**

1. Noņemiet visas iekārtas iekšējās daļas → [Komponentu noņemšana un uzstādīšana](#) -> lapa 43
2. Notīriet priekšsildītāju ar mīkstu birsti un putekļu sūcēju, lai noņemtu visus putekļus un piesārņojumu.
3. Pārbaudiet, vai nav bojājumu vai citu anomāliju.

# 13 Elektrodiagramma

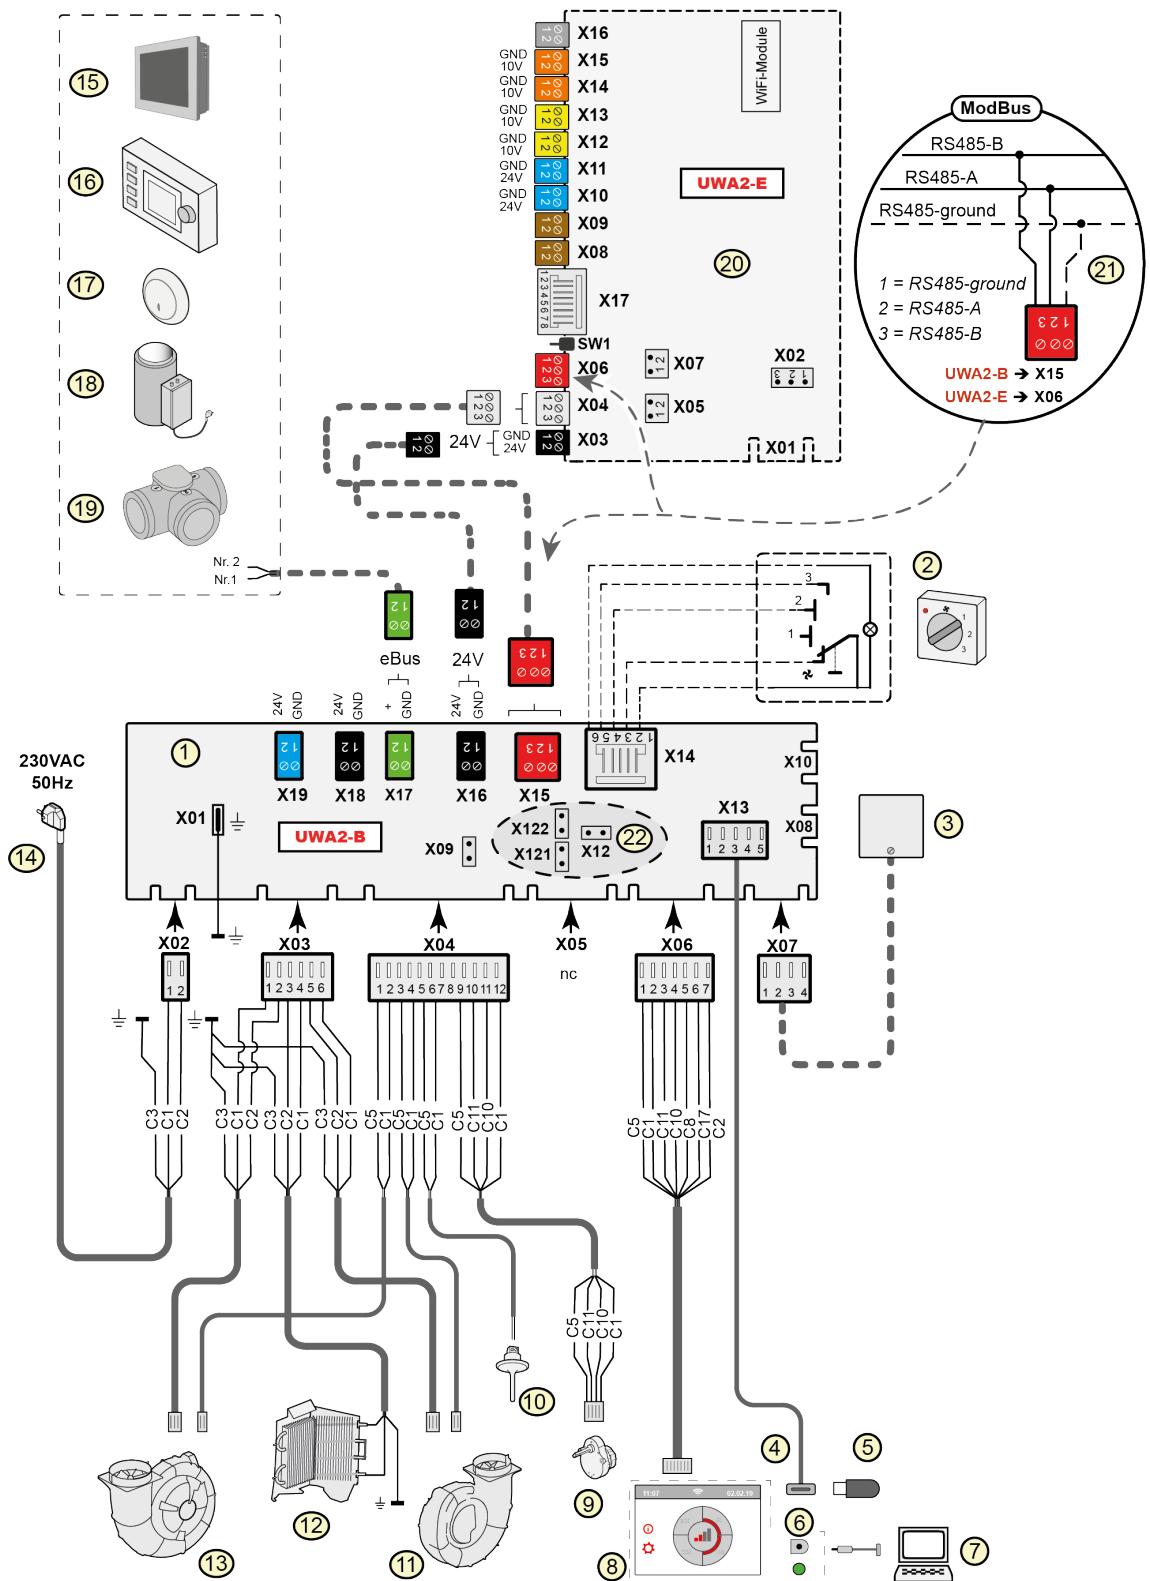

1	= Pamata drukātās shēmas plate
2	= Dažādu pozīciju slēdzis (pēc izvēles)
3	= Mitruma sensors (pēc izvēles)
4	= USB savienotājs
5	= USB zibatmiņa programmatūras atjaunināšanai (nav iekļauta iekārtas komplektācijā) vai USB raiduztvērējs bezvadu kontrollerim/sensoram (pēc izvēles)
6	= Apkopes savienotājs
7	= Klēpjulators ar instalētu Brink apkopes rīku (neietilpst komplektācijā)
8	= Iekārtas skārienekrāns
9	= Vārstu motora apvadvārsts
10	= Gaisa temperatūras sensors
11	= Izplūdes ventilators*
12	= Iekšējais priekšsildītājs, iesk. maksimālu drošību
13	= Ieplūdes ventilators*
14	= Strāvas padeve 230V 50Hz
15	= Brink Touch Control (pēc izvēles)
16	= Brink Air Control (pēc izvēles)
17	= CO <sub>2</sub> sensors eBus (pēc izvēles)
18	= Sildītājs eBus (pēc izvēles)
19	Zonas vārsts ventilācijai 2.0, kas darbojas pēc nepieciešamības (pēc izvēles)
20	= (Plus) drukātās shēmas plate (pēc izvēles)
21	= Pieslēgums ModBus sistēmai (pēc izvēles)
22	= X12 ir tiltslēgu izbeigšanas pretestība (120 Ω) ModBus (noņemiet, ja ModBus sistēmā jau ir ievietota slodzes pretestība). Izmantojot ar Modbus, noņemiet tiltslēgus X121 un X122; izmantojot iekšējā kopni, novietojiet tiltslēgus X12, X121 un X122; noņemiet tiltslēgu X07 no (Plus) drukātās shēmas plates, ja tiek lietota (Plus) drukātās shēmas plate.
*	Ventilatoru vadības kabeļus var pārslēgt bez problēmām; izslēdzot strāvu, iekārta pati nosaka barošanas, kas ir barošanas un izplūdes ventilators! Ja iekārta nosaka citu ventilatoru (piemēram, kad ventilatora nomaiņa notiek apkopes laikā), automātiski tiek palaists "vednis"; izpildiet displejā redzamos norādījumus, lai pareizi pievienotu ventilatora kabeļus.

### Pamata drukātās shēmas plate

X15 = Iekšējā kopne/ModBus

X16 = 24 V

x17 = eBus

X18 = 24 V (maks. 5 VA)

X19 = Signāla izvade

### (Plus) drukātās shēmas plate (pēc izvēles)

X03 = 24 V

X04 = Iekšējā kopne

X06 = ModBus

X08 = Kontakta 1. ievads

X09 = Kontakta 2. ievads

X10 = Releja 1. izvads

X11 = Releja 2. izvads

X12 = Analogā ievade (0 – 10 V)

X13 = Analogā ievade (0 – 10 V)

X14 = Analogā izvade (0 vai 10 V)

X15 = Analogā 2. izvade (0 vai 10 V)

X16 = NTC 10K

X17 = LAN

### Vadu krāsas

C1 = brūns

C2 = zils

C3 = zaļš/dzeltens

C5 = balts

C8 = pelēks

C10 = dzeltens


C11 = zaļš

C17 = violetls


# 14 Elektrisko savienojumu piederumi

## 14.1 Dažādu pozīciju slēdža pieslēgšana

X14 tipa modulārajam savienotājam ir jāpieslēdz dažādu pozīciju slēdzis uz galveno drukātās shēmas plates. Šim modulārajam savienotājam X14 var piekļūt no augšpusē esošās drukātās shēmas plates aizmugurē. Atkarībā no pievienotā dažādu pozīciju slēdža veida ir jāizmanto RJ11 vai RJ12 spraudnis.



Četrvirzienu slēdzis ar filtra indikāciju (labākā iespēja): vienmēr uzstādiet RJ12 savienotāju kombinācijā ar 6 dzīslu modulāro kabeli.




Trīsvirzienu slēdzis bez filtra rādījuma: vienmēr uzstādiet RJ11 savienotāju kombinācijā ar 4 dzīslu modulāro kabeli.

### 14.1.1 Dažādu pozīcijas slēdža ar filtra rādījumu pieslēgšana

Pievienojiet četrvirzienu pozīciju slēdzi ar filtra indikāciju, kā aprakstīts tālāk.

Pievienotais slēdzis darbosies uzreiz pēc pievienošanas, nav nepieciešamas nekādas parametru izmaiņas.

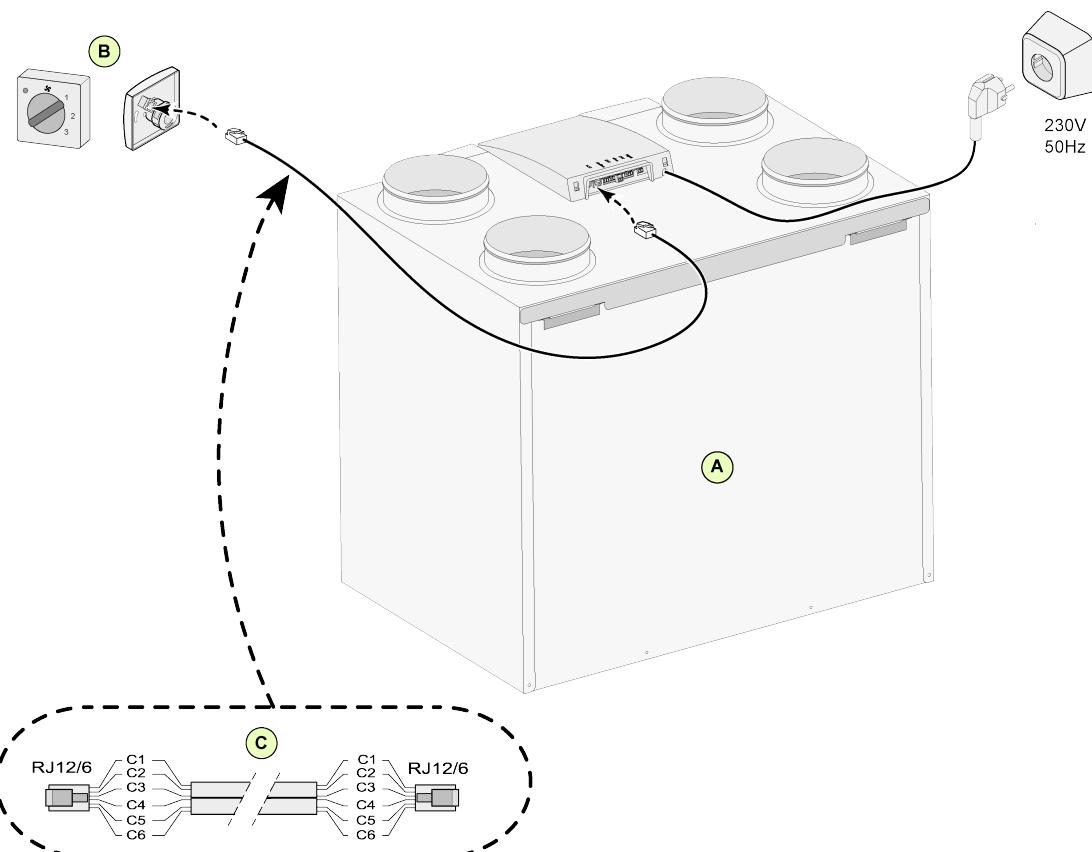

A = Flair 4-0 iekārta (piemērs)  
 B = četrvirzienu slēdzis ar filtra rādījumu  
 C = modulārais kabelis




### Piezīme

Izmantotajam modulārajam kabelim abu modulāro savienotāju "cilnes" ir jāpiestiprina iepretīm atzīmei uz modulārā kabeļa. Vadu C1 – C6 krāsas var atšķirties atkarībā no izmantotā modulārā kabeļa veida.

### 14.1.2 Bezvadu vadības pults (bez filtra rādījuma) pieslēgšana

Pievienojiet bezvadu tālvadības pulti bez filtra indikāciju, kā aprakstīts tālāk.

Pievienotais slēdzis darbosies uzreiz pēc pievienošanas, nav nepieciešamas nekādas Flair parametru izmaiņas.

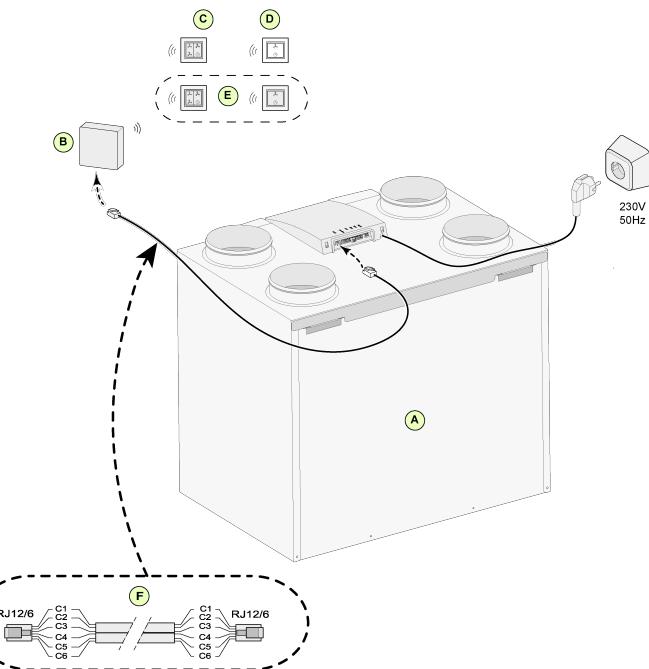

A = Flair 4-0 iekārta (piemērs)

B = bezvadu tālvadības pults uztvērējs

C = raidītājs ar 4 iestatījumiem (piemēram, virtuve)

D = raidītājs ar 4 iestatījumiem (piemēram, vannas istaba)

E = jebkuri papildu 2 vai 4 iestatījumu raidītāji (ne vairāk kā 6 raidītājus var pierakstīt uz 1 uztvērējs)

F = modulārais kabelis


#### Piezīme

Izmantotajam modulārajam kabelim abu modulāro savienotāju "cilnes" ir jāpiestiprina iepretim atzīmei uz modulārā kabeļa. Vadu C1 – C6 krāsas var atšķirties atkarībā no izmantotā modulārā kabeļa veida.

### 14.1.3 Papildu dažādu pozīcijas slēdža ar filtra rādījumu pieslēgšana

Pievienojiet dažādu četrvirzienu pozīciju slēdžus ar filtra indikāciju, kā aprakstīts tālāk.

Pievienotie slēdži darbosies uzreiz pēc pievienošanas, nav nepieciešamas nekādas Flair parametru izmaiņas.

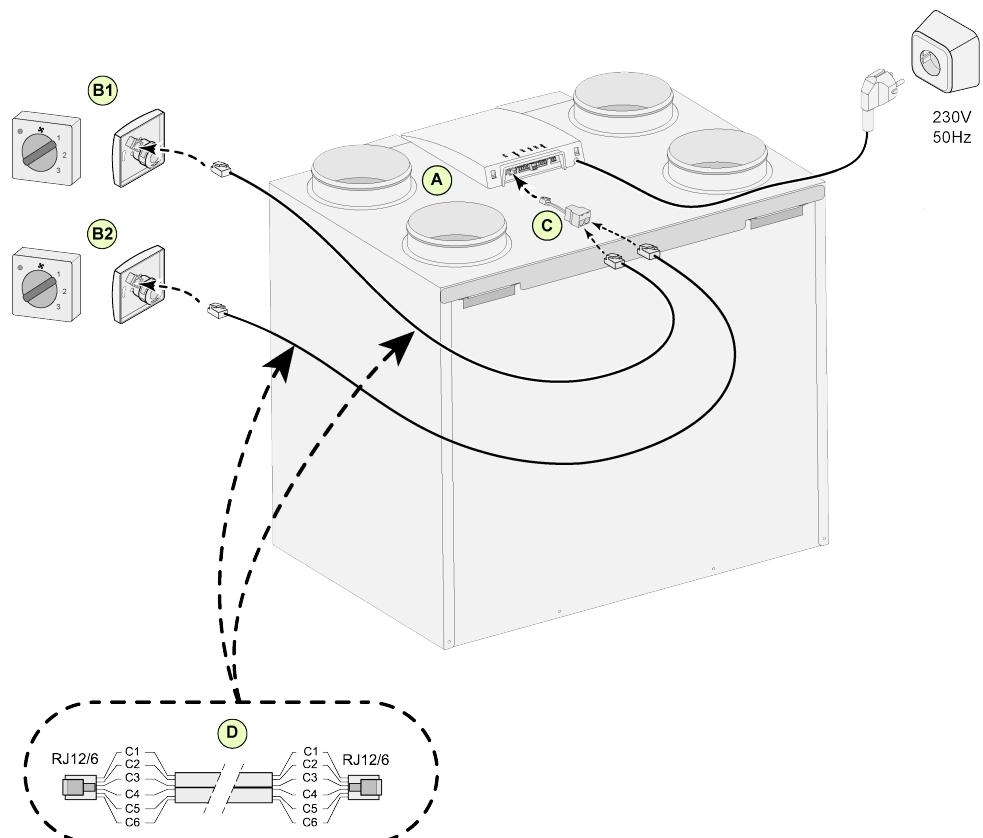

A = Flair 4-0 iekārta (piemērs)

B1 = dažādu pozīciju slēdzis ar filtra rādījumu

B2 = papildu dažādu pozīciju slēdzis ar filtra rādījumu

C = sadalītājs

D = modulārais kabelis




#### Piezīme

Izmantotajam modulārajam kabelim abu modulāro savienotāju "cilnes" ir jāpiestiprina iepretim atzīmei uz modulārā kabeļa. Vadu C1 – C6 krāsas var atšķirties atkarībā no izmantotā modulārā kabeļa veida.

#### 14.1.4 Papildu dažādu pozīcijas slēdža ar filtra rādījumu pieslēgšana

Savienojet četrvirzienu pozīciju slēdzi un tālvadības pulti, kā aprakstīts tālāk.

Pievienotie slēdzi darbosies uzreiz pēc pievienošanas, nav nepieciešamas nekādas Flair parametru izmaiņas.

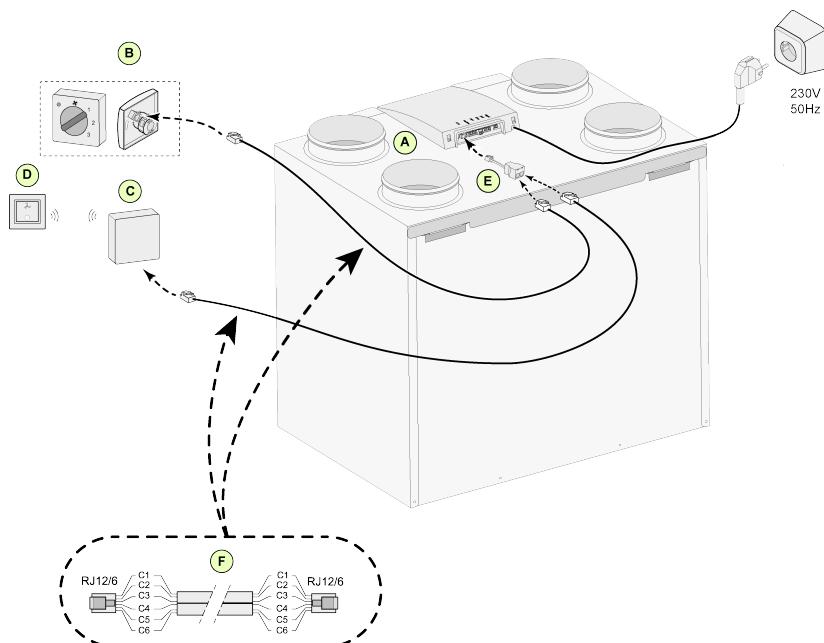

A = Flair 4-0 iekārta (piemērs)

B = dažādu pozīciju slēdzis ar filtra rādījumu

C = bezvadu tālvadības uztvērējs

D = raidītājs ar 2 iestatījumiem

E = sadalītājs

F = modulārais kabelis

##### Piezīme


Izmantotajam modulārajam kabelim abu modulāro savienotāju "cilnes" ir jāpiestiprina iepretim atzīmei uz modulārā kabeļa. Vadu C1 – C6 krāsas var atšķirties atkarībā no izmantotā modulārā kabeļa veida.

## 14.2 Bezvadu kontrolleru un sensoru savienojums

Brink piedāvā 5 tālvadības pulšu/sensoru sēriju (A–E), kuras var savienot ar siltuma atgūšanas sistēmu (G), izmantojot USB raidītāju/uztvērēju (F). Papildaprīkojumā ir pieejams arī signāla pastiprinātājs (H).

Bezvadu tālvadības pulsi/sensoru var izmantot tikai ar siltuma atgūšanas sistēmu, kas aprīkota ar USB savienojumu un ražota pēc 2022. gada jūlija.

Lai iegūtu informāciju par bezvadu kontrolleru(-u)/sensoru(-u) pievienošanu, iestatīšanu un darbību, lūdzu, skatiet attiecīgo rokasgrāmatu Brink Climate Systems B.V. tīmekļvietnē.

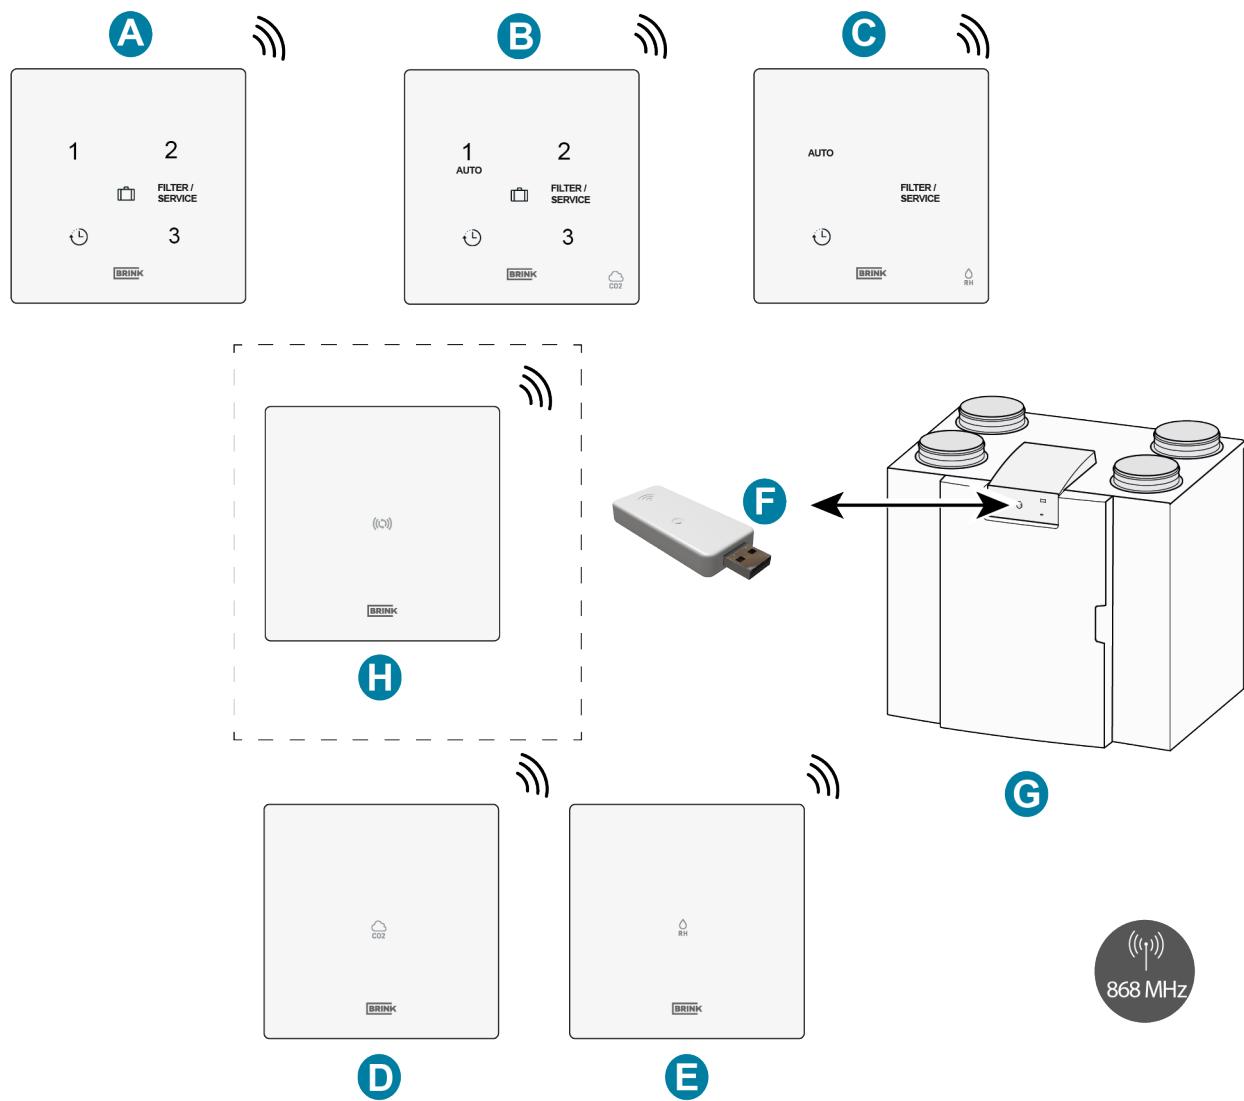

A = bezvadu 3 pozīciju slēdzis

B = bezvadu CO<sub>2</sub> sensors ar 3 pozīciju slēdzi

C = bezvadu relatīvā mitruma sensors ar pastiprināšanas funkciju

D = bezvadu CO<sub>2</sub> sensors

E = bezvadu relatīvā mitruma sensors

F = bezvadu raidītājs/uztvērējs

G = siltuma rekuperācijas iekārta ar USB savienojumu (Flair kā piemērs)


H = (pēc izvēles) signāla pastiprinātājs

## 14.3 Air Control pieslēgšana

### Piezīme

Vads no Brink Air Control savienotāja tapas 1 nonāk savienotāja kontaktā 2 uz X17, un vads no Brink Air Control savienotāja tapas 2 nonāk savienotāja kontaktā 1 uz X17.

Pievienojiet Brink Air Control, kā aprakstīts tālāk. Skatiet arī Brink Air Control rokasgrāmatu.  
Brink Air Control darbosies uzreiz pēc savienošuma izveides, Flair parametru izmaiņas nav nepieciešamas.

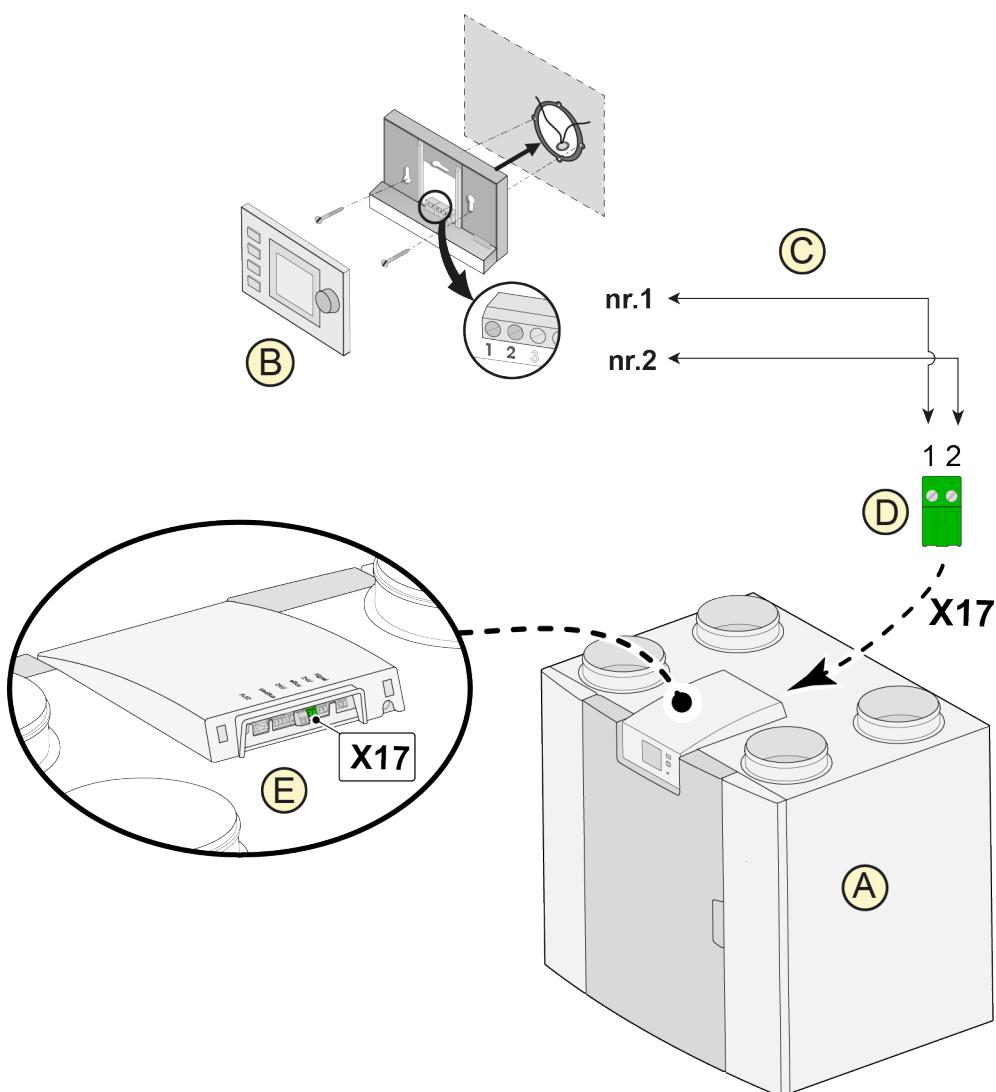

A = Flair 4-0 iekārta (piemērs)

B = Air Control (pēc izvēles)

C = divdzīslu vadības kabeļi

D = zaļš divpolu skrūves savienotājs


E = novietojiet zaļo eBus savienotāju vadības pults aizmugurē

### Piezīme

3 piederumu kombinēta izmantošana. Air Control, papildu priekssildītājs un pēcsildītājs nav iespējams eBus sistēmas sprieguma ierobežojuma dēļ.

## 14.4 Touch Control pieslēgšana

Pievienojiet Brink Touch Control, kā aprakstīts tālāk. Skatiet arī Brink Touch Control rokasgrāmatu.  
Brink Touch Control darbosies uzreiz pēc savienojuma izveides, Flair parametru izmaiņas nav nepieciešamas.

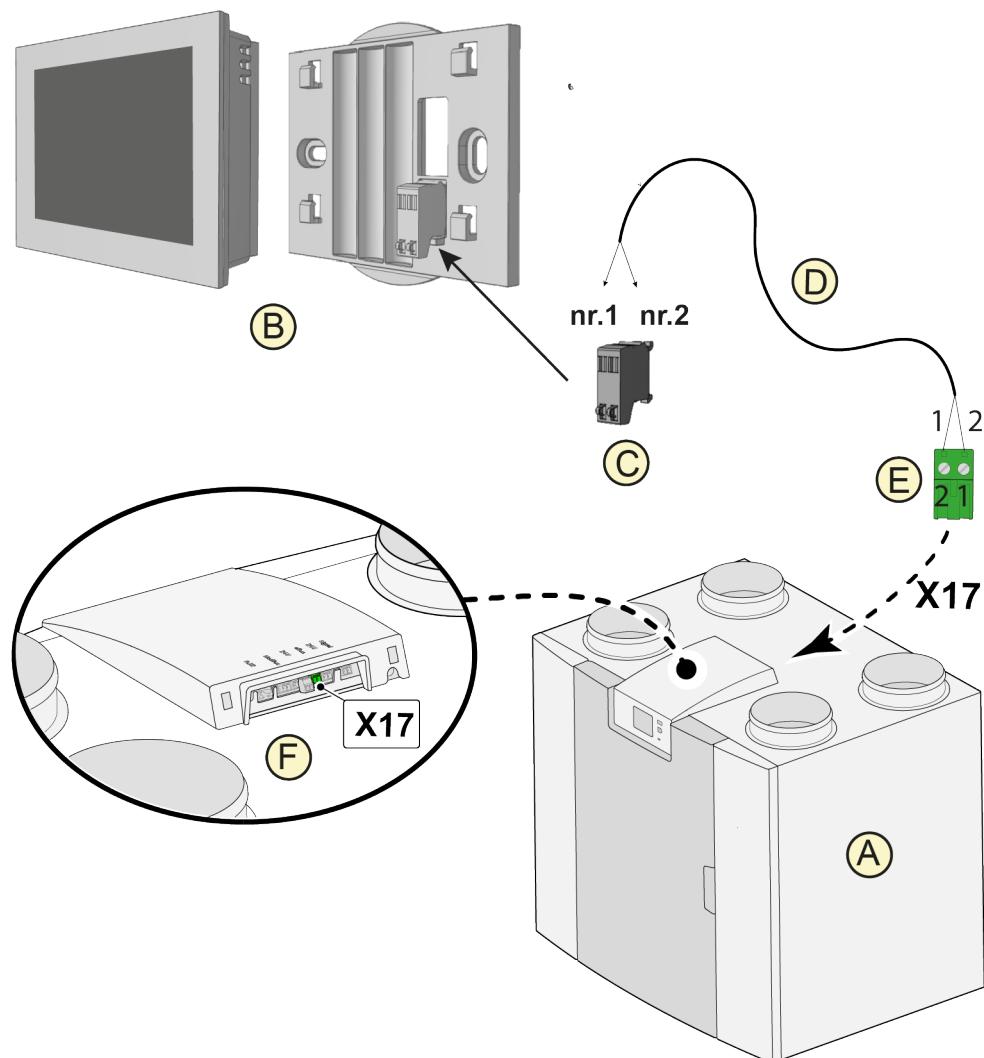

A = Flair 4-0 iekārta (piemērs)

B = Touch Control (pēc izvēles)

C = Touch Control savienotājs

D = divdzīšu vadības kabeļi

E = zaļš divpolu skrūves savienotājs

F = novietojiet zaļo eBus savienotāju vadības pults aizmugurē

### Piezīme


3 piederumu kombinēta izmantošana. Touch Control, papildu priekšsildītājs un pēcsildītājs nav iespējams eBus sistēmas sprieguma ierobežojuma dēļ.

## 14.5 Mitruma sensora pieslēgšana

### **⚠ Bīstami**

Strādājot ar iekārtu, atvienojiet strāvas padevi.

Pievienojiet relatīvā mitruma sensoru, kā aprakstīts tālāk, skatiet arī relatīvā mitruma sensora rokasgrāmatu.  
Lai ieslēgtu un iestatītu mitruma sensora jutību, iestatījumu izvēlnē pareizi iestatiet Flair parametru 7.1 un 7.2.

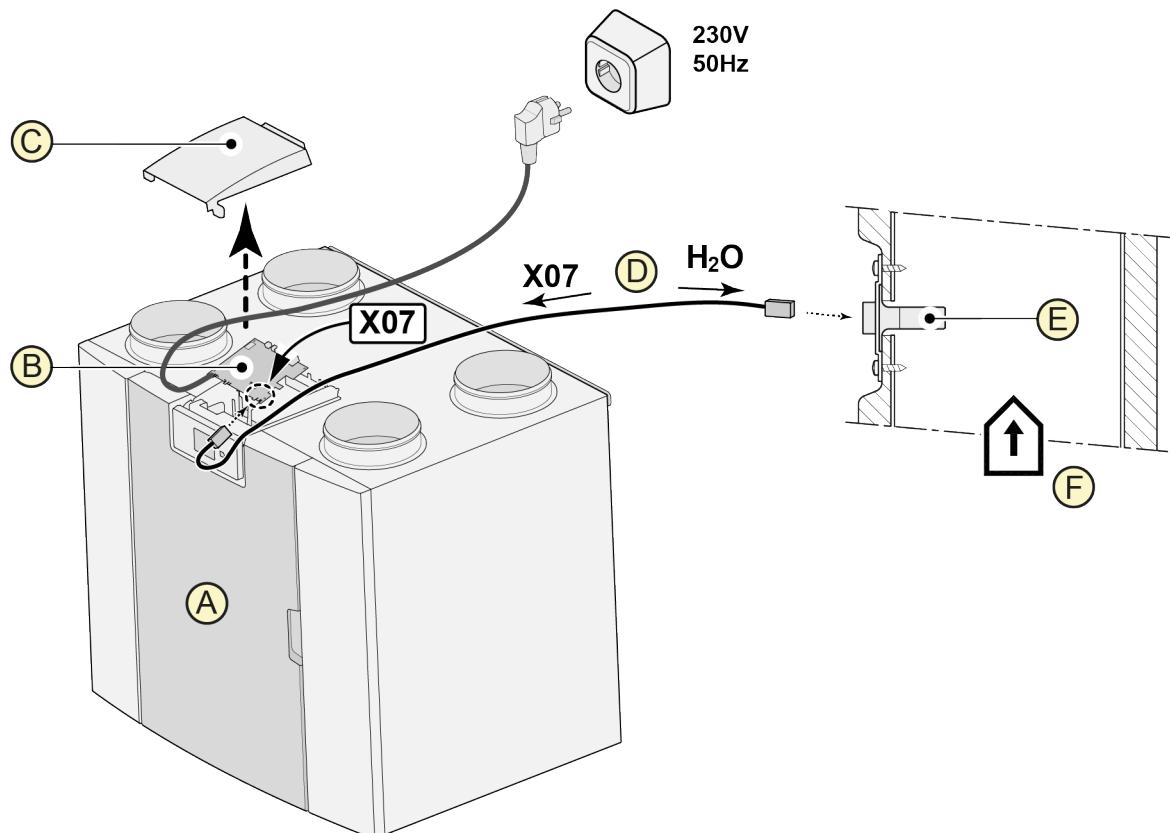

A = Flair 4-0 iekārta (piemērs)

B = Pamata drukātās shēmas plate

C = Vāks

D = Relatīvā mitruma sensora kabelis (iekļauts relatīvā mitruma sensora komplektā)


E = Relatīvā mitruma (mitruma) sensors

F = Cauruļvads no ēkas

## 14.6 CO<sub>2</sub> sensora(-u) pieslēgšana

Pievienojiet CO<sub>2</sub> sensoru(-s), kā norādīts tālāk. Skatiet arī CO<sub>2</sub> sensora rokasgrāmatu.

- Var savienot ne vairāk kā 4 CO<sub>2</sub> sensorus.
- Pareizi iestatiet DIP slēdžus katram pievienotajam CO<sub>2</sub> sensoram.
- Parametrs 6.1 tiek izmantots, lai ieslēgtu (ON) vai izslēgtu (OFF) CO<sub>2</sub> sensora(-u) funkciju iekārtā.
- Ja nepieciešams, iestatiet katra atsevišķa(-u) CO<sub>2</sub> sensora(-u) minimālo un maksimālo PPM regulējošo vērtību, ievērojot Flair parametrus no 6.2. līdz 6.9.

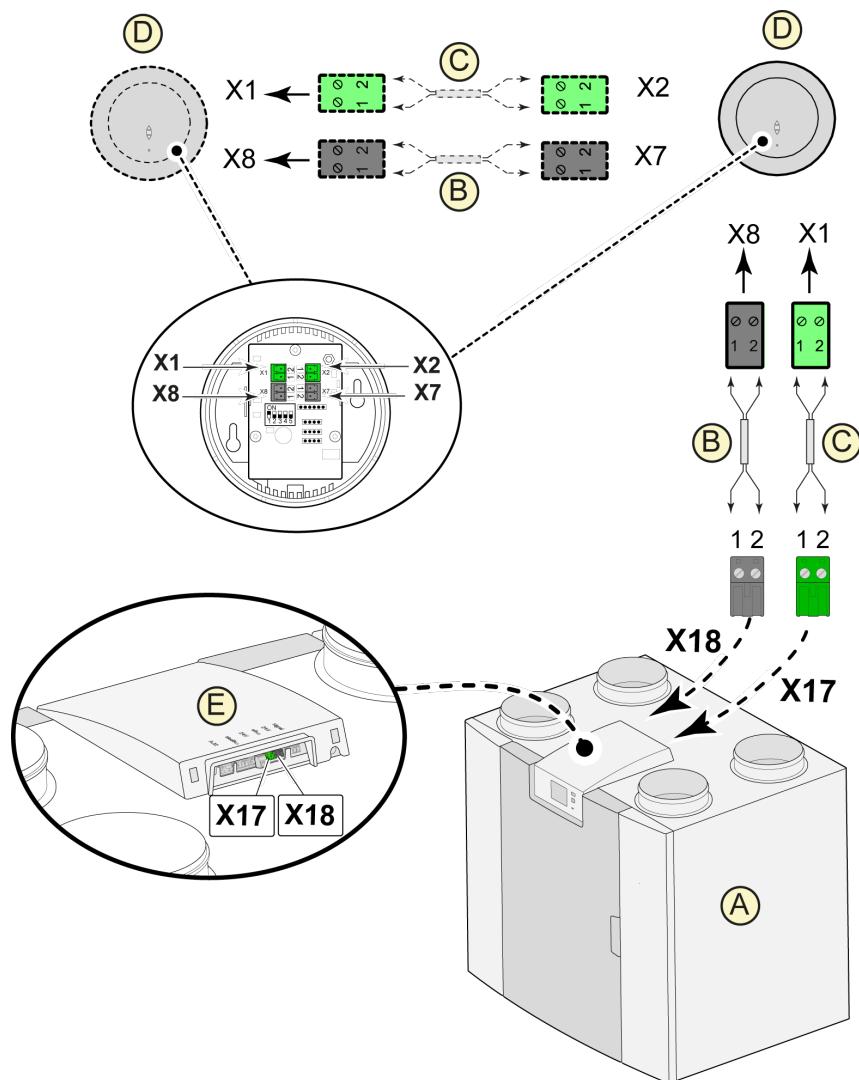

A = Flair 4-0 iekārta

B = divdzīslu vadības kabelis 24 V barošanas avotam (melni savienotāji)

C = divdzīslu vadības kabelis eBus savienojumam (zaļie savienotāji)


D = CO<sub>2</sub> sensora(-i); pievienojiet ne vairāk kā 4

E = savienojums X17 (eBus) un X18 (24V) Flair iekārtai

## 14.7 Pieprasījuma kontrolēta ventilācija 2.0

Ventilācija, kas darbojas pēc nepieciešamības, ļauj pielāgot ventilācijas vajadzības gaisa kvalitātei. Ventilācijas nepieciešamības saskaņošana ar ventilāciju pēc pieprasījumu var notikt divos dažādos veidos, proti, balstoties uz CO<sub>2</sub> mērīumiem vai laika programmu. Šim nolūkam ir piejemami divi atšķirīgi komplekti. Protams, pastāv iespēja arī veikt manuālu vadību ar papildus pieslēgtu dažādu funkciju slēdzi.

Papildinformāciju par ventilācijas 2.0, kas darbojas pēc nepieciešamības, iestatīšanu, darbību un pieslēgšanu skatiet uzstādīšanas instrukcijās, kuras ir piegādātas kopā ar iekārtu, kas darbojas pēc nepieciešamības.

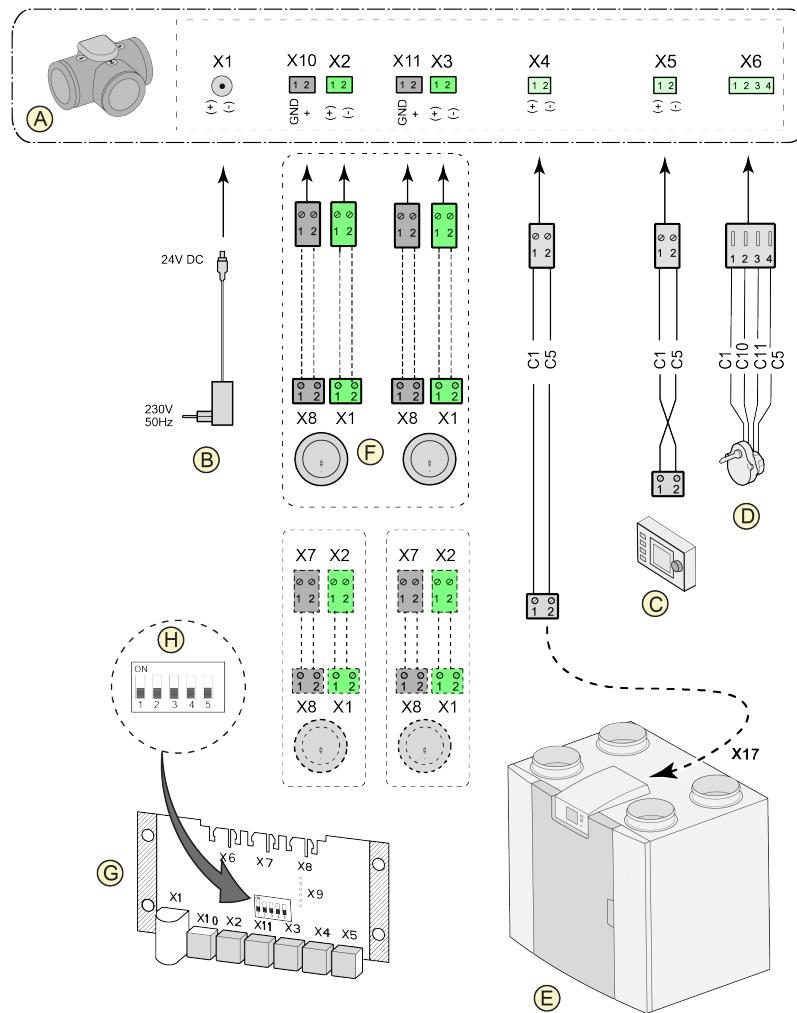

A = Zonas vārstība pieprasījuma vadīta ventilācija

B = Jauda 24 V līdzstrāva

C = Brink Air Control

D = Vārsta motora zonas vārsts

E = EBus savienojums X17 Flair iekārtā

F = CO<sub>2</sub> sensori (piemērojams tikai tad, ja uz pieprasījumu balstīta sistēma ir balstīta uz CO<sub>2</sub>)

G = Uz pieprasījumu vadīta drukātās shēmas plate

H = Gaismas pārslēga iestatījums uz drukātās shēmas plates zonas vārsta

C1 = brūns

C2 = zils

C3 = zaļš/dzeltens

C5 = balts


C10 = dzeltens

C11 = zaļš

## 14.8 Priekšsildītāja savienošana

Pievienojiet priekšsildītāju, kā aprakstīts tālāk. Skatiet arī priekšsildītāja rokasgrāmatu.

- Uzstādīet priekšsildītāju iekārtas āra gaisa kanālā.
- Pievienojiet priekšsildītāja signāla vadu iekārtas savienotājam X17.
- Neuzstādīet priekšsildītāju otrādi!
- Pareizi iestatiet priekšsildītāja DIP slēdžus (G).
- Pareizi iestatiet Flair parametru 5.1.
- Pēc uzstādīšanas pabeigšanas pievienojiet priekšsildītāja strāvas kontaktdakšu ar 230 V.

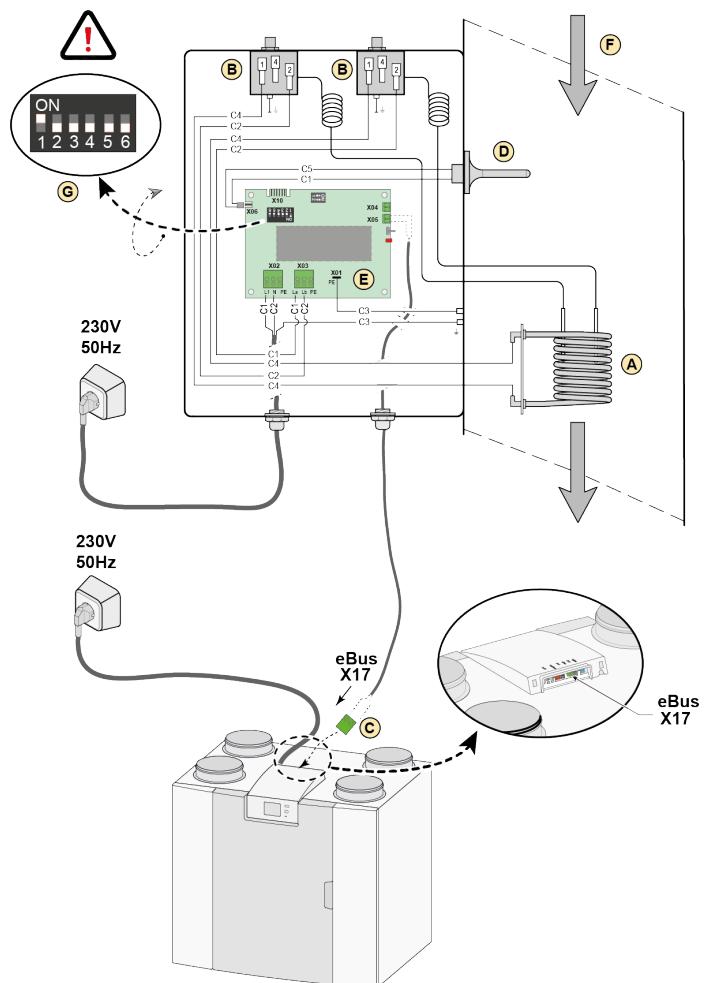

A = Sildīšanas spole

B = Maksimāla drošība ar manuālu atiestatīšanu

C = 2-polu eBus savienojums X17 Flair iekārtā

D = Temperatūras sensors

E = drukātās shēmas plate UVP1

F = Gaisa plūsmas virziens

G = Gaismas pārslēga iestatījums uz Flair priekšsildītāja

C1 = brūns

C2 = zils

C3 = zaļš/dzeltenš

C4 = melns

C5 = balts


## 14.9 Pēcsildītāja savienošana

### **⚠ Bīstami**

Ja tiek izmantots pēcsildītājs, parametra solī 1.1 iestatiet minimālo  $40 \text{ m}^3/\text{h}$ , lai novērstu pārkaršanu.

Pievienojiet pēcsildītāju, kā aprakstīts tālāk. Skatiet arī pēcsildītāja rokasgrāmatu.

- Uzstādiet pēcsildītāju mājas pieplūdes gaisa kanālā.
- Pievienojiet signāla vadu iekārtas savienotājam X17.
- Neuzstādiet pēcsildītāju otrādi.
- Pareizi iestatiet pēcsildītāja DIP slēdžus (G).
- Ierīcē pareizi iestatiet Flair parametrus 5.1 un 5.3.
- Pēc uzstādīšanas pabeigšanas pievienojiet strāvas kontaktdakšu 230 V.

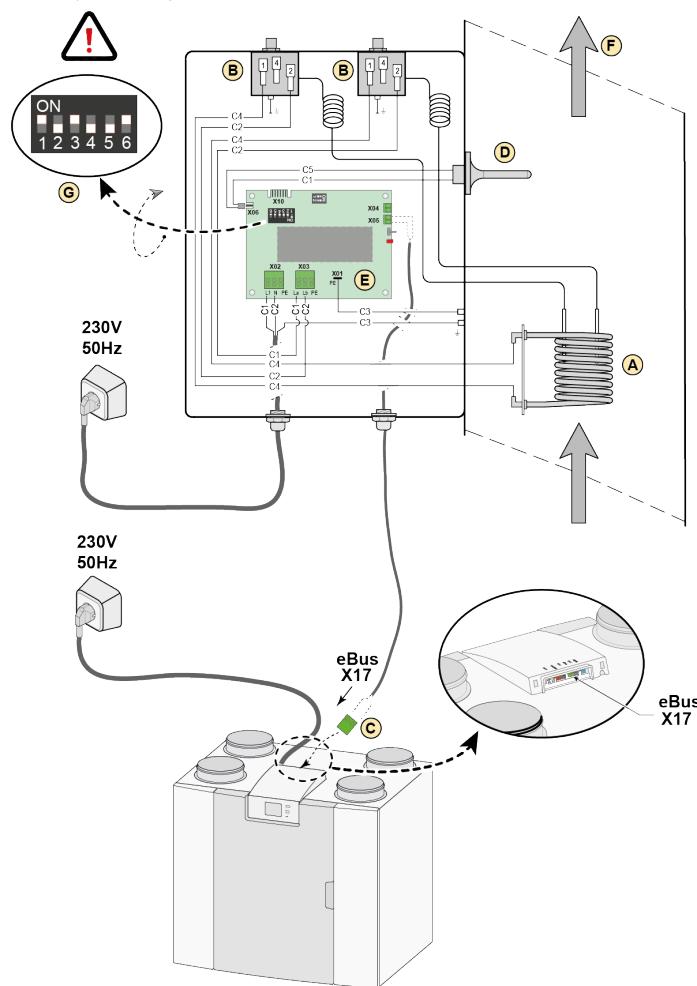

A = Sildīšanas spole

B = Maksimāla drošība ar manuālu atiestatīšanu

C = 2-polu eBus savienojums X17 Flair iekārtā

D = Temperatūras sensors

E = drukātās shēmas plate UVP1

F = Gaisa plūsmas virziens

G = Gaismas pārslēga iestatījums uz Flair pēcsildītāja

C1 = brūns


C2 = zils

C3 = zaļš/dzeltens

C4 = melns

C5 = balts

## 14.10 Geosiltummainīga pievienošana

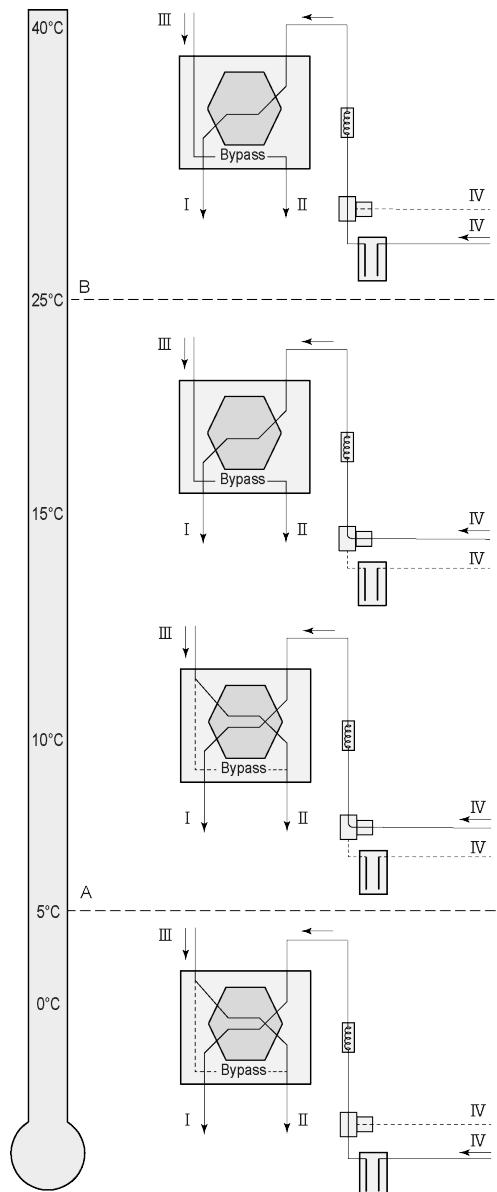

Geosiltummainīgi savienoti ar Flair iekārtu, izmantojot ar (Plus) drukātās shēmas plati.

Atkarībā no vārsta veida geosiltummainīgi savienoti ar citu (Plus) drukātās shēmas plates savienojumu:

X10 Nr. 1 un 2 — releja 1. izvads (rūpnīcas iestatījums)

X11 Nr. 1 un 2 — releja 2. izvads

X14 Nr. 1 un 2 — analogais 1. izvads (0 – 10 V)

X15 Nr. 1 un 2 — analogais 2. izvads (0 – 10 V)

Savienojiet āra temperatūras sensoru ar Nr. 1 un Nr. 2 no 2 polu savienotāja X-16.

A = min. temperatūra

B = maks. temperatūra

I = uz ēku

II = uz ārpusi

III = no mājokļa


IV = no ārpuses

Izmantojot geosiltummainīgi, Flair parametrs 11.1 ir jāmaina no "OFF" (izslēgts) uz "ON" (leslēgts).

Parametrs	Apraksts	Rūpnīcā veiktais iestatījums	Diapazons
11.1	Ieslēgšana un izslēgšana	Izsl.	Ieslēgt/izslēgt
11.2	Slēdža 1. temperatūra	5 °C	0,0 °C/10,0 °C
11.3	Slēdža 2. temperatūra	25 °C	15,0 °C/40,0 °C
11.4	Režīma vārsta 10 voltu vadība	Aizvērtā	Atvērts/aizvērts
11.5	Vārsta vadība	Releja 1. izvads Analogais 1. izvads / analogais 2. izvads	Releja 1. izvads / releja 2. izvads Analogais 1. izvads / analogais 2. izvads

# 15 Apkopes daļas

## 15.1 Komponentu shematisks attēlojums

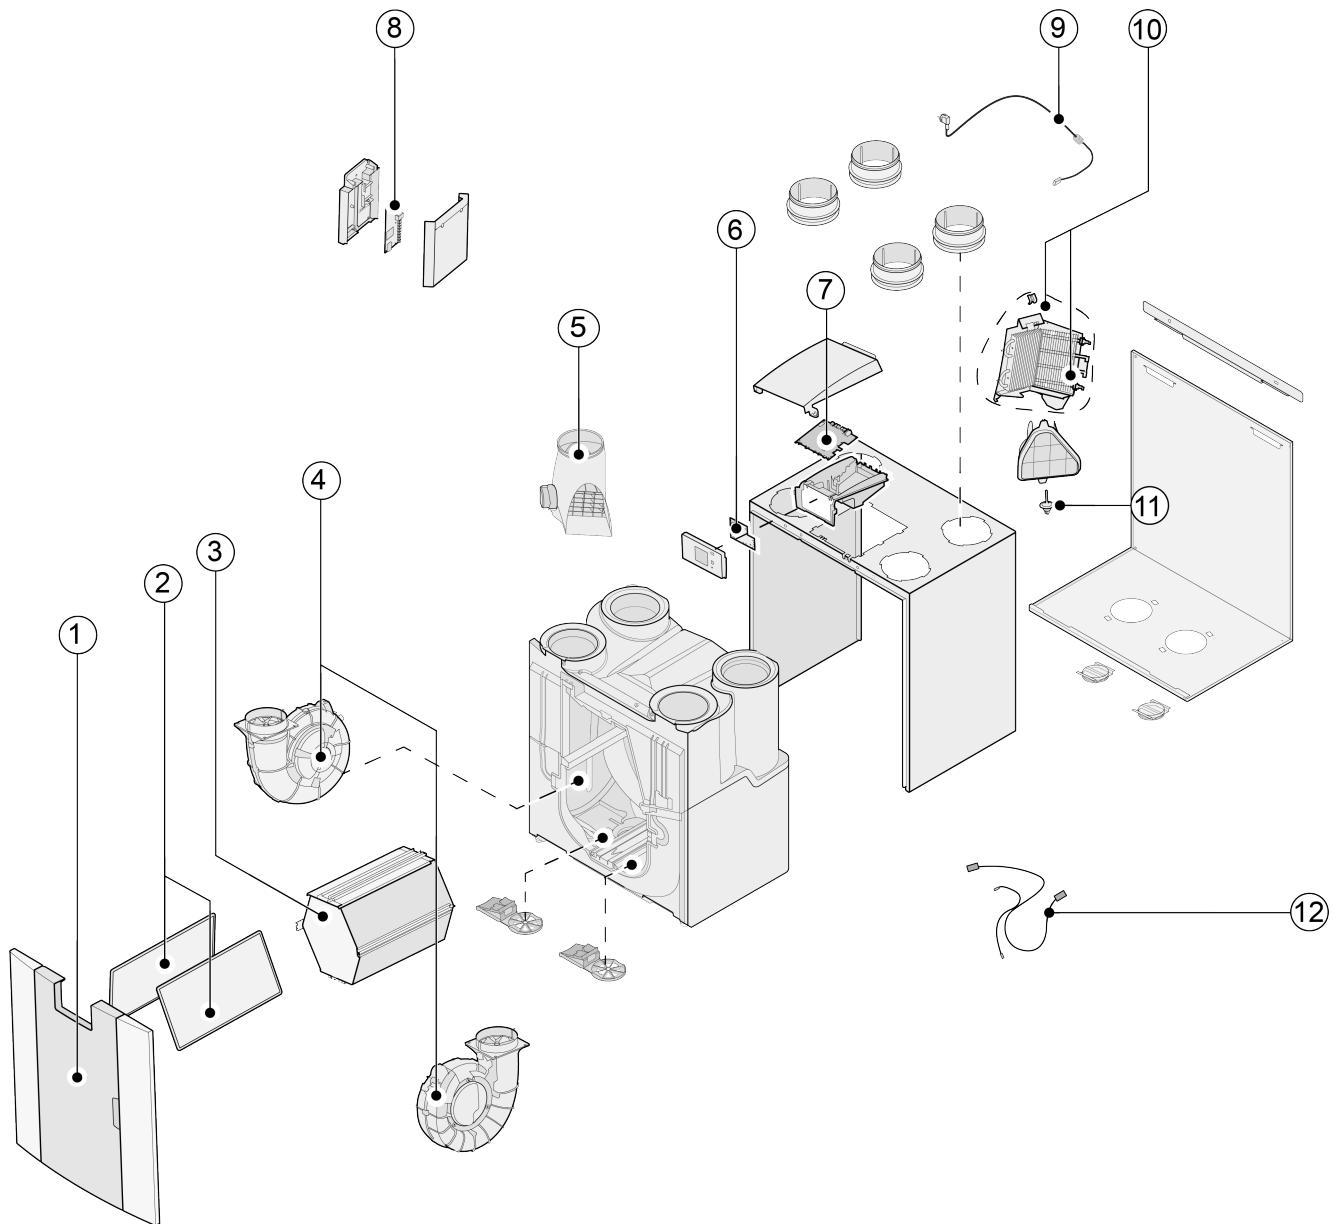

### Bīstami

Barošanas kabelis ir aprīkots ar drukātās shēmas plates savienotāju. Mainot to, vienmēr pasūtiet nomaiņas tīkla kabeli no Brink.

**Lai izvairītos no bīstamām situācijām, bojātu galveno pieslēgumu elektrotīklam jānomaina tikai kvalificētam speciālistam.**

## 15.2 Apkopes preces

Nr.	Preces apraksts	Preces kods
1	Priekšējais panelis pabeigts	532799
2	Filtri (2 vienības) ISO Coarse 60 %	532811
3	Entalpijas siltummainis	532748
4	Ventilators (1 vienība)	532803
5	Pilns apvadvārsts ar motoru	532797
6	Displeja drukātās shēmas plate UBP-2	532752
7	Iekārtas, kas ražotas <b>pirms 01.01.2023.</b> : Pamata drukātās shēmas plates UWA2-B+ displejs	532750
	Iekārtas, kas ražotas <b>pēc 01.01.2023.</b> : Pamata drukātās shēmas plate UWA2-B	532966
8	Plus drukātās shēmas plate UWA2-E (attiecas vienīgi uz Plus versiju)	532751
9	Kontaktdakša un kabelis 230 V	532756
10	Iekšējais priekšsildītājs, iesk. maksimālu drošību	532798
11	Temperatūras sensors NTC 10K	531775
12	Kabeļu komplekts	532767

## 15.3 Apkopes daļu pasūtīšana

Pasūtot rezerves daļas, papildus preces koda numuram (skatiet shematisko attēlojumu) norādiet siltuma reģenerācijas iekārtas tipu, sērijas numuru, izgatavošanas gadu un daļas nosaukumu.



### Piezīme

Iekārtas tips, sērijas numurs un izgatavošanas gads ir norādīts uz identifikācijas plāksnes aiz iekārtas plastmasas priekšējā paneļa.

Piemērs	
Iekārtas veids	Flair -2-450/600
Sērijas numurs	428000241101
Izgatavošanas gads	2024
Daļa	Ventilators
Preces kods	532803
Daudzums	1

# 16 Iestatījumi

## 16.1 Vērtību iestatīšana standarta iekārtai

Flair iekārta **bez** (Plus) drukātās shēmas plates.

Soļa Nr.	Apraksts	Rūpničas iestatījumi	Iestatījumu diapazons	Komentārs
<b>1</b>	<b>Caurplūde</b>			
1.1	Gaisa caurplūdes iestatījums 0	40 m <sup>3</sup> /h	O vai pielāgojams no 40 m <sup>3</sup> /h līdz 225 m <sup>3</sup> /h (nekad augstāk par soli Nr. 1.2.)	Vērtība tiek aprēķināta iepriekš iestatītajai caurplūdei, skatiet ekrānu
1.2.	Gaisa caurplūdes iestatījums 1	50 m <sup>3</sup> /h	Pielāgojams no 40 m <sup>3</sup> /h līdz 225 m <sup>3</sup> /h (ne augstāk par soli Nr. 1.3. vai zemāk par soli Nr. 1.1.)	
1.3.	Gaisa caurplūdes iestatījums 2	100 m <sup>3</sup> /h	Pielāgojams no 40 m <sup>3</sup> /h līdz 225 m <sup>3</sup> /h (ne augstāk par soli Nr. 1.4. vai zemāk par soli Nr. 1.2.)	
1.4.	Gaisa caurplūdes iestatījums 3	150 m <sup>3</sup> /h	Pielāgojams no 40 m <sup>3</sup> /h līdz 225 m <sup>3</sup> /h (ne zemāk par soli Nr. 1.3.)	
1.5.	Pielāujams disbalanss	Jā	Jā/nē	
1.6	Disbalanss (kamīns ar atklātu uguni)	0%	0 %/+20 %	
1.7	Pieplūdes kompensācija	0%	-15 %/+15 % ventilatora iestatījums	Vērtība tiek aprēķināta iepriekš iestatītajai caurplūdei, skatiet ekrānu
1.8	Izplūdes kompensācija	0%	-15 %/+15 % ventilatora iestatījums	
1,19	Ventilatora noklusējuma iestatījums	1	0 vai 1	
<b>2</b>	<b>Apvads</b>			
2.1	Apvada režīms	Automātisks	- Automātisks - Apvads aizvērts - Apvads atvērts	
2.2	Apvada temperatūra no ēkas	24 °C	15 °C/35 °C	
2.3	Apvada temperatūra no āra	10 °C	7 °C/15 °C	
2.4	Apvada histerēze	2 °C	0 °C/5 °C	
2.5	Apvada maksimālās darbības režīms	Izsl.	Ieslēgt/izslēgt	
2.6	Ventilatora iestatījums apvada maksimālajai darbībai	3	0/3	
<b>3</b>	<b>Aizsardzība pret sasašanu</b>			
3.1	Sala temperatūra	0 °C	-1,5 °C/1,5 °C	
3.2	Minimālā ieplūdes temperatūra	10 °C	7 °C/17 °C	
<b>4</b>	<b>Filtrā ziņojums</b>			

<b>Soļa Nr.</b>	<b>Apraksts</b>	<b>Rūpnīcas iestatījumi</b>	<b>Iestatījumu diapazons</b>		<b>Komentārs</b>
4.1	Dienu skaits līdz filtra ziņojumam	90	1/365 dienas		
4.2	Filtra vedēja palaišana	Nē	Jā/nē		
4.3	Filtra atiestatīšana	Nē	Jā/nē		
<b>5</b>	<b>Ārējs sildītājs</b>				
5.1	Ieslēgts un izslēgts priekšsildītājs	Izsl.	Ieslēgt/izslēgt		
5.2	Ieslēgts un izslēgts pēcsildītājs	Izsl.	Ieslēgt/izslēgt		
5.3	Pēcsildītāja temperatūra	21 °C	15 °C/30 °C		
<b>6</b>	<b>CO<sub>2</sub> sensors</b>				
6.1.	Sensora eBus CO <sub>2</sub> izslēgšana un ieslēgšana	Izsl.	Ieslēgt/izslēgt		
6.2	Min. PPM eBus CO <sub>2</sub> 1. sensors	400 PPM	400 – 2000 PPM		
6.3.	Maks. PPM eBus CO <sub>2</sub> 1. sensors	1200 PPM			
6.4.	Min. PPM eBus CO <sub>2</sub> 2. sensors	400 PPM			
6.5.	Maks. PPM eBus CO <sub>2</sub> 2. sensors	1200 PPM			
6.6.	Min. PPM eBus CO <sub>2</sub> 3. sensors	400 PPM			
6.7.	Maks. PPM eBus CO <sub>2</sub> 3. sensors	1200 PPM			
6.8.	Min. PPM eBus CO <sub>2</sub> 4. sensors	400 PPM			
6.9.	Maks. PPM eBus CO <sub>2</sub> 4. sensors	1200 PPM			
<b>7</b>	<b>Mitruma sensors</b>				
7.1.	Mitruma sensora ieslēgšana un izslēgšana	Izsl.	Ieslēgt/izslēgt		
7.2.	Mitruma sensora jutīgums	0	+2 = visjutīgākais 0 = pamata iestatījums -2 = vismazāk jutīgais		
<b>8</b>	<b>Kaskāde</b>				
8.1	Iekārtas iestatījums	0 (galvenā)	0/9 (0=galvenā; 1 t/m 9 = sekotāja 1 t/m sekotāja 9)		
<b>12</b>	<b>Centrālapkure + siltuma reģenerācija</b>				
12.1	Statuss	Izsl.	Ieslēgt/izslēgt		
<b>13</b>	<b>Tīkls</b>				
13.1	Iestatiet WiFi tīklu				
13.2.	Reģistrēties Brink Home				Ievadiet paroli

<b>Soļa Nr.</b>	<b>Apraksts</b>	<b>Rūpīcas iestatījumi</b>	<b>Iestatījumu diapazons</b>	<b>Komentārs</b>
13.3.	IP adrese Noklusējuma vārteja Apakštīkla maska Primārais DNS Sekundārais DNS Nosaukums Home modulis Galamērķa serveris-IP Galamērķa servera ports			
13.4.	Papildu tīkla iestatījumi			Mainiet mērķa servera IP un galamērķa servera portu.
13.5.	Atiestatiet tīkla iestatījumus	Izsl.	Ieslēgt/izslēgt	Notīriet visus iestatījumus un atgriezieties pie noklusējuma iestatījumiem.
<b>14</b>	<b>Komunikācija</b>			
14.1	Kopnes savienojuma veids	ModBus	Izslēgts / ModBus/ Iekšējā kopne	
14.2.	Sekotāja adrese	20	1-247	Modbus vajadzībām
14.3	Bodu ātrums	19k2	1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19k2 / 38k4 / 56k / 115k2	Modbus vajadzībām
14.4	Paritāte	Pāra	Nē/pāra/nepāra	Modbus vajadzībām
<b>15</b>	<b>Iekārtas iestatījumi</b>			
15.1	Valoda	Angļu	Angļu/vācu/franču/holandiešu/lietuviešu/dāņu/itāliešu/poļu/spāņu/rumānu/slovāku/slovēņu/igauņu/norvēģu/čehu/ungāru/latviešu	
15.2	Datuma formāts	dd-mm-yyyy	dd-mm-yyyy / mm-dd-yyyy	
15.3	Datums			
15.4	Laika formāts	24 h	12 h/24 h	
15.5	Laiks			
15.8	Displejs	Nē	Jā/nē	Displejs pusstundu ir aktīvs kā dažādu pozīciju slēdzis. Ja izvēlēts "Jā", tad skārienekrāns tiek pastāvīgi iestatīts kā dažādu pozīciju slēdzis.
15.9	Atpakaļ uz rūpīcas iestatījumiem	Nē	Jā/nē	
15.10	Ventilatora pozīcijas vednis	Nē	Jā/nē	
<b>16</b>	<b>Signāla izvade</b>			
16.1	Signāla izvade	Ārējais kontakts 24 V	Izslēgts / Tikai filtra stāvoklis / Tikai klūdas stāvoklis / Filtrs un klūdas stāvoklis/ Ārējais kontakt	Savienotājs X19

<b>Soļa Nr.</b>	<b>Apraksts</b>	<b>Rūpnīcas iestatījumi</b>	<b>Iestatījumu diapazons</b>	<b>Komentārs</b>
<b>17</b>	<b>Gaidstāve</b>			
17.1	Iekārtas izslēgšana	Nē	Jā/nē	

## 16.2 lekārtas vērtību iestatīšana ar (Plus) drukātās shēmas plati

Flair iekārta **ar** (Plus) drukātās shēmas plati.

Soļa Nr.	Apraksts	Rūpnīcas iestatījumi	Iestatījumu diapazons	Komentārs
<b>9</b>	<b>Slēdža kontakti</b>			
9.1	1. kontakta pievienošana vai atvienošana	Pievienošana	Pievienošana/atvienošana	
9.2	Slēdža kontakta 1. vadība	Izsl.	Izslēgts Ieslēgts Atbilst gaisa apvada nosacījumiem Atvērts apvadvārst Atvērts ārējais vārsts	
9.3	1. kontakts Ieplūdes ventilatora darbība	Ventilators izslēgts	Ventilators izslēgts Ventilators darbojas pie absolūtā minimuma Ventilators iestatījumā 1 Ventilators iestatījumā 2 Ventilators iestatījumā 3 Ventilators 0. solī Ventilators saskaņā ar dažādu pozīciju slēdzi Ventilators darbojas pie absolūtā maksimuma Nenotiek ieplūdes ventilatora vadība	
9.4	1. kontakts Izplūdes ventilatora darbība	Ventilators izslēgts	Ventilators izslēgts Ventilators darbojas pie absolūtā minimuma Ventilators iestatījumā 1 Ventilators iestatījumā 2 Ventilators iestatījumā 3 Ventilators 0. solī Ventilators saskaņā ar dažādu pozīciju slēdzi Ventilators darbojas pie absolūtā maksimuma Nenotiek izplūdes ventilatora vadība	
9.5	2. kontakta pievienošana vai atvienošana	Pievienošana	Pievienošana/atvienošana	
9.6	Slēdža kontakta 2. vadība	Izsl.	Izslēgts Ieslēgts Atbilst gaisa apvada nosacījumiem Atvērts apvadvārst Atvērts ārējais vārsts	

<b>Soļa Nr.</b>	<b>Apraksts</b>	<b>Rūpnīcas iestatījumi</b>	<b>Iestatījumu diapazons</b>	<b>Komentārs</b>
9,7	2. kontakts Ieplūdes ventilatora darbība	Ventilators izslēgts	Ventilators izslēgts Ventilators darbojas pie absolūtā minima Ventilators iestatījumā 1 Ventilators iestatījumā 2 Ventilators iestatījumā 3 Ventilators 0. solī Ventilators saskaņā ar dažādu pozīciju slēdzi Ventilators darbojas pie absolūtā maksimuma Nenotiek ieplūdes ventilatora vadība	
9,8	2. kontakts Izplūdes ventilatora darbība	Ventilators izslēgts	Ventilators izslēgts Ventilators darbojas pie absolūtā minima Ventilators iestatījumā 1 Ventilators iestatījumā 2 Ventilators iestatījumā 3 Ventilators 0. solī Ventilators saskaņā ar dažādu pozīciju slēdzi Ventilators darbojas pie absolūtā maksimuma Nenotiek izplūdes ventilatora vadība	
<b>10</b>	<b>0-10 V.</b>			
10,1	1. ievades režīms	Izsl.	Ieslēgt/izslēgt	
10,2	1. minimālais ievades spriegums	0 V	0V / 10V	Savienotājs X-12
10,3	1. maksimālais ievades spriegums	10 V	0V / 10V	
10,4	2. ievades režīms	Izsl.	Ieslēgt/izslēgt	
10,5	2. minimālais ievades spriegums	0 V	0V / 10V	Savienotājs X-13
10,6	2. maksimālais ievades spriegums	10 V	0V / 10V	
<b>11</b>	<b>Siltumsūknis</b>			
11,1	Ieslēgšana un izslēgšana	Izsl.	Ieslēgt/izslēgt	
11,2	Slēdža 1. temperatūra	5 °C	0,0 °C/10,0 °C	
11,3	Slēdža 2. temperatūra	25 °C	15,0 °C/40,0 °C	
11,4	Režīma vārsta 24 voltu vadība	Aizvērtā	Atvērts/aizvērts	
11,5	Vārsta vadība	Releja 1. izvads	Releja 1. izvads / Releja 2. izvads/ Analogais 1. izvads / Analogais 2. izvads	

# 17 Atbilstības deklarācija

Par šo atbilstības deklarācijas izdošanu ir atbildīgs tikai ražotājs.

**Ražotājs:** **Brink Climate Systems B.V.**

**Adrese:** **P.O. box 11  
NL-7950 AA, Staphorst, Nīderlande**

**Izstrādājums:** **Flair 225 Entalpija  
Flair 225 Entalpija Plus**

Iepriekš aprakstītais izstrādājums atbilst šo direktīvu prasībām:

- ◆ 2014/35/ES (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
- ◆ 2014/30/ES (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
- ◆ 2009/125/ES (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
- ◆ 2017/1369/ES (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
- ◆ RoHS 2011/65/ES (OJEU L 174/88; 01-07-2011)

Iepriekš aprakstītais izstrādājums atbilst šādiem standartiem:

- ◆ EN IEC 55014-1: 2021
- ◆ EN IEC 55014-2: 2021
- ◆ EN IEC 61000-3-2: 2019 + A1:2021
- ◆ EN 61000-3-3: 2013 + A1:2019 + A2:2021
- ◆ EN 60335-1: 2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021
- ◆ EN 60335-2-40: 2003 + A11:2004 + A12:2005 + AC:2006 + A1:2006 + A2:2009 + AC:2010 + A13:2012
- ◆ EN 62233: 2008 + AC:2008

Staphorst, 24-01-2024



A. Hanss (A. Hans)  
*Directors*

# 18 ErP vērtības

Flair 225 Enthalpy tehnisko datu lapa atbilstoši ekodizaina (ErP) direktīvai Nr. 1254/2014 (IV pielikums)					
Ražotājs:		Brink Climate Systems B.V.			
Modelis:		Flair 225 Enthalpy			
Klimata zona	Vadības veids	IEP vērtība kWh/m <sup>2</sup> /a	IEP klase	Gada elektrības patēriņš (GEP) kWh	Gada apsildes ietaupījums (GAI) kWh
Vidēji	manuāli	-35,77	A	321	4311
	vadība pēc pulksteņa	-36,74	A	294	4341
	1 sensors (RV/CO <sub>2</sub> /VOC)	-38,57	A	244	4400
	2 vai vairāki sensori (RV/CO <sub>2</sub> /VOC)	-41,81	A	161	4517
Auksta	manuāli	-71,63	A+	858	8434
	vadība pēc pulksteņa	-72,88	A+	831	8491
	1 sensors (RV/CO <sub>2</sub> /VOC)	-75,27	A+	781	8607
	2 vai vairāki sensori (RV/CO <sub>2</sub> /VOC)	-79,64	A+	698	8837
Karsta	manuāli	-12,60	E	276	1949
	vadība pēc pulksteņa	-13,41	E	249	1963
	1 sensors (RV/CO <sub>2</sub> /VOC)	-14,92	E	199	1989
	2 vai vairāki sensori (RV/CO <sub>2</sub> /VOC)	-17,52	E	116	2043
Ventilācijas iekārtas veids:		Sabalansēta dzīvojamā telpu ventilācijas iekārta ar siltuma reģenerāciju			
Ventilators:		EC — ventilators ar bezpakāpju maiņas vadību			
Siltummaiņa veids:		Rekuperatīvs pretpļusmas siltummainis no plastmasas			
Termiskais lietderības koeficients:		82%			
Maksimālā caurplūde:		225 m <sup>3</sup> /h			
Maksimālā nominālā jauda:		118 W			
Skaņas jaudas līmenis Lw:		39 dB(A)			
Atskaites caurplūde:		158 m <sup>3</sup> /h			
Atskaites spiediens:		50 Pa			
Īpatnējā ieejas jauda (I <sub>ij</sub> ):		0,22 Wh/m <sup>3</sup>			
Vadības faktors:		1,0 kombinācijā ar dažādu pozīciju slēdzi 0,95 kombinācijā ar vadību pēc pulksteņa 0,85 kombinācijā ar 1 sensoru 0,65 kombinācijā ar 2 vai vairāk sensoriem			
Noplūde*	Iekšējā	2,00%			
	Ārējs	3,00%			
Netīra filtra norādes pozīcija:		Iekārtas displejā / uz dažādu pozīciju slēža (gaismas diode) / uz Brink Air Control. <b>Uzmanību!</b> Optimālas energoefektivitātes un pareizas darbības nolūkā filtrs ir regulāri jāpārbauda, jātīra un jānomaina.			
Interneta adrese salikšanas pamācībai:		<a href="https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads">https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads</a>			
Apvads:		Jā, 100 % apvads			

\* Brink Climate Systems B.V. veiktie mērījumi saskaņā ar standartu EN 13141-7

<b>Klasifikācija no 2016. gada 1. janvāra</b>	
ĪEP klase ("vidējā klimata josla")	ĪEP vērtība kWh/m <sup>2</sup> /a
A+ (visefektīvākā)	ĪEP < -42
A	-42 ≤ ĪEP < -34
B	-34 ≤ ĪEP < -26
C	-26 ≤ ĪEP < -23
D	-23 ≤ ĪEP < -20
G (visneefektīvākā)	-20 ≤ ĪEP < -10

# 19 Atkārtota izmantošana un utilizēšana



Nekad neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem!

Saskaņā ar Atkritumu likvidēšanas likumu šādas sastāvdaļas ir jālikvidē un jāpārstrādā videi nekaitīgā veidā, izmantojot atbilstošus savākšanas punktus:

- Vecā ierīce
- Nodiluma daļas
- Bojātas sastāvdaļas
- Elektriskie vai elektroniskie lūžņi
- Videi bīstami šķidrumi un eļļas

Vidi saudzējoša utilizācija un pārstrāde nozīmē, ka materiāli tiek šķiroti grupās, lai pēc iespējas vairākizejmatrīlus varētu lietot atkārtoti un vides piesārņojums būtu iespējamī zems.

1. Kartona iepakojumu, atkārtoti izmantojamas plastmasas un plastmasas pildvielas utilizējiet vidisaudzējošā veidā atbilstošajos atkritumu savākšanas punktos vai pārstrādes uzņēmumos.
2. Ievērojiet attiecīgās valsts vai vietējos noteikumus.

**BRINK**

Air for life

**Brink Climate Systems B.V.**

Wethouder Wassebaliestraat 8, NL-7951SN Staphorst

T.: +31 (0) 522 46 99 44

E.: [info@brinkclimatesystems.nl](mailto:info@brinkclimatesystems.nl)

[www.brinkclimatesystems.nl](http://www.brinkclimatesystems.nl)