



Bedieningshandleiding voor gebruiker (NL)**Operation manual by user (GB)****Bedienungsanleitung für Benutzer (DE)****Opération manuel par utilisateur (FR)****Flair 225**

**BEWAREN BIJ HET TOESTEL (NL)
STORE NEAR THE APPLIANCE (GB)
BITTE BEIM GERÄT AUFBEWAHREN (DE)
À CONSERVER PRÈS DE L'APPAREIL (FR)**

https://www.brinkclimatesystems.nl/nl-nl/professionals/docsearch_flair-225



Flair 225



NL

Dit toestel mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, personen met verminderde geestelijke vermogens, lichamelijke beperkingen of gebrek aan ervaring en kennis, gebruikt worden als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen hoe het toestel op een veilige manier te gebruiken en zich bewust zijn van de mogelijke gevaren. Kinderen mogen niet met het toestel spelen.

Schoonmaak en onderhoud door de gebruiker mag niet door kinderen gedaan worden zonder toezicht.

Bestel voor vervangen van het netsnoer altijd een vervangend netsnoer bij Brink. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, mag een beschadigde netaansluiting alleen door een hiervoor gekwalificeerd persoon worden vervangen!

GB

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If you need a new power cable, always order the replacement from Brink. To prevent dangerous situations, a damaged mains connection must only be replaced by a qualified expert!

DE


Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beachtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Muss das Netzkabel ausgetauscht werden, immer ein Ersatznetzkabel bei Brink bestellen. Um gefährliche Situationen zu verhindern, darf ein beschädigter Netzanschluss nur von einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden!

FR

Les enfants de plus de 8 ans, les personnes déficientes mentales ou handicapées physiques, ou les personnes manquant d'expérience et de connaissances peuvent utiliser cet appareil sous la surveillance d'un adulte, ou s'ils ont reçu des instructions concernant un usage sûr de l'appareil et sont conscients des risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les interventions de nettoyage et d'entretien réservées à l'utilisateur ne doivent pas être réalisées par des enfants sans la surveillance d'un adulte.

Pour le remplacement du cordon d'alimentation, commandez toujours un cordon d'alimentation de remplacement auprès de Brink. Pour éviter toute situation dangereuse, un raccordement endommagé ne peut être remplacé que par une personne qualifiée !

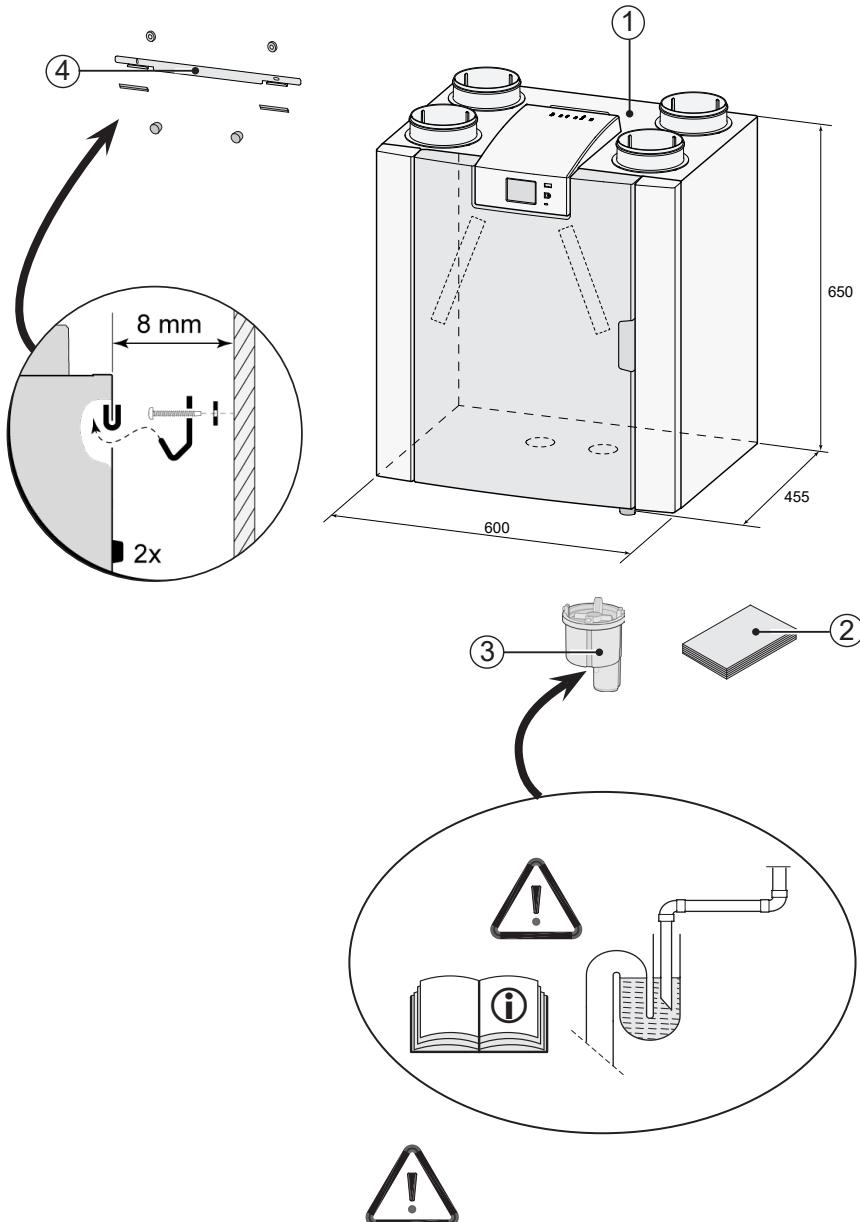Montage/ Mounting/ Montage/ Le montage**Waarschuwing**

NL
Maak bij werkzaamheden aan het toestel altijd eerst het toestel spanningsvrij door de netstekker los te nemen.

Zu beachten

DE
Sind Arbeiten im Innern des Gerätes vorgesehen, ist das Gerät immer durch Ziehen des Netzsteckers spannungslos zu machen.

Warning

GB
When working on the appliance, always take the voltage from the appliance by pulling the power plug.

Avertissement

FR
Lors de travaux sur l'appareil, commencez toujours par appareil hors tension et débranchez la fiche secteur.

Leveromvang

- ① Flair 225
- ② Documentatieset:
 - 1x korte handleiding
 - 1x sifon
- ③ Muurophangbeugelset:
 - 1x ophangstrip
 - 2x stootdopjes
 - 2x rubber strip
 - 2x rubberen ringen

NL

GB

DE

FR

Scope of delivery

- ① Flair 225
- ② Documentation set:
 - 1x brief instructions
 - 1x siphon
- ④ Wall mounting bracket kit:
 - 1 x suspension strip
 - 2x protective caps
 - 2 x rubber strip
 - 2 x rubber rings

Lieferumfang

- ① Flair 225
- ② Dokumentationssatz:
 - 1x Kurzanleitung
 - 1x Siphon
- ④ Wandaufhängebügel-Satz:
 - 1x Aufhängeleist
 - 2x Schutzkappen
 - 2x Gummistreifen
 - 2x Gummiringe

Contenu de la livraison

- ① Flair 225
- ② Documentation:
 - 1x manuel court
 - 1x siphon
- ④ Kit d'étrier de suspension murale:
 - 1x band de suspension
 - 2x petits butoirs
 - 2x bande en caoutchouc
 - 2x rondelles en caoutchouc



NL

- *Toestel waterpas plaatsen.*
- *De opstellingsruimte voorzien van goede condensafvoer met waterslot.*
- *Vorstvrije opstellingsruimte.*
- *I.v.m. met schoonmaken van filters en onderhoud:*
Aan voorzijde vrije ruimte van minimaal 70 cm
Vrije stahoogte van 1,8 m.

GB

- *Appliance must be placed level*
- *Installation room must be such that a good condensate discharge with air trap and pitch for condensate can be made.*
- *Installation room must be frost-free.*
- *For cleaning the filters and carrying out maintenance:*
Free space of at least 70 cm at the front of the appliance.
Free headroom of 1.8 m

DE

- *Gerät waagerecht montieren.*
- *Aufstellungsraum so bestimmen, dass ein guter Kondenswasserablauf mit Geruchsverschluss gewährleistet sind.*
- *Aufstellungsraum frostfrei.*
- *Zwecks Filterreinigung und Wartungsarbeiten:*
Mindestfreiraum im vorderen Gerätobereich von mindestens 70 cm
Freie Stehhöhe von 1,80 m.

FR

- *L'appareil doit être posé de niveau.*
- *L'espace d'installation doit être choisi de telle façon qu'une bonne évacuation de la condensation, avec un siphon et une dénivellation pour l'eau de condensation, puisse être réalisée.*
- *L'espace d'installation doit être à l'abri du gel.*
- *Veillez, en raison du nettoyage des filtres et de l'entretien, à respecter une distance minimale de 70 cm sur le devant de l'appareil et une hauteur libre de 1,8 m.*

Onderhoud door de gebruiker

Reinigen filter

Het onderhoud voor de gebruiker is beperkt tot het periodiek reinigen of vervangen van de filters.

Het filter hoeft pas te worden gereinigd indien dit wordt aangegeven op het display (hierop verschijnt filtersymbool ), of, indien een standenschakelaar met filterindicatie is geplaatst en rode led bij deze schakelaar brandt.

Ieder half jaar dienen de filters vervangen te worden.

Na 1 maal schoonmaken van de filters moeten deze worden vervangen.

Het toestel mag nooit zonder filters worden gebruikt.

Schoonmaken c.q. vervangen van de filters:

Druk langer dan 3 seconden op het filter symbool  om filterwizard te openen.

Volg nu de instructies die op het display verschijnen om filter te reinigen c.q. te vervangen.

Deze filterwizard kan niet worden afgebroken.

Wanneer alle instructies op menu zijn afgewerkt en bevestigd, dan wordt de filterwizard afgesloten door op "Home" toets  te drukken en komt het display terug op hoofdscherm; de timer van filtermelding is gerest en de filtermelding is nu verdwenen.

Maintenance by the user

Cleaning filter

The maintenance for the user is limited to the periodic cleaning or replacement of the filters.

The filter only has to be cleaned if this is indicated on the display (the filter symbol is shown here)  or, if a multiple switch with filter indication has been installed and the red LED of the switch is on.

The filters should be replaced every half year.

After the filter has been cleaned 1 time, it must be replaced by the 2nd time.

The appliance must never be used without filters.

Cleaning and replacing the filters:

Press the filter symbol  for longer than 3 seconds to open the filter wizard.

Now follow the instructions that appear on the display to clean and/or replace the filter.

This filter wizard cannot be interrupted.

When all the instructions on the menu have been followed and confirmed, then the filter wizard is closed by pressing the "Home" button  and the display then returns to the main screen; the filter message is reset and the filter message now disappears.

Wartung durch den Benutzer

Filter reinigen

Die Wartung durch den Benutzer beschränkt sich auf das regelmäßige Reinigen oder Austauschen der Filter. Der Filter muss erst gereinigt werden, wenn dies im Display (durch das Filtersymbol  Filter) angezeigt wird, oder wenn ein Stufenschalter mit Filteranzeige eingebaut ist und die rote LED an diesem Schalter leuchtet. Die Filter müssen jedes halbe Jahr ausgetauscht werden. Die Filter können 1 Mal gereinigt und müssen beim 2. Mal ausgetauscht werden. Das Gerät darf nie ohne die Filter verwendet werden.

Reinigen bzw. Austauschen der Filter:

Drücken Sie mindestens 3 Sekunden lang auf das Filtersymbol  Filter, um den Filterassistenten zu öffnen. Zum Reinigen bzw. Austauschen der Filter befolgen Sie die im Display angezeigten Anweisungen. Der Filterassistent kann nicht abgebrochen werden. Sobald alle Anweisungen im Menü befolgt und bestätigt wurden, wird der Filterassistent durch Drücken der „Home“-Taste  beendet und das Display wechselt zum Hauptfenster zurück. Der Timer der Filtermeldung wird zurückgesetzt und die Filtermeldung nicht mehr angezeigt.

Maintenance par l'utilisateur

Filtre de nettoyage par utilisateur

L'entretien pour l'utilisateur est limité au nettoyage ou au remplacement périodique des filtres. Les filtres ne doivent être nettoyé que si cela est indiqué à l'écran (le symbole de filtre y apparaît)  Filter ou, si un commutateur de positions avec indication de filtre est installé et que la led rouge de ce commutateur est allumée. Les filtres doivent être remplacés tous les six mois. Après avoir nettoyé les filtres une fois, ils doivent être remplacés. L'appareil ne peut jamais être utilisé sans filtres.

Nettoyage ou remplacement des filtres:

Appuyez pendant plus de 3 secondes sur le symbole du filtre  Filter pour ouvrir l'assistant de filtre. Suivez ensuite les instructions qui apparaissent à l'écran pour nettoyer le filtre ou le remplacer. Cet assistant de filtre ne peut pas être interrompu. Lorsque toutes les instructions du menu sont terminées et confirmées, l'assistant de filtre est fermé en appuyant sur la touche "Home"  et l'écran revient à l'écran principal; la minuterie du message de filtre est réinitialisée et le message de filtre disparaît.

**CONFORMITEITSVERKLARING (NL)/ DECLARATION OF CONFORMITY (GB)
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (DE)/ DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (FR)**

- NL - Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.
 GB - This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
 DE - Diese Konformitätserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.
 FR - Cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Fabrikant : **Brink Climate Systems B.V.** Le produits décrit ci-dessus répond aux directives suivantes:

Manufacturers :
 Hersteller : **Brink Climate Systems B.V.** • 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
 Fabricant :
 Adres :
 Address : **P.O. Box 11** • 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
 Adresse: : **NL-7950 AA Staphorst,**
 Adresse : **The Netherlands** • 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
 • 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
 • RoHS 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)

Adres :
 Address : **P.O. Box 11**
 Adresse: : **NL-7950 AA Staphorst,**
 Adresse : **The Netherlands**

Het hierboven beschreven product is getest volgens de normen:
 The product described above has been tested according to the following standards:
 Das oben beschriebene Produkt wurde gemäß den folgenden Standards getestet:
 Le produit décrit ci-dessus a été testé selon les normes suivantes:

- EN 55014-1 : 2017 + A11: 2020
- EN 55014-2 : 2021
- EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1:2021
- EN 61000-3-3 : 2013 + A1:2019
- IEC 61000-3-3 : 2013/AMD2:2021
- EN 60335-1 : 2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019
- EN 60335-2-40 : 2003 + A11 + A12 + A1 + C + A13 + AC:2013
- EN 62233 : 2008 + AC:2008

Het hier beschreven product voldoet aan de richtlijnen:

- 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
- 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
- 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
- 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
- RoHS 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)

The product described above complies with following directives

- 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
- 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
- 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
- 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
- RoHS 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)

Das oben beschriebene Produkt erfüllt die nachfolgenden Richtlinien

- 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
- 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
- 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
- 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
- RoHS 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)

A. Hans,
 Directeur/ Managing director
 Geschäftsführer/ Directeur
 Direttore/ Dyrektor
 Staphorst, 15-10-21



P.O. Box 11 NL-7950 AA Staphorst The Netherlands
Wethouder Wassebaliestraat 8 7951SN Staphorst The Netherlands
T. +31 (0) 522 46 99 44
F. +31 (0) 522 46 94 00
info@brinkclimatesystems.nl
www.brinkclimatesystems.nl

NL

* Measurements executed by TZWL according to the EN 13141-7-standard

DE

Produktdatenblatt gemäß Ecodesign (EU), nr. 1254/2014 (Anhang IV)											
Hersteller:		Brink Climate Systems B.V.									
Modell:		Flair 225									
Klimazone	Bedienungsweise	SEC-Werte in kWh/m²a	SEC-Klasse	Jährlicher Stromverbrauch (kWh/a) im WSV	Jährliche Einsparung an Heizenergie (kWh/a)	in kWh/a					
Mittel	Handbetrieb	-40,78	B	258	4665						
	Zeilregelung	-41,42	A	231	4967						
Kalt	1x Sensor (Feuchte/CO/VOC)	-42,02	A	199	4692						
	mehrere Sensoren (Feuchte/CO/VOC)	-44,71	A	135	4741						
	Handbetrieb	-79,92	A+	795	9107						
Warm	Zeilregelung	-80,88	A+	774	9131						
	1x Sensor (Feuchte/CO/VOC)	-82,12	A+	736	9179						
	mehrere Sensoren (Feuchte/CO/VOC)	-84,68	A+	672	9275						
Typ Lüftungsgerät:	Handbetrieb	-15,73	E	213	2105	Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung					
	Zeilregelung	-16,30	E	192	2111	Stufenloser EC- Ventilator					
	1x Sensor (Feuchte/CO/VOC)	-17,37	E	154	2122	Wärmetauscher:					
	mehrere Sensoren (Feuchte/CO/VOC)	-19,19	E	90	2144	Rekuperativer Kunststoff-Kreuzgegenstrom Plattenwärmetauscher					
Wärmeleitfähigkeitgrad:		92%									
Maximale Luftleistung:		225 m³/h									
Leistungsabnahme:		165 W									
Schallleistungspegel LWA:		39 dB(A)									
Bezugs-Luftvolumenstrom:		158 m³/h									
Bezugsdruckdifferenz:		50 Pa									
Spezifische Leistungsaufnahme (SEL):		0,17 Wh/m³									
Steuerfaktor:		1,0 in Kombination mit Stufenabschalter									
Leakage*:		0,95 in Kombination mit Zeitabschaltuhr									
Filterwarnanzeige:		0,85 in Kombination mit 1 Sensor									
Internetschalt für Anweisung zur Montage:		0,65 in Kombination mit mehreren Sensoren									
Bypass:		0,70% Intern									
		1,80% Extern									
Achtung! Für eine optimale Energieeffizienz und eine optimale Nutzung der Filter ist eine regelmäßige Inspektion, Reinigung und Auswechselung der Filter notwendig.											
Display Lüftungsgerät // Stufenabschalter // Zeitabschaltuhr // Bedienelement // brinkclimatesystems.nl/export/downloads											
Internetschalt für Anweisung zur Montage:		https://www.brinkclimatesystems.nl/export/downloads									
Bypass:		Ja (100% Bypass)									

* Measurements executed by TZWL according to the EN 13141-7-standard

IT

Fornitore:		Scheda prodotto conforme Ecodesign (EU), n. 1254/2014 (Allegato IV)				
Modello:		Brink Climate Systems B.V.			Flair 225	
Zona climatica	Tipo di controllo	SEC-Value in kWh/m ³	Energyclass (SEC)	Consumo elettrico minimo (AEC) in kWh	Calore risparmiato annualmente (AHS) in kWh	
Temperata	Manuale	-40.78	B	258	4655	
	Timer	-41.42	A	237	4667	
	1 Sensore (RH/CO/VOC)	-42.82	A	199	4692	
Fredda	2 o più Sensori (RH/CO/VOC)	-44.71	A	135	4741	
	Manuale	-75.92	A++	795	9107	
	Timer	-80.88	A++	774	9131	
Calda	1 Sensore (RH/CO/VOC)	-82.12	A++	736	9179	
	2 o più Sensori (RH/CO/VOC)	-84.68	A++	672	9275	
	Manuale	-15.73	E	213	2165	
	Timer	-16.30	E	192	2111	
	1 Sensore (RH/CO/VOC)	-17.37	E	154	2122	
	2 o più Sensori (RH/CO/VOC)	-19.19	E	90	2144	
Tipo unità di ventilazione:		Unità di ventilazione con recupero del calore				
Ventilatore:		Ventilatore EC o veicolare variabile				
Tipo di scambiatore di calore:		Scambiatore di calore di plastica a fiumi opposti incrociati				
Efficienza termica:		92%				
Flusso massimo:		225 m ³ /h				
Potenza elettrica in ingresso:		165 W				
Potenza sonora LWA:		39 dB(A)				
Flusso di riferimento:		158 m ³ /h				
Differenza di pressione di riferimento:		50 Pa				
Potenza specifica in ingresso (SEL):		0,17 Wh/m ³				
Fattore di controllo:		1,0 in combinazione con l'interruttore manuale				
Perdita*:	Interni	0,95 in combinazione con l'orologio				
	Esterni	0,85 in combinazione con 1 sensore				
Fattore di controllo:		0,65 in combinazione con 2 o più sensori				
Allarme filtro:	Interni	0,70%				
	Esterni	1,80%				
Attenzione! Per un'efficienza energetica ottimale ed un corretto funzionamento occorre ispezionare, pulire e sostituire regolarmente il filtro.		Display unità di ventilazione / Interruttore manuale / timer.				
Indirizzo internet per le istruzioni di montaggio:		https://www.brinkclimatesystems.eu/export/downloads				
Bypass:		Si (100% bypass)				

* Measurements executed by TZWL according to the EN 13141-7-standard

GB

Productdatasheet conform Ecodesign (EU), nr. 1254/2014 (Annex IV)		Brink Climate Systems B.V.			
Supplier: Model:		Flair 22S			
Climate zone	Type of control	SEC-Value in kWh/m²/a	Energyclass (SEC)	The annual electricity consumption (AEC) in kWh	The annual heating season (AHS) in kWh
Average	Manual	-40.78	B	250	4655
	Clock	-41.42	A	237	4667
	1 Sensor (RH/CO /VOC)	-42.62	A	199	4692
Cold	2 or more Sensors (RH/CO/VOC)	-44.71	A	135	4741
	Manual	-79.92	A+	795	9107
	Clock	-80.68	A+	774	9131
Warm	1 Sensor (RH/CO /VOC)	-82.12	A+	736	9179
	2 or more Sensors (RH/CO/VOC)	-84.68	A+	672	9275
	Manual	-15.73	E	213	2105
	Clock	-16.30	E	192	2111
	1 Sensor (RH/CO /VOC)	-17.37	E	154	2122
	2 or more Sensors (RH/CO/VOC)	-19.19	E	90	2144
Type of ventilation unit:				Ventilation unit with heat recovery	
Fan:				Variable speed EC fan	
Type of heat exchanger:				Recuperative plastic cross-counterflow heatexchanger	
Thermal efficiency:				92%	
Maximum flow rate:				225 m³/h	
Electric power input:				165 W	
Sound power level LwA:				-	
Reference flow rate :				155 m³/h	
Reference pressure difference:				50 Pa	
Specific Power Input (SEL):				0.17 Wh/m³	
Control factor:				1.0 in combination with manual switch	
				0.95 in combination with clock	
				0.85 in combination with 1 sensor	
Leakage*:	Internal			0.65 in combination with 2 or more sensors	
	External			0.70%	
				1.80%	
Filterwarning:				On the display of the ventilation unit / Manual switch / Clock control. Attention! For optimal energy efficiency and a proper operation a regular filter inspection, cleaning or replacement is necessary.	
Internet address for Assembly instructions:				https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads	
Bypass:				Yes 100%	

* Measurements executed by TZWL according to the EN 13141-7-standard

FR

Fiche de données sur le produit conforme à Ecodesign (UE) n°1254/2014 (Annexe IV)						
Fournisseur:		Brink Climate Systems B.V.				
Modèle:		Flair 225				
Zone climatique	Type de commande	Valeur SEC à kWh/m²/a	Classe énergétique (SEC)	Consommation électrique annuelle (CEA) à kWh	Economie de chaleur annuelle (EAC) à kWh	
Moyenne	Manuel	-40,78	B	250	4655	
	Horloge	-41,42	A	237	4667	
	1 sonde (HRCO/COV)	-42,62	A	199	4692	
Froid	2 ou plusieurs sondes (HRCO/COV)	-44,71	A	135	4741	
	Manuel	-79,92	A+	795	9107	
	Horloge	-80,68	A+	774	9131	
Chaud	1 sonde (HRCO/COV)	-82,12	A+	736	9179	
	2 ou plusieurs sondes (HRCO/COV)	-84,68	A+	672	9275	
	Manuel	-15,73	E	213	2105	
	Horloge	-16,30	E	192	2111	
	1 sonde (HRCO/COV)	-17,37	E	154	2122	
	2 ou plusieurs sondes (HRCO/COV)	-19,19	E	90	2144	
Type d'unité de ventilation:		Unité de ventilation avec récupération de chaleur				
Ventilateur:		Ventilateur EC à vitesse variable				
Type d'échangeur de chaleur:		Échangeur de chaleur double flux en plastique avec récupérateur				
Efficacité thermique:		92%				
Débit de flux maximum:		225 m³/h				
Entrée d'alimentation électrique:		165 W				
Niveau de puissance acoustique LWA:		39 dB(A)				
Débit de flux de référence:		158 m³/h				
Différence pression de référence:		50 Pa				
Entrée spécifique de puissance (SEL):		0,17 Wh/m³				
Facteur de contrôle:		1,0 en combinaison avec commutateur manuel				
Fuite*:	Interne	0,95 en combinaison avec l'horloge				
	Externe	0,85 en combinaison avec 1 sonde				
		0,65 en combinaison avec 2 ou plusieurs sondes				
		0,70% (0,17 Wh/m³)				
		1,80% (0,34 Wh/m³)				
Avertissement filtre:		Sur l'affichage de l'unité de ventilation / Commandeur manuel / Commande par l'horloge. Attention! Une vérification, un nettoyage ou le remplacement des filtres est nécessaire pour garantir une efficacité énergétique optimale et un fonctionnement correct.				
Adresse Internet pour les instructions de montage:		https://www.brinkclimatesystems.nl/nl/support/downloads				
Bypass:		Oui (100% bypass)				

* Measurements executed by TZWL according to the EN 13141-7-standard

PL

Informacje w karcie produktu konformizm Ecodesign (UE), NR 1254/2014 (ZALĄCZNIK IV)					
Producent:	Brink Climate Systems B.V.				
Model:	Fiat 22S				
Strefa klimatyczna	Rodzaj sterowania				
Umieszcana	Manualne	Wartość SEC kWh/m ² /K	Klasa energetyczna	Rocznik zużycia energii elektrycznej (AEC) w kWh	Ocena szacownicza w ogrzewaniu (AHS) w kWh
	Zegar (caszowe)	-40,78	B	258	4655
	1 czujnik (RH/CO/VOC)	-41,42	A	237	4987
	2 lub więcej czujników (RH/CO/VOC)	-42,62	A	199	4692
		-44,71	A	135	4741
Chłodna	Manualne	79,92	A+	795	9107
	Zegar (caszowe)	-80,68	A+	774	9131
	1 czujnik (RH/CO/VOC)	-82,12	A+	736	9179
	2 lub więcej czujników (RH/CO/VOC)	-84,68	A+	672	9275
Ciepła	Manualne	15,73	E	213	2105
	Zegar (caszowe)	-16,30	E	192	2111
	1 czujnik (RH/CO/VOC)	-17,37	E	154	2122
	2 lub więcej czujników (RH/CO/VOC)	-19,19	E	90	2144
Typ jednostki:	Wentylacja zrownowaona z odzyskiem ciepła				
Wentylatory:	Zmiana predkosc, wentylatory EC				
Typ wymiennika cieplarza:	Rekuperator				
Sprawność temperaturowa wymiennika cieplarza:	92%				
Maksymalny wydatek powietrza:	225 m ³ /h				
Maksymalna wartość mocy elektrycznej (włożonej):	165 W				
Poziom akustyczny (L _{WA}):	39 dB(A)				
Wydatek powietrza (wartość odniesienia):	158 m ³ /h				
Wartość ciśnienia (wartość odniesienia):	50 Pa				
Pobór mocy elektrycznej w odniesieniu do wydatku powietrza (SEL):	0,17 Wh/m ³				
	1,02 z zastosowaniem regulatora manualnego				
	0,95 z zastosowaniem regulatora czasowego				
Współczynnik regulacji:	0,85 z zastosowaniem 1 czujnika				
	0,65 z zastosowaniem 2 lub więcej czujników				
Nieszczelność:	wewnętrzny zewnętrzny				
	0,70% 1,80%				
Umiejscowienie sygnalizacji zaburzenia filtra:	Na wydzielaną surędzioną na stercowianu manufarmy/czyszczonym. Uwaga! Ze względu na nieflymową energiętyczny i prawidłową pracę urządzenia, konieczne jest regularne sprawdzanie, czyszczenie i wymiana filtra.				
Adres strony internetowej zawierającej instrukcję montażu wstępniego:	https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads				

Bypass:

LT

Produktu duomenų lapas atitinkamai ekologiniu projektavimo (ES), Nr. 1254/2014 (IV priedas), reikalavimams					
Tiekėjas:	Brink Climate Systems B.V.				
Modelis:	Flair 225				
Klimato zona:	Valdymo tipas	SEC-vertė i kWh/m ²	Energijos klasė (SEC)	metinis elektros energijos naudojimas (AEC) i kWh	metinis sutaupyta šilumos energija (AHS) i kWh
Vidutinė	Rankinis	-40,78	B	258	4655
	Laikeinis	-41,42	A	237	4667
	1 jutiklis (RH / CO ₂ / LOJ)	-42,62	A	199	4692
Šalta	2 ar daugiau jutiklių (RH / CO ₂ / LOJ)	-44,71	A	135	4741
	Rankinis	-79,92	A+	795	9107
	Laikeinis	-80,68	A+	774	9131
Šilti	1 jutiklis (RH / CO ₂ / LOJ)	-82,12	A+	736	9179
	2 ar daugiau jutiklių (RH / CO ₂ / LOJ)	-84,68	A+	672	9275
	Rankinis	-15,73	E	213	2105
Šilti	Laikeinis	-16,30	E	192	2111
	1 jutiklis (RH / CO ₂ / LOJ)	-17,37	E	154	2122
	2 ar daugiau jutiklių (RH / CO ₂ / LOJ)	-19,19	E	90	2144
Vėdinimo įrenginio tipas:	Vėdinimo įrenginys su šilumos atgaivinimu				
Ventiliatorius:	Kintamo greičio EC-ventiliatorius				
Šilumoskūgio tipas:	Rekuperacinis plastikinis kryžminis atgalinio srauto šilumokaitis				
Šilumos efektyvumas:	92%				
Didžiausias srautas:	225 m ³ /h				
Elektros naudojamoji galia:	165 W				
Garo galios lygis Lw:	39 dB(A)				
Atskaitos srautus:	158 m ³ /h				
Atskaitos slėgių skirtumas:	50 Pa				
Spécifine naudojamoji galia (SEL):	0,17 Wh/m ²				
Reguliuojimo koeficientas:	1,0 naudojant rankinių jungiklį 0,95 naudojant tankmetį 0,85 naudojant 1 jutiklį 0,65 naudojant 2 ar daugiau jutiklius				
Nuolėdis*:	Vidinis	1,80%			
Filtro išpjėjimas:	Vėdinimo įrenginys rankiniu jungikliu išpjėja vėdinimo skraninę. Dėmesys! Sekant optimalaus energijos naudojimo etalonui ir finanšu veikimo, būtina reguliuoti šilumą, valyti iš filtrų.				
Sutinkimo instrukcijos interneto adresas:	https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads				
Aplenkiamasis laipsnis:	Taip (100% bypass)				

* Measurements executed by TZW according to the EN 13141-7-standards

CZ

Informační list výrobku konforma (EU) č. 1254/2014 (PŘÍLOHA IV)					
Dodavatel:	Brink Climate Systems B.V.				
Model:	Flair 225				
Klimatické pásma:	Typ ovládání	Hodnota SEC i kWh/m ²	Energetická řida (SEC)	Roční spotřeba elektrické energie (AEC) i kWh	Roční úspora tepla (AHS) i kWh
mlmé	Manuální ovládání	-40,78	B	258	4655
	Časový ovládací	-41,42	A	237	4667
	1 senzor (RH/CO ₂ /VOC)	-42,62	A	199	4692
studené	2 nebo více senzorů (RH/CO ₂ /VOC)	-44,71	A	135	4741
	Manuální ovládání	-79,92	A+	795	9107
	Časový ovládací	-80,68	A+	774	9131
horlé	1 senzor (RH/CO ₂ /VOC)	-82,12	A+	736	9179
	2 nebo více senzorů (RH/CO ₂ /VOC)	-84,68	A+	672	9275
	Manuální ovládání	-15,73	E	213	2105
Výtraci jednotky:	Výtraci jednotka se zpětným ziskáváním tepla s automatickou regulací konstantního průtoku				
Ventilátor:	EC ventilační s přemýšleným ovládáním				
Šilumoskūgo tipas:	Rekuperacinis plastikinis kryžminis atgalinio srauto šilumokaitis				
Šilumos efektyvumas:	92%				
Didžiausias srautas:	225 m ³ /h				
Elektros naudojamoji galia:	165 W				
Garo galios lygis Lw:	39 dB(A)				
Atskaitos srautus:	158 m ³ /h				
Atskaitos slėgių skirtumas:	50 Pa				
Spécifine naudojamoji galia (SEL):	0,17 Wh/m ²				
Reguliuojimo koeficientas:	1,0 naudojant rankinių jungiklį 0,95 naudojant tankmetį 0,85 naudojant 1 jutiklį 0,65 naudojant 2 ar daugiau jutiklius				
Nuolėdis*:	Vidinis	1,80%			
Filtro išpjėjimas:	Vėdinimo įrenginys rankiniu jungikliu išpjėja vėdinimo skraninę. Dėmesys! Sekant optimalaus energijos naudojimo etalonui ir finanšu veikimo, būtina reguliuoti šilumą, valyti iš filtrų.				
Sutinkimo instrukcijos interneto adresas:	https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads				
Aplenkiamasis laipsnis:	Taip (100% bypass)				

* Measurements executed by TZW according to the EN 13141-7-standards

DK

Produktidatbiad overensstemmelse (EU) nr. 1254/2014 (BILAG IV)					
Leverander:	Brink Climate Systems B.V.				
Model:	Flair 225				
Klimazonė	Type for styling	SEC-vardė i kWh/m ²	Energių klasė (SEC)	Artingi efforburg (AEC) i kWh	Artingi varmebesparelse (AHS) i kWh
Gennemsnlig	Manual	-40,78	B	258	4655
	Tid	-41,42	A	237	4667
	1x sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-42,62	A	199	4692
Kold	2 eller flere sensorer (RH/CO ₂ /VOC)	-44,71	A	135	4741
	Manual	-79,92	A+	795	9107
	Tid	-80,68	A+	774	9131
Varmt	1x sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-82,12	A+	736	9179
	2 eller flere sensorer (RH/CO ₂ /VOC)	-84,68	A+	672	9275
	Manual	-15,73	E	213	2105
Hvid	Tid	-16,30	E	192	2111
	1x sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-17,37	E	154	2122
	2 eller flere sensorer (RH/CO ₂ /VOC)	-19,19	E	90	2144
Ventilationsenheden:	Balanceret ventilationsenheden med varmegenvinding				
Ventilátor:	Variabelhastighed EC-ventilátor				
Type af varmeveksler:	Rekuperativ				
Temperatursvingningsgrad:	92%				
Maksimal volumenstrøm:	225 m ³ /h				
Maksimal EL-input:	165 W				
Lydeflere/tvaue Lws:	39 dB(A)				
Henvist flow:	158 m ³ /h				
Henvist trykforce:	50 Pa				
Elektrisk strømforbrug ved henvist flow/hastighed (SEL):	1,0 i kombination med manuel omskifter 0,95 i kombination med tidstrying 0,85 i kombination med 1 sensor 0,65 i kombination med 2 eller flere sensorer				
Styring faktor:	0,70%				
Lekage*:	indvendig internt udvendig eksternt	1,80%			
Filtrening af visuel filter advarsel:	På display af ventilationsanlægget / Manuel omskifter / Tidstrying Bemærk! Optimal energieffektivitet og korrekt drift. Et en regular filterinspektion, rengøring og udrensning er nødvendigt.				
Internetadressa til anvisningen vedrørende forudgående samling	https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads				
Bypass:	Ja (100% bypass)				

* Measurements executed by TZW according to the EN 13141-7-standards

EE

Toote andmeleht vastavalt Ecodesign (EU), nr. 1254/2014 (lisa IV)					
Tootja:	Brink Climate Systems B.V.				
Model:	Flair 225				
Kliimatooson	Käsiteismissviis	Energialvártás i kWh/m ²	Energialakkas (SEC)	Aastane elektritarbe (AEC) i kWh	Kütteenergia aastane kokonaishinnas (AHS) i kWh
Keskmine	Käsiteim	-40,78	B	258	4655
	Ajalehe haldus	-41,42	A	237	4667
	1 andur (niiskus/CO ₂ /LOU)	-42,62	A	199	4692
Külm	mitu andur (niiskus/CO ₂ /LOU)	-44,71	A	135	4741
	Käsiteim	-79,92	A+	795	9107
	Ajalehe haldus	-80,68	A+	774	9131
Soe	1 andur (niiskus/CO ₂ /LOU)	-82,12	A+	736	9179
	mitu andur (niiskus/CO ₂ /LOU)	-84,68	A+	672	9275
	Käsiteim	-15,73	E	213	2105
Ventilatsioonseadme tüüp:	Soojustagastusseadme ventilaatorseadme				
Ventilátor:	Suviga reguleerimisega EC-ventilátor				
Šilumoskūgo tipas:	Rekuperacinis plastikinis kryžminis atgalinio srauto šilumokaitis				
Šilumos efektyvumas:	92%				
Maksimal volumenström:	225 m ³ /h				
Stupian termistikogu tööpinn:	225 m ³ /h				
Slupian termistikogu tööpinn:	225 m ³ /h				
Maksimal protok zraka:	165 W				
Lihasz struk:	39 dB(A)				
Referent protok zraka:	158 m ³ /h				
Referentna razlikla tiski:	50 Pa				
Spécifique ulazna struja (SEL):	0,17 Wh/m ²				
Szűrőszolgáltató tipus:	Fokozatoses EC ventiliator				
Ventiliatori tipus:	Rekuperativ				
Höötäsetöölä lämpötila:	92%				
Lepagavat lepoylegtasltas:	225 m ³ /h				
Teljetilindigatipat:	165 W				
Lwa zapojes/lmny-ezint:	39 dB(A)				
Hivizziksi legfogal-dram:	158 m ³ /h				
Hivizziksi nyomásuközbérg:	50 Pa				
Fajlagos teljetilindigatipat (SEL):	1,0 fokozatoses szellőzegység				
Szűrő figyelmeztetés:	Fokozatoses EC ventiliator				
A szellőzeti utasítás internet címe:	https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads				
Bypass:	igen (100% bypass)				

RO

Fișă date produs conform Ecodesign (UE), nr. 1254/2014 (Anexa IV)						
Furnizor:	Brink Climate Systems B.V.					
Model:	Flair 225					
Zonă climatică	Tip control	Valoare energetică în kWh/m²/a	Clasă energetică (SEC)	Consum anual de energie (AEC) în kWh	Energie termică anuală (AHS) în kWh	
Medie	Manual	-40,78	B	258	4655	
	Reglare liniară	-41,42	A	237	4667	
	1 senzor (RHICO, compus organic volatil)	-42,62	A	199	4692	
Rece	2 sau mai mulți senzori (RHICO, compus organic volatil)	-44,71	A	135	4741	
	Manual	-79,92	A+	795	9107	
	Reglare liniară	-80,68	A+	774	9131	
Cald	1 senzor (RHICO, compus organic volatil)	-82,12	A+	736	9179	
	2 sau mai mulți senzori (RHICO, compus organic volatil)	-84,68	A+	672	9275	
	Manual	-15,73	E	213	2105	
Cald	Reglare liniară	-16,30	E	192	2111	
	1 senzor (RHICO, compus organic volatil)	-17,37	E	154	2122	
	2 sau mai mulți senzori (RHICO, compus organic volatil)	-19,19	E	90	2144	
Tip unitate de ventilație:						
Ventilator:						
Tip schimbător de căldură:						
Eficiență termică:						
Debit maxim:						
Putere absorbtivă:						
Nivel putere acustică Lwa:						
Debit de referință:						
Diferență presiune de referință:						
Putere absorbtivă specifică (SEL):						
Factor de control:						
Scurge*	Intern			0,70%		
	Extern			1,80%		
Indicator avertizare filtru:						
Adresă de internet pentru instrucțiunile de montare:						
Bypass:						

* Measurements executed by TZWL according to the EN 13141-7-standards

BG

Продуктов фиш съответствие (ЕС) № 1254/2014 (ПРИЛОЖЕНИЕ IV)						
Доставчик:	Brink Climate Systems B.V.					
Модел:	Flair 225					
Климатична зона	Тип управление	СЕК-стойност в kWh/m²/a	Енергия (CEK)	годишна енергийна нужда (ГЕН) в kWh	годишно спестяване при спомагане (ГСД) в kWh	
Умерено	Ръчно	-40,78	B	258	4655	
	Автоматично с таймер	-41,42	A	237	4667	
	1 сензор (RHICO, композит органически волатил)	-42,62	A	199	4692	
Студено	2 или повече сензори (RHICO, композит органически волатил)	-44,71	A	135	4741	
	Ръчно	-79,92	A+	795	9107	
	Автоматично с таймер	-80,68	A+	774	9131	
Топло	1 сензор (RHICO, композит органически волатил)	-82,12	A+	736	9179	
	2 или повече сензори (RHICO, композит органически волатил)	-84,68	A+	672	9275	
	Ръчно	-15,73	E	213	2105	
Тип аератор - уред:						
Вентилатор:						
Тип голямобълтекс:						
Терапевтична ефективност на топлобълтекс:						
Макс.debit:						
Макс.ходеща:						
Ниво на шума Lwa:						
Редаренчен водещ поток:						
Редаренчен разул, в напълнение:						
Консумация на еп мощност при реф. въздушни поток (SEL):						
1.0 в комбинация с ръчно управление						
0,95 в комбинация с термостат						
0,85 в комбинация с 1 сензор						
0,65 в комбинация с 2 или повече сензори						
запълн.:						
вътрешни						
външни						
Визуална позиция за състоянието на филърите:						
Внимание! За оптимална енергийна ефективност и работата на обекта е необходимо да се правят проверки на филърите, почистване и подмяна.						
Интернет адрес за инструкциите за предварително спомагане:						
https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads						
Байпас:						
да (100% bypass)						

Izstrādājuma datu lapa, veidota saskaņā ar Ekokaita direktīvu (ES) nr. 1254/2014 (IV pielikums)						
Rožotājs:	Brink Climate Systems B.V.					
Models:	Flair 225					
Klimatiskā zona:	Darbīgāsās veids	SEP vērtība (kWh/m²·a)	Energoefektivitātes klase (EPI)	Ikgadīgs elektronektors patēriņš (AEG) in kWh	Ikgadīgs siltumenerģijas ietupis (AHS) in kWh	
Vidēj	Manuāli	-40,78	B	258	4655	
	Taimeris	-41,42	A	237	4667	
	1 sensors (mīniumsCO ₂ /GOS)	-42,62	A	199	4692	
Aukstās	Varāki sensori (mīniumsCO ₂ /GOS)	-44,71	A	135	4741	
	Manuāli	-79,92	A+	795	9107	
	Taimeris	-80,68	A+	774	9131	
Siltās	Varāki sensori (mīniumsCO ₂ /GOS)	-84,68	A+	672	9275	
	Manuāli	-15,73	E	213	2105	
	Taimeris	-16,30	E	192	2111	
Ventilators ierices tips:						
Ventilators:						
Siltumains tips:						
Rekuperatifs na plātnīmas (izgatavot krustenskābs prečpāris siltumains)						
Termiskais lieðdarbas koeficienti:						
Makromētis gaisa caurplūdums:						
Elektrobas patēriņš:						
Traktoza lieðdarbas (Lwa):						
Gaisa caurplūduma atsaucības vērtība:						
Spiediena starpības atsaucības vērtība:						
Specifikāks elektroenerģijas patēriņš (SEL):						
1,0 – ja lieto pakalpenisko slēdzi						
0,95 – ja lieto taimeri						
0,85 – ja lieto 1 sensoru						
0,65 – ja lieto vairākus sensorus						
Vadības faktors:						
lekšķi						
Aizjū						
Filtru brīdinājuma signals:						
Uzmanījums! Optimalas energetiskas vērtības, kā arī optimāla ierīces darbība labās ir svarīgi regulēt pārveidošanai!						
Mūslāžes norādījumi atrodami sajā līmejnā lapā:						
https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads						
Apejai:						
ja (100% bypass)						

Ficha do produto conforme (UE) N.o 1254, (ANEXO IV)						
Fornecedor:	Brink Climate Systems B.V.					
Modelo:	Flair 225					
Zona Climática:	Tipo de controlo	Valor - SEC em kWh/m²/a	Classe Energética (SEC)	O consumo anual de electricidade (AEG) em kWh	O calor anual poupado (AHS) em kWh	
Temperada	Manual	-40,78	B	258	4655	
	Relógio	-41,42	A	237	4667	
	1 sensor (RHICO/VOC)	-42,62	A	199	4692	
Fria	2 ou mais sensores (RHICO/VOC)	-44,71	A	135	4741	
	Manuāli	-79,92	A+	795	9107	
	Relógio	-80,68	A+	774	9131	
Quente	1 sensor (RHICO/VOC)	-82,12	A+	736	9179	
	Manual	-15,73	E	213	2105	
	Relógio	-16,30	E	192	2111	
Tipo de unidade de Ventilação:						
Ventilador:						
Tipo de Recuperador de calor:						
Eficiência do recuperador de calor:						
Caudal de ar máxim:						
Consumo eléctrico máxim:						
Nível de pressão sonora Lwa:						
Caudal de ar de referência:						
Diferença de pressão de referência:						
Consumo eléctrico com caudal de ar de referência (SEL):						

ES

Ficha del producto conformed (UE) No 1254/2014 (ANEXO IV)						
Proveedor:		Brink Climate Systems B.V.				
Modelo:		RFair 225				
Zona Climática:	Tipo de control	Consumo de energía específica en kWh/m²/a	Clasificación Energética (CEE)	Consumo de electricidad anual (AEC) en kWh	Ahorro anual en calefacción (AHS) en kWh	
Medio	Manual	-40,78	B	258	4655	
	Horno	-41,42	A	237	4667	
	1 sensor (RH/CO)/VOC	-42,82	A	199	4692	
Frio	2 o más sensores (RH/CO)/VOC	-44,71	A	135	4741	
	Manual	-79,92	A+	795	9107	
	Horno	-80,68	A+	774	9131	
	1 sensor (RH/CO)/VOC	-82,12	A+	736	9179	
Cálido	2 o más sensores (RH/CO)/VOC	-84,88	A+	672	9275	
	Manual	-15,73	E	213	2105	
	Horno	-16,30	E	192	2111	
	1 sensor (RH/CO)/VOC	-17,37	E	154	2122	
2 o más sensores (RH/CO)/VOC		-19,19	E	90	2144	
Tipo unidad ventilación: Unidad de caudal equilibrado con recuperador de calor						
Ventilador: EC-fan velocidad variable						
Tipo recuperador calor: Recuperable						
Eficiencia térmica del recuperador de calor: 92%						
Caudal máximo: 225 m³/h						
Potencia eléctrica máxima: 165 W						
Nivel de potencia acústica Lwa: 39 dB(A)						
Caudal de referencia: 158 m³/h						
Presión de referencia: 50 Pa						
Consumo eléctrico al caudal de referencia (SEL): 0,17 Wh/m³						
Factor de control:	1,00 en combinación con interruptor manual					
	0,95 en combinación con programador horario					
	0,85 en combinación con 1 sensor					
	0,65 en combinación con 2 o más sensores					
Pérdidas*	internas	1,80%				
	externas					
Posición del avisador visual del filtro: En la pantalla de la unidad de ventilación / Interruptor manual / conector horario.						
Atención! Para una eficiencia energética óptima y un uso adecuado, inspección regularmente el filtro, con limpieza o sustitución en caso de ser necesario.						
dirección de internet para consultar las instrucciones de montaje: https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads						
Bypass: si (100% bypass)						

* Measurements executed by TZWL according to the EN 13141-7-standards

SK

Informačný list výrobku zhoda (EÚ č. 1254/2014 (PRÍLOHA IV))						
Dodávateľ:		Brink Climate Systems B.V.				
Model:		Flair 225				
Klimatická zóna:	Typ ovládania	SEC-hodnota v kWh/m²/a	Energetická trieda (SEC)	ročná spotreba elektriny (AEC) v kWh	ročná úspora vykurovania (AHS) v kWh	
Mierna	Manuálne	-40,78	B	258	4655	
	Časové	-41,42	A	237	4667	
	1 senzor (RH/CO)/VOC	-42,82	A	199	4692	
Chladná	2 alebo viac senzorov (RH/CO)/VOC	-44,71	A	135	4741	
	Manuálne	-79,92	A+	795	9107	
	Časové	-80,68	A+	774	9131	
Teplá	1 senzor (RH/CO)/VOC	-82,12	A+	736	9179	
	2 alebo viac senzorov (RH/CO)/VOC	-84,68	A+	672	9275	
	Manuálne	-15,73	E	213	2105	
Typ vetracej jednotky:		Rovnotlaká vetracia jednotka s reštauráciou tepla				
Ventilátor:		Variabilné rýchlosť EC-ventilátora				
Typ vymenívacia lepta:		Teplinový účinnosť vymenívacia lepta				
Tepelná účinnosť vymenívacia lepta:		92%				
Maximálny výkon:		225 m³/h				
Maximálny elektrický výkon:		165 W				
Hladina akustického výkonu Lwa:		39 dB(A)				
Referenčný výkon:		158 m³/h				
Referenčný ťakový rozdiel:		50 Pa				
Príkon ventilátora (SEL):		0,17 Wh/m³				
Kontrolujúci faktor:		1,0 v kombinácii s manuálnym spináčom				
		0,95 v kombinácii s časovým riadením				
		0,85 v kombinácii s 1 senzorom				
		0,65 v kombinácii s 2 alebo viacerými senzormi				
netesnosť*:		0,70%				
		vnútorná				
		vonkajšia				
		1,80%				
Umiestnenie filteru:		Na displeji vetracej jednotky / Manuálny spináč / časová kontrola				
Pozor! Pre optimálnu energetickú účinnosť je nutné pravidelnú kontrolovať, či sú vymenované filtry.						
internetová adresa s pokynmi na montáž:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads				
Bypass:		áno (100% bypass)				

* Measurements executed by TZWL according to the EN 13141-7-standards

Classification from 1 January 2016	
SEC klasse ("average climate")	SEC in kWh/m²/a
A+ (most efficient)	SEC < -42
A	-42 ≤ SEC < -34
B	-34 ≤ SEC < -26
C	-26 ≤ SEC < -23
D	-23 ≤ SEC < -20
E (least efficient)	-20 ≤ SEC < -10