

**BRINK**

*Air for life*

## Uzstādīšanas instrukcijas

Flair 325 Enthalpy

Angļu





# uzstādīšanas instrukcijas

Flair 325 Enthalpy



Uzglabāt iekārtas tuvumā

Šo iekārtu var lietot bērni no 8 gadu vecuma, personas ar ierobežotām fiziskām vai garīgām spējām un personas ar ierobežotām zināšanām un pieredzi, ja viņus uzrauga vai viņi ir saņēmuši norādījumus, kā droši lietot iekārtu un apzinās iespējamās briesmas.

Neļaujiet bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem, atrasties iekārtas tuvumā, ja vien viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti.

Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem drīkst ieslēgt vai izslēgt iekārtu uzraudzībā vai tad, ja ir saņēmuši skaidrus norādījumus par iekārtas drošu lietošanu un viņiem ir izpratne par iespējamiem apdraudējumiem ar nosacījumu, ka iekārta ir novietota un uzstādīta normālai lietošanai. Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem nedrīkst ievietot kontaktdakšu rozetē, tīrīt iekārtu vai mainīt tās iestatījumus, ne arī veikt tādu iekārtas apkopi, ko parasti veic lietotājs. Bērni nedrīkst rotājāties ar iekārtu.

**Ja nepieciešams jauns barošanas kabelis, vienmēr pasūtiet šo rezerves daļu uzņēmumā Brink Climate Systems B.V. Lai novērstu bīstamas situācijas, bojātu elektrotīkla savienojumu drīkst nomainīt tikai kvalificēts speciālists!**

Valsts: LV

# Satura rādītājs

1 Par šo dokumentu .....	5	10.1 Iekārtas ieslēgšana un izslēgšana .....	35
1.1 Autortiesības .....	5	10.2 Gaisa caurplūdes iestatīšana .....	35
1.2 Dokumenta piemērošanas tvērums .....	5	10.3 Citi iestatījumi uzstādītājam .....	36
1.3 Šī dokumenta glabāšana .....	5	10.4 Rūpnīcas iestatījumi .....	36
1.4 Mērķgrupa .....	5	11 Klūda .....	37
1.5 Brīdinājumi .....	6	11.1 Klūdas analīze .....	37
2 Drošība .....	7	11.2 Klūdu veidi .....	37
2.1 Nepieciešamā kvalifikācija .....	7	11.3 Klūdas kodi .....	38
2.2 Paredzētais izmantošanas veids .....	7	12 Apkope .....	40
2.3 Neparedzētais izmantošanas veids .....	7	12.1 Vispārējā apkope .....	40
2.4 Drošības pasākumi .....	7	12.2 Apkopes intervāli .....	40
2.5 Vispārīga drošības informācija .....	8	12.3 Lietotāju apkope .....	41
2.6 Nodošana lietotājam .....	8	12.3.1 Filtru tīrišana .....	41
2.7 Standarti un noteikumi .....	8	12.4 Uzstādītāja apkope .....	42
3 Piegādes tvērums .....	9	12.4.1 Komponentu noņemšana un uzstādīšana .....	42
3.1 Piegādes apjoms .....	9	12.4.2 Iekārtas iekšpuses apkope .....	44
4 Vispārīgi .....	10	12.4.3 Ventilatora apkope .....	45
5 Tehniskās specifikācijas .....	11	12.4.4 Siltummaiņa apkope .....	45
5.1 Tehniskā informācija .....	11	12.4.5 Apvada apkope .....	46
5.2 Savienojumi un izmēri .....	12	12.4.6 Priekšsildītāja apkope .....	46
5.3 Iekārtas komponentu shematisks attēlojums .....	14	13 Elektrodiagramma .....	47
6 Darbība .....	15	14 Elektrisko savienojumu piederumi .....	49
6.1 Apraksts .....	15	14.1 Dažādu pozīciju slēdža pieslēgšana .....	49
6.2 Apvads .....	15	14.1.1 Dažādu pozīcijas slēdža ar filtra rādījumu pieslēgšana .....	49
6.3 Aizsardzība pret sasalšanu .....	15	14.1.2 Bezvadu vadības pulks (bez filtra rādījuma) pieslēgšana .....	50
6.4 Ugunsdzēsības automatizācija .....	16	14.1.3 Papildu dažādu pozīcijas slēdža ar filtra rādījumu pieslēgšana .....	51
6.5 Izvēles Plus drukātās shēmas plate .....	17	14.1.4 Papildu dažādu pozīcijas slēdža ar filtra rādījumu pieslēgšana .....	52
7 Uzstādīšana .....	18	14.2 Bezvadu kontrolleru un sensoru savienojums .....	53
7.1 Vispārējā uzstādīšana .....	18	14.3 Air Control pieslēgšana .....	54
7.2 Iekārtas novietošana .....	18	14.4 Touch Control pieslēgšana .....	55
7.3 Gaisa cauruļvadu pieslēgšana .....	20	14.5 Mitruma sensora pieslēgšana .....	56
7.4 Elektriskie savienojumi .....	21	14.6 CO2 sensora(-u) pieslēgšana .....	57
7.4.1 Strāvas spraudņa savienojums .....	21	14.7 Pieprasījuma kontrolēta ventilācija 2.0 .....	58
7.4.2 Dažādu pozīciju slēdža savienojums .....	22	14.8 Priekšsildītāja savienošana .....	59
7.4.3 eBus piederuma pieslēgšana .....	22	14.9 Pēcsildītāja savienošana .....	60
7.4.4 24 voltu pieslēgums .....	22	14.10 Geosiltummaiņa pievienošana .....	61
7.4.5 Mitruma sensors (savienojums) .....	22	15 Apkopes daļas .....	62
7.4.6 Savienošana ar Brinkkopni .....	22	15.1 Exploded view .....	62
7.4.7 Signāla izvades savienojums .....	23	15.2 Apkopes preces .....	63
7.4.8 ModBus pieslēgums .....	23	15.3 Apkopes daļu pasūtīšana .....	63
7.4.9 Iekārtu savienošana ar lekšējā kopni .....	24	16 Iestatījumi .....	64
8 Displejs .....	25	16.1 Vērtību iestatīšana standarta iekārtai .....	64
8.1 Vispārējs skaidrojums par vadības paneli .....	25	16.2 Iekārtas vērtību iestatīšana ar Plus drukātās shēmas plati .....	68
8.2 Displeja izkārtojums .....	26	17 Conformity declaration .....	70
8.3 Displeja informācija .....	29	18 ERP vērtības .....	71
9 Brink Home savienošanas norādījumi .....	30	19 Atkārtota izmantošana un utilizēšana .....	73
9.1 Drukātās shēmas plates UWA-2E uzstādīšana .....	30		
9.2 Iekārtas savienošana ar internetu .....	30		
9.3 Izveidojiet Brink Home kontu .....	33		
9.4 Pievienojiet iekārtu portālam Brink Home .....	34		
10 Iestatīšana darbam .....	35		

# 1 Par šo dokumentu

Paldies, ka izvēlējāties kādu no mūsu produktiem. Šajā uzstādīšanas un lietošanas instrukcijā ir ietverta visa nepieciešamā informācija, lai jūs iepazītos ar savu jauno produktu.

- Pirms sākat strādāt ar iekārtu, izlasiet šo dokumentu.
- Izpildiet šajā dokumentā sniegtos norādījumus.

Šo norādījumu neievērošana anulē jebkādu Brink Climate Systems B.V. garantiju.

Papildinformācija, atsauksmes vai ieteikumi: info@brinkclimatesystems.nl

Brink Climate Systems B.V.  
P.O. box 11  
NL-7950 AA, Staphorst, The Netherlands  
T. +31 [0] 522 46 99 44  
[www.brinkclimatesystems.nl](http://www.brinkclimatesystems.nl)

## 1.1 Autortiesības

Šis dokuments, kā arī visi ziņojumi, ilustrācijas, dati, informācija un citi materiāli ir Brink Climate Systems B.V. īpašums, un Brink Climate Systems B.V. tos izpauž tikai konfidenciāli.

## 1.2 Dokumenta piemērošanas tvērums

Šis dokuments attiecas uz: Flair 325 Enthalpy.

## 1.3 Šī dokumenta glabāšana

Lietotājs ir atbildīgs par šī dokumenta glabāšanu.

1. Pēc sistēmas instalēšanas nododiet šo dokumentu lietotājam.
2. Dokuments jāglabā piemērotā vietā, un tam jābūt vienmēr pieejamam.
3. Ja sistēma tiek nodota trešai personai, dokuments ir jānodod kopā ar sistēmu.

## 1.4 Mērķgrupa

Šis dokuments ir paredzēts santehnikas, elektrības un HVAC darbuzņēmējiem.

Darbuzņēmējs ir definēts kā kvalificēts un atbilstoši apmācīts uzstādītājs, elektrikis vai līdzīgs profesionālis.

Uzņēmuma Brink Climate Systems B.V. apmācītajiem un/vai pilnvarotajiem darbuzņēmējiem ir jābūt arī šādai kvalifikācijai:

- Uzņēmuma Brink Climate Systems B.V. nodrošināta apmācība par šo iekārtu

Lietotājs ir definēts kā kāds, kuru speciālists ir apmācījis lietot Flair 325 Enthalpy.

## 1.5 Brīdinājumi

Brīdinājumi tekstā brīdina par iespējamiem riskiem pirms instrukcijas sākuma. Brīdinājumi sniedz informāciju par iespējamo riska nopietnību, izmantojot pictogrammu un atslēgvārdu.

### **Bīstami**

Neizbēgami bīstama situācija, kas, ja netiks novērsta, var izraisīt nāvi vai nopietrus savainojumus.

### **Bīstami**

Neizbēgami elektriski bīstama situācija, kas, ja netiks novērsta, var izraisīt nāvi vai nopietrus savainojumus.

### **Brīdinājums**

Neizbēgami bīstama situācija, kas, ja netiek novērsta, var izraisīt nāvi vai nopietrus savainojumus.

### **Uzmanību**

Potenciāli bīstama situācija, kas, ja netiek novērsta, var izraisīt vieglus vai vidēji smagus savainojumus.

### **Piezīme**

Situācijas, kas var izraisīt iespējamus aprīkojuma vai īpašuma bojājumu negadījumus.

**Brīdinājumi ir izklāstīti, kā norādīts turpmāk.**

### **Brīdinājums**

**Iespējas: Briesmas / Brīdinājums / Uzmanību / Piezīme**

**Riska veids un avots.**

**1. riska skaidrojums. Rīcība riska novēršanai**

# 2 Drošība

## 2.1 Nepieciešamā kvalifikācija

- Tikai kvalificēti elektrīki drīkst strādāt ar elektriskajām sastāvdaļām.
- Iekārtu drīkst apkopt vai remontēt tikai Brink Climate Systems B.V. klientu apkalpošanas komanda vai Brink Climate Systems B.V. pilnvarots speciālists.
- Pārbaude un apkope jāveic uzņēmuma Brink Climate Systems B.V. apmācītam speciālistam.

## 2.2 Paredzētais izmantošanas veids

Iekārta ir paredzēta lietošanai tikai sadzīves vidē.

Iekārtas lietošana citiem nolūkiem ir atļauta tikai pēc konsultēšanās ar Brink Climate Systems B.V. nacionālo pārstāvniecību, un tā ir jānodod ekspluatācijā Brink Climate Systems B.V. servisa nodoļai. Šim nolūkam, lūdzu, sazinieties ar vietējo uzstādītāju un Brink Climate Systems B.V. valsts pārstāvniecību.

Jebkuras novirzes no šiem izmantošanas veidiem tiek uzskatītas par neatbilstošām. Neizmantojiet iekārtu turpmāk minētajos vides apstākļos.

- Sprādzienbīstamās vidēs vai atmosfērās.
- Ľoti kodīgās (piemēram, hlors, amonjaks) vai piesārņotās atmosfērās (piemēram, ar metālu saturošiem putekļiem).
- Vietās, kuras atrodas vairāk nekā 2000 m virs jūras līmeņa.

Iekārtu drīkst lietot tikai turpmāk minētajos apkārtējās vides apstākļos.

- Izmantot tikai slēgtās un no sala drošās vietās.
- Apkārtējās vides temperatūrai un relatīvajam mitrumam jābūt tehniskajās specifikācijās paredzētajās robežās.

## 2.3 Neparedzētais izmantošanas veids

Jebkāda lietošana, kas atšķiras no paredzētā izmantošanas veida, nav pieļaujama. Jebkāda cita izmantošana vai izmaiņas izstrādājumā jebkurā laikā, tostarp uzstādīšanas un instalēšanas laikā, anulē visas garantijas prasības. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par šādu izmantošanu.

## 2.4 Drošības pasākumi

1. Nekad nenonemiet, neapejiet vai citādi neatspēojiet drošības vai uzraudzības aprīkojumu.
2. Izmantojiet iekārtu tikai tad, ja tā ir ideālā tehniskā stāvoklī.
3. Kvalificētam darbuzņēmējam nekavējoties jānovērš visas kļūdas vai bojājumi, kas ietekmē drošību.
4. Visas bojātās sastāvdaļas jāaizstāj ar oriģinālajām Brink Climate Systems B.V. rezerves daļām.
5. Valkājiet individuālos aizsardzības līdzekļus.

## 2.5 Vispārīga drošības informācija

 **Bīstami**

### **Elektriskais spriegums Nāves briesmas no elektriskās strāvas triecienu.**

- Visi elektriskie darbi jāveic kvalificētai personai.

 **Bīstami**

### **Iekārtā rotējošas daļas.**

- Lietojiet iekārtu tikai ar aizvērtu korpusu.

## 2.6 Nodošana lietotājam

1. Sniedziet lietotājam šo instrukciju un citus piemērojamos dokumentus.
2. Norādīt lietotājam, kā lietot iekārtu
3. Informējiet lietotāju par turpmāko.
  - Pārbaudes un apkope jāveic uzņēmuma Brink Climate Systems B.V. apmācītam darbuzņēmējam.
  - Brink Climate Systems B.V. iesaka slēgt pārbaudes un apkopes līgumu ar Brink Climate Systems B.V. apmācītu darbuzņēmēju.
  - Iekārtu drīkst apkopt vai remontēt tikai Brink Climate Systems B.V. klientu apkalpošanas komanda vai Brink Climate Systems B.V. pilnvarots speciālists.
  - Izmantojiet tikai oriģinālās Brink Climate Systems B.V. rezerves daļas.
  - Neveiciet nekādas tehniskas izmaiņas iekārtā, aizsargājamās zonās vai vadības komponentos.
  - Šis "Instalācijas noteikumu dokuments" un citi piemērojamie dokumenti ir droši jāglabā piemērotā vietā un vienmēr jābūt pieejamiem.

## 2.7 Standarti un noteikumi

**Ievērojiet visus standartus un vadlīnijas, kas attiecas uz šīs ventilācijas sistēmas uzstādīšanu un darbību jūsu valstī.**

**Ievērojiet informāciju uz iekārtas tipa plāksnītes.**

**Uzstādot un ekspluatējot ventilācijas sistēmu, ir jāievēro turpmāk minētie vietējie noteikumi.**

- Izvietošanas apstākļi.

- Elektrības savienojumi barošanas avotam.

- Reģionāli piemērojamie Būvnoteikumi.

**Uzstādīšanai jo īpaši jāievēro turpmāk minētie vispārīgi noteikumi, nosacījumi un norādījumi.**

- Kvalitātes prasības ventilācijai mājokļos saskaņā ar valsts normām un noteikumiem (piemēram, NL: ISSO 61 un 62, DE: DIN 1946-6).
- Kvalitātes prasības līdzsvarotai ventilācijai mājokļos saskaņā ar valsts normām un noteikumiem (piemēram, NL: ISSO 61 un 62, DE: DIN 1946-6).
- Dzīvokļu un dzīvojamo ēku ventilācijas noteikumi.
- Drošības noteikumi zemsprieguma iekārtām.
- Noteikumi par iekštelpu santehnikas pieslēgšanu dzīvojamajās mājās un daudzdzīvokļu ēkās.
- Jebkuri vietējo komunālo pakalpojumu sniedzēju izdoti papildu noteikumi.
- Uzstādīšanas noteikumi, kas paredzēti Flair.
- Papildus iepriekš minētajām projektēšanas un uzstādīšanas prasībām un ieteikumiem ir jāievēro arī valstī spēkā esošie būvniecības un ventilācijas noteikumi.


# 3 Piegādes tvērums

## 3.1 Piegādes apjoms

Pirms siltuma reģenerācijas iekārtas uzstādīšanas sākuma pārliecinieties, vai tā ir piegādāta pilnā komplektācijā un bez bojāumiem.

*Siltuma reģenerācijas ierīces ar tipu Flair 325 Enthalpy piegādes apjomu veido šādi komponenti:*

1. Siltuma reģenerācijas iekārta
2. Kronšteina komplekts stiprināšanai pie sienas, kurā ir iekļauts:
  - 1 kronšteins stiprināšanai
  - 2 x aizsargvāki
  - 2 gumijas lentes
  - 2 gumijas gredzeni
3. Dokumentu komplekts, kurā ietilpst:
  - 1 uzstādīšanas instrukcija
  - 1 lietotāja instrukcija

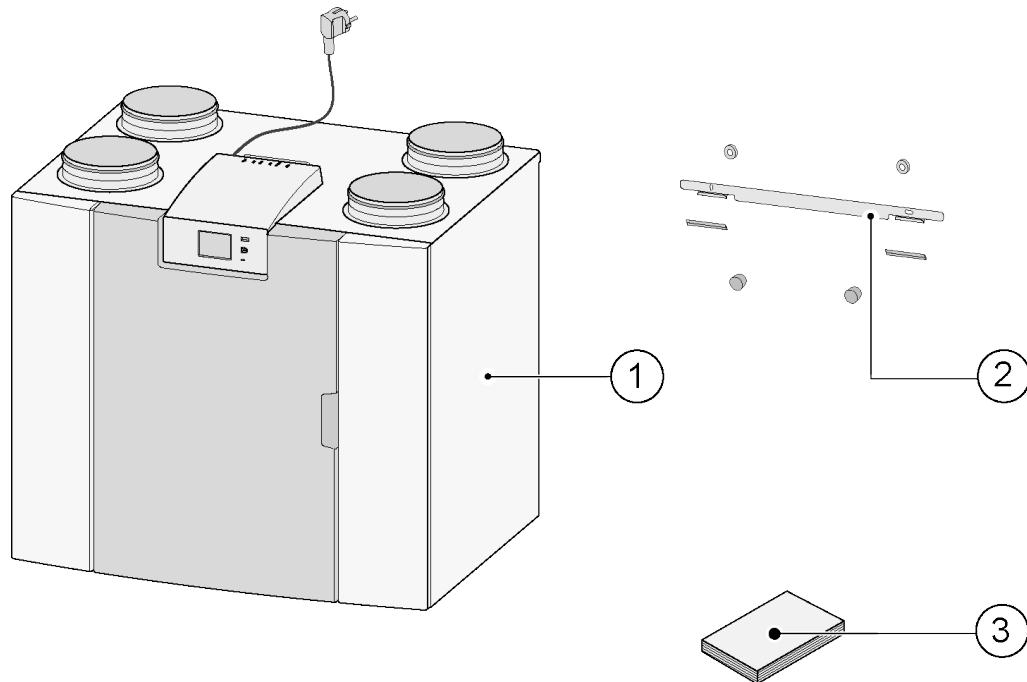

# 4 Vispārīgi

Flair 325 Enthalpy ir ventilācijas iekārta ar siltuma reģenerāciju ēkai līdzsvarotai ventilācijai.

*Funkcijas:*

- maksimālā kapacitāte 325 m<sup>3</sup>/h
- Augstas efektivitātes siltummainis
- Filtri ISO Coarse 60%
- Modulārs elektriskais priekšsildītājs
- Automātisks apvadvārsts
- Skārienekrāns
- Pielāgojams gaisa daudzums
- Iekārta ar filtra rādījumu un ar iespēju uzstādīt filtra rādījumu dažādu pozīciju slēdzim
- Vieda pretaizsalšanas kontrole, tostarp iekšējais, modulārais priekšsildītājs.
- Zems skaņas līmenis
- Pastāvīga plūsmas kontrole

Visiem Flair 325 Enthalpy ir pieejama izvēles Plus drukātās shēmas plate ar vairākām funkcijām/savienojuma iespējām ( → [Izvēles Plus drukātās shēmas plate](#) -> lapa 17 ).

Šīs instalēšanas instrukcijas apraksta gan standarta Flair 325 Enthalpy, gan Flair ar Plus drukātās shēmas plati.

Iekārtai ir pieejama **kreisās puses** un **labās puses** versija; kreisās un labās puses modeļus nevar pārveidot savstarpēji.

Pareiziem savienojuma caurulvadiem un izmēriem ( > [Savienojumi un izmēri](#) -> lapa 12 ).

Ja vēlaties turpināt sabalansētu ventilāciju temperatūrā, kas zemāka par -15 °C, ieteicams izmantot papildu priekšsildītāju.

Novietojot iekārtu vietā, kur ilgstoši ir sagaidāms ļoti auksts āra gaiss (<-25 °C), vienmēr ir jāuzstāda papildu priekšsildītājs ( → [Priekšsildītāja savienošana](#) -> lapa 59 )!

Iekārta ir gatava pieslēgšanai 230 V elektrotīklam, izmantojot kontaktdakšu.


# 5 Tehniskās specifikācijas

## 5.1 Tehniskā informācija

Flair 325 Enthalpy (Plus)									
Barošanas spriegums [V/Hz]	230V/50Hz								
Izmēri (p x a x dz) [mm]	750 x 650 x 560								
Cauruļvadu diametrs [mm]Ø	Ø 160								
Svars [kg]	43,3								
Filtra klase	ISO Coarse 60 % (pēc izvēles gaisa ieplūdei ISO ePM1.0)								
Ventilatora iestatījumi (rūpnīcas iestatījumi)	0	1	2	3					maks.
Rūpnīcas iestatījumi [ $\text{m}^3/\text{h}$ ]	50	100	150	250					325
Pieļaujamā cauruļvadu sistēmas pretestība [Pa]	2	6	9	24	21	53	59	148	100
Nominālā jauda (izņ. priekšsildītāju) [W]	6,1	6,6	7,9	10,3	15,1	21,0	46,6	69,1	87,5
Nominālā strāva (izņ. priekšsildītāju) [A]	0,08	0,08	0,09	0,11	0,15	0,21	0,41	0,59	1,07
Maks. nominālā strāva (ieskaitot ieslēgtu priekšsildītāju) [A]	6								
Nominālā jauda priekšsildītāju [W]	1000								
Cos φ	0,341	0,343	0,389	0,394	0,430	0,439	0,492	0,507	0,521
Skaņas jauda									
Ventilācijas jauda [ $\text{m}^3/\text{h}$ ]		100	150	150	200	200	250	325	
Skaņas jaudas līmenis Lw(A)	Statiskais spiediens [Pa]	25	25	50	50	100	150	150	150
	Korpusa izstarojums [dB(A)]	27	34	35	40	41	46	51	
	Cauruļvads „No ēkas” [db(A)]	32	40	38	46	44	49	55	
	Cauruļvads „Uz ēku” [db(A)]	44	49	51	55	57	62	69	

\*) Cauruļvada troksnis, iekļaujot gala korekciju

Praksē ar mērījumu pielaidēm vērtība var atšķirties par 1 dB(A).

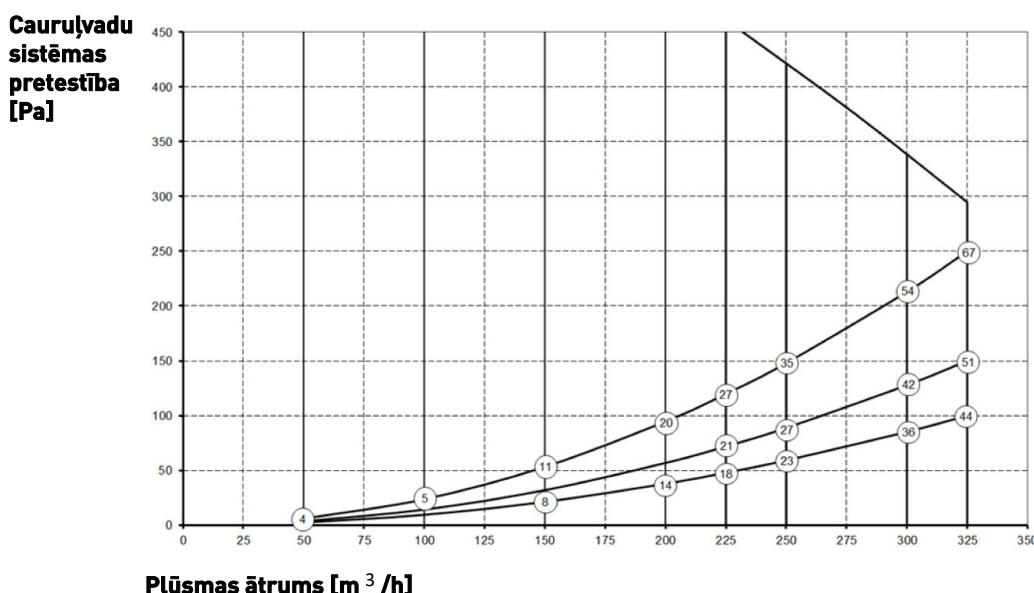


**Piezīme:**  
Aplī norādītā  
vērtība ir jauda  
(vatos) vienam  
ventilatoram.

## 5.2 Savienojumi un izmēri

Flair iekārtai ir pieejama labās un kreisās puses versija. Kreisās puses versijai "siltie" savienojumi (Nr. 3 no ēkas un Nr. 1 uz ēku) ir izvietoti iekārtas kreisajā pusē, savukārt blīvējuma uzstāda uz atvēruma iekārtas apakšdaļā, kas atrodas tās labajā pusē. Labās puses versijai "siltie" savienojumi (Nr. 1 un Nr. 3) ir izvietoti iekārtas labajā pusē.


### Kreisās puses versija

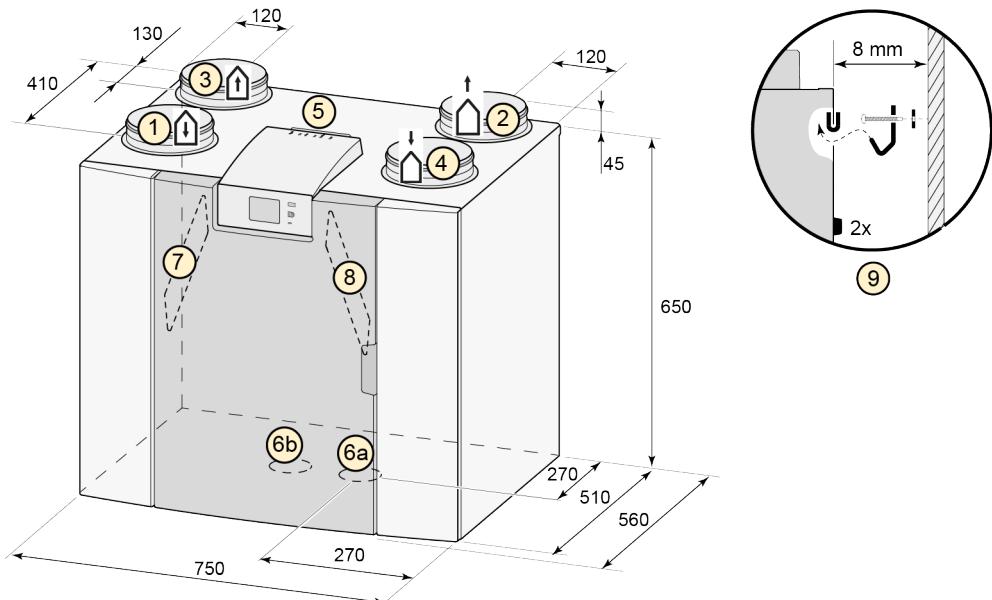

Visi izmēri norādīti milimetros. Visām manšetēm diametrs ir 160 mm

<b>1</b>	Ieplūdes gaiss	
<b>2</b>	Izplūdes gaiss	
<b>3</b>	Izvilkšana	
<b>4</b>	Āra gaiss	
<b>5</b>	Elektrības savienojumi	
<b>6a</b>	Blīvējuma vāciņš	
<b>6b</b>	Blīvēšanas vāciņš neizmantotā kondensāta izvadīšanas savienojumam; nenοjemt!	
<b>7</b>	Izvilkšanas gaisa filtrs	
<b>8</b>	Ieplūdes gaisa filtrs	
<b>9</b>	Kronšteins stiprināšanai	


## *Labās puses versija*

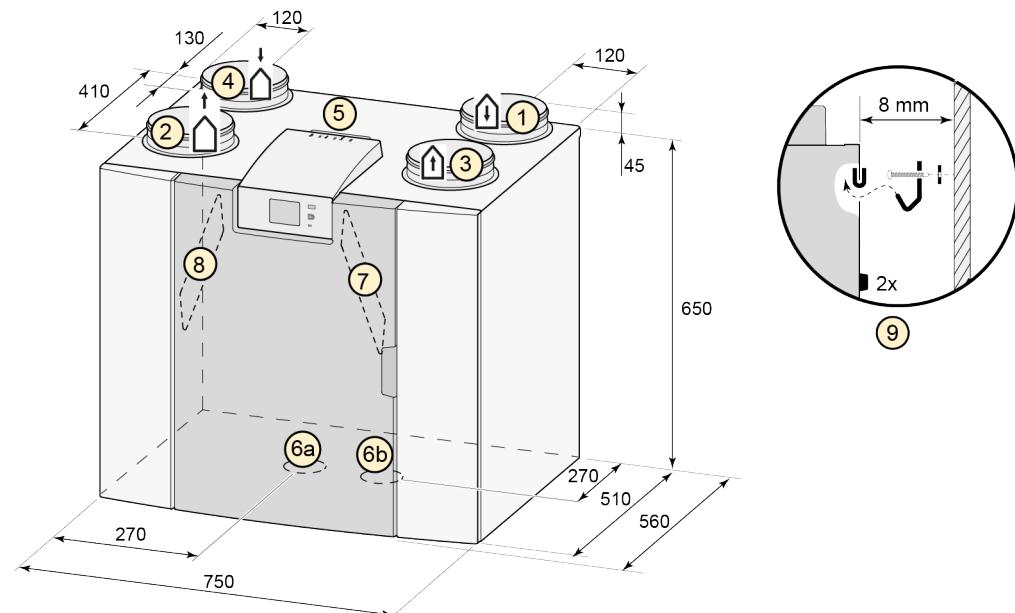

Visi izmēri norādīti milimetros. Visām manšetēm diametrs ir 160 mm

<b>1</b>	Ieplūdes gaiss	
<b>2</b>	Izplūdes gaiss	
<b>3</b>	Izvilkšana	
<b>4</b>	Āra gaiss	
<b>5</b>	Elektrības savienojumi	
<b>6a</b>	Blīvējuma vāciņš	
<b>6b</b>	Blīvēšanas vāciņš neizmantotā kondensāta izvadišanas savienojumam; nenovērt!	
<b>7</b>	Izvilkšanas gaisa filtrs	
<b>8</b>	Ieplūdes gaisa filtrs	
<b>9</b>	Kronsteins stiprināšanai	

## 5.3 Iekārtas komponentu shematisks attēlojums

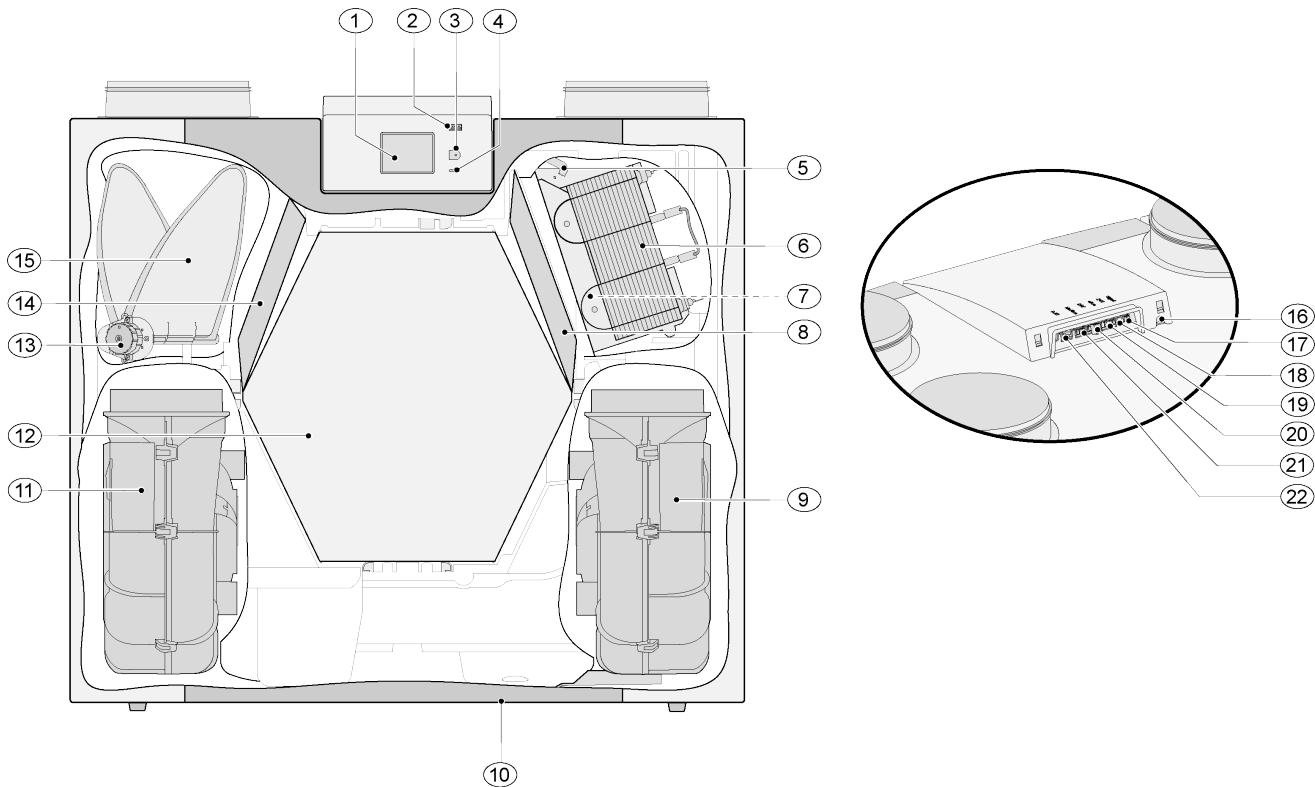

Iepriekš attēlotā iekārta ir kreisās puses versija: labās puses versijai priekšsildītāja savienotājs un apvadvārsts ir uzstādīti spoguļattēlā.

1	Skārienekrāns	12	Entalpijas siltummainis
2	USB savienotājs (X13)	13	Motora apvadvārsts
3	Apkopes savienotājs	14	Novadīšanas filtrs
4	Gaismas diožu indikators	15	Apvadvārsts
5	Priekšsildītājs maksimālai aizsardzībai	16	Barošanas kabelis, 230 volti
6	Priekšsildītājs	17	Releja izvads (X19)
7	Temperatūras sensors	18	24 voltu savienotājs (X18)
8	Ieplūdes filtrs	19	eBus savienotājs (X17)
9	Izplūdes ventilators	20	24 voltu savienotājs (X16)
10	Blīvējuma vāciņš	21	Modbus/ Iekšējā kopnes savienotājs (X15)
11	Ieplūdes ventilators	22	Dažādu funkciju slēdža savienotājs (X14)

# 6 Darbība

## 6.1 Apraksts

Iekārta tiek piegādāta gatava lietošanai un automātiski ieslēdzas standarta iestatījumos, kad tā ir pievienota. Izvadītais netīrais iekštelpu gaiss sasilda piegādāto svaigo, tīro āra gaisu. Tādējādi tiek ietaupīta elektroenerģija, vienlaikus nodrošinot svaigu gaisu vēlamajās telpās. Iekārtai ir četri ventilācijas līmeni. Katram ventilācijas līmenim var pielāgot gaisa caurplūdi. Pastāvīgā skaļuma regulēšanas sistēma nodrošina līdzsvarotu gaisa plūsmu starp pieplūdes un izplūdes ventilatoru neatkarīgi no kanāla spiediena. Ja iekārtai nav pievienota ārēja vadība, displejā var izvēlēties atbilstošu ventilācijas līmeni.

Ir vairākas ārējās vadības iespējas:

- 4 virzienu slēdzis ( → [Dažādu pozīcijas slēdža ar filtra rādījumu pieslēgšana](#) -> lapa 49, [Dažādu pozīciju slēdža pieslēgšana](#) -> lapa 49 );
- Brink Air Control ( → [Air Control pieslēgšana](#) -> lapa 54 );
- Brink Touch Control ( → [Touch Control pieslēgšana](#) -> lapa 55 );
- CO<sub>2</sub> sensors(-i) ( → [CO<sub>2</sub> sensora\(-u\) pieslēgšana](#) -> lapa 57 );
- mitruma sensors ( → [Mitruma sensora pieslēgšana](#) -> lapa 56 );
- lietotne Brink ( → [Brink Home savienošanas norādījumi](#) -> lapa 30 ).

## 6.2 Apvads

100 % gaisa apvada funkcija nodrošina, ka piesārņotais izvadītais gaiss plūst garām, nevis caur siltummaini, tādējādi vēsāks pieplūdes gaiss netiek uzkarsēts.

Sevišķi ieteicams pievadīt aukstāko āra gaisu vasaras naktīs.

Apvada vārsti atveras un aizveras automātiski, ja ir izpildīti vairāki nosacījumi, skatiet tabulu zemāk.

### Automātiskā apvada vadības stratēģija

<b>Atvērts gaisa apvads</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Āra temperatūra augstāka par 10 °C (temperatūras iestatījums regulējams ar parametru 2.3); <b>un</b></li><li>▪ āra temperatūra ir zemāka par ēkas iekštelpu temperatūru; <b>un</b></li><li>▪ temperatūra no ēkas augstāka par 24 °C (temperatūras iestatījums regulējams ar parametru 2.2).</li></ul>
<b>Aizvērts gaisa apvads</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Āra temperatūra zemāka par 10 °C (temperatūras iestatījums regulējams ar parametru 2.3); <b>vai</b></li><li>▪ āra temperatūra ir augstāka par ēkas iekštelpu temperatūru; <b>vai</b></li><li>▪ temperatūra no ēkas ir zemāka par 24 °C (temperatūras iestatījums regulējams ar parametru 2.2), atskaitot iestatīto histerēzi pie parametra 2.4.</li></ul>

Šai iekārtai ir apvada maksimālās darbības funkcija. Kad šī funkcija ir aktivizēta ar parametru 2.5, iekārta tiek iestatīta uz ventilācijas līmeni, kas iestatīts parametrā 2.6, tiklīdz tiek atvērts gaisa apvads.

Skatiet parametrus 2.1 līdz 2.6 → [Iestatījumi](#) -> lapa 64 visus gaisa apvada iestatījumus.

## 6.3 Aizsardzība pret sasalšanu

Lai novērstu siltummaiņa aizsalšanu zemā āra temperatūrā, iekārtai ir aizsardzība pret sasalšanu. Temperatūras sensori uzrauga temperatūru iekārtas iekšpusē, ja nepieciešams, tiek aktivizēts priekssildītājs. Pēc izvēles tiek aktivizēta nelīdzsvarotības stratēģija, ja ļoti zemā temperatūrā priekssildītāja jauda ir nepietiekama.

### Brīdinājums

Vienlaicīgi darbinot ventilācijas sistēmu un no telpas gaisa atkarīgu kamīnu, nevar rasties telpas gaisa spiediena nelīdzsvarotība. Ekspluatējot ventilācijas sistēmu ar kamīnu, vienmēr jākonsultējas ar atbildīgo

rajona skursteņslauki un jāievēro atsevišķu valstu kamīnu noteikumi. Sistēma vienmēr ir jāapstiprina atbildīgajam rajona skursteņslaukīm.

## 6.4 Ugunsdzēsības automatizācija

No rūpnīcas iekārtai ir "ugunsdzēsības automatizācijas" funkcija.

Kad tiek aktivizēta ugunsdzēsības automatizācija, iekārtas ventilatori apstāsies.


Ugunsdzēsības automatizāciju var aktivizēt, izmantojot īpašu slēdžu shēmu uz RJ12 savienotāja X14, kas atrodas uz iekārtas drukātās shēmas plates.

Turklāt parametru 16.1 "signāla izvade" var iestatīt uz "ārējais kontakts", tas pārslēgs savienotāja X19 izeju no 24 V līdzstrāvas uz 0 V, kad ir aktivizēta "ugunsdzēsības automatizācija". Savienotājs X19 (zils) atrodas uz iekārtas drukātās shēmas plates.

### **Piezīme**

Savienotāja X19 filtra un brīdinājuma funkcionalitāte tiks atcelta, ja parametrs 16.1 ir iestatīts uz "ārējais kontakts". X19 nodrošinās tikai 24 V vai 0 V atkarībā no X14 ieejām.

Funkcija "ugunsdzēsības automatizācija" tiks aktivizēta, kad savienotāja X14 kontakts#3, kontakts#4 un kontakts#5 ir ūssavienojums ar kontaktu#2 (zemējums).

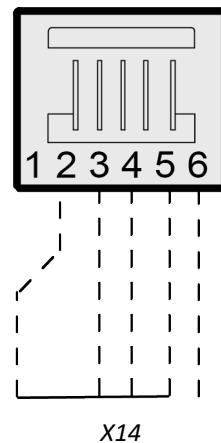

X14

### **Piezīme**

Slēdziem (relejiem vai elektroniskajiem), ko izmanto jebkuras ievades ūssavienošanai ar zemējumu, jāspēj nodrošināt vismaz 5 mA slēdža strāvu starp jebkuru ievadu (kontakts#3–5) un kontakts#2 (zemējums).

### **Svarīga informācija**

Ja X14 netiek izmantots (nav pievienots dažādu pozīciju slēdzis), X14 kontaktu#3, #4 un #5 var savienot savā starpā, savienojumu ar kontaktu#2 (zemējums) var veikt tikai ar vienu slēdzi.


Ja X14 izmanto dažādu pozīciju slēdzis, "ugunsdzēsības automatizācijas" funkciju var aktivizēt, izmantojot Brink RJ12 sadalītāju (preces numurs 510472).


Uzstādiet sadalītāju starp iekārtas X14 un dažādu pozīciju slēdzi, lai saglabātu dažādu pozīciju slēdža lietošanu.

Pēc tam sadalītāja neizmantoto savienojumu var izmantot "ugunsdzēsības automatizācijai".

Ikreiz, kad tiek izmantots sadalītājs, kontakts#3–5 ir jāieslēdz uz zemējumu atsevišķi, un tos nedrīkst savienot kopā, ja ir pievienoti kontakti#3–5, dažādu pozīciju slēdzis nedarbosies.

### **Plūsmas diagramma "Ugunsdzēsības automatizācija"**

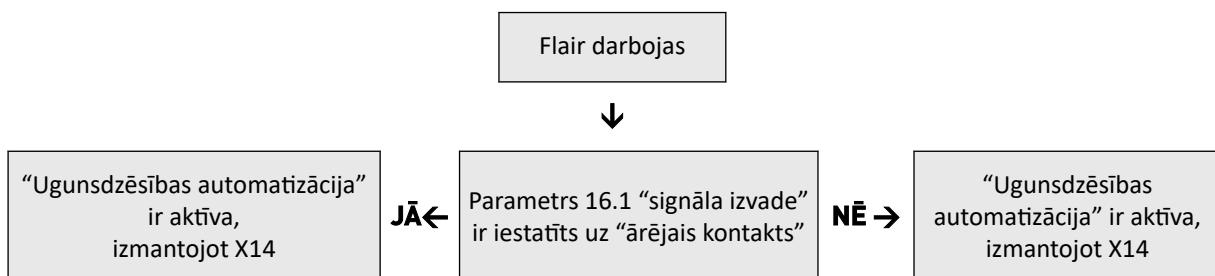

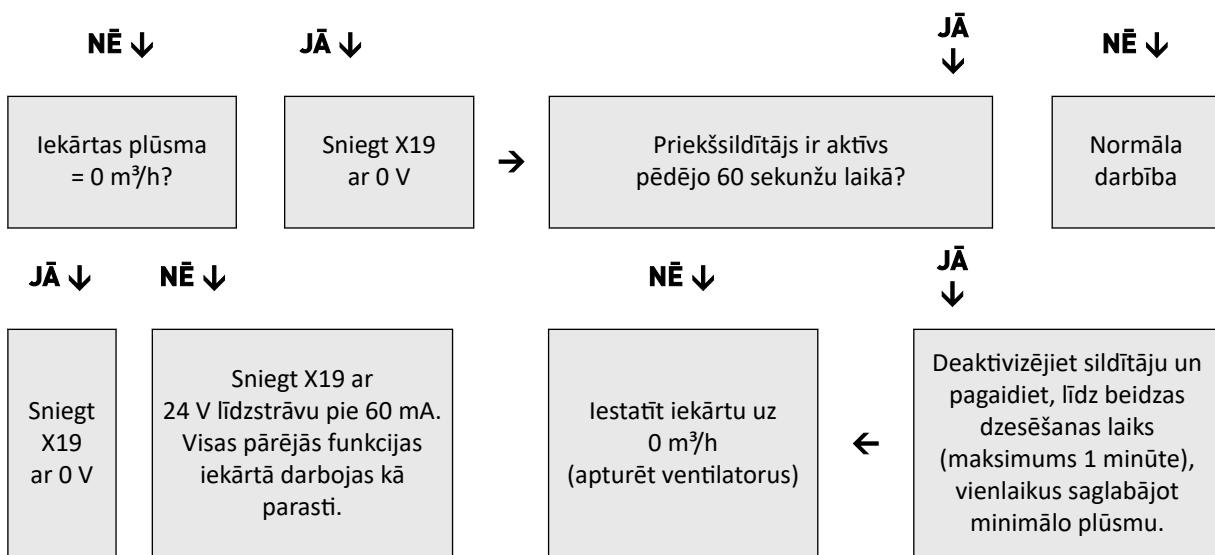


## 6.5 Izvēles Plus drukātās shēmas plate

Visas standarta iekārtas var pārveidot par Plus versiju, izmantojot Plus drukātās shēmas plates jaunināšanas komplektu.

Iekārtai, kura aprīkota ar šo izvēles vadības paneli (Plus drukātās shēmas plate), ir papildu savienojumi dažādiem lietojumiem; sk. → [Elektrodiagramma](#) -> lapa 47

Papildu vadības paneli var uzstādīt aiz esošā vadības paneļa iekārtas augšpusē.

Ir iespējams arī uzstādīt Plus drukātās shēmas plati ar tās korpusu pie sienas iekārtas tuvumā; tas var būt noderīgi tādos apstākļos, ja ir vājš WiFi signāls.

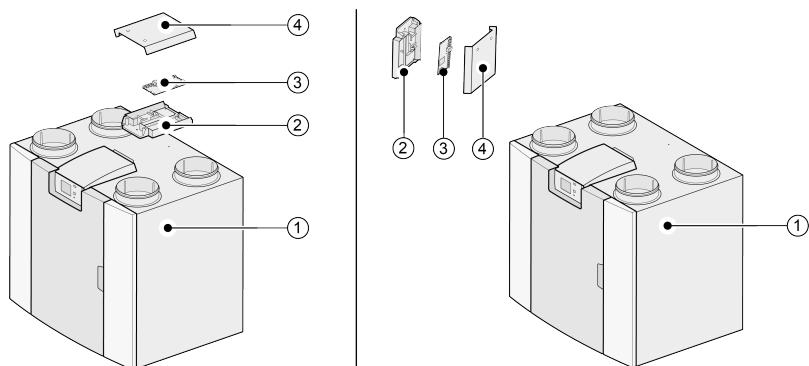

1 = Piemēram, Flair 325 ar uzstādītu pamata drukātās shēmas plati

2 = Izvēles Plus drukātās shēmas plates uzstādīšanas plāksne

3 = Izvēles Plus drukātās shēmas plate

4 = Izvēles Plus drukātās shēmas plates vāks

# 7 Uzstādīšana

## 7.1 Vispārējā uzstādīšana

*Iekārtas uzstādīšana*

1. Ierīces novietošana ( → [Iekārtas novietošana](#) -> lapa 18 )
2. Gaisa cauruļvadu pievienošana ( → -> [Gaisa cauruļvadu pieslēgšana](#) -> lapa 20 )
3. Elektrības savienojumi ( → [Elektriskie savienojumi](#) -> lapa 21 )

*Uzstādīšanai un uzstādīšanas procesam ir jāatbilst tālāk norādītajām prasībām:*

- Kvalitātes prasības ventilācijas sistēmām dzīvojamajās mājās, ISSO 61.
- Kvalitātes prasības līdzsvarotai mājokļa vēdināšanai, ISSO 62
- Dzīvojamo māju un daudzdzīvokļu ēku ventilācijas noteikumi.
- Drošības noteikumi zemsprieguma iekārtām.
- Jebkuri vietējo elektroenerģijas uzņēmumu izdoti papildu noteikumi.
- Flair uzstādīšanas noteikumi. 325 Enthalpy iekārta.
- Papildus iepriekš minētajām projektēšanas un uzstādīšanas prasībām un ieteikumiem ir jāievēro arī valstī spēkā esošie būvniecības un ventilācijas noteikumi.

## 7.2 Iekārtas novietošana


Flair 325 Enthalpy iekārta var uzstādīt pie sienas, stiprināšanai izmantojot komplektā iekļauto kronšteinu. Lai uzstādījums neizraisītu vibrācijas, iekārta jāpiestiprina pie vienlaidu sienas, kuras masa ir vismaz  $170 \text{ kg/m}^2$ . Ģipša bloki vai metāla karkasa siena nav pietiekama! Šādā gadījumā ir jāveic papildu pasākumi, piemēram, jāuzstāda dubults panelis vai papildu spraišļi. Pēc pieprasījuma ir pieejams stiprinājuma balsts uzstādīšanai uz grīdas (ar tādu pašu minimālo masu).

*Turklāt jāņem vērā tālāk norādītie aspekti.*


- Iekārta jāuzstāda izolētā telpā bez apledojuma.
- Iekārta ir jānolīmē, lai tā atrastos taisni.
- Iekārta nedrīkst novietot telpā ar augstu kondensāta līmeni (piemēram, vannas istabā).
- Lai novērstu kondensāta veidošanas iekārtas ārpusē, uzstādīšana jāveic labi vēdināmā telpā.
- Jaunuzceltas ēkas, kuru konstrukcija satur ievērojamu mitruma daudzumu, dabiski jāizvēdina pirms iekārtas ekspluatācijas sākuma.
- Nodrošiniet, lai brīvā telpa iekārtas priekšpusē būtu vismaz 70 cm, bet griestu virzienā — 1,8 m.
- Nodrošiniet, lai virs iekārtas būtu vismaz 25 cm brīva telpa, lai pieslēgtu iekārту un veiktu nepieciešamo drukātās shēmas plates apkopi.

## Iekārtas uzstādīšana


1. Uzstādīet sienas kronšteinu (A) **līmenī** uz sienas caur 2 12x7 mm caurumiem.
2. Novietojiet **2** gumijas gredzenus (B) starp sienu un stiprinājuma kronšteinu.
3. Izmantojiet piemērotas skrūves un aizbāžņus atkarībā no sienas konstrukcijas.

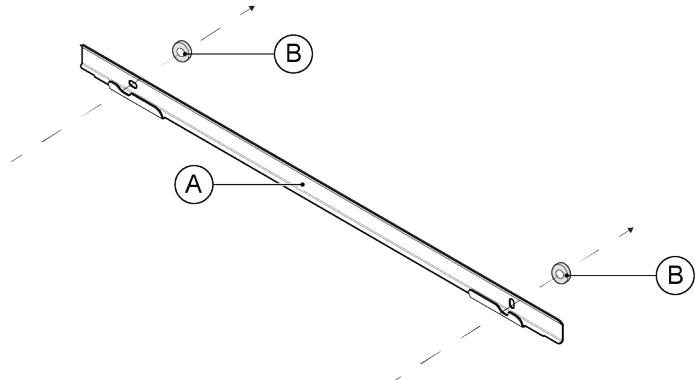


4. Uzstādīet **2** pašlīmējošos aizsargvākus (C) iekārtas **aizmugurē**, apmēram 50 mm no sānu un apakšējās malas.

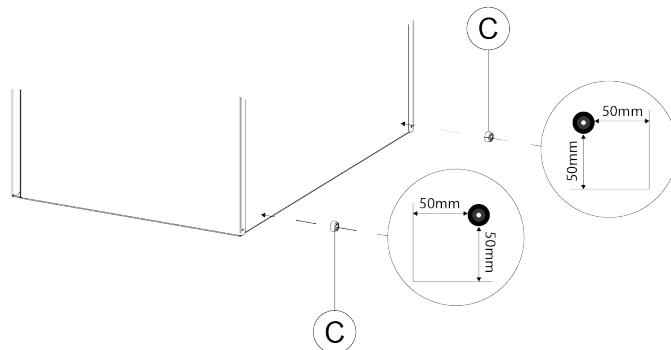

5. Ievietojiet **2** gumijas sloksnes (D) iekārtas aizmugures spraugās.

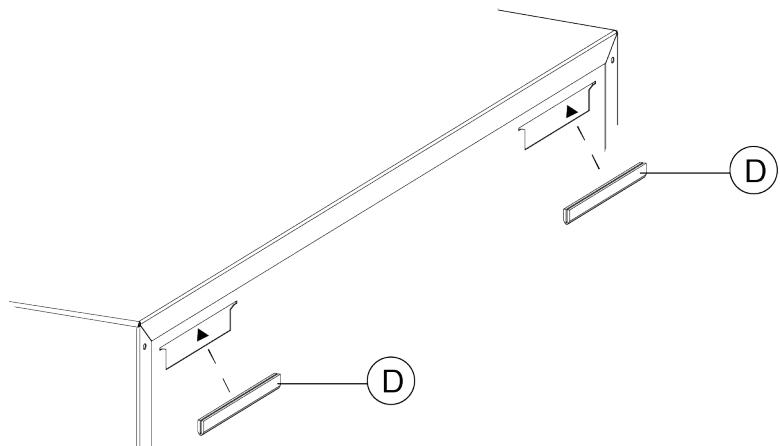

6. Pakariet iekārtu uz stiprinājuma kronšteina (1), vēlams kopā ar 2 cilvēkiem.
7. Ľaujiet iekārtas apakšējai pusei balstīties pret sienu (2).

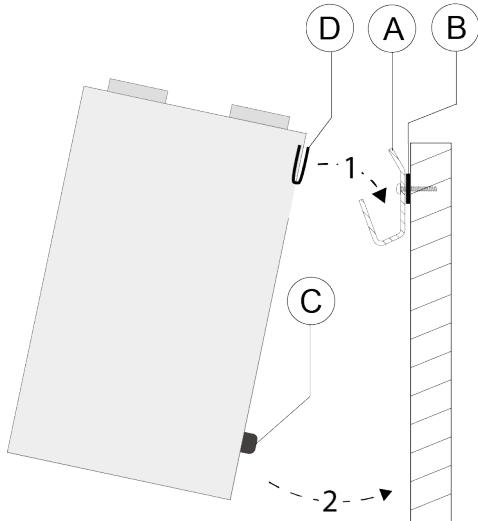

## 7.3 Gaisa cauruļvadu pieslēgšana


### **Brīdinājums**

Uzstādot un veicot iekārtas apkopi, pārbaudiet, vai uz priekšsildītāja nav uzkrājušies putekļi vai netīrumi! Apkopes laikā labi notīriet priekšsildītāju.

- Visi gaisa cauruļvadi ir jāuzstāda hermētiski noslēgti. Flair lekārta tiek piegādāta ar blīvgredzeniem.
- Lai novērstu kondensāta veidošanos iekārtas ārējā pieplūdes gaisa kanāla un izplūdes gaisa kanāla ārpusē, šiem kanāliem ir jābūt aprīkotiem ar ārēju tvaika barjeru līdz pat iekārtai. Ja tiek izmantoti cauruļvadi ar siltumizolāciju, papildus siltumizolācija nav nepieciešama.
- Lai nodrošinātu atbilstību maksimālam uzstādišanas skaņas līmenim 30 dB(A), katra iekārta būs atsevišķi jānovērtē, lai noteiktu, kādi pasākumi būs nepieciešami skaņas līmeņa samazināšanai. Lai optimāli samazinātu ventilatoru skaņas līmeni no un uz māju, pieplūdes un izvilkšanas gaisa kanālos ir jāuzstāda vismaz 1 m elastīgi trokšņa slāpētāji, taču var būt nepieciešami papildu pasākumi.
- Izmantojet atsevišķus difuzora atzarus gaisa ieplūdes un novadišanas cauruļvadiem, lai novērstu nevēlamu elektriskās enerģijas pārvadi. Ja nepieciešams, jāsiltina ieplūdes cauruļvadi; piemēram, ja tie uzstādīti āpus siltinātās zonas.
- Gaisa ieplūdei no ārpuses jāizvēlas vieta ēkas ēnas pusē, vēlams — no sienas vai pārkares.
- Novadišanas cauruļvads jāizvada caur jumta segumu tādā veidā, lai jumta segumā neuzkrātos kondensāts.
- Novadišanas cauruļvadam starp iekārtu un izvades vietu uz jumta jābūt tādam, lai novērstu kondensāta veidošanos uz virsmas.
- Vienmēr izmantojet izolētu ventilācijas jumta spaili, kas novērš (slīdošā) sniega iesūkšanu. Nekad neizmantojet spaili, kas atveras tieši virs jumta dakstiņiem.
- Lai trokšņu līmenis būtu zems, ieteicams ierobežot spiedienu ārējā cauruļvadā līdz 100 Pa. Ja pretestība cauruļvadu sistēmā ir augstāka nekā ventilatora maksimālā līkne, ventilatora maksimālā jauda būs zemāka.
- Izplūdes gaisa izplūdes atveres un kanalizācijas skursteņa ventilācijas atveres atrašanās vieta ir jāizvēlas tā, lai pēc iespējas novērstu trokšņa traucējumus.
- Ievades vārstiem jāizvēlas tāda atrašanās vieta, lai novērstu piesārņojumu un caurvēju. Ieteicams izmantot Brink Climate Systems B.V. ieplūdes vārstus.
- Uzstādītajiem elastīgajiem trokšņa slāpētājiem jābūt pieejamiem.
- Jāuzstāda pietiekamas pārplūdes atveres ar atvērumu 2 cm.

Maksimālie pieļaujamie gaisa ātrumi.

Cauruļvada veids	Maksimālais gaisa ātrums [m/s]
Kopējais cauruļvads	5
Galvenais cauruļvads	4
Cauruļvada atzars: ieplūde	3
Cauruļvada atzars: izvilkšana	3,5

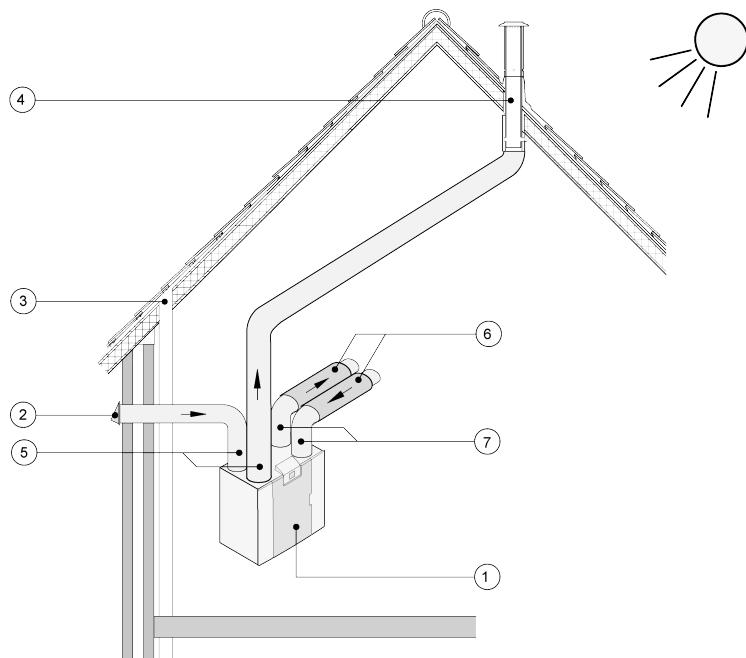

1 = Flair 325 Enthalpy labās puses versija (jānovieto taisni)

2 = leteicamā ventilācijas gaisa pieplūde

3 = Novadīšana kanalizācijā

4 = leteicamā ventilācijas gaisa novadīšanas atrašanās vieta; izmantojiet Brink Climate Systems B.V. siltinātu ventilācijas izvadu uz jumta

5 = Siltināta cauruļu sistēma

6 = Skāņas slāpētājs(-i)

7 = Cauruļvadi uz ēku un no ēkas

## 7.4 Elektriskie savienojumi

### 7.4.1 Strāvas spraudņa savienojums




#### Brīdinājums

**Pievienojiet strāvas kontaktdakšu tikai tad, kad uzstādīšana ir pabeigta.**

Iekārtā sāks darboties, kad strāvas kontaktdakša ir pievienota sienas kontaktligzdai.

Pievienojiet iekārtas strāvas kontaktdakšu viegli pieejamai iezemētai sienas kontaktligzdai. Elektroinstalācijai ir jāatbilst elektroenerģijas piegādes uzņēmuma prasībām.



## 7.4.2 Dažādu pozīciju slēdža savienojums

Melnais RJ12 savienotājs X14 tiek izmantots dažādu pozīciju slēdža pievienošanai (papildaprīkojums un nav iekļauts iekārtas komplektācijā). Šis savienotājs atrodas iekārtas augšpusē esošās drukātās shēmas plates aizmugurē.

Elektroinstalācijas shēmām:

- Dažādu pozīciju slēdzis ( → [Dažādu pozīcijas slēdža ar filtra rādījumu pieslēgšana](#) -> lapa 49 )
- Dažādu pozīciju slēdžu kombinācija ( → [Papildu dažādu pozīcijas slēdža ar filtra rādījumu pieslēgšana](#) -> lapa 51 )

*Dažādu pozīciju slēdzi var izmantot, lai aktivizētu 30 minūšu pastiprināšanas režīmu, turot slēdzi 3. režīmā mazāk nekā 2 sekundes un tieši pagriežot to atpakaļ 1. vai 2. režīmā. Maksimālās darbības režīmu var atiestatīt, turot slēdzi 3. režīmu ilgāk nekā uz 2 sekundēm vai pārslēdzot to prombūtnes režīmā.*

## 7.4.3 eBus piederuma pieslēgšana

### Brīdinājums

Šis savienotājs ir jutīgs attiecībā uz polaritāti. Savienojums nedarbosies, ja vadi ir pievienoti nepareizām skrūvju spailēm!

Lai pievienotu eBus savienotāju, izmantojet 2 polu atvienojamo savienotāju X17 (zaļā krāsā), kas atrodas drukātās shēmas plates aizmugurē.

eBus protokolu var izmantot, lai izveidotu savienojumu:

- Brink Air Control ( → [Air Control pieslēgšana](#) -> lapa 54 );
- Brink Touch Control ( → [Touch Control pieslēgšana](#) -> lapa 55 );
- CO<sub>2</sub> sensors(-i) ( ® [CO<sub>2</sub> sensora\(-u\) pieslēgšana](#) -> lapa 57 );
- papildu eBus priekšsildītājs ( → [Priekšsildītāja savienošana](#) -> lapa 59 );
- papildu pēcsildītājs ( → [Pēcsildītāja savienošana](#) -> lapa 60 );
- ventilācija 2.0, kas darbojas pēc nepieciešamības ( → [Pieprasījuma kontrolēta ventilācija 2.0](#) -> lapa 58 ).

## 7.4.4 24 voltu pieslēgums

### Brīdinājums

Maksimālā jauda no X16 un X18 ir 5 VA uz vienu izeju.

Divi (2) melnie savienotāji X16 un X18 tiek izmantoti 24 V piederumu barošanai.

Šie savienotāji atrodas iekārtas augšpusē esošās drukātās shēmas plates aizmugurē.

## 7.4.5 Mitruma sensors (savienojums)

Izvēles mitruma sensors ir jāpievieno savienojumam X07 uz iekārtas galvenās drukātās shēmas plates.

Lai iekārtai pievienotu mitruma sensoru, ir jāņoņem drukātās shēmas plates aizsargvāks, lai piekļūtu drukātās shēmas plates X07 savienojumam.

Izmantojiet mitruma sensora komplektācijā iekļauto kabeli.

Lai pievienotu mitruma sensoru, skatiet → [Mitruma sensora pieslēgšana](#) -> lapa 56 .

## 7.4.6 Savienošana ar Brinkkopni

(Sarkanais) Modbus/BrinkBus savienotāju X15 var izmantot, lai savienotu iekārtas ( → [Iekārtu savienošana ar Iekšējā kopni](#) -> lapa 24 ).

Savienotāja funkciju var pielāgot, izmantojot soļus no Nr. 14.1 līdz 14.4 iestatījumu izvēlnē.

Ja iekārta ir aprīkota ar Plus drukātās shēmas plati, tad šo sarkano savienotāju X15 izmanto arī Plus drukātās shēmas plates pieslēgšanai; tad pie šī savienotāja X15 ir jāpieslēdz vairāki kabeļi.

## **7.4.7 Signāla izvades savienojums**

Zilais X19 savienotājs tiek izmantots, lai norādītu filtra ziņojumu, kļūdas ziņojumu vai ugunsdzēsības automatizāciju.

Šis savienotājs atrodas iekārtas augšpusē esošās drukātās shēmas plates aizmugurē.

Šīs funkcijas darbība tiek iestatīta ar parametru 16.1, skatiet → [Iestatījumi](#) -> lapa 64 .  
Saskaņā ar iestatījumu savienojums X19 darbosies kā potenciāli brīvs kontakts.

## **7.4.8 ModBus pieslēgums**



### **Piezīme**

Ja ModBus opcija ir pievienota un aktīva, ventilācijas iestatījumu nevar mainīt, izmantojot displeju vai, ja piemērojams, pievienoto dažādu pozīciju slēdzi. Nedarbosis arī pieslēgtais(-ie) mitruma sensors(-i).

Iekārtu var savienot ar ModBus sistēmu, piemēram, ēkas vadības sistēmu.

Izmantojot (sarkano) 3 kontaktu savienotāju X15 (vai Plus versiju sarkano savienotāju X06 uz UWA2-E drukāto shēmas plati), var izveidot savienojumu starp iekārtu un ModBus sistēmu.

Skatiet → [Elektrodiagramma](#) -> lapa 47 , lai uzzinātu pareizos savienojumus un pareizos drukātās shēmas plates tiltslēgu iestatījumus.

Lai iegūtu papildinformāciju un pareizos modBus iestatījumus, lūdzu, skatiet Modbus rokasgrāmatu tīmekļvietnē.


## 7.4.9 Iekārtu savienošana ar lekšējā kopni

### **Piezīme**

Jutīguma attiecībā uz polaritāti dēļ vienmēr savstarpēji savienojiet iekšējos kopnes savienotājus X15-1, kā arī savienojumus X15-2 un X15-3. Nekad nesavienojiet X15-1, X15-2 vai X15-3 savā starpā!

Ja ir uzstādīta Plus drukātās shēmas plate, savienotājam jāpievieno vairāki kabeli.

Savienojumam X15-2 un X15-3 izmantojiet vītā pāra kabeli.

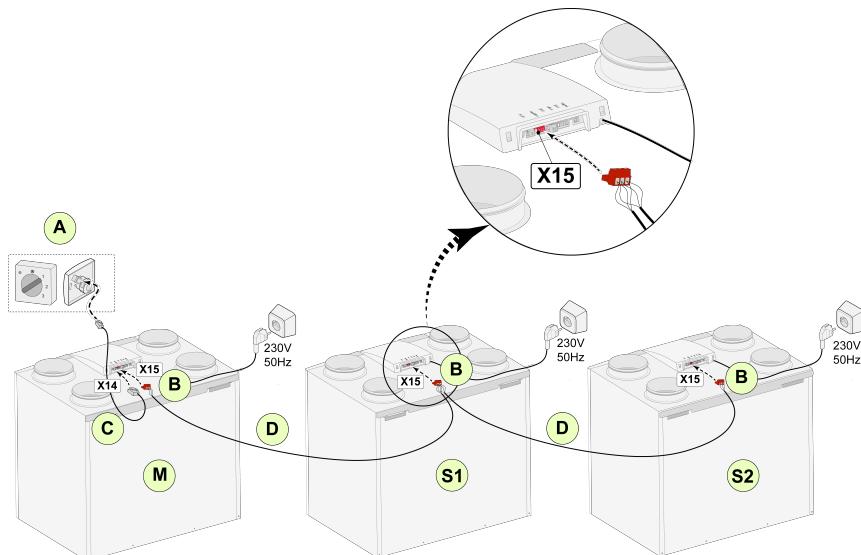

M (galvenā):

Soļa Nr. 8.1. — galvenā

Soļa Nr. 14.1. — lekšējā kopne

S1 (Sekotāja 1):

Soļa Nr. 8.1. — sekotāja

Soļa Nr. 14.1. — lekšējā kopne

S2 (Sekotāja 2):

Soļa Nr. 8.1. — sekotāja

Soļa Nr. 14.1. — lekšējā kopne

A = dažādu pozīciju slēdzis

B = 3 polu savienotājs (sarkans)

C = modulārais kabelis

D = 3 dzīslu zemsprieguma kabelis

M = galvenā iekārta (piemēram, iekārtas tips 4-0)

S1/S2 = sekotājiekārtas (piemēram, iekārtas tips 4-0); savienot maks. no 10 iekārtām, izmantojot lekšējā kopni.

Savienojot vairākas iekārtas, izmantojot iekšējo kopni, visām iekārtām būs tāds pats gaisa plūsmas ātrums kā iekārtai, kas iestatīta kā "Galvenā". Visu iekārtu kļūdu ziņojumi tiks parādīti galvenās iekārtas displejā, kā arī attiecīgās iekārtas displejā. Izmantojot Brink Air Control vai BrinkHome, vienmēr pievienojiet to galvenajai iekārtai.

Pēc kabelu pievienošanas konfigurējiet katru Flair 325 Enthalpy iekārtu.

- Iespējot "lekšējākopni" izvēlnē 14.1 "Kopnes savienojuma veids", kur neilgi pēc tam parādās tīkla simbols.
- Konfigurējiet katru sekotājiekārtu izvēlnē 8.1 "iekārtas iestatījumi sekotājam 1, 2 utt.", kur neilgi pēc M simbola parādās uz galvenās iekārtas un S1, S2 simbols uz sekotājiekārtām.
- Izslēdziet un ieslēdziet visas iekārtas.

### **Piezīme**

Jebkurš piederums, piemēram, mitruma sensors, pozīcijas slēdzis, pagarinājuma plate vai jebkura eBus ierīce, ir jāsavieno tikai ar galveno iekārtu.

# 8 Displejs


## 8.1 Vispārējs skaidrojums par vadības paneli

Iekārtas priekšpusē ir izvietots displejs ar skārienekrānu. Šo displeju izmanto, lai darbinātu iekārtu un nodrošinātu lietotājam informāciju par iekārtas statusu. Kad iekārta ir ieslēgta, startēšanas laikā displejā īsi tiek parādīta programmatūras versija; pēc tam tiek parādīts "Galvenais ekrāns" (skatīt zemāk).

Rūpničā iestatītā izvēlnes valoda ir angļu.

Vēlamo valodu/datumu un laiku var mainīt iestatījumu izvēlnē, skatiet solus no 15.1 līdz 15.10 iestatījumu tabulā (→ [iestatījumi](#) -> lapa 64 )

### Galvenais ekrāns

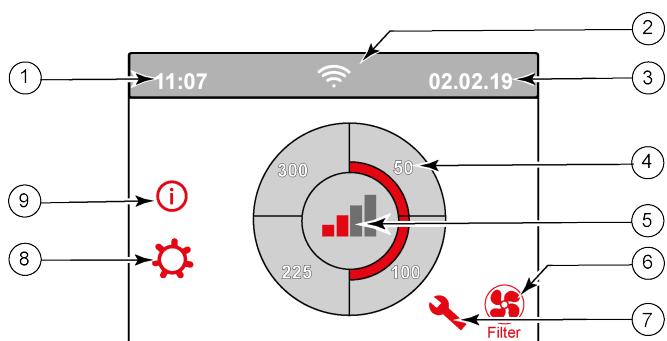

1 = Pašreizējais laiks

2 = Savienojamība (tieka rādīta tikai, ja piemērojama)

3 = Pašreizējais datums

4 = Iestatīt ventilācijas plūsmas ātrumu; sarkanās joslas norāda izvēlēto ventilācijas plūsmas ātrumu.

Šajā piemērā aktīvās ventilācijas plūsmas ātrums ir  $100 \text{ m}^3/\text{h}$ , 59 kubikpēdas minūtē.

5 = Režīms

6 = Filtra ziņojums (tieka rādīts tikai, ja piemērojams)

7 = Klūme (tieka rādīta tikai, ja piemērojama)

8 = Piekļuve iestatījumu izvēlnei

9 = Piekļuve informācijas izvēlnei

#### **Piezīme**

Filtra ziņojums un klūdas ziņojums tiek rādīti tajā pašā displeja vietā; klūdas rādījumam ir augstāka prioritāte, un tas vienmēr tiek rādīts pirms, pat ja ir aktīvs filtra ziņojums!

#### **Piezīme**


##### **Rūpničā izvēlnes valoda ir iestatīta uz angļu valodu.**

Iestatījumu izvēlnē var iestatīt vēlamo valodu/datumu un laiku; lai to izdarītu, dodieties uz iestatījumu vērtību tabulu (®) no 15.1. darbības līdz 15.10. darbībai.

## 8.2 Displeja izkārtojums

Ekrāns ir sadalīts 6 zonās, kurās var tikt parādīti dažādi simboli/ekrāni.

### Galvenā ekrāna izvietojums

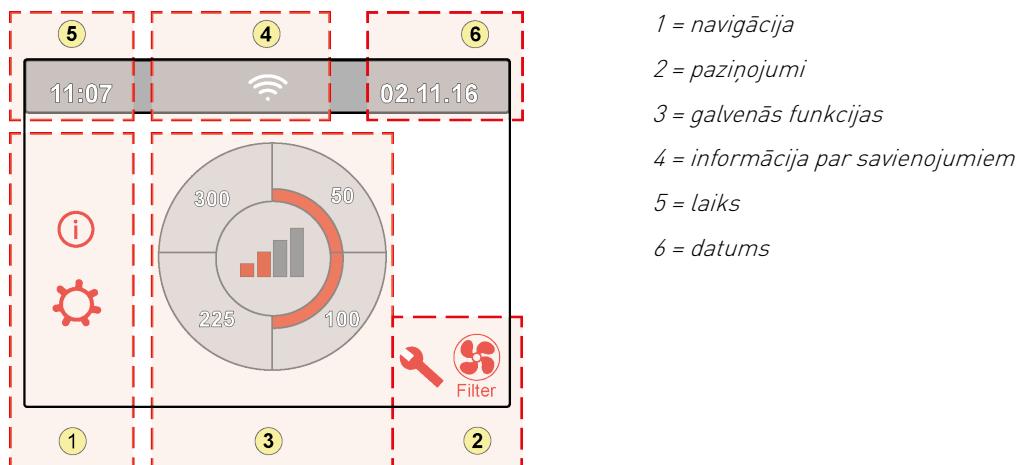

Displejā var tikt parādīti dažādi simboli atkarībā no redzamā ekrāna, iekārtas versijas un pievienotajiem piederumiem.

Zonas Nr.	Simbols displejā	Apraksts
1	ⓘ	Nospiežot šeit, jūs piekļūstat informācijas izvēlnei; šeit redzamās tikai nolasāmas vērtības. Šajā izvēlnē nav iespējams mainīt vērtības.
	⚙	Nospiežot šeit, jums ir piekļuve iestatījumu izvēlnei. Šajā izvēlnē var mainīt iestatījumu vērtības. Šajā izvēlnē iestatījumus var mainīt visiem (rūpnīcas) iestatījumiem: - Standarta iekārtā ( → <a href="#">Vērtību iestatīšana standarta iekārtai</a> -> lapa 64 ). - Plus versijas iestatījumu vērtības ( → <a href="#">Iekārtas vērtību iestatīšana ar Plus drukātās shēmas plati</a> -> lapa 68 ). Uzmanību! Neatbilstoši iestatījumi var pārtraukt iekārtas darbību!
	^   v	Izmantojet šīs bultiņas, lai virzītos augšup un lejup dažādās izvēlnēs vai lai palielinātu vai samazinātu atbilstošo iestatījumu vērtības.
	<<	Izmantojot šo bultiņu, jūs izvēlnē nonāksiet vienu soli atpakaļ.
	⌂	Ar šo jūs nonāksiet atpakaļ galvenajā ekrānā.
2	⚡ Filter	Filtra ziņojumu simbols; tiek rādīts vienīgi tad, ja filtrs ir jāiztira vai jānomaina. Plašāku informāciju skatiet nodalā "Filtra tīrišana" ( → <a href="#">Filtru tīrišana</a> -> lapa 41 ).
	🔐	Šis simbols tiek rādīts tad, ja iekārtai ir radusies klūda. Plašāku informāciju skatiet nodalā "Klūdas" ( Storingsanalyse <a href="#">Klūdas analīze</a> -> lapa 37 ).

Zonas Nr.	Symboli displejā	Apraksts
3		Vadība, izmantojot dažādu pozīciju slēdzi.
		Vadība, izmantojot Brink Home.
		Vadība, izmantojot iekārtas skārienekrānu; šis iestatījums ir aktīvs pusstundu.
		Vadība, izmantojot skārienekrānu uz iekārtas; skārienekrāns ir pastāvīgi iestatīts kā dažādu pozīciju slēdzis, iestatot soli Nr. 15.8 uz "Jā".
		Vadība, izmantojot mitruma sensoru.
		Vadība, izmantojot CO <sub>2</sub> sensoru.
		Vadība, izmantojot ventilāciju, kas darbojas pēc nepieciešamības.
		Atvienojiet aktīvu kontaktu vai pievienojiet aktīvu kontaktu.
		Šī iekārta ir iestatīta kā primārā iekārta vairāku iekārtu pieslēguma gadījumā (daudzpakāpju sistēma).
		Iekārta ir iestatīta kā sekundārā iekārta; primārajai iekārtai var pieslēgt ne vairāk kā 9 iekārtas.
		Vadība, izmantojot eBus, piemēram, Brink Touch Control.
		Vadība, izmantojot ModBus vai Iekšējā kopni.
		Apvada maksimālās darbības funkcija ir aktīva.

Zonas Nr.	Simbols displejā	Apraksts
<b>4</b>		Interneta savienojums / tīkla savienojums
		Signāla stiprums
		Ir aktīvs USB savienojums.
<b>5</b>	11:07	Pašreizējais iekārtas iestatītais laiks.
<b>6</b>	02.01.2020.	Pašreizējais datums.

## 8.3 Displeja informācija

### **Brīdinājums**

**Neatbilstoši iestatījumi var radīt būtiskus traucējumus iekārtas darbībā!**

- Ja netiek nospiests neviens taustiņš vai nav izveidojusies kāda atkāpe (piemēram, klūdas ziņojums vai filtra ziņojums), displeja gaisma nodziest divas minūtes pēc pēdējās taustiņa nospiešanas.
- Ja tiek parādīts filtra ziņojums vai iekārtas klūda, displeja indikators degs pastāvīgi, līdz problēma ir novērsta vai filtrai ir iztīrīti vai nomainīti un filtra ziņojums ir atiestatīts.
- Nospiežot pogu Sākums, no jebkuras konkrētas izvēlnes tiek atvērts galvenais ekrāns.
- Nospiežot atgriešanas pogu, jūs izvēlnē atgriežaties par 1 soli.
- Šai nospiediet displeju (īsāk par 5 sekundēm), lai ieslēgtu displeja izgaismojumu, neveicot nekādas izmaiņas izvēlnē; displejs iedegsies uz 2 minūtēm.
- Displeju var iestatīt kā "manuālu" slēdzi, iestatot soli numur 15.8 uz "Jā"

Ventilācijas režīmu var regulēt, nospiežot atbilstošās ceturtdaļas displejā.

- Ja displejs nav iestatīts kā "manuāls" četru pozīciju slēdzis; ventilācija tiks pastiprināta (plūsma 2 vai 3) tikai 30 minūtes, pēc tam tā atgriezīsies pie iepriekšējās plūsmas (plūsma 1 vai 0).
- Ja displejs ir iestatīts kā "manuāls" četru pozīciju slēdzis; iekārta turpinās darboties izvēlētajā režīmā, līdz tiek izvēlēts cits režīms.



# 9 Brink Home savienošanas norādījumi

Sekojet zemāk norādītajām instrukcijām norakstītajā secībā, lai pieslēgtu Flair ierīci Brink Home:

1. Instalējet PCB UWA-2E → [Drukātās shēmas plates UWA-2E uzstādīšana](#) -> lapa 30 .
2. Pievienojiet ierīci internetam → [Iekārtas savienošana ar internetu](#) -> lapa 30 .
3. Reģistrācija Brink Home → [Izveidojiet Brink Home kontu](#) -> lapa 33 .
4. Pievienojiet ierīci Brink Home portālā → [Pievienojiet iekārtu portālam Brink Home](#) -> lapa 34 .

Skatiet pilnu Brink Home rokasgrāmatu arī Brink Climate Systems vietnes lejupielādes sadaļā.

- 
- Piezīme**  
Ierīces pievienošana Brink Home ir iespējama tikai tad, ja UWA-2E ir uzstādīts un pievienots.
- 
- Piezīme**  
Lai piekļūtu portālam Brink Home un lietotnei Brink Home, ir jāreģistrē korts.
- 
- Piezīme**  
Parādītie ekrāni var atšķirties atkarībā no lietotāja zīmola un sakaru ierīces veida (tālrunis/planšetdators/klēpjulators).
- 
- Piezīme**  
Šī rokasgrāmata attiecas uz sakaru ierīcēm ar Android, Windows un Apple operētājsistēmām.
- 
- Piezīme**  
Ja nepieciešams izveidot interneta savienojumu, izmantojot Wi-Fi, pārliecinieties, vai instalētā drukātās shēmas plate UWA-2E atrodas Wi-Fi diapazonā.
- 
- Piezīme**  
Kad ir aktīvs filtra pazīnojums vai klūdas ziņojums, joprojām var izveidot savienojumu ar internetu.
- 
- Piezīme**  
Ja iekārta ir izslēgta un atkal ieslēgta, Wi-Fi savienojums ar internetu un Brink Home Portal tiks automātiski atjaunots.
- 
- Piezīme**  
Instalāciju pievienošanu lietotāja kontam var veikt tikai portālā, nevis lietotnē.
- 
- Piezīme**  
Pierakstiet izveidoto pieteikšanās informāciju un paroles.
- 

## 9.1 Drukātās shēmas plates UWA-2E uzstādīšana


Lūdzu, skatiet UWA-2E rokasgrāmatu Brink vietnes lejupielādes sadaļā, lai instalētu un pievienotu Flair iekārtai Plus drukātās shēmas plati UWA-2E.

## 9.2 Iekārtas savienošana ar internetu

Kad iekārta un UWA-2E ir pilnībā uzstādītas, ieslēdziet strāvu un noregulējiet iestatījumus, kā aprakstīts tālāk, lai iekārtu pievienotu internetam.

Iestatījumus var mainīt, izmantojot iekārtas displeju, ievadiet iestatījumu izvēlni, nospiežot zobraza ikonu.


- 1** Dodieties uz izvēlni 14.1 un iestatiet Kopnes savienojuma veidu kā InternalBus.

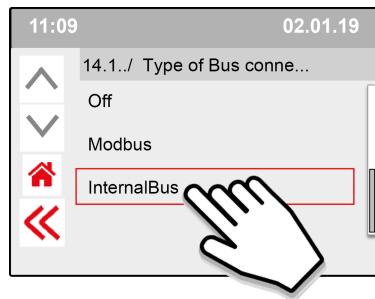

**Piezīme**

Nospiediet <<, lai apstiprinātu

- 2** Dodieties uz izvēlni 13.1 un iestatiet savienojuma veidu WLAN (Wi-Fi) vai LAN.

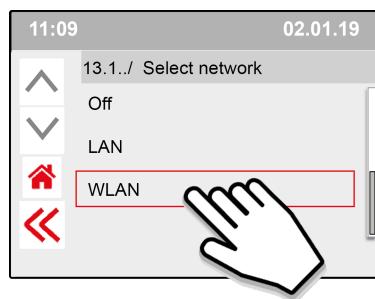


**Piezīme**

Nospiediet <<, lai apstiprinātu

**WLAN (Wi-Fi)**



Dodieties uz izvēlni 13.2 un ievadiet SSID (Wi-Fi tīkls)  
(šeit kā piemērs tiek izmantots Brink-Guests)

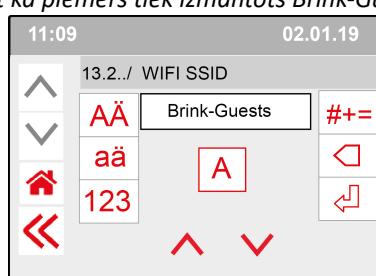

**LAN**




Dodieties tieši uz 3. darbību:  
"ievadiet Brink Home paroli un apstipriniet..."

**Piezīme**

Nospiediet <<, lai apstiprinātu

Dodieties uz izvēlni 13.3 un ievadiet Wi-Fi paroli

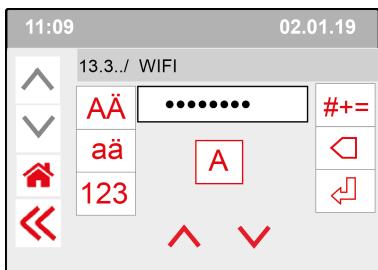

**Piezīme**

Nospiediet <<, lai apstiprinātu


Wi-Fi specifikācijas

- 802.11 b/g/n/e/i
- 802.11 n (2,4 GHz)
- Wi-Fi Protected Access (WPA)/WPA2/WPA2-Enterprise/Wi-Fi Protected Setup (WPS)

3 Dodieties uz izvēlni 13.4 un izveidojiet un ievadiet Brink Home paroli.

**Paroles nosacījumi:**

Vismaz 8 zīmes, vismaz viens mazais un viens lielais burts, kā arī viens cipars vai īpaša rakstzīme.

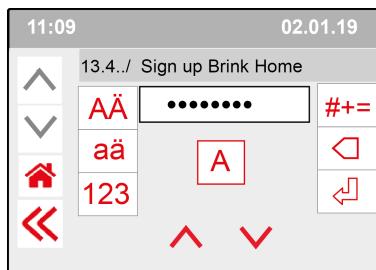


**Piezīme**


Nospiediet <<, lai apstiprinātu

4 Galvenajā izvēlnē pārbaudiet savienojumu (tas var aizņemt pāris minūtes).

*Veiksmīgs WLAN (Wi-Fi) savienojums*

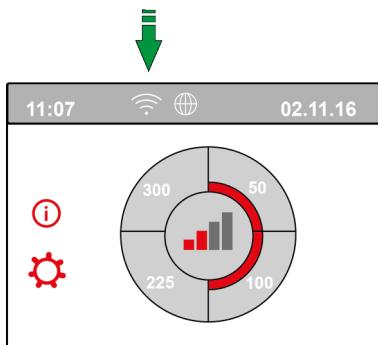

*Veiksmīgs LAN savienojums*

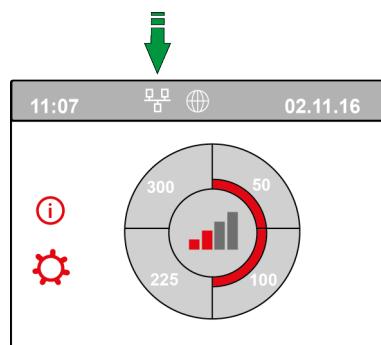

5 Izveidojiet Brink Home kontu vietnē [www.Brink-Home.com](http://www.Brink-Home.com), skatiet → [Izveidojiet Brink Home kontu](#) -> lapa 33 .

## 9.3 Izveidojiet Brink Home kontu



### Piezīme

Jūsu Brink Home lietotāja konta parole nav tāda pati kā iekārtas parole.



### Piezīme

Pierakstiet izveidotās paroles.

Veiciet tālāk norādītās darbības, lai izveidotu Brink Home kontu.


1. Dodieties uz [www.brink-home.com](http://www.brink-home.com)
2. Izvēlieties: "reģistrēties tagad".
3. Divreiz ievadiet savu e-pasta adresi.
4. Izvēlieties vajadzīgo valodu.
5. Izvēlieties paroli, kuru vēlaties izmantot Brink Home, un ievadiet to divreiz. Pierakstiet paroli, lai to arī atcerētos.
6. Piekrtīt Noteikumiem un nosacījumiem un Privātuma pazīnojumam.
7. Apstipriniet ievadi, nospiežot "Sūtīt reģistrāciju".
8. Uz e-pasta adresi, ar kuru reģistrējāties, tiek nosūtīts apstiprinājuma e-pasts.
9. Izpildiet šajā apstiprinājuma e-pastā sniegtos norādījumus.
10. Tagad varat pieteikties ar savu e-pasta adresi un izveidoto paroli.

The screenshot shows the Brink Home login interface. It features a red header with the 'BRINK' logo. Below the header is a white login form. The form includes fields for 'Email' and 'Password'. There is a 'Remember login' checkbox with a note: 'If you agree, a cookie will be stored on your device. That way, you won't be prompted to log in as often. Do not use this function on public devices.' At the bottom of the form are three buttons: 'LOGIN' (red), 'REGISTER NOW' (with a green arrow pointing right), and 'FORGOT PASSWORD?'. At the very bottom of the page, there are links for 'LEGAL NOTICE', 'TERMS OF USE', and 'PRIVACY STATEMENT'.

## 9.4 Pievienojiet iekārtu portālam Brink Home

Pārliecinieties, vai iekārta ir savienota ar internetu un reģistrēta Brink Home → [Iekārtas savienošana ar internetu](#) -> lapa 30 vai Brink Home portālā ir izveidots lietotāja kunds → [Izveidojiet Brink Home kontu](#) -> lapa 33 .

1. Piesakieties portālā Brink Home ( [www.brink-home.com](http://www.brink-home.com) )
2. Izvēlieties "Pievienot sistēmu"

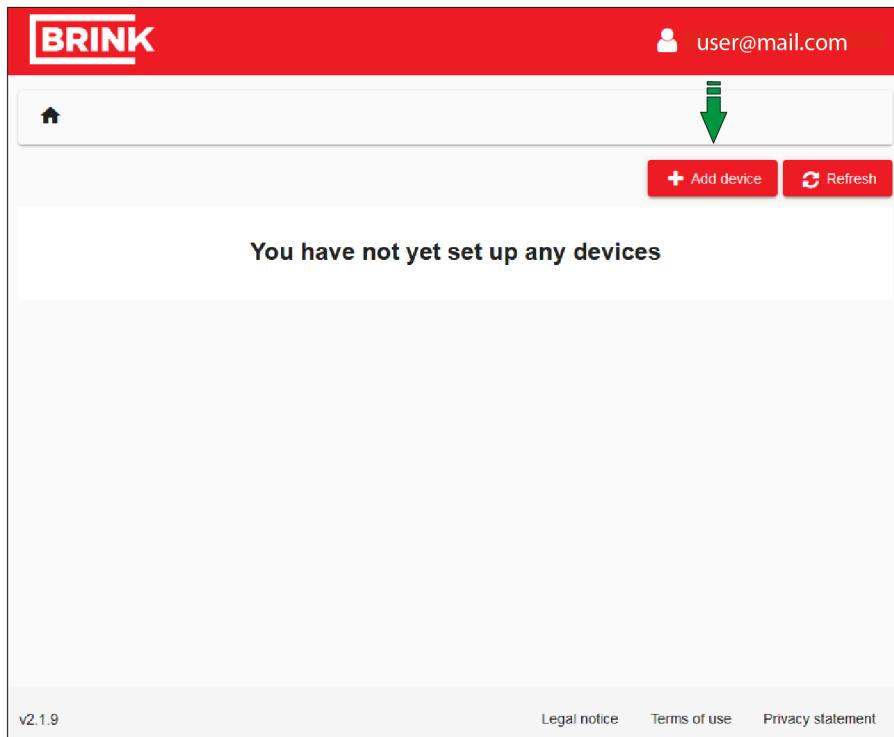

3. Ievadiet iekārtas sērijas numuru (ievadiet tikai 12 ciparus).
4. Ievadiet paroli, kas tika izveidota 3. darbībā "UWA-2E iestatīšana" → -> lapa 31 .
5. Noklikšķiniet uz "Pievienot sistēmu" (Pēc sērijas numura un paroles ievadišanas nosaukums kļūs sarkans).

6. Iekārta tagad ir parādīta sistēmu sarakstā.
7. Iekārtu tagad var vadīt portālā Brink Home un Brink Home lietotnē.

# 10 lestatīšana darbam

## 10.1 Iekārtas ieslēgšana un izslēgšana



### Bīstami

Strādājot ar iekārtu, atvienojiet strāvas padevi.




### Piezīme

Ja iekārta ir bijusi bez strāvas vairāk nekā apm. 1 nedēļa, valoda, laiks un datums iestatījumu izvēlnē ir jāiestata vēlreiz.


### Ieslēgšana

1. Pievienojiet 230 V strāvas kontaktdakšu (ar strāvas padevi) sienas kontaktligzdai.
2. Displejs iedegas, un displejā tiek parādīta programmatūras versija.
3. Pēc tam iekārta nekavējoties darbosies atbilstoši dažādu pozīciju slēdzā iestatījumu. Ja dažādu pozīciju slēdzis nav pieslēgts, tad iekārta vienmēr darbojas 1. režīmā.



### Izslēgšana

1. Atvienojiet iekārtas 230 V strāvas kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas; iekārtai vairs nav strāvas
2. Displejs ir izslēgts un neko nerāda.



## 10.2 Gaisa caurplūdes iestatīšana

Pareiza ventilācija un pareiza iekārtas darbība veicina veselīgu iekštelpu vidi ar optimālu komfortu.

(4 iespējamie) gaisa plūsmas rūpnīcas iestatījumi ir iestatīti, kā norādīts turpmāk. 50, 100, 150 un 250 m<sup>3</sup>/h. Iekārtas veikspēja un tās enerģijas patēriņš ir atkarīgi no spiediena krituma cauruļvadu sistēmā, kā arī no filtra pretestības. Ja nosacījumi netiek ievēroti, automātiski tiks pielāgota gaisa caurplūde augstākajā režīmā.

Izmaiņas var veikt iestatījumu izvēlnē.

Iestatījumu izvēlnē dodieties uz soļiem Nr. 1.2. līdz 1.4., lai pielāgotu gaisa caurplūdi.



### Piezīme

Prioritārs ir augstākais pieprasītais ventilācijas režīms. Ja ārējais dažādu pozīciju slēdzis ir iestatīts 3. režīmā, tad galvenajā ekrānā nevar pielāgot zemāku ventilācijas režīmu.

Izņēmums ir ventilācijas režīms 0. Ja displejā ir izvēlēts 0. režīms, vadība no citiem slēdziem, sensoriem u.tml. nav iespējama.

Ar pieslēgtiem CO<sub>2</sub> sensoriem gaisa caurplūde tiks bezpakāpju veidā vadīta starp 1. un 3. režīmu atkarībā no nomērītajām miljondaļas vērtībām: ar pieslēgtu mitruma sensoru gaisa caurplūde tiks pārslēgta uz 3. režīmu, kad šī funkcija ir nepieciešama.

## 10.3 Citi iestatījumi uzstādītājam

Papildus gaisa caurplūdei ir iespējams mainīt citus iekārtas iestatījumus; pārskats par šiem iestatījumiem standarta iekārtai ( → [Vērtību iestatīšana standarta iekārtai](#) -> lapa 64, [iestatījumi](#) -> lapa 64 ) un iekārtai ar Plus drukātās shēmas plati ( → [Iekārtas vērtību iestatīšana ar Plus drukātās shēmas plati](#) -> lapa 68 ). Izmaiņas var veikt iestatījumu izvēlnē.

### Brīdinājums

#### **Nepareizi iestatījumi ietekmē iekārtas darbību.**

Par iestatījumu izmaiņām, kas nav aprakstītas šajā rokasgrāmatā, ir jākonsultējas ar Brink Climate Systems B.V.

## 10.4 Rūpnīcas iestatījumi

### Brīdinājums

Pēc rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanas iestatījumu izvēlnē solis Nr. 14.1. ir jāiestata uz iekšējās kopnes!

### Brīdinājums

Iekārtas rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana nozīmē, ka papildu shēmas plate atkal jāpievieno pamata iekārtai.

### Piezīme

Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana neatiestata filtra ziņojumu.

Iekārtu ir iespējams atiestatīt atpakaļ uz rūpnīcas iestatījumiem; ar šo darbību visi soļu numuri tiks atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem, un visi ziņojumi un kļūdu kodi tiks dzēsti no servisa izvēlnes.

Atgriezties uz rūpnīcas iestatījumiem:

1. "Atvērt iestatījumu izvēlni".
2. Ritiniet uz leju līdz un atlasiet iekārtas iestatījumus → izvēlne 15
3. Ritiniet uz leju līdz un atlasiet rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanu → izvēlne 9
4. Izvēlieties "Jā" un apstipriniet, nospiežot pogu "Atgriezties".

# 11 Klūda

## 11.1 Klūdas analīze



### Bīstami

Strādājot ar iekārtu, atvienojiet strāvas padevi.



### Piezīme

Blokētu klūdu nevar novērst, atiestatot iekārtas barošanas avotu; vispirms ir jānovērš klūda.


Kad iekārta konstatē klūdu, tas tiks norādīts uz displeja ar uzgriežņu atslēgas simbolu, iespējams, ar klūdas kodu.

## 11.2 Klūdu veidi

- Nebloķēšanas klūda: atslēgas simbols redzams iekārtas displeja apakšā.
- Bloķēšanas klūda: displejā nepārtraukti redzams klūdas kods, izvēlne ir bloķēta.


### Nebloķēšanas klūda

Kad iekārta uztver nebloķēšanas klūdu, tā turpina darbu (ierobežotā apjomā). (Pastāvīgi izgaismotajā) displejā tiks parādīts klūdas simbols (taustiņš). Nospiediet klūdas simbolu, lai uzzinātu klūdas skaidrojumu/risinājumu.



No šī ekrāna var iziet, nospiežot pogu "Sākums".

Ja problēmu nevar atrisināt, lūdzu, sazinieties ar uzstādītāju.




1. Pieprasītā gaisa ieplūdes caurplūde nav sasniegta.

### Bloķēšanas klūda

Kad tiek konstatēta bloķēšanas klūda, iekārta izslēgsies. Tiks izslēgtas arī iestatījumu un informācijas izvēlnes.

Pastāvīgi izgaismotajā displejā tiek parādīts klūdas simbols (uzgriežņu atslēga) kopā ar attiecīgo klūdas kodu. Uz dažādu pozīciju slēdža (ja attiecināms) sāks mirgot sarkana gaismas diode. Iekārta paliek klūdas režīmā, līdz klūda tiek novērsta. Pēc klūdas novēršanas iekārta pati atiestatīsies (automātiskā atiestatīšana) un sāks darboties no jauna. Displejā atkal būs redzams faktiskais darbības statuss. Ja rodas bloķēšanas klūda, sazinieties ar uzstādītāju.



1. Bojāts ieplūdes ventilators.

## 11.3 Klūdas kodi

Nākamajā tabulā klūdas ar bloķēšanu ir atzīmētas ar \* aiz klūdas numura.

Displejā tiek rādīts šī klūdas koda ūss skaidrojums.

Ja ir norāde uz iekārtas gaidstāves režīmu, tad abi ventilatori ir izslēgti, taču iekārtas displejs paliek ieslēgts.

Klūdas kods	Pakārtotais kods	Cēlonis	Iekārtas darbība	Lietotāja darbība
E190	E1000	Paštestēšana nav izdevusies	Nav darbības	
E152 *	E1001 *	Bojāta zibatmiņa	Apturiet iekārtu, ja iespējams	Nomainiet pamata drukātās shēmas plati UWA2-B
E153	E1002	Bojāta EEPROM atmiņa	Iekārtā atgriežas uz rūpnīcas iestatījumiem, ventilatora 2. iestatījums	Nomainiet pamata drukātās shēmas plati UWA2-B
E105	E1011	Pieprasītā gaisa ieplūdes caurplūde nav sasniegta	Nav	Iztīriet vai nomainiet filtrus Pārbaudiet, vai cauruļvadi nav bloķēti
E104	E1012	Pieprasītā gaisa izplūdes caurplūde nav sasniegta	Nav	Iztīriet vai nomainiet filtrus Pārbaudiet, vai cauruļvadi nav bloķēti
E000 *	E1013 *	Āra gaisa temperatūra ir pārāk augsta	Iekārtā pāriet gaidstāves režīmā	Atkarībā no situācijas: siltā laikā un ar ieplūdi tieši zem jumta seguma uzgaidiet, līdz gaiss ir atdzisis, vai izveidojiet ievades vietu tieši uz jumta, nevis ar cauruļvadu zem jumta seguma; aukstā laikā vai tad, ja no atrašanās vietas zem jumta seguma neieplūst gaiss, pārtrauciet pievadīt spriegumu un nomainiet temperatūras sensoru (NTC)
E105 *	E1100 *	Bojāts ieplūdes ventilators; vispārīgs ziņojums	Iekārtā pāriet gaidstāves režīmā	Nomainiet ieplūdes ventilatoru Klūda tiek atiestatīta automātiski, iekārtai atjaunojot spriegumu.
E104 *	E1120 *	Bojāts izplūdes ventilators; vispārīgs klūdas ziņojums	Iekārtā pāriet gaidstāves režīmā	Nomainiet izplūdes ventilatoru Klūda tiek atiestatīta automātiski, iekārtai atjaunojot spriegumu.
E103	E1200	Bojāts apvads; vispārīgs klūdas ziņojums	Nav	Pārbaudiet kabeļus Nomainiet apvadu vai elektroinstalāciju
E106 *	E1300 *	Bojāts sensors NTC1; vispārīga klūda	Iekārtā pāriet gaidstāves režīmā	Pārbaudiet kabeļus Nomainiet NTC sensoru vai kabeļus
E111	E1400	Bojāts RHT 1. sensors; vispārīgs ziņojums/ USB raiduztvērējs noņemts	Netiek kontrolēts mitrums	Pārbaudiet kabeļus Nomainiet RHT sensoru vai kabeļus/ ievietojiet USB raiduztvērēju
E113	E1600	Bojāts iekšējais priekšsildītājs; vispārīgs klūdas ziņojums	Aizsardzība pret sasalšanu pāriet disbalansa režīmā	Pārbaudiet drošinātājus Pārbaudiet kabeļus; nomainiet, ja tie ir bojāti. Pretējā gadījumā nomainiet iekšējo priekšsildītāju Klūda tiek atiestatīta automātiski, iekārtai atjaunojot spriegumu.
E114	E1500	Bojāts dažādu pozīciju slēdzis; vispārīga klūda	Iekārtā pāriet 1. režīmā	Nomainiet dažādu pozīciju slēdzi
E130	E1800	Bojāts releja 1. izvads; vispārīga klūda	Signāla izvade nav pieejama	Atvienojiet strāvas kontaktdakšu Nomainiet UWA2-B drukātās shēmas plati Klūda tiek automātiski atiestatīta, iekārtai atjaunojot spriegumu.

<b>Klūdas kods</b>	<b>Pakārtotais Cēlonis</b>	<b>Iekārtas darbība</b>	<b>Lietotāja darbība</b>	
E155	E2000	Bojāts skārienekrāns; vispārīgs klūdas ziņojums	Klūdu kodi ir redzami tikai apkalpošanas rīka izmantošanas laikā	Pārbaudiet kabeļus uz skārienekrānu; nomainiet kabeļus, ja tie ir bojāti; nomainiet skārienekrānu; ja klūda joprojām parādās, nomainiet UWA2-B Kad klūda tiek atrisinātā, tā tiek automātiski atiestatīta, iekārta tiek atkal ieslēgta
E120	E2100	Bojāts EBus; vispārīgs klūdas ziņojums	Brink Air Control un citi eBus pieslēgtie piederumi nedarbojas. Iekārta darbojas	Pārbaudiet piederumu savienojumu kabeļus / Brink Air Control Pārbaudiet piederumus/Brink Air Control un nomainiet, ja tie ir bojāti Ja pēc tam klūda joprojām pastāv: atslēdziet iekārtu no sprieguma un nomainiet Basic drukātās shēmas plati UWA2-B.
E121	E2200	Iekšējā kopnes vispārīgs klūdas ziņojums	Brink Air Control un citi piederumi nedarbojas. Iekārta darbojas	Pārbaudiet piederumu savienojuma kabeļus / Brink Air Control Pārbaudiet piederumus/ Brink Air Control un nomainiet, ja tie ir bojāti Ja pēc tam klūda joprojām pastāv: atslēdziet iekārtu no sprieguma un nomainiet Basic drukātās shēmas plati UWA2-B.
E122	E2300	Iekšēja ModBus klūda; vispārīgs klūdas ziņojums	Iekārta pāriet gaidstāves režīmā	Pārbaudiet kabeļus un savienojumus ar UWA2-B un ventilatoriem Nomainiet instalāciju, ja tā ir bojāta; pēc tam nomainiet UWA2B, izplūdes ventilatoru un ieplūdes ventilatoru
E123	E2400	Ārēja ModBus klūda; vispārīgs klūdas ziņojums	Izmantojot Modbus iekārta nedarbojas	Pārbaudiet piederumu kabeļus; nomainiet, ja tie ir bojāti Pārbaudiet piederumus; nomainiet, ja tie ir bojāti Ja klūda joprojām parādās: atslēdziet iekārtu no sprieguma un nomainiet UWA2-B
E124	E2500	USB pieslēgvetas vispārīgs klūdas paziņojums	USB saskarne nav izmantojama	Nomainiet USB piederumu Ja pēc tam klūme nav novērsta: atslēdziet iekārtu no sprieguma un nomainiet UWA2-B
E170	E2600	Bojāts viens vai vairāki CO <sub>2</sub> sensori; vispārējs klūdas ziņojums/ USB raiduztvērējs noņemts	Iekārta darbojas; nav CO <sub>2</sub> regulēšanas	Pārbaudiet kabeļus un CO <sub>2</sub> sensoru(-s); nomainiet, ja tie ir bojāti Pārbaudiet CO <sub>2</sub> sensoru(-s); nomainiet, ja tie ir bojāti/ ievietojet USB raiduztvērēju
E171	E2700	Bojāts ārējais priekšsildītājs vai drošinātājs; vispārīgs klūdas ziņojums	Nav priekšsildītāja / komforta līmeņa kontrolierīce reagē citādi	Atvienojiet priekšsildītāju un pārbaudiet priekšsildītāja drošinātāju; nomainiet drošinātāju, ja tas ir bojāts Ja klūda vēl nav novērsta: - nomainiet ārējo priekšsildītāju - atjaunojiet iekārtai sprieguma padevi - klūda ir automātiski atiestatīta
E172	E2800	Bojāts ārējais pēcsildītājs vai drošinātājs; vispārīgs klūdas ziņojums	Nav pēcsildītāja / komforta līmeņa kontrolierīce reagē citādi	Atvienojiet pēcsildītāju un pārbaudiet pēcsildītāja drošinātāju; nomainiet drošinātāju, ja tas ir bojāts Ja klūda vēl nav novērsta: - nomainiet ārējo pēcsildītāju - atjaunojiet iekārtai sprieguma padevi - klūda ir automātiski atiestatīta

# 12 Apkope

## 12.1 Vispārējā apkope

Lai nodrošinātu pareizu iekārtas darbību, ir svarīgi regulāri veikt apkopi.

Labi koptai iekārtai ir pozitīva ietekme uz gaisa kvalitāti, efektivitāti, trokšņa līmeni un kalpošanas laiku.

Brink Climate Systems iesaka noslēgt iekārtas apkopes līgumu ar uzstādītāju.

## 12.2 Apkopes intervāli

Iekārtas apkopei nepieciešamie elementi ir norādīti zemāk.

Lūdzu, sazinieties ar kvalificētu uzņēmumu, lai veiktu uzstādītāja apkopi.

Saīsiniet intervālus, ja apkopes laikā ierīce ir ļoti piesārnota.

LIETOTĀJU APKOPE		
VIENUMS	DARBĪBA	INTERVĀLS
Filtri*	Tīrīšana	3 mēneši
	Nomainīšana	6 mēneši

\* Filtra paziņojums uz iekārtas (sarkanā DIODE IESLĒGTA) norāda, vai filtri ir jātīra vai jānomaina. Tīriet filtrus tikai vienu reizi, nomainiet tos, kad nepieciešama otrā tīrīšana.

UZSTĀDĪTĀJA APKOPE		
VIENUMS	DARBĪBA	INTERVĀLS
Gaisa ieplūdes/režģi**	Tīrīšana	12 mēneši
Iekārta	Pārbaudiet, vai nav anomāliju un trokšņu	12 mēneši
Filtri ***	Nomainiet filtrus	12 mēneši
Entalpijas siltummainis	Pārbaudiet un iztīriet siltummaini	12 mēneši
Iekārtas iekšpuse	Pārbaudiet un iztīriet iekārtas iekšpusi	36 mēneši
Ventilatori	Pārbaudiet un iztīriet ventilatorus	36 mēneši
Apvadvārsts + motors	Pārbaudiet darbību un iztīriet gaisa apvadu	36 mēneši
Priekšsildītājs	Pārbaudiet darbību un iztīriet priekšsildītāju	36 mēneši
Iekārtas korpuiss	Pārbaudiet anomālijas un iztīriet korpusu no iekšpuses	48 mēneši
Gaisa cauruļvadi**	Pārbaudiet un iztīriet gaisa padoves kanālus	72 mēneši
	Pārbaudiet un iztīriet gaisa izvilkšanas kanālus	96 mēneši

\*\* Konsultējieties ar gaisa ieplūdes/režģu un gaisa cauruļvadu piegādātāju par nepieciešamajām tīrīšanas procedūrām.

\*\*\* Noskaidrojiet no galalietotāja, kad filtri pēdējo reizi tika nomainīti.

## 12.3 Lietotāju apkope



### Bīstami

Strādājot ar iekārtu, atvienojiet strāvas padevi.



### Brīdinājums

Esiet uzmanīgi, izmantojot saspiestu gaisu.



### Brīdinājums

Nekad nedarbiniet iekārtu bez filtriem.



### Brīdinājums

Tīrot detaļas un komponentus, izmantojet neitrālu pH mazgāšanas līdzekli.



### Piezīme

Nemiet vērā un atzīmējiet komponentu atrašanās vietu un novietojumu pirms noņemšanas un atkārtoti uzstādīt tieši tāpat.

### 12.3.1 Filtru tīrišana

Nepieciešamā iekārtas apkope, kas jāveic lietotājam, aprobežojas ar periodisku tīrišanu un filtru nomaiņu. Filtri ir jātīra, kad iekārtas displejā ir redzams filtra simbols vai kad iedegas sarkanā gaismas diode uz dažādu pozīciju slēdža (ja uzstādīts).

Filtri jāmaina ik pēc pusgada.

Filtrus var izsūkt vienu reizi, kad filtra indikators iedegas otrreiz, filtri jānomaina.



### Brīdinājums

Nekad neieslēdziet iekārtu bez filtriem!



### Piezīme

Filtra vedni nedrīkst pārtraukt.

#### Filtru tīrišana un nomaiņa, kad filtra ziņojums ir aktīvs.

1. Nospiediet un turiet nospiestu filtra simbolu iekārtas displejā ilgāk par 3 sekundēm, lai atvērtu filtru vedni.
2. Sekojiet displejā redzamajiem norādījumiem par filtru tīrišanu un/vai nomaiņu.
3. Kad visi izvēlnē sniegtie norādījumi ir izpildīti un apstiprināti, aizveriet filtra vedni, nospiežot pogu "Sākums".
4. Displejs atgriežas galvenajā ekrānā; filtra ziņojums tiek atiestatīts un filtra ziņojums pazūd.

#### Filtru tīrišana un nomaiņa, kad filtra ziņojums nav aktīvs.

- Iestatījumu izvēlnē pārejiet uz 4.2. darbību, lai manuāli palaistu filtra vedni, un izpildiet norādījumus.

#### Filtra ziņojuma taimera tieša atiestatīšana.

- Iestatījumu izvēlnē pārejiet uz 4.3. darbību, lai tieši atiestatītu filtra taimeri, neatverot filtra vedni.

## 12.4 Uzstādītāja apkope

### **Bīstami**

Strādājot ar iekārtu, atvienojiet strāvas padevi.

### **Brīdinājums**

Esiet uzmanīgi, izmantojot saspiestu gaisu.

### **Brīdinājums**

Nekad nedarbiniet iekārtu bez filtriem.

### **Brīdinājums**

Tīrot detaļas un komponentus, izmantojiet neitrālu pH mazgāšanas līdzekli.


### **Piezīme**

Esiet piesardzīgs, noņemot siltummaini. Siltummaiņa iekšpusē var būt ūdens.


### 12.4.1 Komponentu noņemšana un uzstādīšana

Pirms daļu noņemšanas no iekārtas, veiciet turpmākās darbības.


- Darbiniet iekārtu ar pilnu ātrumu 5 minūtes, lai pārbaudītu, vai nav trokšņu un/vai vibrāciju.
- Pārbaudiet apvedceļa darbību.
- Pārbaudiet priekšsildītāja darbību.

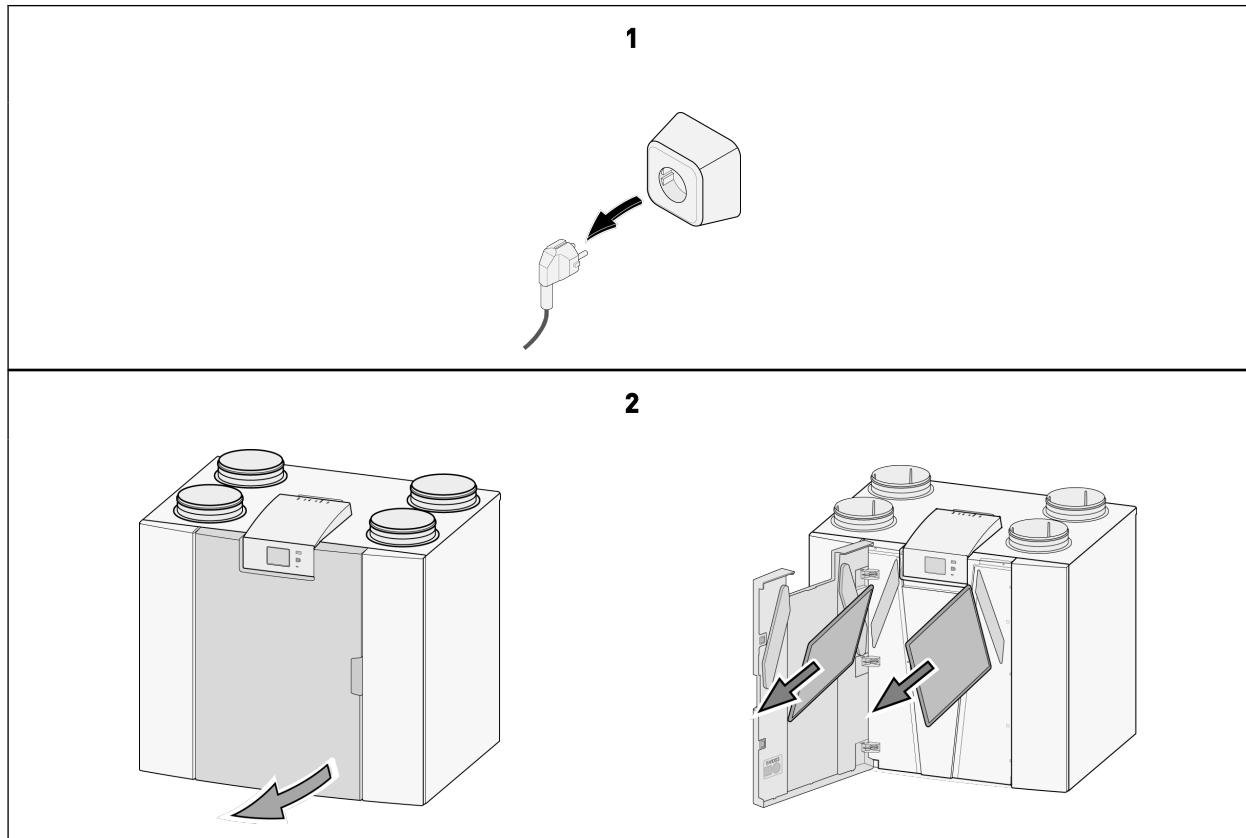


**3**

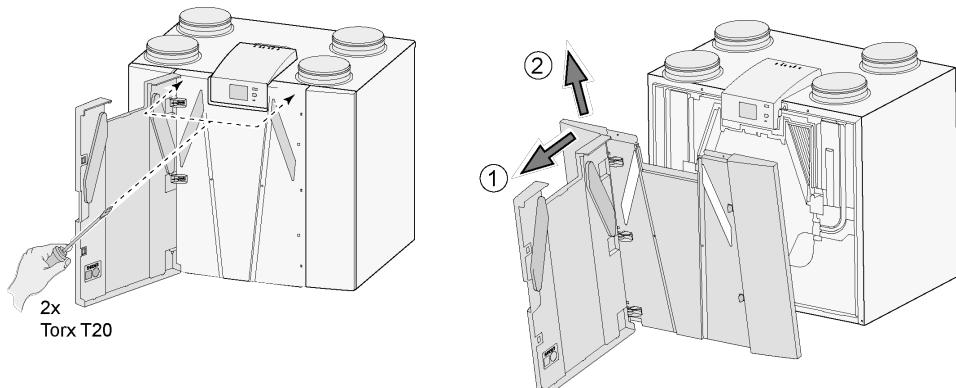


**4**

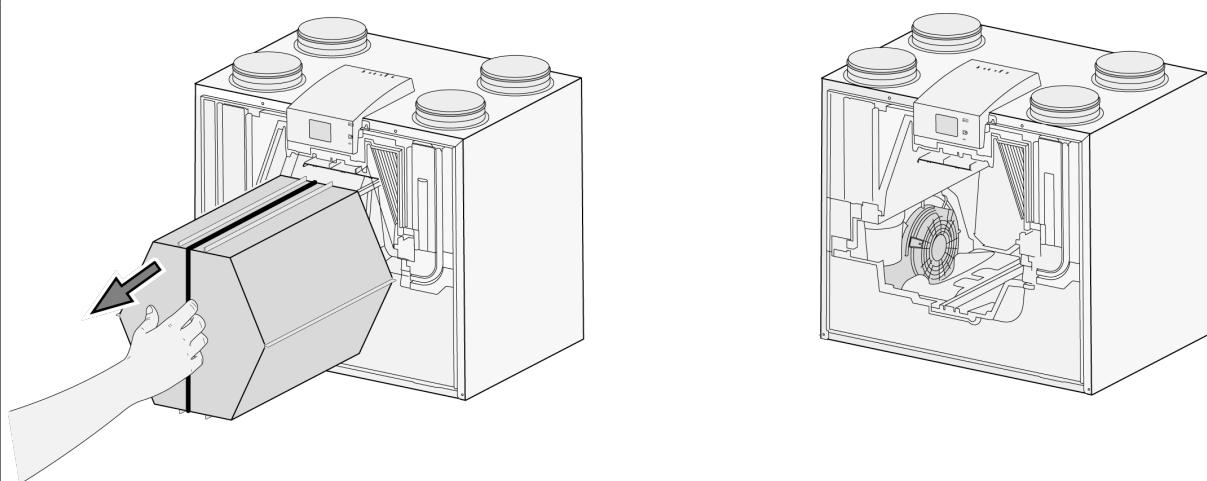

**5**

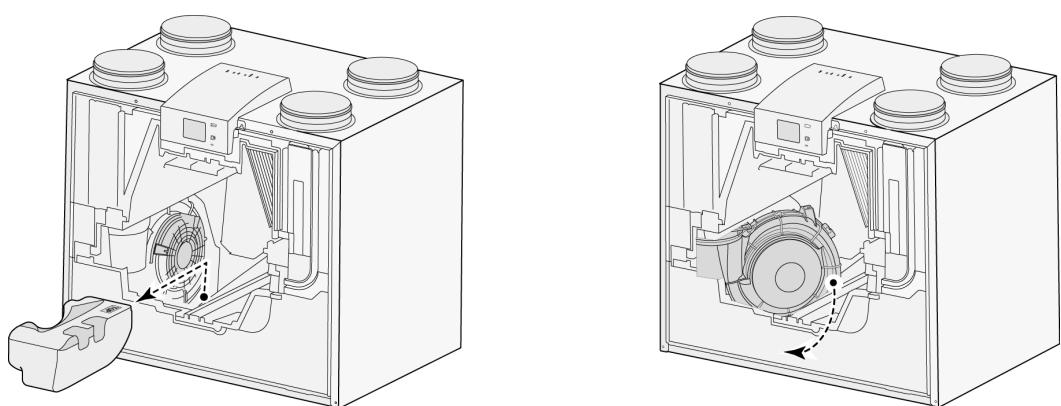

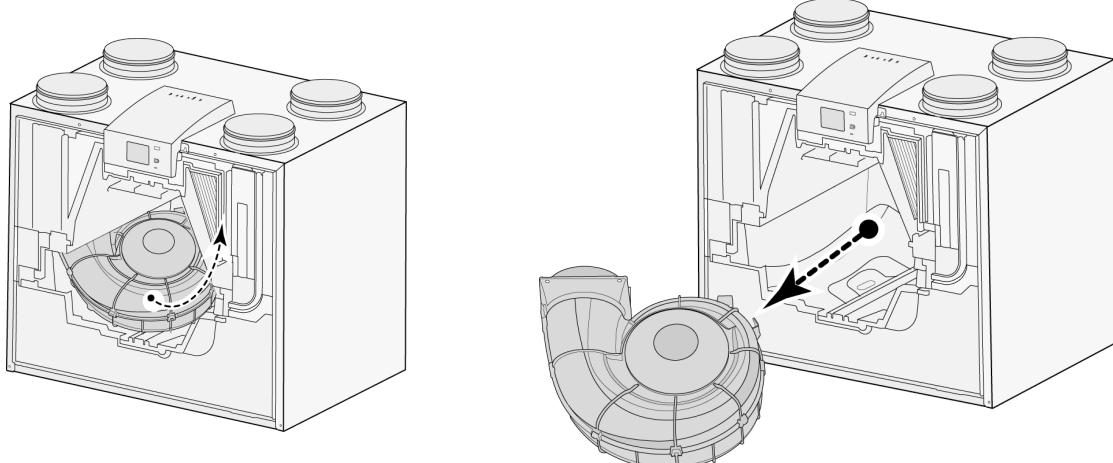

Kad visi iekšējo daļu apkopes darbi ir pabeigti.

1. Uzmanīgi ievietojiet detaļas atpakaļ iekārtā.
  - Izmantojiet detaļu noņemšanas instrukcijas apgrieztā secībā.
2. Pievienojiet strāvas padevi.
3. Pārbaudiet, vai iekārta darbojas pareizi dažādos iestatījumos.

### **12.4.2 Iekārtas iekšpuses apkope**

1. Noņemiet visas iekārtas iekšējās daļas → [Komponentu noņemšana un uzstādīšana](#) -> lapa 42
2. Notīriet iekārtas iekšējo korpusu ar mīkstu birsti un putekļu sūcēju, lai noņemtu visus putekļus un piesārņojumu.
3. Pārbaudiet, vai iekārtas iekšpusē nav bojājumu vai citu anomāliju.

### 12.4.3 Ventilatora apkope



#### Bīstami

Netīrumu uzkrāšanās uz ventilatora motora korpusa var izraisīt ventilatora motora pārkaršanu.



#### Piezīme

Piesārņojums uz lāpstīnriteņa var izraisīt vibrāciju, kas saīsinās ventilatora kalpošanas laiku.

1. Nonemiet ventilatorus no iekārtas → [Komponentu noņemšana un uzstādīšana](#) -> lapa 42 .
2. Uzmanīgi notīriet abus ventilatorus ar mīkstu birsti un putekļu sūcēju un/vai ar saspilstu gaisu.
3. Pārbaudiet, vai ventilatoros nav turpmāk minētais.
  - Piesārņojums
  - Bojājumi (asmeņi/korpuss/anemometrs)
  - Trokšņi
  - Vibrācijas
  - Korozija

### 12.4.4 Siltummaiņa apkope



#### Brīdinājums

Tīrot detaļas un komponentus, izmantojet neitrālu pH mazgāšanas līdzekli.



#### Brīdinājums

Neizmantojet augstspiediena ūdens vai gaisa tīrītāju – tas var sabojāt siltummaiņa membrānas.



#### Uzmanību

Entalpijas plākšņu siltummaiņi jātīra ar īpašu piesardzību, lai izvairītos no membrānu bojājumiem.




#### Uzmanību

Notīriet siltummaini pretēji gaisa plūsmas virzienam, lai novērstu piesārņojuma iekļūšanu siltummainī.

Enthalpy siltummainis regulāri jāpārbauda, vai nav netīrumu, un vajadzības gadījumā tas jātīra.

Vismaz reizi gadā siltummainis ir jātīra, lai saglabātu tā latento efektivitāti.

1. Nonemiet siltummaini → [Komponentu noņemšana un uzstādīšana](#) -> lapa 42 .
2. Notīriet siltummaiņa zonu ierīces iekšpusē.
3. Notīriet siltummaiņa ārpusi ar mīkstu birsti un putekļu sūcēju, lai notīritu putekļus un piesārņojumu.
4. Ar mērenu piesārņojumu var tikt galā, rūpīgi noskalojot siltummaini ar siltu krāna ūdeni (ne vairāk kā 60°C). Vajadzības gadījumā var pievienot vieglu mazgāšanas līdzekli - mēs iesakām tirdzniecībā pieejamus vieglus tekstila membrānu mazgāšanas līdzekļus.
5. Uzmanīgi novietojiet siltummaini tādā vietā, lai ūdens varētu dabiski izplūst, nesakratiet un neizspiediet ūdeni.
6. Mainiet pozīciju tā, lai viss ūdens varētu izplūst.
7. Ľaujiet siltummainim izžūt gaisā, līdz tas ir pilnīgi sauss.
8. Pēc tīrīšanas siltummaini rūpīgi noskalojiet ar ūdeni.
9. Pirms atkārtotas uzstādīšanas ļaujiet siltummainim pēc iespējas vairāk nožūt.

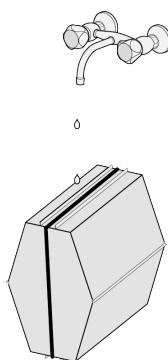


#### **12.4.5 Apvada apkope**

1. Noņemiet visas iekārtas iekšējās daļas → [Komponentu noņemšana un uzstādīšana](#) -> lapa 42
2. Notīriet gaisa apvadu ar mīkstu birsti un putekļu sūcēju, lai noņemtu visus putekļus un piesārņojumu.
3. Pārbaudiet, vai nav bojājumu vai citu anomāliju.

#### **12.4.6 Priekšsildītāja apkope**

1. Noņemiet visas iekārtas iekšējās daļas → [Komponentu noņemšana un uzstādīšana](#) -> lapa 42
2. Notīriet priekšsildītāju ar mīkstu birsti un putekļu sūcēju, lai noņemtu visus putekļus un piesārņojumu.
3. Pārbaudiet, vai nav bojājumu vai citu anomāliju.

# 13 Elektrodiagramma

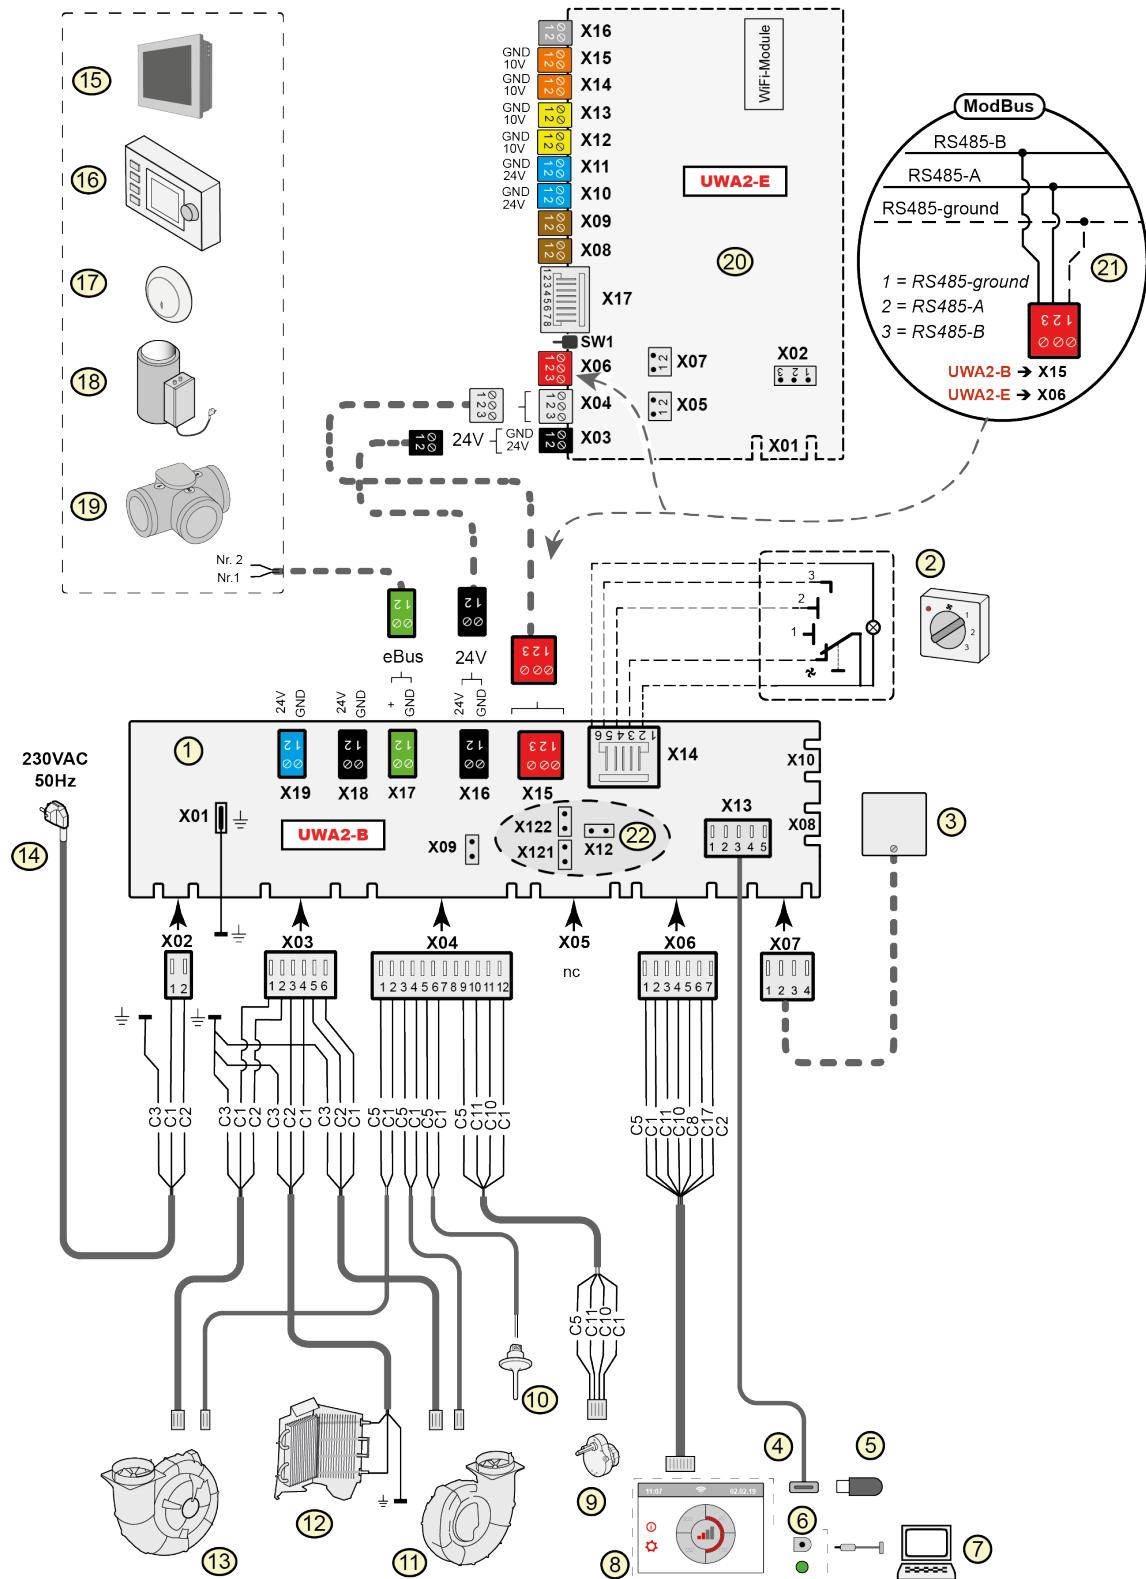


1	= Pamata drukātās shēmas plate	<b>Pamata drukātās shēmas plate</b>
2	= Dažādu pozīciju slēdzis (pēc izvēles)	X15 = Iekšējā kopne/ModBus
3	= Mitruma sensors (pēc izvēles)	X16 = 24 V
4	= USB savienotājs	x17 = eBus
5	= USB zibatmiņa programmatūras atjaunināšanai (nav iekļauta iekārtas komplektācijā) vai USB raiduztvērējs bezvadu kontrollerim/sensoram (pēc izvēles)	X18 = 24 V (maks. 5 VA)
6	= Apkopes savienotājs	X19 = Signāla izvade
7	= Klēpjulators ar instalētu Brink apkopes rīku (neietilpst komplektācijā)	
8	= Iekārtas skārienekrāns	
9	= Vārstu motora apvadvārststs	
10	= Gaisa temperatūras sensors	
11	= Izplūdes ventilators*	
12	= Iekšējais priekšsildītājs, iesk. maksimālu drošību	
13	= Ieplūdes ventilators*	
14	= Strāvas padeve 230V 50Hz	
15	= Brink Touch Control (pēc izvēles)	
16	= Brink Air Control (pēc izvēles)	
17	= CO <sub>2</sub> sensors eBus (pēc izvēles)	
18	= Sildītājs eBus (pēc izvēles)	
19	Zonas vārstības ventilācijai 2.0, kas darbojas pēc nepieciešamības (pēc izvēles)	
20	= Plus drukātās shēmas plate (pēc izvēles)	
21	= Pieslēgums ModBus sistēmai (pēc izvēles)	
22	= X12 ir tiltslēgu izbeigšanas pretestība (120 Ω) ModBus (noņemiet, ja ModBus sistēmā jau ir ievietota slodzes pretestība). Izmantojot ar Modbus, noņemiet tiltslēgus X121 un X122; izmantojot iekšējā kopni, novietojiet tiltslēgus X12, X121 un X122; noņemiet tiltslēgu X07 no Plus drukātās shēmas plates, ja tiek lietota Plus drukātās shēmas plate.	
* Ventilatoru vadības kabeļus var pārslēgt bez problēmām; izslēdzot strāvu, iekārta pati nosaka barošanas, kas ir barošanas un izplūdes ventilators! Ja iekārta nosaka citu ventilatoru (piemēram, kad ventilatora nomaiņa notiek apkopes laikā), automātiski tiek palaists "vednis"; izpildiet displejā redzamos norādījumus, lai pareizi pievienotu ventilatora kabeļus.		
<b>Plus drukātās shēmas plate (pēc izvēles)</b>		
		X03 = 24 V
		X04 = Iekšējā kopne
		X06 = ModBus
		X08 = Kontakta 1. ievads
		X09 = Kontakta 2. ievads
		X10 = Releja 1. izvads
		X11 = Releja 2. izvads
		X12 = Analogā ievade (0 – 10 V)
		X13 = Analogā ievade (0 – 10 V)
		X14 = Analogā izvade (0 vai 10 V)
		X15 = Analogā 2. izvade (0 vai 10 V)
		X16 = NTC 10K
		X17 = LAN
<b>Vadu krāsas</b>		
	C1	= brūns
	C2	= zils
	C3	= zaļš/dzeltens
	C5	= balts
	C8	= pelēks
	C10	= dzeltens
	C11	= zaļš
	C17	= violeti


# 14 Elektrisko savienojumu piederumi

## 14.1 Dažādu pozīciju slēdža pieslēgšana

X14 tipa modulārajam savienotājam ir jāpieslēdz dažādu pozīciju slēdzis uz galveno drukātās shēmas plates. Šim modulārajam savienotājam X14 var pieklūt no augšpusē esošās drukātās shēmas plates aizmugurē. Atkarībā no pievienotā dažādu pozīciju slēdža veida ir jāizmanto RJ11 vai RJ12 spraudnis.



Četrvirzienu slēdzis ar filtra indikāciju (labākā iespēja): vienmēr uzstādiet RJ12 savienotāju kombinācijā ar 6 dzīslu modulāro kabeli.




Trīsvirzienu slēdzis bez filtra rādījuma: vienmēr uzstādiet RJ11 savienotāju kombinācijā ar 4 dzīslu modulāro kabeli.

### 14.1.1 Dažādu pozīcijas slēdža ar filtra rādījumu pieslēgšana

Pievienojiet četrvirzienu pozīciju slēdzi ar filtra indikāciju, kā aprakstīts tālāk.

Pievienotais slēdzis darbosies uzreiz pēc pievienošanas, nav nepieciešamas nekādas parametru izmaiņas.

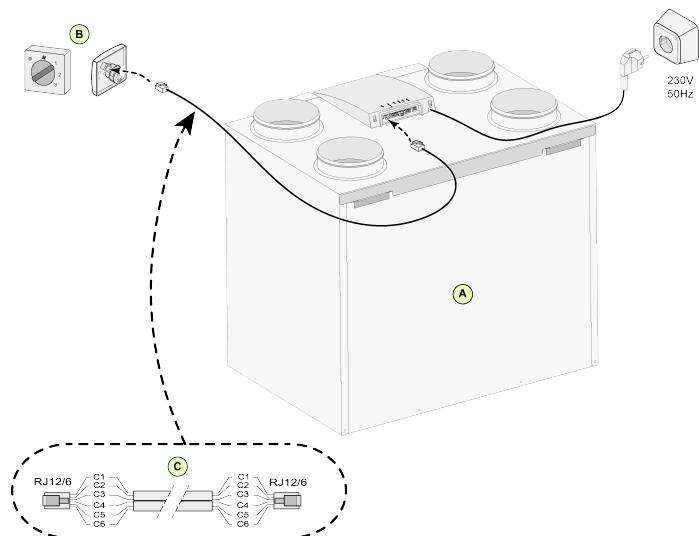

A = Flair 4-0 iekārta (piemērs)

B = četrvirzienu slēdzis ar filtra rādījumu

C = modulārais kabelis


#### Piezīme

Izmantotajam modulārajam kabelim abu modulāro savienotāju "cilnes" ir jāiestiprina iepretim atzīmei uz modulārā kabeļa. Vadu C1 – C6 krāsas var atšķirties atkarībā no izmantotā modulārā kabeļa veida.

### 14.1.2 Bezvadu vadības pults (bez filtra rādījuma) pieslēgšana

Pievienojiet bezvadu tālvadības pulti bez filtra indikāciju, kā aprakstīts tālāk.

Pievienotais slēdzis darbosies uzreiz pēc pievienošanas, nav nepieciešamas nekādas Flair parametru izmaiņas.

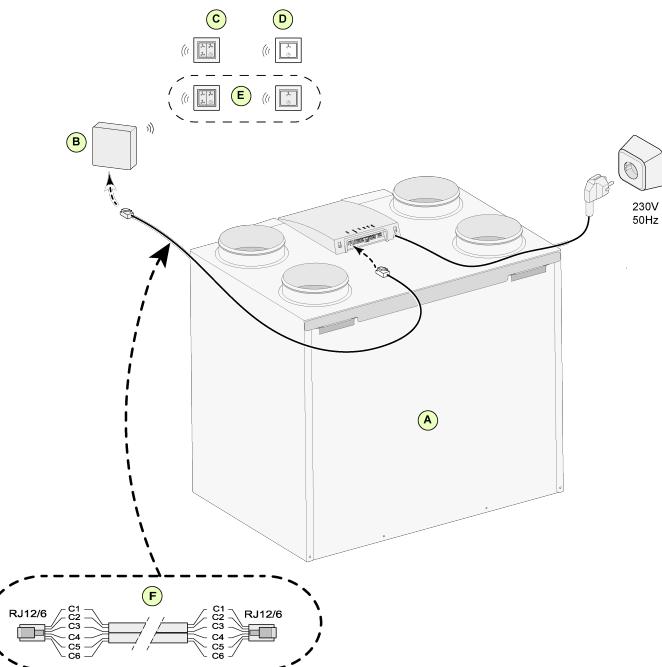

A = Flair 4-0 iekārta (piemērs)

B = bezvadu tālvadības pults uztvērējs

C = raidītājs ar 4 iestatījumiem (piemēram, virtuve)

D = raidītājs ar 4 iestatījumiem (piemēram, vannas istaba)

E = jebkuri papildu 2 vai 4 iestatījumu raidītāji (ne vairāk kā 6 raidītājus var pierakstīt uz 1 uztvērējs)

F = modulārais kabelis


#### Piezīme

Izmantotajam modulārajam kabelim abu modulāro savienotāju "cilnes" ir jāpiestiprina iepretim atzīmei uz modulārā kabeļa. Vadu C1 – C6 krāsas var atšķirties atkarībā no izmantotā modulārā kabeļa veida.

### 14.1.3 Papildu dažādu pozīcijas slēdža ar filtra rādījumu pieslēgšana

Pievienojet dažādu četrvirzienu pozīciju slēdžus ar filtra indikāciju, kā aprakstīts tālāk.

Pievienotie slēdži darbosies uzreiz pēc pievienošanas, nav nepieciešamas nekādas Flair parametru izmaiņas.

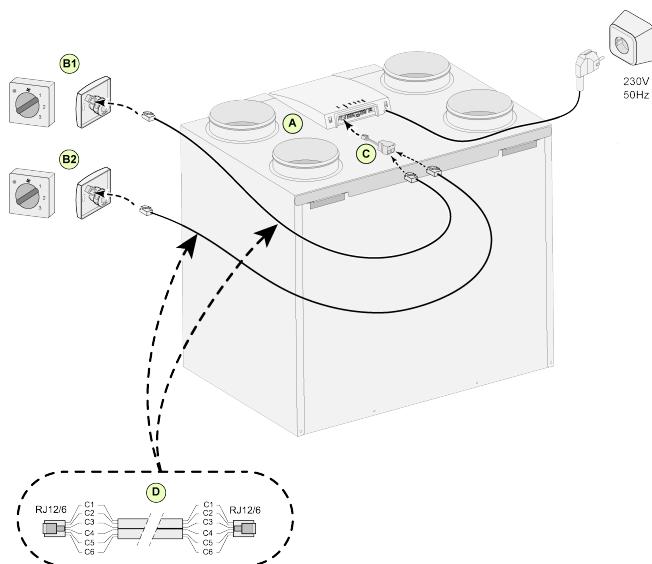

A = Flair 4-0 iekārta (piemērs)

B1 = dažādu pozīciju slēdzis ar filtra rādījumu

B2 = papildu dažādu pozīciju slēdzis ar filtra rādījumu

C = sadalītājs

D = modulārais kabelis




#### Piezīme

Izmantotajam modulārajam kabelim abu modulāro savienotāju "cilnes" ir jāpiestiprina iepretim atzīmei uz modulārā kabeļa. Vadu C1 – C6 krāsas var atšķirties atkarībā no izmantotā modulārā kabeļa veida.

#### 14.1.4 Papildu dažādu pozīcijas slēdža ar filtra rādījumu pieslēgšana

Savienojet četrvirzienu pozīciju slēdzi un tālvadības pulti, kā aprakstīts tālāk.

Pievienotie slēdzi darbosies uzreiz pēc pievienošanas, nav nepieciešamas nekādas Flair parametru izmaiņas.

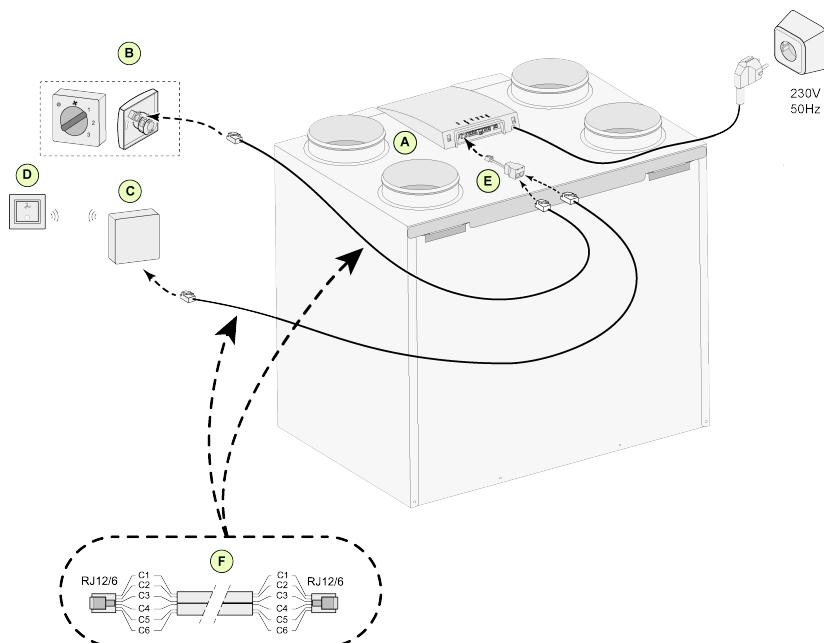

A = Flair 4-0 iekārta (piemērs)

B = dažādu pozīciju slēdzis ar filtra rādījumu

C = bezvadu tālvadības uztvērējs

D = raidītājs ar 2 iestatījumiem

E = sadalītājs

F = modulārais kabelis

##### Piezīme


Izmantotajam modulārajam kabelim abu modulāro savienotāju "cilnes" ir jāpiestiprina iepretim atzīmei uz modulārā kabeļa. Vadu C1 – C6 krāsas var atšķirties atkarībā no izmantotā modulārā kabeļa veida.

## 14.2 Bezvadu kontrolleru un sensoru savienojums

Brink piedāvā 5 tālvadības pulšu/sensoru sēriju (A–E), kuras var savienot ar siltuma atgūšanas sistēmu (G), izmantojot USB raidītāju/uztvērēju (F). Papildaprīkojumā ir pieejams arī signāla pastiprinātājs (H).

Bezvadu tālvadības pulsi/sensoru var izmantot tikai ar siltuma atgūšanas sistēmu, kas aprīkota ar USB savienojumu un ražota pēc 2022. gada jūlija.

Lai iegūtu informāciju par bezvadu kontrolleru(-u)/sensoru(-u) pievienošanu, iestatīšanu un darbību, lūdzu, skatiet attiecīgo rokasgrāmatu Brink Climate Systems B.V. tīmekļvietnē.

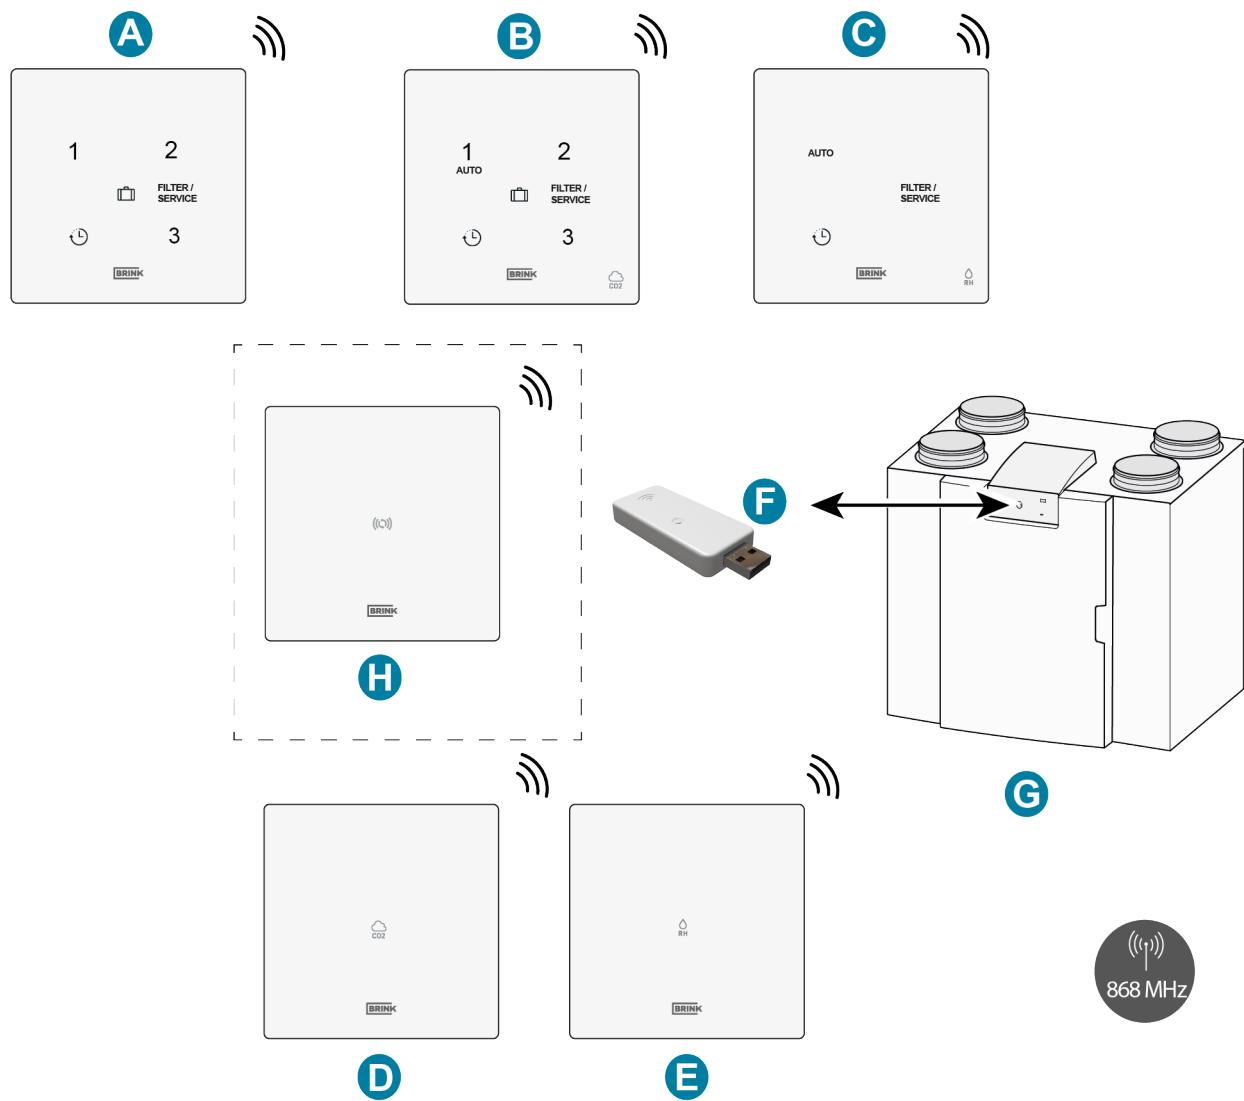

A = bezvadu 3 pozīciju slēdzis

B = bezvadu CO<sub>2</sub> sensors ar 3 pozīciju slēdzi

C = bezvadu relatīvā mitruma sensors ar pastiprināšanas funkciju

D = bezvadu CO<sub>2</sub> sensors

E = bezvadu relatīvā mitruma sensors

F = bezvadu raidītājs/uztvērējs

G = siltuma rekuperācijas iekārta ar USB savienojumu (Flair kā piemērs)


H = (pēc izvēles) signāla pastiprinātājs

## 14.3 Air Control pieslēgšana

### Piezīme

Vads no Brink Air Control savienotāja tapas 1 nonāk savienotāja kontaktā 2 uz X17, un vads no Brink Air Control savienotāja tapas 2 nonāk savienotāja kontaktā 1 uz X17.

Pievienojiet Brink Air Control, kā aprakstīts tālāk. Skatiet arī Brink Air Control rokasgrāmatu.  
Brink Air Control darbosies uzreiz pēc savienošanas izveides, Flair parametru izmaiņas nav nepieciešamas.

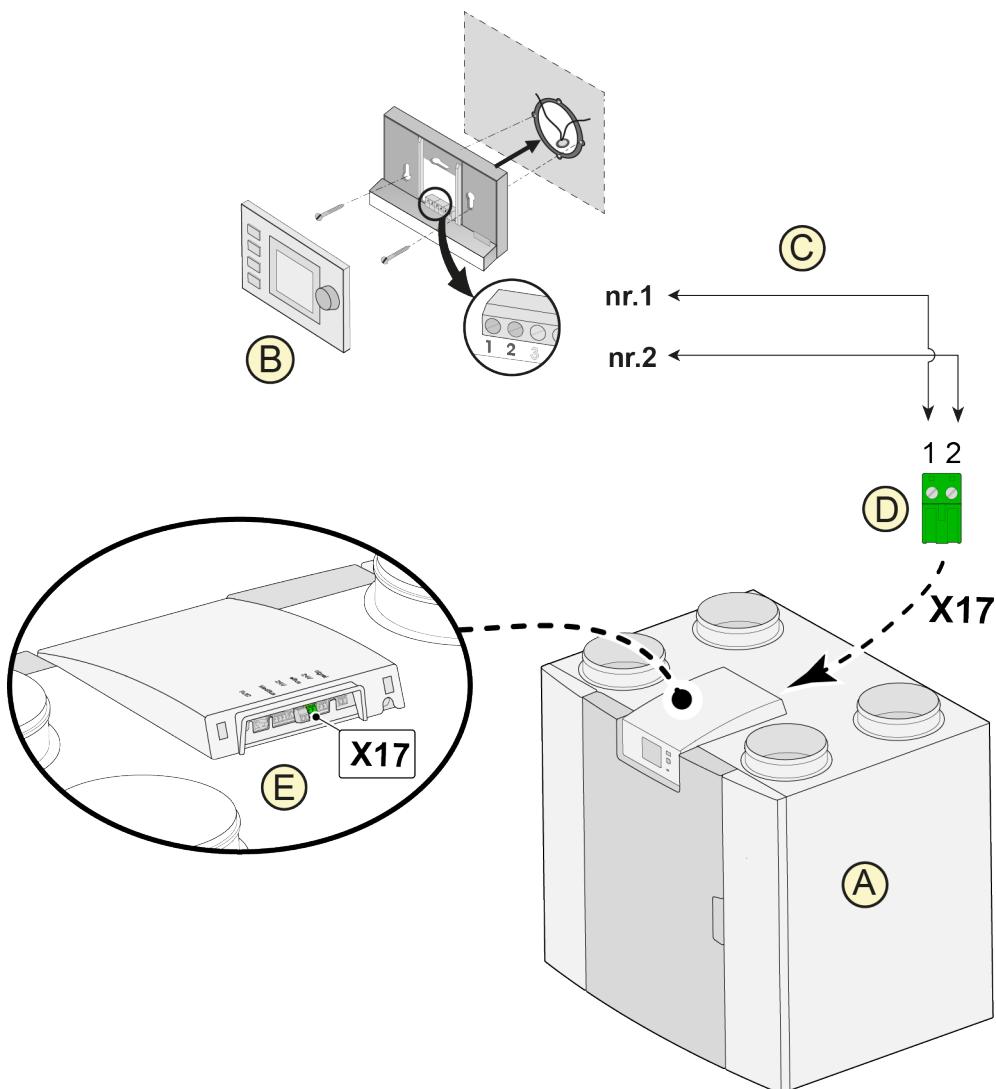

A = Flair 4-0 iekārta (piemērs)

B = Air Control (pēc izvēles)

C = divdzīslu vadības kabeļi

D = zaļš divpolu skrūves savienotājs


E = novietojiet zaļo eBus savienotāju vadības pults aizmugurē

### Piezīme

3 piederumu kombinēta izmantošana. Air Control, papildu priekssildītājs un pēcsildītājs nav iespējams eBus sistēmas sprieguma ierobežojuma dēļ.

## 14.4 Touch Control pieslēgšana

Pievienojiet Brink Touch Control, kā aprakstīts tālāk. Skatiet arī Brink Touch Control rokasgrāmatu.  
Brink Touch Control darbosies uzreiz pēc savienojuma izveides, Flair parametru izmaiņas nav nepieciešamas.

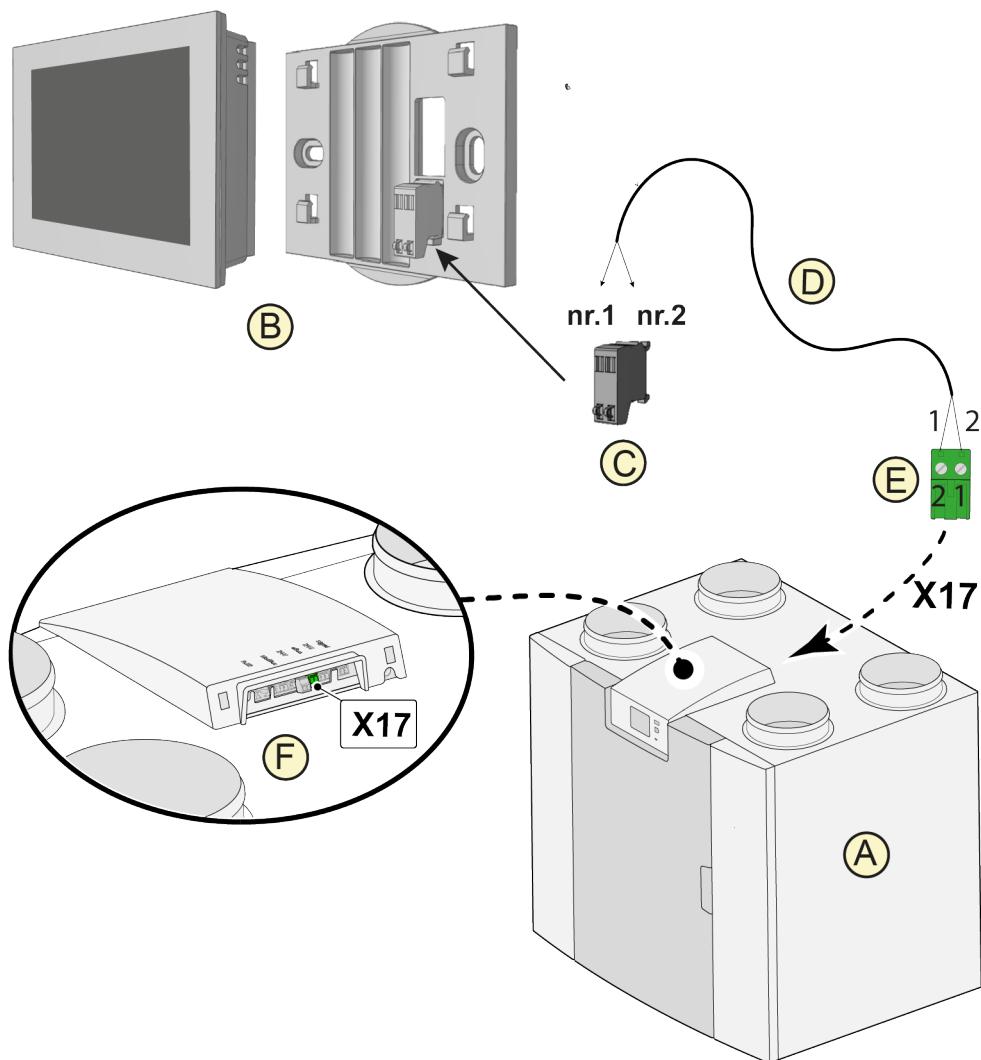

A = Flair 4-0 iekārta (piemērs)

B = Touch Control (pēc izvēles)

C = Touch Control savienotājs

D = divdzīšu vadības kabeļi

E = zaļš divpolu skrūves savienotājs

F = novietojiet zaļo eBus savienotāju vadības pults aizmugurē

### Piezīme


3 piederumu kombinēta izmantošana. Touch Control, papildu priekšsildītājs un pēcsildītājs nav iespējams eBus sistēmas sprieguma ierobežojuma dēļ.

## 14.5 Mitruma sensora pieslēgšana

### **Bīstami**

Strādājot ar iekārtu, atvienojiet strāvas padevi.

Pievienojiet relatīvā mitruma sensoru, kā aprakstīts tālāk, skatiet arī relatīvā mitruma sensora rokasgrāmatu.  
Lai ieslēgtu un iestatītu mitruma sensora jutību, iestatījumu izvēlnē pareizi iestatiet Flair parametru 7.1 un 7.2.

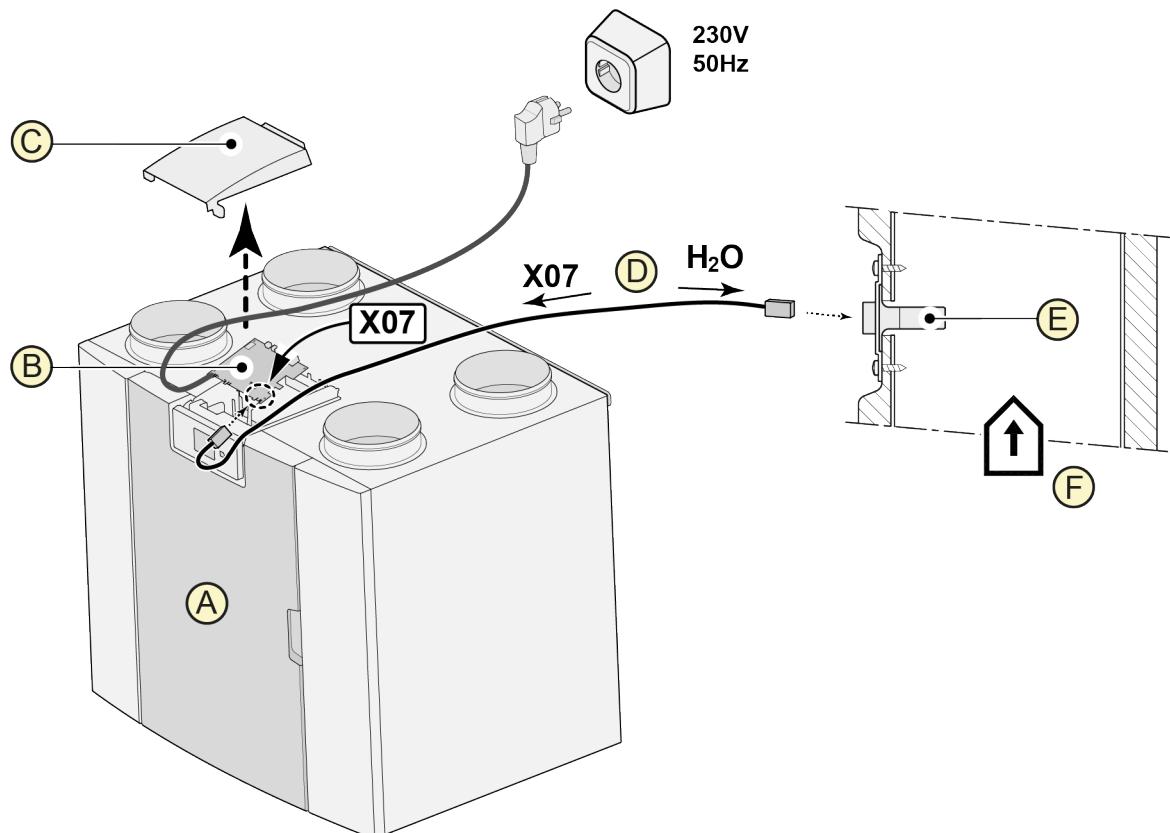

A = Flair 4-0 iekārta (piemērs)

B = Pamata drukātās shēmas plate

C = Vāks

D = Relatīvā mitruma sensora kabelis (iekļauts relatīvā mitruma sensora komplektā)


E = Relatīvā mitruma (mitruma) sensors

F = Cauruļvads no ēkas

## 14.6 CO<sub>2</sub> sensora(-u) pieslēgšana

Pievienojiet CO<sub>2</sub> sensoru(-s), kā norādīts tālāk. Skatiet arī CO<sub>2</sub> sensora rokasgrāmatu.

- Var savienot ne vairāk kā 4 CO<sub>2</sub> sensorus.
- Pareizi iestatiet DIP slēdžus katram pievienotajam CO<sub>2</sub> sensoram.
- Parametrs 6.1 tiek izmantots, lai ieslēgtu (ON) vai izslēgtu (OFF) CO<sub>2</sub> sensora(-u) funkciju iekārtā.
- Ja nepieciešams, iestatiet katra atsevišķa(-u) CO<sub>2</sub> sensora(-u) minimālo un maksimālo PPM regulējošo vērtību, ievērojot Flair parametrus no 6.2. līdz 6.9.

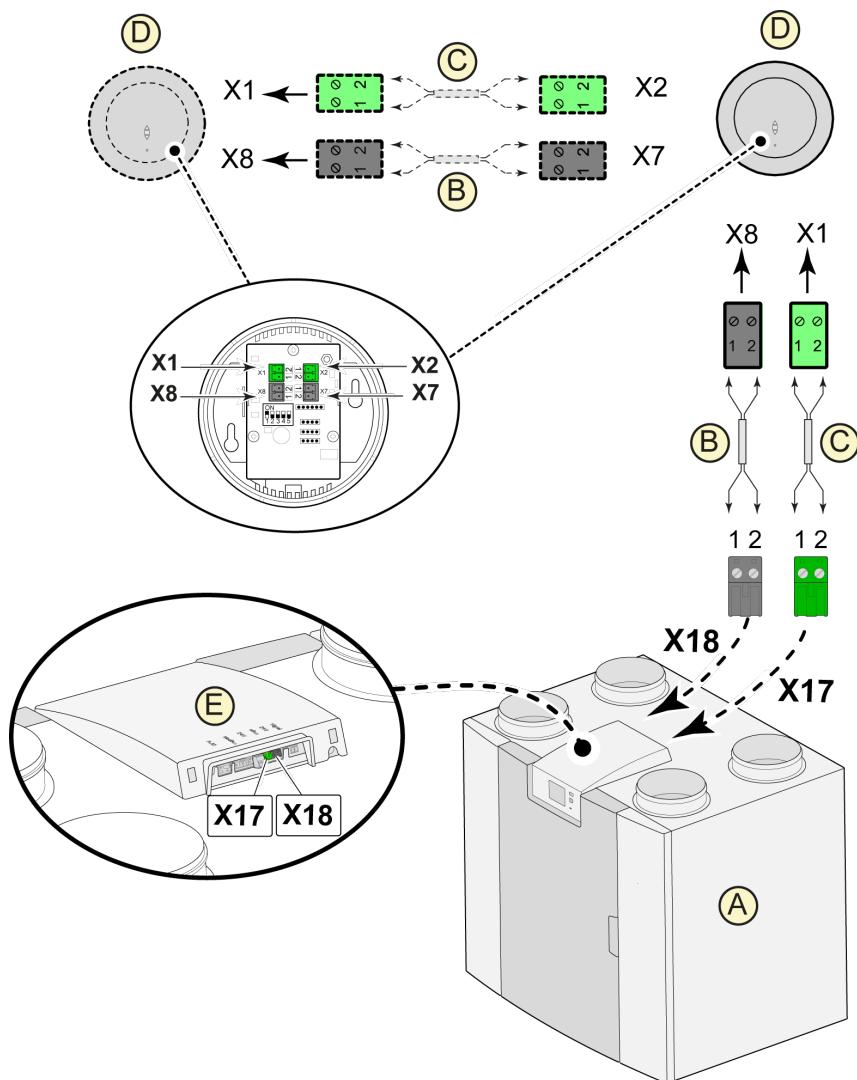

A = Flair 4-0 iekārta

B = divdzīslu vadības kabelis 24 V barošanas avotam (melni savienotāji)

C = divdzīslu vadības kabelis eBus savienojumam (zaļie savienotāji)


D = CO<sub>2</sub> sensora(-i); pievienojiet ne vairāk kā 4

E = savienojums X17 (eBus) un X18 (24V) Flair iekārtai

## 14.7 Pieprasījuma kontrolēta ventilācija 2.0

Ventilācija, kas darbojas pēc nepieciešamības, ļauj pielāgot ventilācijas vajadzības gaisa kvalitātei. Ventilācijas nepieciešamības saskaņošana ar ventilāciju pēc pieprasījumu var notikt divos dažādos veidos, proti, balstoties uz CO<sub>2</sub> mērīumiem vai laika programmu. Šim nolūkam ir piejemami divi atšķirīgi komplekti. Protams, pastāv iespēja arī veikt manuālu vadību ar papildus pieslēgtu dažādu funkciju slēdzi.

Papildinformāciju par ventilācijas 2.0, kas darbojas pēc nepieciešamības, iestatīšanu, darbību un pieslēgšanu skatiet uzstādīšanas instrukcijās, kuras ir piegādātas kopā ar iekārtu, kas darbojas pēc nepieciešamības.

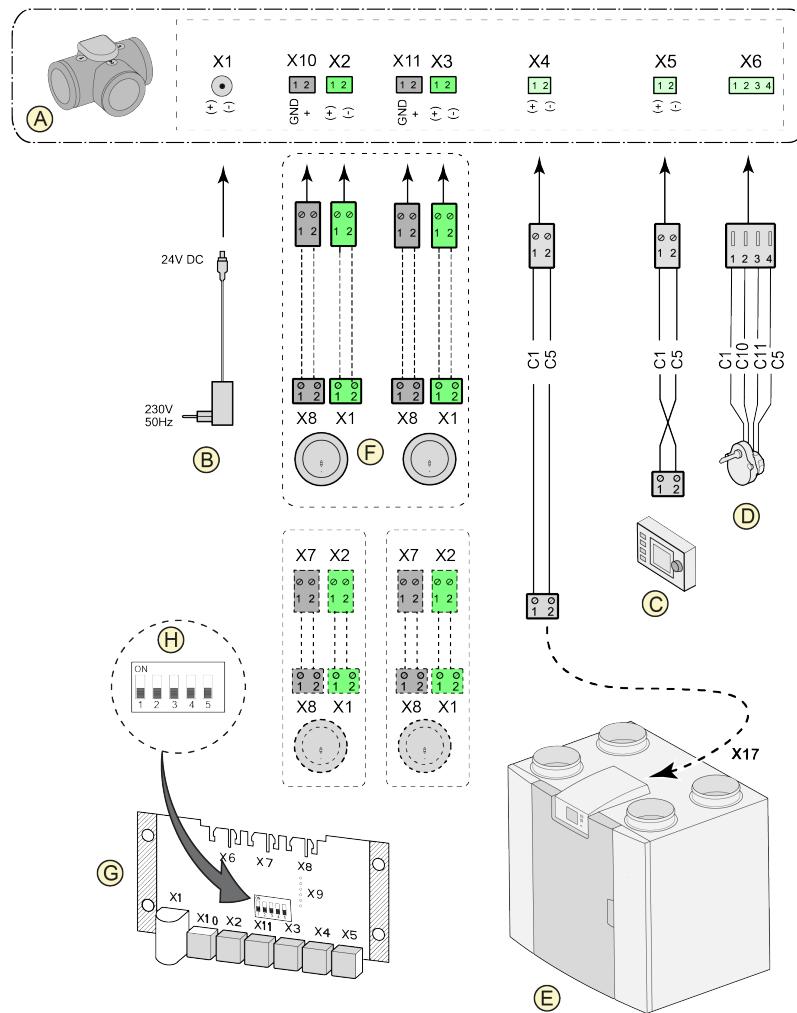

A = Zonas vārstība pieprasījuma vadīta ventilācija

B = Jauda 24 V līdzstrāva

C = Brink Air Control

D = Vārsta motora zonas vārsts

E = EBus savienojums X17 Flair iekārtā

F = CO<sub>2</sub> sensori (piemērojams tikai tad, ja uz pieprasījumu balstīta sistēma ir balstīta uz CO<sub>2</sub>)

G = Uz pieprasījumu vadīta drukātās shēmas plate

H = Gaismas pārslēga iestatījums uz drukātās shēmas plates zonas vārsta

C1 = brūns

C2 = zils

C3 = zaļš/dzeltens

C5 = balts


C10 = dzeltens

C11 = zaļš

## 14.8 Priekšsildītāja savienošana

Pievienojiet priekšsildītāju, kā aprakstīts tālāk. Skatiet arī priekšsildītāja rokasgrāmatu.

- Uzstādīet priekšsildītāju iekārtas āra gaisa kanālā.
- Pievienojiet priekšsildītāja signāla vadu iekārtas savienotājam X17.
- Neuzstādīet priekšsildītāju otrādi!
- Pareizi iestatiet priekšsildītāja DIP slēdžus (G).
- Pareizi iestatiet Flair parametru 5.1.
- Pēc uzstādīšanas pabeigšanas pievienojiet priekšsildītāja strāvas kontaktdakšu ar 230 V.

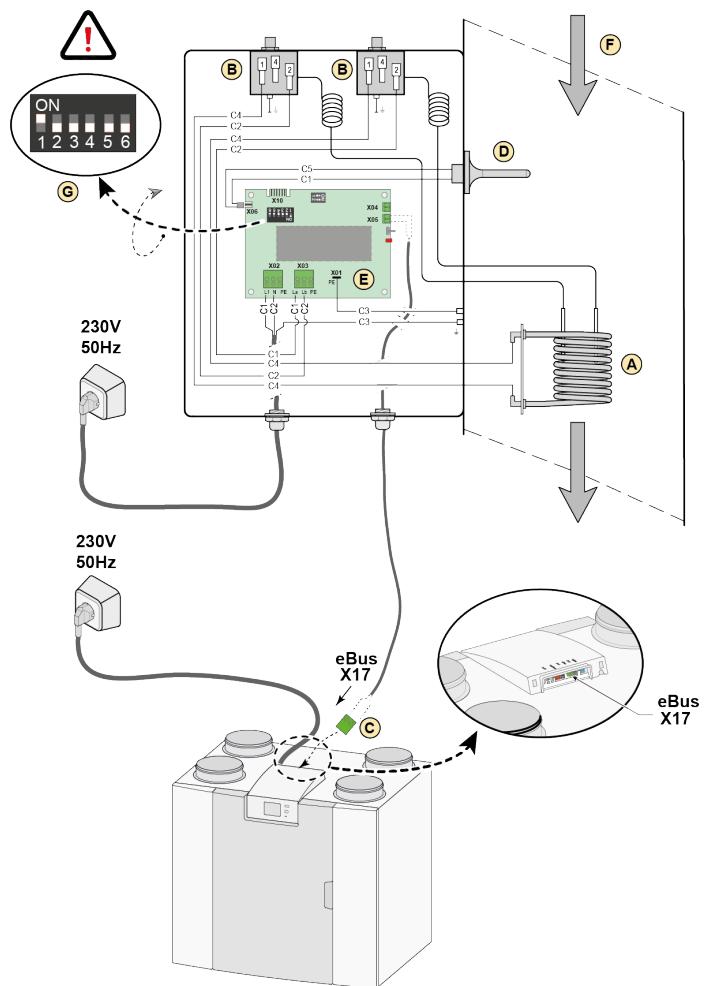

A = Sildīšanas spole

B = Maksimāla drošība ar manuālu atiestatīšanu

C = 2-polu eBus savienojums X17 Flair iekārtā

D = Temperatūras sensors

E = drukātās shēmas plate UVP1

F = Gaisa plūsmas virziens

G = Gaismas pārslēga iestatījums uz Flair priekšsildītāja

C1 = brūns

C2 = zils

C3 = zaļš/dzeltenš

C4 = melns

C5 = balts


## 14.9 Pēcsildītāja savienošana

### **⚠ Bīstami**

Ja tiek izmantots pēcsildītājs, parametra solī 1.1 iestatiet minimālo  $50 \text{ m}^3/\text{h}$ , lai novērstu pārkaršanu.

Pievienojiet pēcsildītāju, kā aprakstīts tālāk. Skatiet arī pēcsildītāja rokasgrāmatu.

- Uzstādiet pēcsildītāju mājas pieplūdes gaisa kanālā.
- Pievienojiet signāla vadu iekārtas savienotājam X17.
- Neuzstādiet pēcsildītāju otrādi.
- Pareizi iestatiet pēcsildītāja DIP slēdžus (G).
- Ierīcē pareizi iestatiet Flair parametrus 5.1 un 5.3.
- Pēc uzstādīšanas pabeigšanas pievienojiet strāvas kontaktdakšu 230 V.

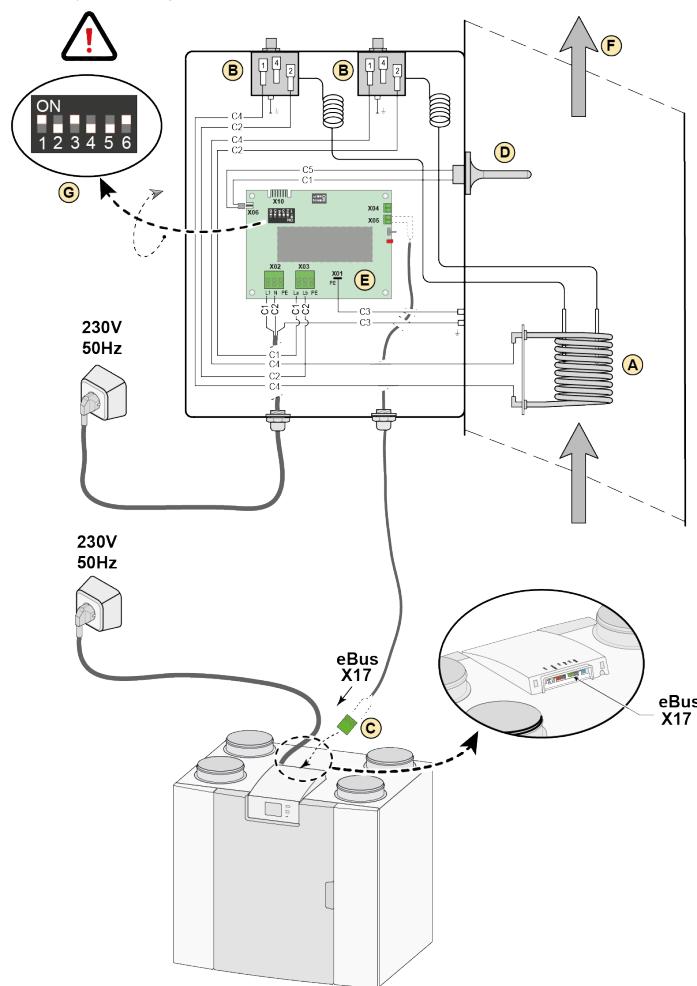

A = Sildīšanas spole

B = Maksimāla drošība ar manuālu atiestatīšanu

C = 2-polu eBus savienojums X17 Flair iekārtā

D = Temperatūras sensors

E = drukātās shēmas plate UVP1

F = Gaisa plūsmas virziens

G = Gaismas pārslēga iestatījums uz Flair pēcsildītāja

C1 = brūns


C2 = zils

C3 = zaļš/dzeltens

C4 = melns

C5 = balts

## 14.10 Geosiltummainīga pievienošana

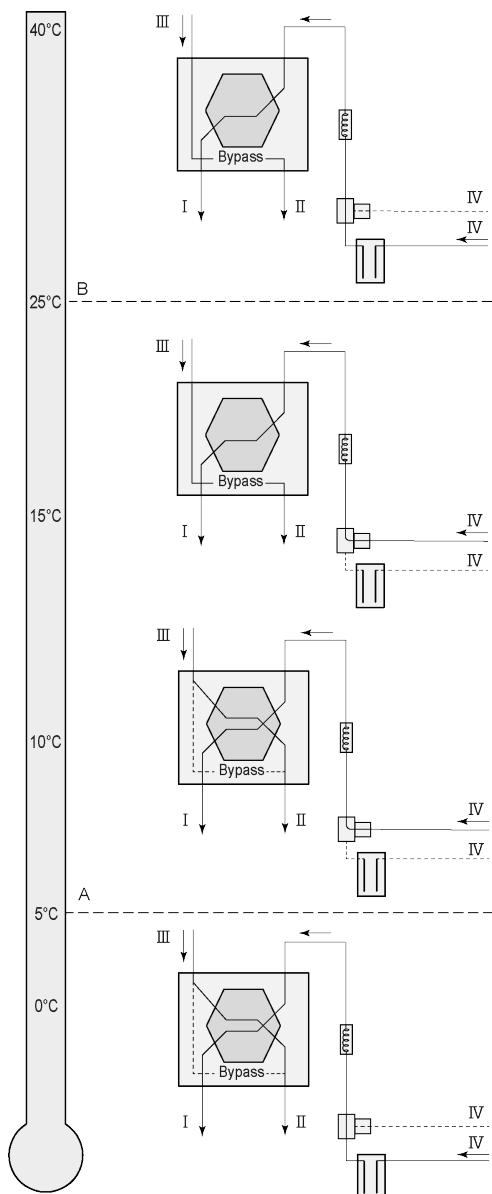

Geosiltummainīgi savienoti ar Flair iekārtu, izmantojot ar Plus drukātās shēmas plati.

Atkarībā no vārsta veida geosiltummainīgi savienoti ar citu Plus drukātās shēmas plates savienojumu:

X10 Nr. 1 un 2 — releja 1. izvads (rūpnīcas iestatījums)

X11 Nr. 1 un 2 — releja 2. izvads

X14 Nr. 1 un 2 — analogais 1. izvads (0 – 10 V)

X15 Nr. 1 un 2 — analogais 2. izvads (0 – 10 V)

Savienojiet āra temperatūras sensoru ar Nr. 1 un Nr. 2 no 2 polu savienotāja X-16.

A = min. temperatūra

B = maks. temperatūra

I = uz ēku

II = uz ārpusi

III = no mājokļa


IV = no ārpuses

Izmantojot geosiltummainīgi, Flair parametrs 11.1 ir jāmaiņa no "OFF" (izslēgts) uz "ON" (leslēgts).

Parametrs	Apraksts	Rūpnīcā veiktais iestatījums	Diapazons
11.1	Ieslēgšana un izslēgšana	Izsl.	Ieslēgt/izslēgt
11.2	Slēdža 1. temperatūra	5 °C	0,0 °C/10,0 °C
11.3	Slēdža 2. temperatūra	25 °C	15,0 °C/40,0 °C
11.4	Režīma vārsta 10 voltu vadība	Aizvērtā	Atvērts/aizvērts
11.5	Vārsta vadība	Releja 1. izvads Analogais 1. izvads / analogais 2. izvads	Releja 1. izvads / releja 2. izvads Analogais 1. izvads / analogais 2. izvads

# 15 Apkopes daļas

## 15.1 Exploded view

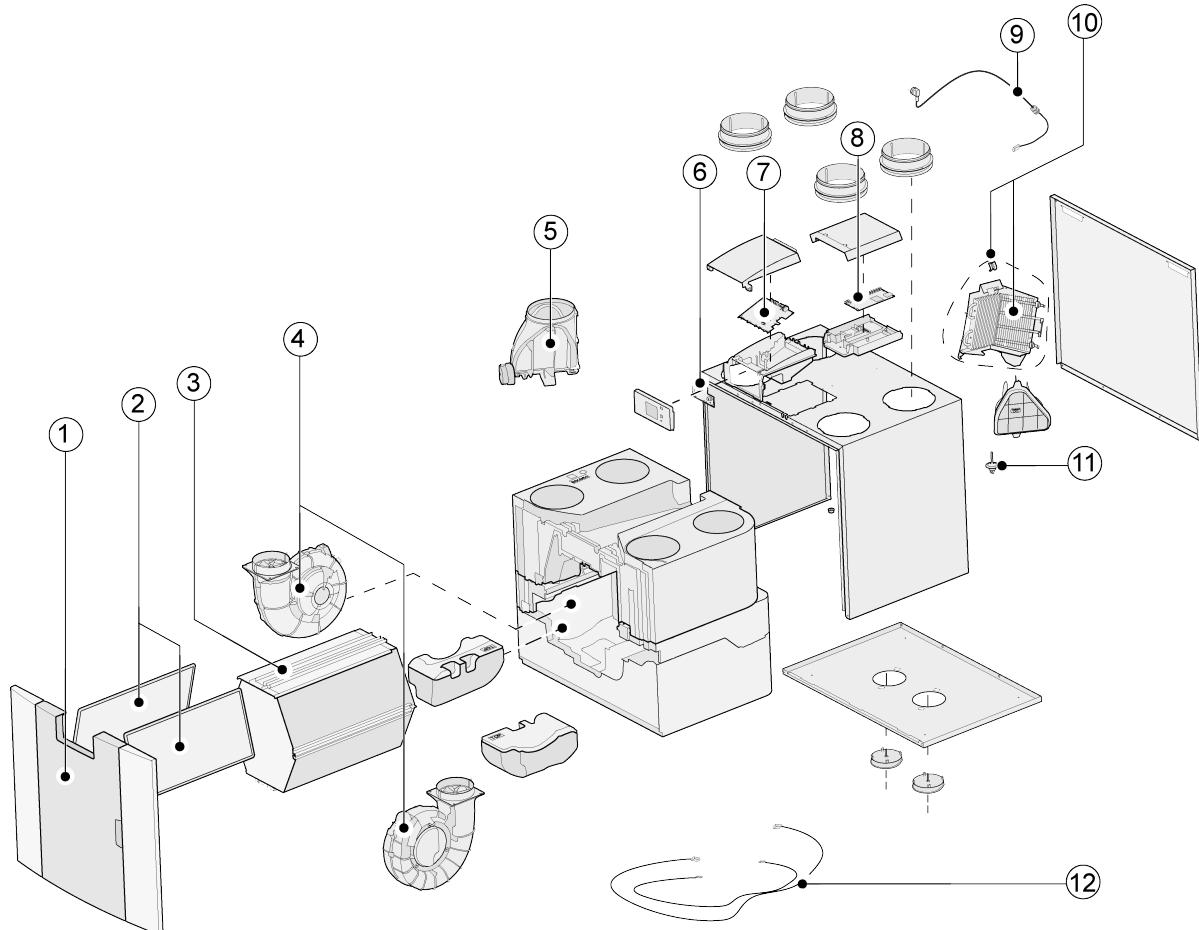

### Bīstami

Barošanas kabelis ir aprīkots ar drukātās shēmas plates savienotāju. Mainot to, vienmēr pasūtiet nomaiņas tīkla kabeli no Brink.

**Lai izvairītos no bīstamām situācijām, bojātu galveno pieslēgumu elektrotīklam jānomaina tikai kvalificētam speciālistam.**

## 15.2 Apkopes preces

Nr.	Preces apraksts	Preces kods
1	Priekšējais panelis pabeigts	532763
2	Filtri (2 vienības) ISO Coarse 60 %	532716
3	Entalpijas siltummainis	532710
4	Ventilators (1 vienība)	532759
5	Pilns apvadvārststs ar motoru	532760
6	Displeja drukātās shēmas plate	532752
7	Ierīces, kas ražotas <b>pirms 01-01-2023</b> : Basic drukātās shēmas plate UWA2-B + displeja	532750
	Ierīces, kas ražotas <b>pēc 01-01-2023</b> : Basic drukātās shēmas plate UWA2-B	532966
8	Plus drukātās shēmas plate U(pieejama tikai Plus versijai)	532751
9	Kontaktdakša un kabelis 230 V	532756
10	Iekšējais priekšsildītājs, iesk. maksimālu drošību	532761
11	Temperatūras sensors NTC 10K	531775
12	Kabeļu komplekts	532767

## 15.3 Apkopes daļu pasūtīšana

Pasūtot rezerves daļas, papildus preces koda numuram (skatiet shematisko attēlojumu) norādīet siltuma reģenerācijas iekārtas tipu, sērijas numuru, izgatavošanas gadu un daļas nosaukumu.



### Piezīme

Iekārtas tips, sērijas numurs un izgatavošanas gads ir norādīts uz identifikācijas plāksnes aiz iekārtas plastmasas priekšējā paneļa.

Piemērs	
Iekārtas veids	Flair -2-450/600
Sērijas numurs	430012220201
Izgatavošanas gads	2024
Daļa	Ventilators
Preces kods	532759
Daudzums	1

# 16 Iestatījumi

## 16.1 Vērtību iestatīšana standarta iekārtai

Flair iekārta **bez** Plus drukātās shēmas plates.

Soļa Nr.	Apraksts	Rūpničas iestatījumi	Iestatījumu diapazons	Komentārs
<b>1</b>	<b>Caurplūde</b>			
1.1	Gaisa caurplūdes iestatījums 0	50 m <sup>3</sup> /h	O vai pielāgojams no 50 m <sup>3</sup> /h līdz 325 m <sup>3</sup> /h (nekad augstāk par soli Nr. 1.2.)	Vērtība tiek aprēķināta iepriekš iestatītajai caurplūdei, skatiet ekrānu
1.2.	Gaisa caurplūdes iestatījums 1	100 m <sup>3</sup> /h	Pielāgojams no 50 m <sup>3</sup> /h līdz 325 m <sup>3</sup> /h (ne augstāk par soli Nr. 1.3. vai zemāk par soli Nr. 1.1.)	
1.3.	Gaisa caurplūdes iestatījums 2	150 m <sup>3</sup> /h	Pielāgojams no 50 m <sup>3</sup> /h līdz 325 m <sup>3</sup> /h (ne augstāk par soli Nr. 1.4. vai zemāk par soli Nr. 1.2.)	
1.4.	Gaisa caurplūdes iestatījums 3	250 m <sup>3</sup> /h	Pielāgojams no 50 m <sup>3</sup> /h līdz 325 m <sup>3</sup> /h (ne zemāk par soli Nr. 1.3.)	
1.5.	Pielāujams disbalanss	Jā	Jā/nē	
1.6	Disbalanss (kamīns ar atklātu uguni)	0%	0 %/+20 %	
1.7	Pieplūdes kompensācija	0%	-15 %/+15 % ventilatora iestatījums	Vērtība tiek aprēķināta iepriekš iestatītajai caurplūdei, skatiet ekrānu
1.8	Izplūdes kompensācija	0%	-15 %/+15 % ventilatora iestatījums	
1,19	Ventilatora noklusējuma iestatījums	1	0 vai 1	
<b>2</b>	<b>Apvads</b>			
2.1	Apvada režīms	Automātisks	- Automātisks - Apvads aizvērts - Apvads atvērts	
2.2	Apvada temperatūra no ēkas	24 °C	15 °C/35 °C	
2.3	Apvada temperatūra no āra	10 °C	7 °C/15 °C	
2.4	Apvada histerēze	2 °C	0 °C/5 °C	
2.5	Apvada maksimālās darbības režīms	Izsl.	Ieslēgt/izslēgt	
2.6	Ventilatora iestatījums apvada maksimālajai darbībai	3	0/3	
<b>3</b>	<b>Aizsardzība pret sasašanu</b>			
3.1	Sala temperatūra	0 °C	-1,5 °C/1,5 °C	
3.2	Minimālā ieplūdes temperatūra	10 °C	7 °C/17 °C	
<b>4</b>	<b>Filtrā ziņojums</b>			

<b>Soļa Nr.</b>	<b>Apraksts</b>	<b>Rūpnīcas iestatījumi</b>	<b>Iestatījumu diapazons</b>		<b>Komentārs</b>
4.1	Dienu skaits līdz filtra ziņojumam	90	1/365 dienas		
4.2	Filtra vedēja palaišana	Nē	Jā/nē		
4.3	Filtra atiestatīšana	Nē	Jā/nē		
<b>5</b>	<b>Ārējs sildītājs</b>				
5.1	Ieslēgts un izslēgts priekšsildītājs	Izsl.	Ieslēgt/izslēgt		
5.2	Ieslēgts un izslēgts pēcsildītājs	Izsl.	Ieslēgt/izslēgt		
5.3	Pēcsildītāja temperatūra	21 °C	15 °C/30 °C		
<b>6</b>	<b>CO<sub>2</sub> sensors</b>				
6.1.	Sensora eBus CO <sub>2</sub> izslēgšana un ieslēgšana	Izsl.	Ieslēgt/izslēgt		
6.2	Min. PPM eBus CO <sub>2</sub> 1. sensors	400 PPM	400 – 2000 PPM		
6.3.	Maks. PPM eBus CO <sub>2</sub> 1. sensors	1200 PPM			
6.4.	Min. PPM eBus CO <sub>2</sub> 2. sensors	400 PPM			
6.5.	Maks. PPM eBus CO <sub>2</sub> 2. sensors	1200 PPM			
6.6.	Min. PPM eBus CO <sub>2</sub> 3. sensors	400 PPM			
6.7.	Maks. PPM eBus CO <sub>2</sub> 3. sensors	1200 PPM			
6.8.	Min. PPM eBus CO <sub>2</sub> 4. sensors	400 PPM			
6.9.	Maks. PPM eBus CO <sub>2</sub> 4. sensors	1200 PPM			
<b>7</b>	<b>Mitruma sensors</b>				
7.1.	Mitruma sensora ieslēgšana un izslēgšana	Izsl.	Ieslēgt/izslēgt		
7.2.	Mitruma sensora jutīgums	0	+2 = visjutīgākais 0 = pamata iestatījums -2 = vismazāk jutīgais		
<b>8</b>	<b>Kaskāde</b>				
8.1	Iekārtas iestatījums	0 (galvenā)	0/9 (0=galvenā; 1 t/m 9 = sekotāja 1 t/m sekotāja 9)		
<b>12</b>	<b>Centrālapkure + siltuma reģenerācija</b>				
12.1	Statuss	Izsl.	Ieslēgt/izslēgt		
<b>13</b>	<b>Tīkls</b>				
13.1	Iestatiet WiFi tīklu				
13.2.	Reģistrēties Brink Home				Ievadiet paroli

<b>Soļa Nr.</b>	<b>Apraksts</b>	<b>Rūpīcas iestatījumi</b>	<b>Iestatījumu diapazons</b>	<b>Komentārs</b>
13.3.	IP adrese Noklusējuma vārteja Apakštīkla maska Primārais DNS Sekundārais DNS Nosaukums Home modulis Galamērķa serveris-IP Galamērķa servera ports			
13.4.	Papildu tīkla iestatījumi			Mainiet mērķa servera IP un galamērķa servera portu.
13.5.	Atiestatiet tīkla iestatījumus	Izsl.	Ieslēgt/izslēgt	Notīriet visus iestatījumus un atgriezieties pie noklusējuma iestatījumiem.
<b>14</b>	<b>Komunikācija</b>			
14.1	Kopnes savienojuma veids	ModBus	Izslēgts / ModBus/ Iekšējā kopne	
14.2.	Sekotāja adrese	20	1-247	Modbus vajadzībām
14.3	Bodu ātrums	19k2	1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19k2 / 38k4 / 56k / 115k2	Modbus vajadzībām
14.4	Paritāte	Pāra	Nē/pāra/nepāra	Modbus vajadzībām
<b>15</b>	<b>Iekārtas iestatījumi</b>			
15.1	Valoda	Angļu	Angļu/vācu/franču/holandiešu/lietuviešu/dāņu/itāliešu/poļu/spāņu/rumānu/slovāku/slovēņu/igauņu/norvēģu/čehu/ungāru/latviešu	
15.2	Datuma formāts	dd-mm-yyyy	dd-mm-yyyy / mm-dd-yyyy	
15.3	Datums			
15.4	Laika formāts	24 h	12 h/24 h	
15.5	Laiks			
15.8	Displejs	Nē	Jā/nē	Displejs pusstundu ir aktīvs kā dažādu pozīciju slēdzis. Ja izvēlēts "Jā", tad skārienekrāns tiek pastāvīgi iestatīts kā dažādu pozīciju slēdzis.
15.9	Atpakaļ uz rūpīcas iestatījumiem	Nē	Jā/nē	
15.10	Ventilatora pozīcijas vednis	Nē	Jā/nē	
<b>16</b>	<b>Signāla izvade</b>			
16.1	Signāla izvade	Ārējais kontakts 24 V	Izslēgts / Tikai filtra stāvoklis / Tikai klūdas stāvoklis / Filtrs un klūdas stāvoklis/ Ārējais kontakt	Savienotājs X19

<b>Soļa Nr.</b>	<b>Apraksts</b>	<b>Rūpnīcas iestatījumi</b>	<b>Iestatījumu diapazons</b>	<b>Komentārs</b>
<b>17</b>	<b>Gaidstāve</b>			
17.1	Iekārtas izslēgšana	Nē	Jā/nē	

## 16.2 lekārtas vērtību iestatīšana ar Plus drukātās shēmas plati

Flair iekārta **ar** Plus drukātās shēmas plati.

Soļa Nr.	Apraksts	Rūpnīcas iestatījumi	Iestatījumu diapazons	Komentārs
<b>9</b>	<b>Slēdža kontakti</b>			
9.1	1. kontakta pievienošana vai atvienošana	Pievienošana	Pievienošana/atvienošana	
9.2	Slēdža kontakta 1. vadība	Izsl.	Izslēgts Ieslēgts Atbilst gaisa apvada nosacījumiem Atvērts apvadvārst Atvērts ārējais vārsts	
9.3	1. kontakts Ieplūdes ventilatora darbība	Ventilators izslēgts	Ventilators izslēgts Ventilators darbojas pie absolūtā minimuma Ventilators iestatījumā 1 Ventilators iestatījumā 2 Ventilators iestatījumā 3 Ventilators 0. solī Ventilators saskaņā ar dažādu pozīciju slēdzi Ventilators darbojas pie absolūtā maksimuma Nenotiek ieplūdes ventilatora vadība	
9.4	1. kontakts Izplūdes ventilatora darbība	Ventilators izslēgts	Ventilators izslēgts Ventilators darbojas pie absolūtā minimuma Ventilators iestatījumā 1 Ventilators iestatījumā 2 Ventilators iestatījumā 3 Ventilators 0. solī Ventilators saskaņā ar dažādu pozīciju slēdzi Ventilators darbojas pie absolūtā maksimuma Nenotiek izplūdes ventilatora vadība	
9.5	2. kontakta pievienošana vai atvienošana	Pievienošana	Pievienošana/atvienošana	
9.6	Slēdža kontakta 2. vadība	Izsl.	Izslēgts Ieslēgts Atbilst gaisa apvada nosacījumiem Atvērts apvadvārst Atvērts ārējais vārsts	

<b>Soļa Nr.</b>	<b>Apraksts</b>	<b>Rūpnīcas iestatījumi</b>	<b>Iestatījumu diapazons</b>	<b>Komentārs</b>
9,7	2. kontakts Ieplūdes ventilatora darbība	Ventilators izslēgts	Ventilators izslēgts Ventilators darbojas pie absolūtā minima Ventilators iestatījumā 1 Ventilators iestatījumā 2 Ventilators iestatījumā 3 Ventilators 0. solī Ventilators saskaņā ar dažādu pozīciju slēdzi Ventilators darbojas pie absolūtā maksimuma Nenotiek ieplūdes ventilatora vadība	
9,8	2. kontakts Izplūdes ventilatora darbība	Ventilators izslēgts	Ventilators izslēgts Ventilators darbojas pie absolūtā minima Ventilators iestatījumā 1 Ventilators iestatījumā 2 Ventilators iestatījumā 3 Ventilators 0. solī Ventilators saskaņā ar dažādu pozīciju slēdzi Ventilators darbojas pie absolūtā maksimuma Nenotiek izplūdes ventilatora vadība	
<b>10</b>	<b>0-10 V.</b>			
10,1	1. ievades režīms	Izsl.	Ieslēgt/izslēgt	
10,2	1. minimālais ievades spriegums	0 V	0V / 10V	Savienotājs X-12
10,3	1. maksimālais ievades spriegums	10 V	0V / 10V	
10,4	2. ievades režīms	Izsl.	Ieslēgt/izslēgt	
10,5	2. minimālais ievades spriegums	0 V	0V / 10V	Savienotājs X-13
10,6	2. maksimālais ievades spriegums	10 V	0V / 10V	
<b>11</b>	<b>Siltumsūknis</b>			
11,1	Ieslēgšana un izslēgšana	Izsl.	Ieslēgt/izslēgt	
11,2	Slēdža 1. temperatūra	5 °C	0,0 °C/10,0 °C	
11,3	Slēdža 2. temperatūra	25 °C	15,0 °C/40,0 °C	
11,4	Režīma vārsta 24 voltu vadība	Aizvērtā	Atvērts/aizvērts	
11,5	Vārsta vadība	Releja 1. izvads	Releja 1. izvads / Releja 2. izvads/ Analogais 1. izvads / Analogais 2. izvads	

# 17 Conformity declaration

Šī atbilstības deklarācija ir izdota tikai un vienīgi ražotāja atbildībā.

**Ražotājs:** **Brink Climate Systems B.V.**

**Adrese:** **P.O. box 11  
NL-7950 AA, Staphorst, The Netherlands**

**Izstrādājums:** **Flair 325 Enthalpy  
Flair 325 Enthalpy Plus**

Augstāk aprakstītais izstrādājums atbilst šādos dokumentos minētajām prasībām:

- ◆ 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
- ◆ 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
- ◆ 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
- ◆ 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
- ◆ RoHS 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)

Iepriekš aprakstītais produkts ir pārbaudīts saskaņā ar šādiem standartiem:

- ◆ EN IEC 55014-1: 2021
- ◆ EN IEC 55014-2: 2021
- ◆ EN IEC 61000-3-2: 2019 + A1:2021
- ◆ EN 61000-3-3: 2013 + A1:201 + A2:2021
- ◆ EN 60335-1: 2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021
- ◆ EN 60335-2-40: 2003 + A11:2004 + A12:2005 + AC:2006 + A1:2006 + A2:2009 + AC:2010 + A13:2012
- ◆ EN 62233: 2008 + AC:2008

Staphorst, 07-06-2023

A. Hans  
*Directors*

# 18 ERP vērtības

Flair 325 Enthalpy tehnisko datu lapa atbilstoši ekodizaina (ErP) direktīvai Nr. 1254/2014 (IV pielikums)					
Ražotājs:		Brink Climate Systems B.V.			
Modelis:		Flair 325 Enthalpy			
Klimata zona	Vadības veids	IEP vērtība kWh/m <sup>2</sup> /a	IEP klase	Gada elektrības patēriņš (GEP) kWh	Gada apsildes ietaupījums (GAI) kWh
Vidēji	Manuāla	-38,82	A	220	4365
	vadība pēc pulksteņa	-39,51	A	203	4392
	1 sensors (RV/CO <sub>2</sub> /VOC)	-40,84	A	172	4446
	2 vai vairāki sensori (RV/CO <sub>2</sub> /VOC)	-43,22	A+	119	4553
Auksta	manuāli	-75,19	A+	757	8540
	vadība pēc pulksteņa	-76,14	A+	740	8592
	1 sensors (RV/CO <sub>2</sub> /VOC)	-77,98	A+	709	8697
	2 vai vairāki sensori (RV/CO <sub>2</sub> /VOC)	-81,39	A+	656	8906
Karsta	manuāli	-15,35	E	175	1974
	vadība pēc pulksteņa	-15,90	E	158	1986
	1 sensors (RV/CO <sub>2</sub> /VOC)	-16,93	E	127	2010
	2 vai vairāki sensori (RV/CO <sub>2</sub> /VOC)	-18,73	E	74	2059
Ventilācijas iekārtas veids:		Sabalansēta dzīvojamā telpu ventilācijas iekārta ar siltuma reģenerāciju			
Ventilators:		EC — ventilators ar bezpakāpju maiņas vadību			
Siltummaiņa veids:		Rekuperācijas plastmasas pretplūsmas siltummainis			
Termiskais lietderības koeficients:		83%			
Maksimālā caurplūde:		325 m <sup>3</sup> /h			
Maksimālā nominālā jauda:		145 W			
Skaņas jaudas līmenis Lw:		41 dB(A)			
Atskaites caurplūde:		228m <sup>3</sup> /h			
Atskaites spiediens:		50 Pa			
Īpatnējā ieejas jauda (I <sub>ij</sub> ):		0,14 Wh/m <sup>3</sup>			
Vadības faktors:		1,0 kombinācijā ar dažādu funkciju slēdzi 0,95 kombinācijā ar vadību pēc pulksteņa 0,85 kombinācijā ar 1 sensoru 0,65 kombinācijā ar 2 vai vairāk sensoriem			
Noplūde*	Iekšējā	1,3 %			
	Ārējs	1,4 %			
Netrā filtra norādes pozīcija:		Ierīces displejā / uz dažādu funkciju slēdža (gaismas diode) / uz Brink Air Control. <b>Uzmanību!</b> Optimālas energoefektivitātes un pareizas darbības nolūkā filtrs ir regulāri jāpārbauda, jātīra un jānomaina.			
Interneta adrese salikšanas pamācībai:		<a href="http://www.brinkclimatesystems.nl/nl-nl/professionals">http://www.brinkclimatesystems.nl/nl-nl/professionals</a>			
Apvads:		Jā, 100 % apvads			

\* Mērījumus veicis TZWL atbilstoši standartam EN 13141-7

Klasifikācija no 2016. gada 1. janvāra	
ĪEP klase („vidējā klimata josla”)	ĪEP vērtība kWh/m <sup>2</sup> /a
A+ (visefektīvākā)	ĪEP < -42
A	-42 ≤ ĪEP < -34
B	-34 ≤ ĪEP < -26
C	-26 ≤ ĪEP < -23
D	-23 ≤ ĪEP < -20
G (visneefektīvākā)	-20 ≤ ĪEP < -10

# 19 Atkārtota izmantošana un utilizēšana



Nekad neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem!

Saskaņā ar Atkritumu likvidēšanas likumu šādas sastāvdaļas ir jālikvidē un jāpārstrādā videi nekaitīgā veidā, izmantojot atbilstošus savākšanas punktus:

- Vecā ierīce
- Nodiluma daļas
- Bojātas sastāvdaļas
- Elektriskie vai elektroniskie lūžņi
- Videi bīstami šķidrumi un eļļas

Vidi saudzējoša utilizācija un pārstrāde nozīmē, ka materiāli tiek šķiroti grupās, lai pēc iespējas vairākizejmateriālus varētu lietot atkārtoti un vides piesārņojums būtu iespējamī zems.

1. Kartona iepakojumu, atkārtoti izmantojamas plastmasas un plastmasas pildvielas utilizējiet vidisaudzējošā veidā atbilstošajos atkritumu savākšanas punktos vai pārstrādes uzņēmumos.
2. Ievērojiet attiecīgās valsts vai vietējos noteikumus.





**BRINK**

Air for life

**Brink Climate Systems B.V.**

Wethouder Wassebaliestraat 8, NL-7951SN Staphorst

T.: +31 (0) 522 46 99 44

E.: [info@brinkclimatesystems.nl](mailto:info@brinkclimatesystems.nl)

[www.brinkclimatesystems.nl](http://www.brinkclimatesystems.nl)