




Montavimo instrukcija


Flair Enthalpy šilumokaitis
Lietuviškai

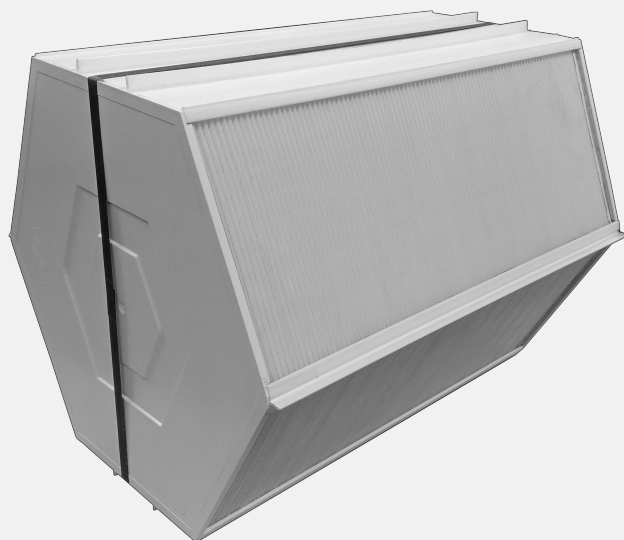


Air for Life

Flair Enthalpy šilumokaitis montavimas


1

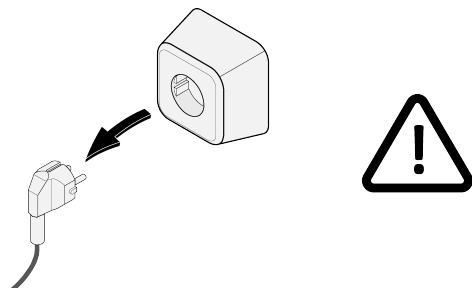



2

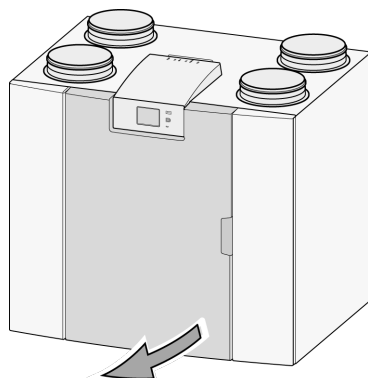



3

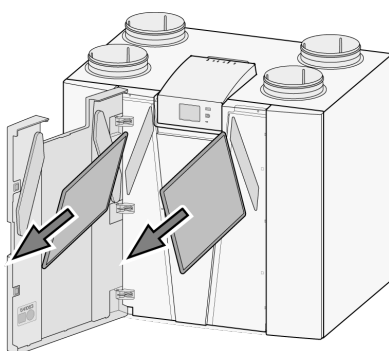

4

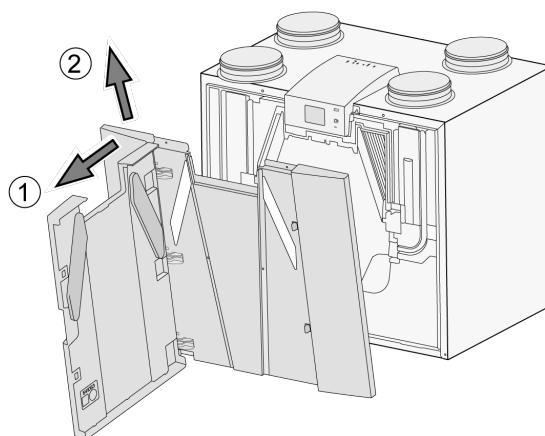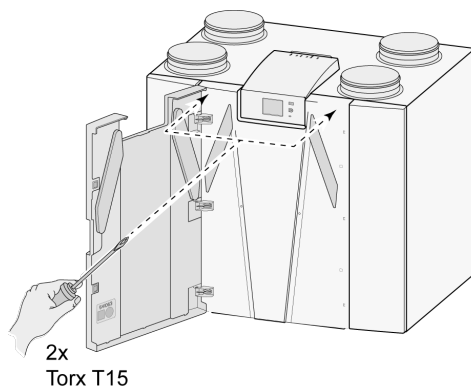


5

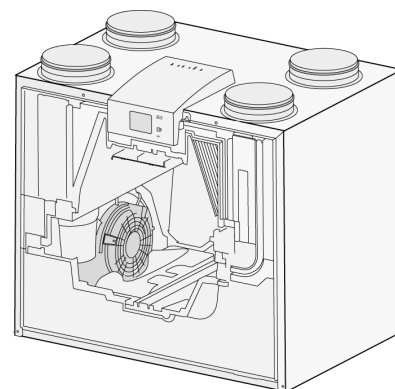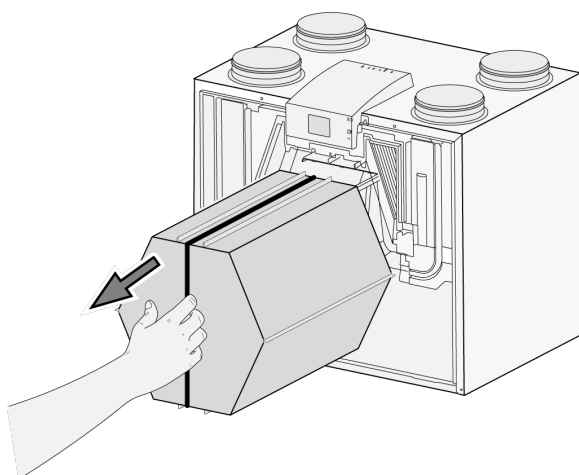



6

Padėkite entalpijos šilumokaitis į prietaisą.

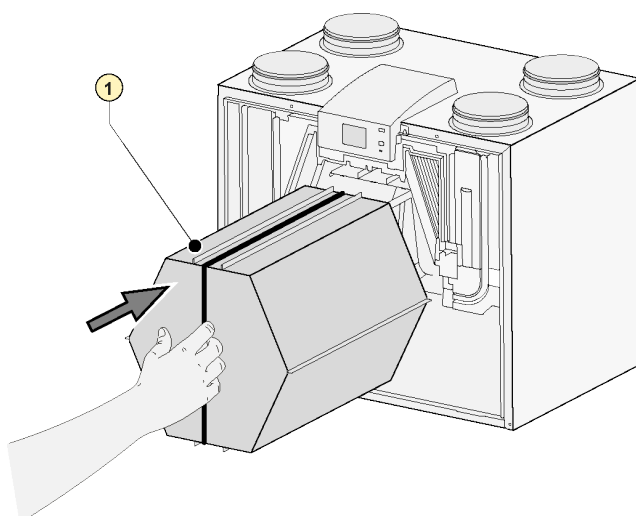


1 = Enthalpy šilumokaitis
Detalės kodas: 532710


7

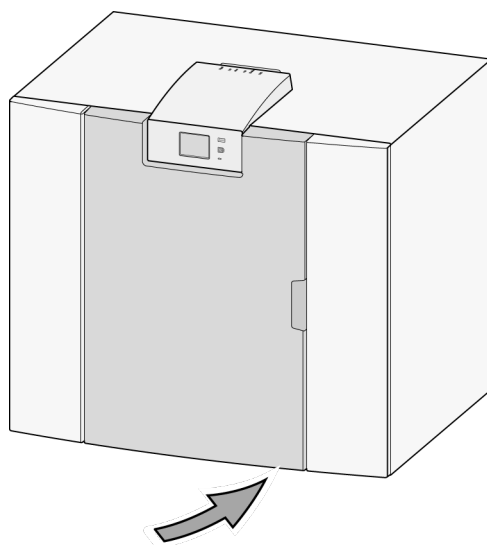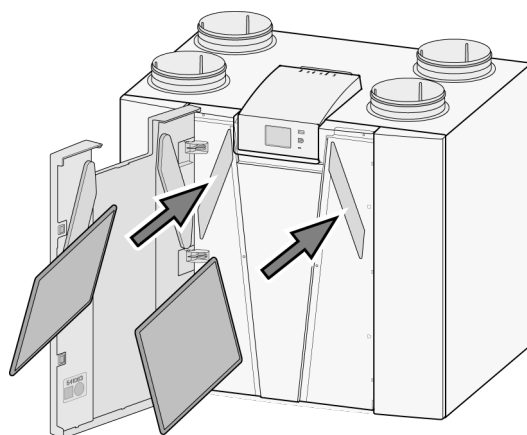

- 8** A = Pašalinkite kondensato išleidimą.
B = Uždarykite kondensato išleidimo angą pridedamu dangteliu.

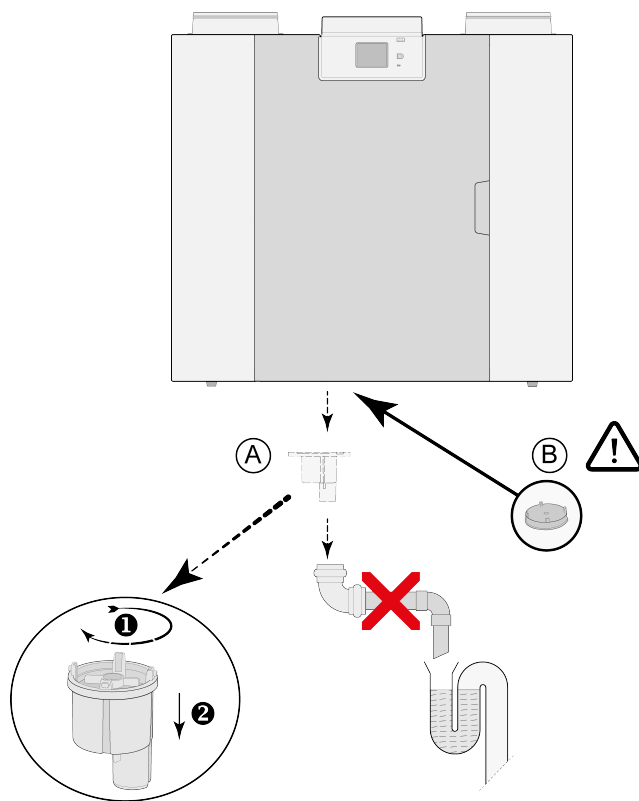

9

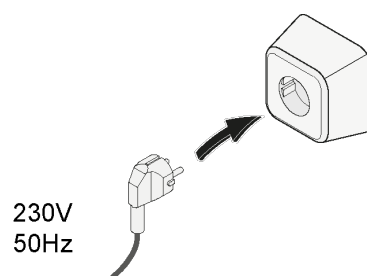



Brink Climate Systems BV
P.O. Box 11 NL-7950AA Staphorst
T +31 (0) 522 46 99 44

E info@brinkclimatesystems.com
www.brinkclimatesystems.com
www.brinkairforlife.com