



Air for life

Montavimo Instrukcija


šilumokaitis Flair enthalpie

Lietuvių




Flair Enthalpy šilumokaitis montavimas (Flair 325 žemiau pateikiamas pavyzdys)


1

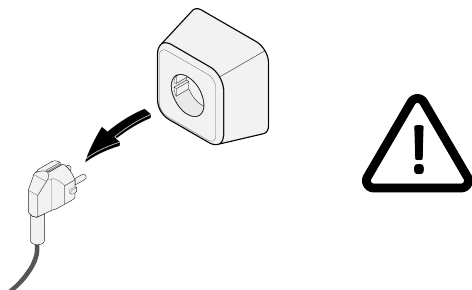



2

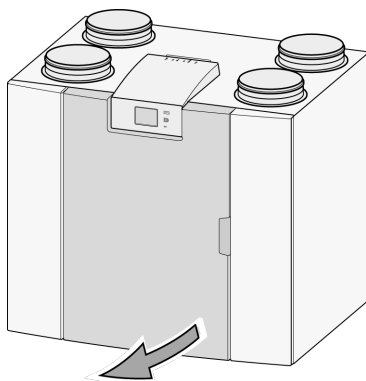



3

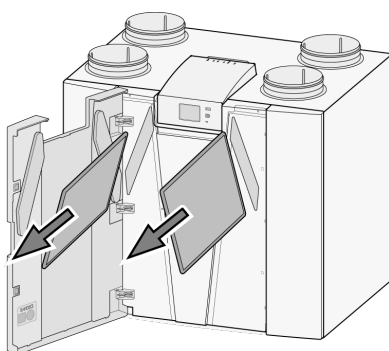

4

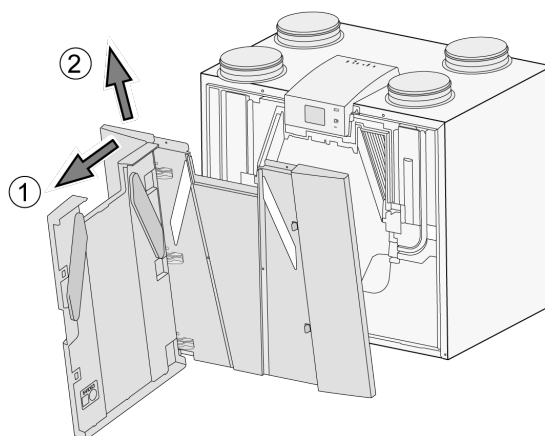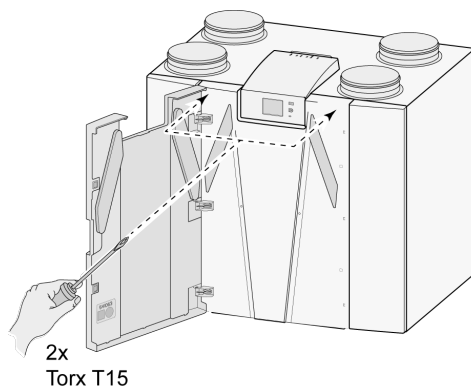


5

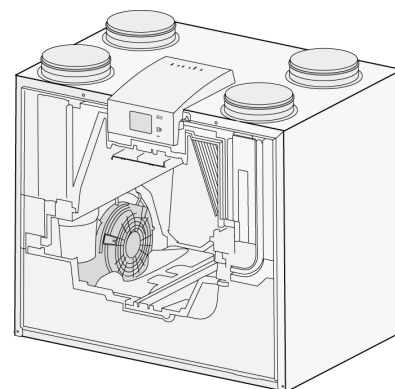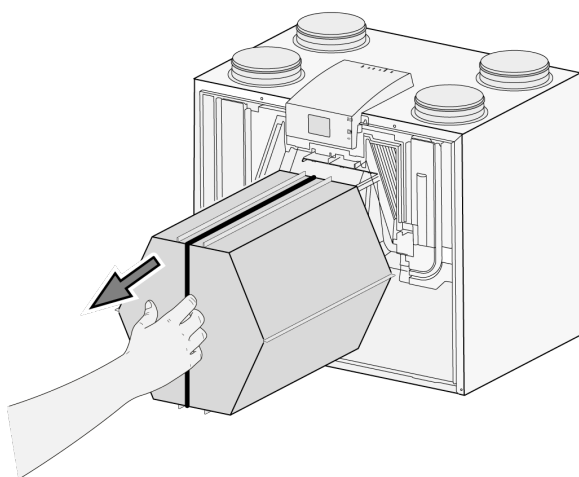

6

Padėkite entalpijos šilumokaitis į prietaisą.


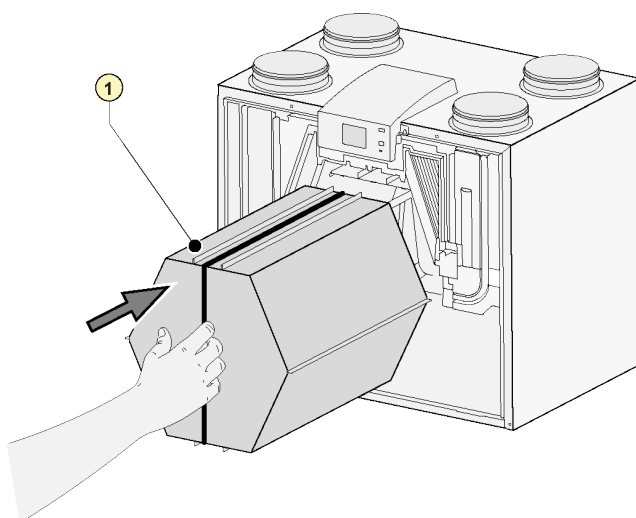


1 = Enthalpy šilumokaitis
(Flair 200 ir 225 straipsnio
kodas: 532748)


(Flair 300, 325 ir 400 straipsnio
kodas: 532710)

(Flair 450 ir 600 straipsnio
kodas: 532962)


7

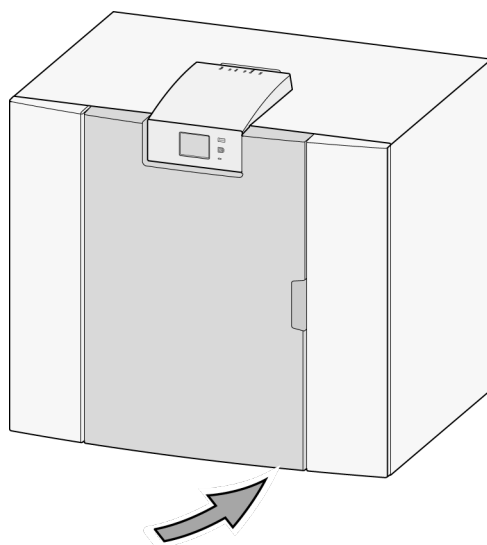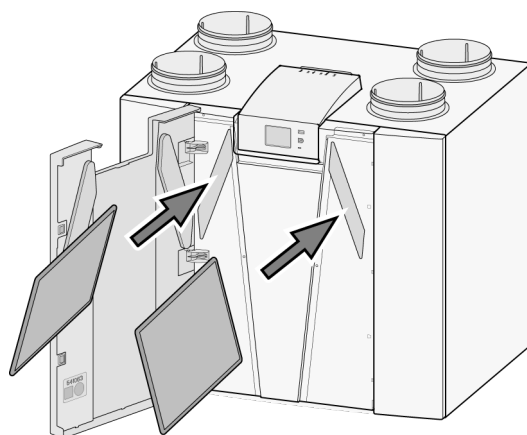

- 8** A = Pašalinkite kondensato išleidimą.
B = Uždarykite kondensato išleidimo angą pridedamu dangteliu.

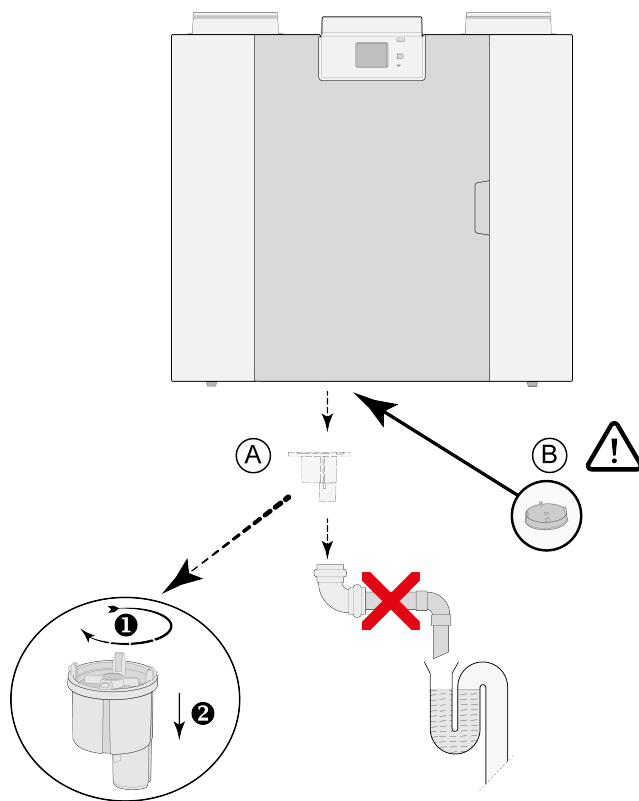

9

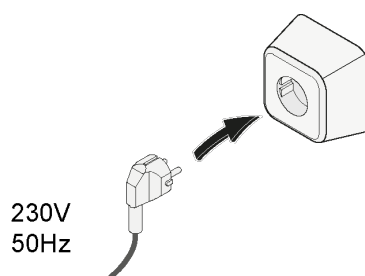

Brink Climate Systems B.V.

Wethouder Wassebaliestraat 8, NL-7951SN Staphorst

T: +31 (0) 522 46 99 44

E: info@brinkclimatesystems.nl

www.brinkclimatesystems.nl