



Air for life

uzstādīšanas instrukcijas


Flair siltummainis Enthalpie

Latviešu




Stiprinājumi Flair entalpijas siltummainis (Flair 325 zemāk izmantot kā piemēru)


1

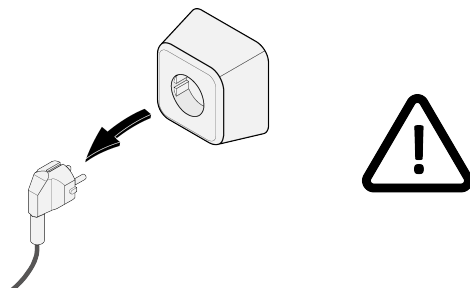



2

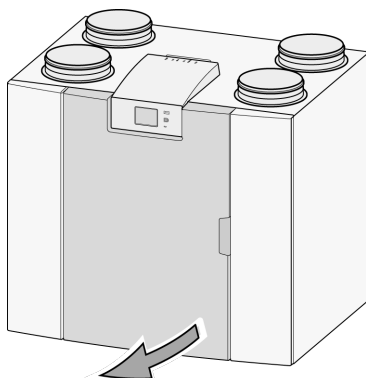



3

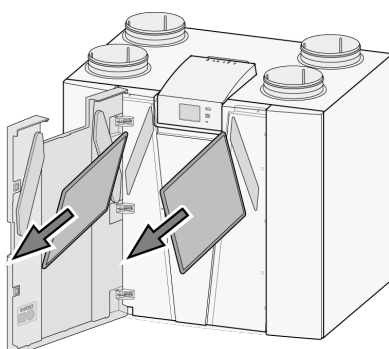

4

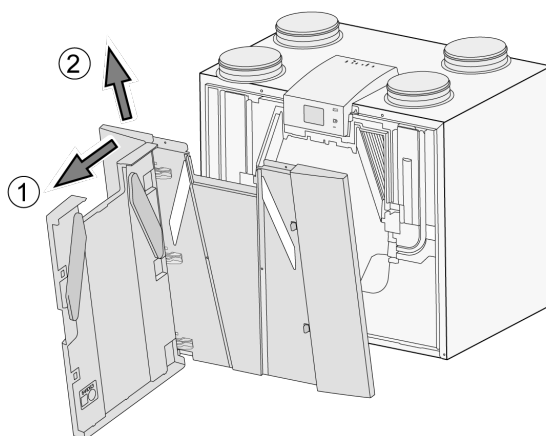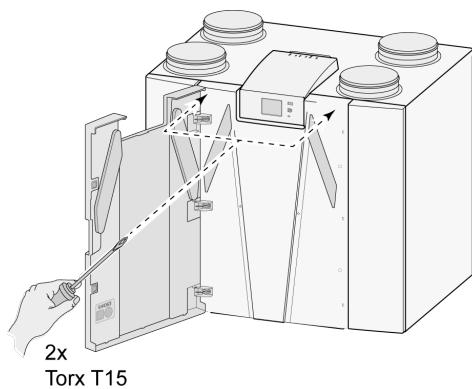


5

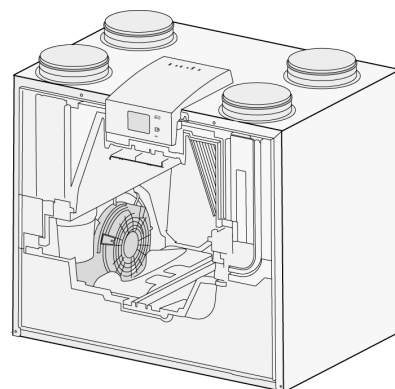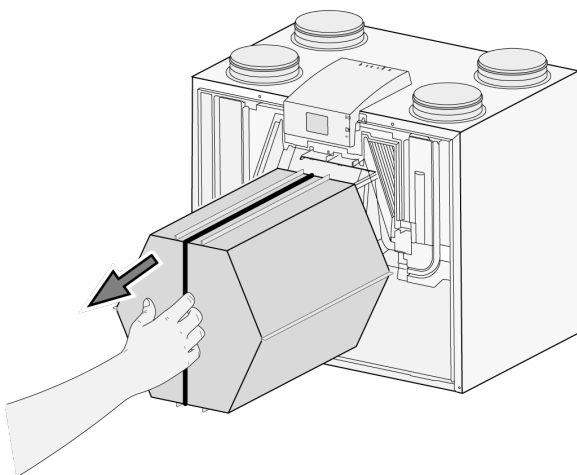

6

ievietojiet entalpijas siltummaini iekārtā.


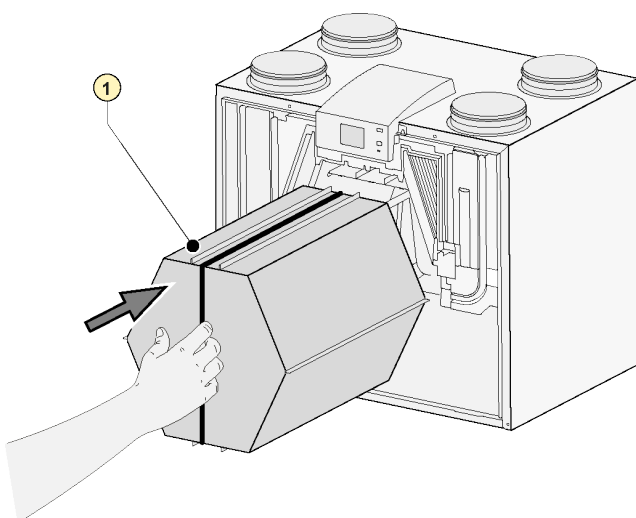


1 = entalpijas siltummainis
(Flair 200 un 225 pants kods:
532748)


(Flair 300, 325 un 400 pants
kods: 532710)

(Flair 450 un 600 pants kods:
532962)


7

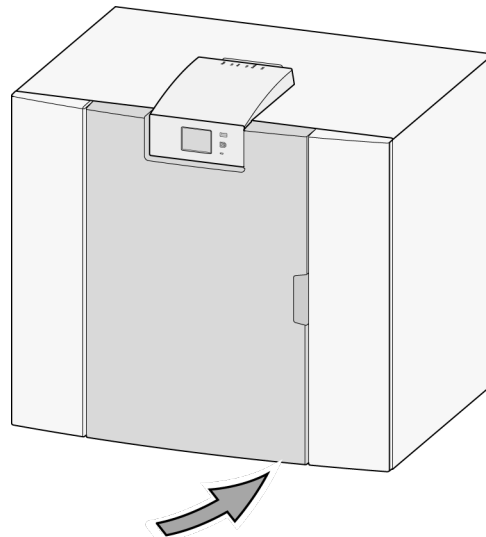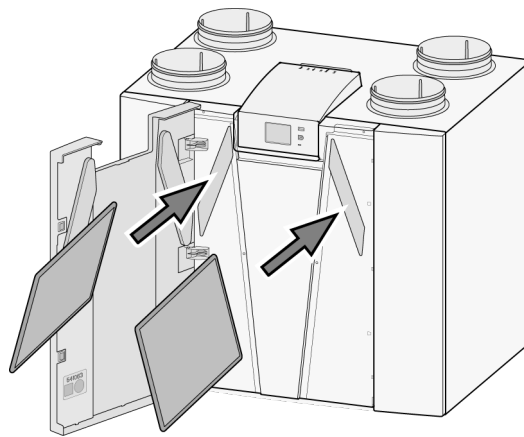

- 8** A = Noņemiet kondensāta noteku.
B = Aizveriet kondensāta notekas cauruli ar komplektācijā iekļauto vāciņu.

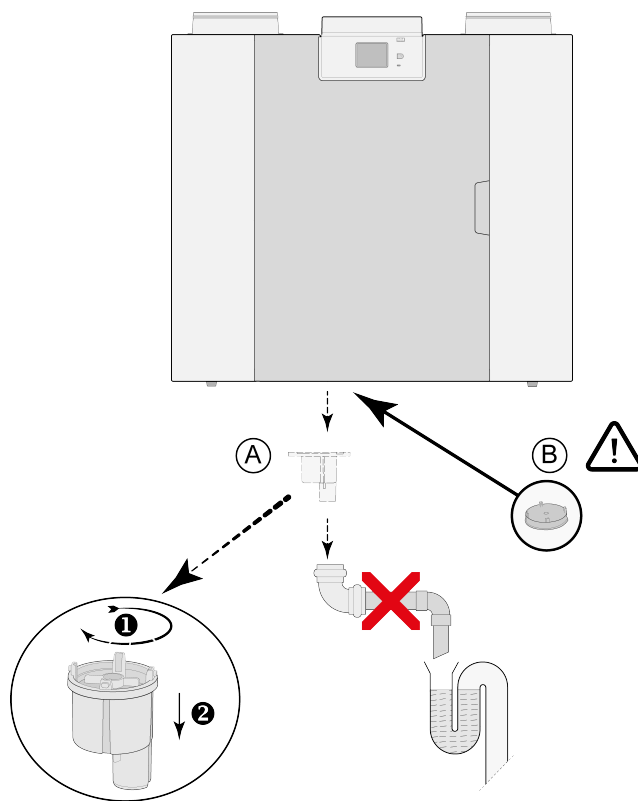

9

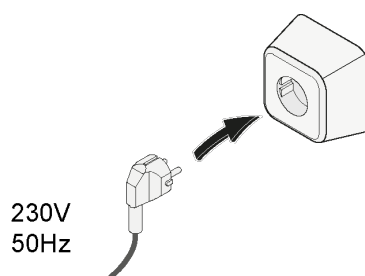

Brink Climate Systems B.V.

Wethouder Wassebaliestraat 8, NL-7951SN Staphorst

T.: +31 (0) 522 46 99 44

E.: info@brinkclimatesystems.nl

www.brinkclimatesystems.nl