



Renovent Sky 150 (Plus)

Bewaren bij het toestel (NL)

Store near the appliance (GB)

Bitte beim Gerät aufbewahren (DE)

à conserver près de l'appareil (FR)

da conservare vicino all'apparecchio (IT)

przechowywać w pobliżu urządzenia (PL)

www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads



Renovent Sky 150 (Plus)



NL

Leveromvang

- ① Renovent Sky 150
- ② Ophangbeugelset: 2x ophangstrips
- ③ Kanaalaansluitset: 4x boordringen Ø125 mm
- ④ Documentatieset:
- ⑤ Aansluitset:
 - Montage boordringen: 16 bevestigingsschroeven
 - 2 polig-schroefconnector (eBus)
 - 9 polige-schroefconnector (alleen bij Plus uitvoering)

GB

Scope of delivery

- ① Renovent Sky 150
- ② Mounting bracket kit: 2x suspension strips
- ③ Duct connecting kit: 4x collars Ø125 mm
- ④ Documentation set:
- ⑤ Connecting kit:
 - Mounting collars: 16 fixation screws
 - 2-pole screw connector (eBus)
 - 9-pole screw connector (only for Plus version)

DE

Lieferumfang

- ① Renovent Sky 150
- ② Aufhängebügel-Satz: 2x Aufhängeleisten
- ③ Kanalschluss-Satz: 4x Bundringe Ø125 mm
- ④ Dokumentationssatz:
- ⑤ Anschlusssatz:
 - Montage Bundringe: 16 Befestigungsschrauben
 - 2-polige Schraubsteckverbindung (eBUS)
 - 9-polige Schraubsteckverbindung (nur Plus-Ausf.)

FR

Contenu de la livraison

- ① Renovent Sky 150
- ② Kit d'étriers de suspension: 2x bandes de suspension
- ③ Kit de racc. de conduite: 4x colerettes Ø125 mm
- ④ Documentation:
- ⑤ Kit de raccordement:
 - montage de colerettes: 16 vis de fixation
 - Connecteur barrette 2 points (eBus)
 - Conn. barrette 9 points (seulement pour modèle Plus)

IT

Composizione della fornitura


- ① Renovent Sky 150
- ② Set di staffe di montaggio comprensivo di: 2x lamina
- ③ Set di collegamento canali: 4x bocchette Ø125 mm
- ④ Libretto di istruzioni per l'installazione
- ⑤ Collegamento comprensivo di:
 - montaggio bocchette: 16 viti di fissaggio
 - connettore a vite a 2 poli (eBus)
 - connettore a vite a 9 poli (solo nella versione Plus)

PL

Zakres dostawy

- ① Renovent Sky 150
- ② Zestaw wsporników do zawieszenia: 2x taśmy do zawieszenia urządzenia
- ③ Zestaw przyłączy do kanałów: 4x pierścienie Ø125 mm
- ④ Zestaw dokumentów:
- ⑤ Zestaw przyłączy:
 - montażu pierścieni: 16 śrub do przymocowania
 - Dwubiegunowe złącza wkręcane (eBus)
 - 9-biegunowe złącza wkręcane (tylko dla wersji Plus)

Montage/ Mounting/ Montage/ Le montage/ Montaggio/ Montaž

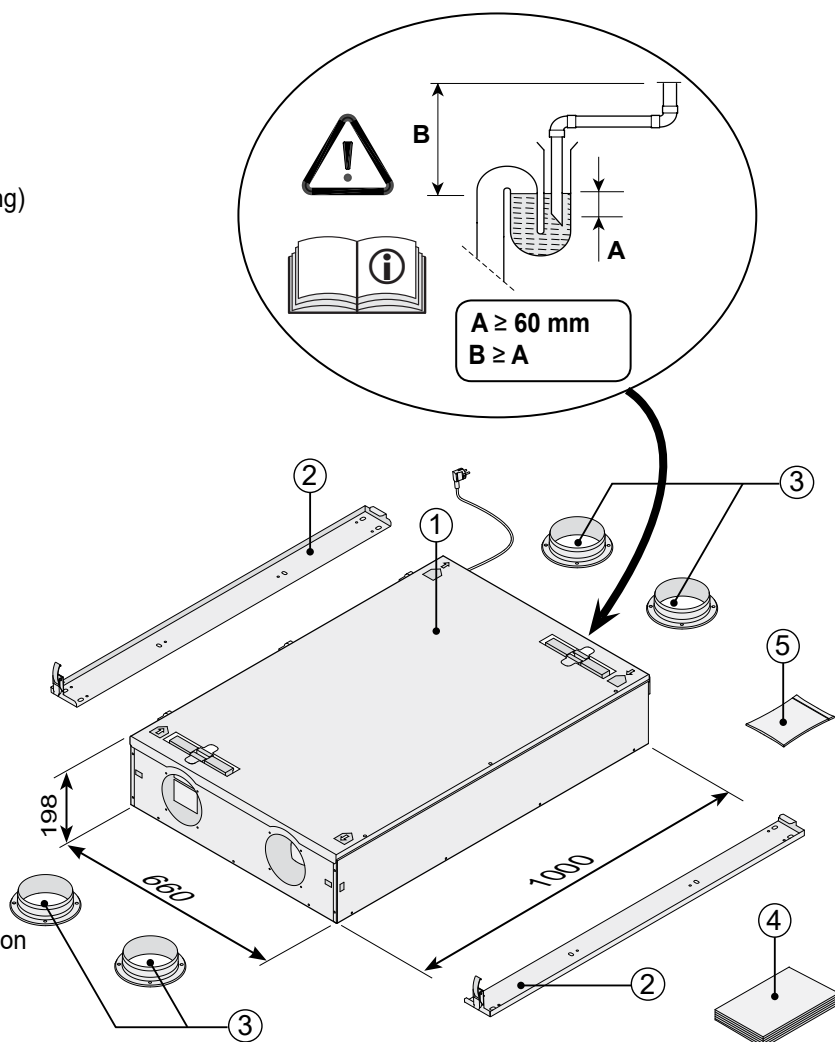

Waarschuwing

NL

Maak bij werkzaamheden aan het toestel altijd eerst het toestel spanningsvrij door de netstekker los te nemen.

Warning

GB

When working on the appliance, always take the voltage from the appliance by pulling the power plug.

Zu beachten

DE

Sind Arbeiten im Innern des Gerätes vorgesehen, ist das Gerät immer durch Ziehen des Netzsteckers spannungslos zu machen.

Avertissement

FR

Lors de travaux sur l'appareil, commencez toujours par appareil hors tension et débranchez la fiche secteur.

Avvertenza

IT

In caso di interventi di assistenza collegare l'apparecchio dalla rete elettrica, estraendo la spina dalla presa.

Ostrzeżenie

PL

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac na urządzeniu należy odłączyć od niego zasilanie wyciągając wtyczkę z gniazdka.

Dit toestel mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, personen met verminderde geestelijke vermogens, lichamelijke beperkingen of gebrek aan ervaring en kennis, gebruikt worden als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen hoe het toestel op een veilige manier te gebruiken en zich bewust zijn van de mogelijke gevaren. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Schoonmaak en onderhoud door de gebruiker mag niet door kinderen gedaan worden zonder toezicht.

NL

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

GB

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

DE

Les enfants de plus de 8 ans, les personnes déficientes mentales ou handicapées physiques, ou les personnes manquant d'expérience et de connaissances peuvent utiliser cet appareil sous la surveillance d'un adulte, ou s'ils ont reçu des instructions concernant un usage sûr de l'appareil et sont conscients des risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les interventions de nettoyage et d'entretien réservées à l'utilisateur ne doivent pas être réalisées par des enfants sans la surveillance d'un adulte.

FR

Il presente apparecchio può essere utilizzato anche da bambini di almeno 8 anni o da persone con capacità mentali ridotte, limitazioni fisiche o mancanza di conoscenze ed esperienza, purché sotto il controllo di un supervisore o purché abbiano ricevuto istruzioni su come utilizzare l'apparecchio in tutta sicurezza e siano consapevoli degli eventuali pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione da parte dell'utente non possono essere svolte da bambini senza supervisione.

IT

Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 lat, osoby o ograniczonych zdolnościach intelektualnych, poważnym upośledzeniu fizycznym oraz braku wiedzy lub doświadczenia w zakresie jego eksploatacji, pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub w przypadku gdy otrzymały one odpowiednie instrukcje dotyczące bezpiecznego używania urządzenia i świadome są one ewentualnych zagrożeń. Należy również zapewnić odpowiedni nadzór nad dziećmi, aby nie bawiły się one niniejszym urządzeniem. Prace przy czyszczeniu i konserwacji, przeprowadzane przez użytkownika, nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osób dorosłych.

PL

- Het toestel moet waterpas worden geplaatst; zowel over de lengte- als de breedte als van het toestel.
Let op dat de condensafvoer nooit met afschot naar het toestel wordt geplaatst!
- De opstellingsruimte moet zodanig worden gekozen, dat een goede condensafvoer met waterslot en verval voor condenswater gemaakt kan worden.
- De opstellingsruimte moet vorstvrij zijn.
- Minimaal 70 cm aan de voorzijde van het toestel en een vrije stahoogte van 1,8 m.

NL

- The appliance must be placed level; both lengthwise and laterally.
Make sure that under no condition the condensate discharge is installed at a pitch towards the appliance!
- The installation room must be such that a good condensate discharge with air trap and pitch for condensate can be made.
- The installation room must be frost-free.
- Make sure there is a free space of at least 70 cm at the front of the appliance and a free headroom of 1.8 m.

GB

- Das Gerät ist waagrecht zu montieren; sowohl die Länge als und die Breite Achse das Gerät.
Bitte beachten Sie, dass der Kondensatablauf niemals mit Gefälle zum Gerät hin aufgestellt wird!
- Der Aufstellungsraum ist in solcher Weise zu wählen, dass ein guter Kondensatablauf mit Geruchverschluss sowie ein Gefälle für das Kondensat gewährleistet sind.
- Der Aufstellungsraum muss frostfrei sein.
- Mindestens 70 cm an der Vorderseite des Geräts und eine Mannshöhe von 1,8 m.

DE

- L'appareil doit être posé de niveau; à la fois sur l'axe longitudinal et la largeur de l'appareil.
Veiller à ce que la pente d'évacuation de la condensation ne soit pas tournée vers l'appareil!
- L'espace d'installation doit être choisi de telle façon qu'une bonne évacuation de la condensation, avec un siphon et une dénivelation pour l'eau de condensation, puisse être réalisée.
- L'espace d'installation doit être à l'abri du gel.
- Veillez à respecter une distance minimale de 70 cm sur le devant de l'appareil et une hauteur libre de 1,8 m.

FR

- L'apparecchio deve essere montato in bolla.
Non posizionare mai lo scarico dell'acqua di condensa con l'uscita verso l'apparecchio!
- Il locale di installazione deve essere tale da consentire la realizzazione di un sistema di scarico dell'acqua di condensa, provvisto di sifone e tubi a pendenza adeguata.
- Il locale di installazione deve essere protetto dal gelo.
- Lo spazio libero davanti all'apparecchio deve essere di almeno 70 cm e lo spazio libero in verticale di almeno 1,8 m.

IT

- Urządzenie Renovent Sky może być bezpośrednio zawieszane na ścianie/suficie za pomocą dostarczonych wsporników W celu zapobieżenia wibracjom.
Kondensat (skropliny) powinien odpływać ze spadem od urządzenia!
- Pomieszczenie montażowe musi zapewniać odpływ skroplin (syfon oraz nachylenie do obsługi skroplin).
- Pomieszczenie do montażu musi zapewniać ochronę przed mrozem.
- Zapewnić wolną przestrzeń, przynajmniej 70 cm, przed urządzeniem oraz 1,8 m nad nim.

PL



**CONFORMITEITSVERKLARING (NL)/ DECLARATION OF CONFORMITY (GB)
KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG (DE)/ DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (FR)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (IT)/ DEKLARACJA ZGODNOŚCI (PL)**

- NL - Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.
GB - This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
DE - Diese Konformitätserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.
FR - Cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
IT - Questa dichiarazione di conformità viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore.
PL - Niniejsza deklaracja zgodności wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Fabrikant :
Manufacturers :
Hersteller : **Brink Climate Systems B.V.**
Fabricant :
Produttore :
Fabrikant :

Le produits décrit ci-dessus répond aux directives suivantes:

- 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
- 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
- 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
- 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
- RoHS 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)

Adres :
Address : **P.O. Box 11**
Adresse: **NL-7950 AA Staphorst,**
Adresse : **The Netherlands**
Indirizzo :
Adres :

Il prodotto sopra indicato è conforme alle seguenti direttive:

- 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
- 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
- 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
- 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
- RoHS 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)

Produkt :
Product :
Produkt : **Renovent Sky 150**
Produit : **Renovent Sky 150 Plus**
Prodotto :
Produkt :

Opisany powyżej produkt jest zgodny z następującymi dyr.

- 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
- 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
- 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
- 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
- RoHS 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)

Het hier beschreven product voldoet van de richtlijnen:

- 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
- 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
- 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
- 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
- RoHS 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)

The product described above complies with following directives

- 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
- 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
- 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
- 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
- RoHS 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)

Das oben beschriebene Produkt erfüllt die nachfolgenden Richtlinien

- 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
- 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
- 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
- 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
- RoHS 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)

Het hierboven beschreven product is getest volgens de normen:

The product described above has been tested according to the following standards:

Das oben beschriebene Produkt wurde gemäß den folgenden Standards getestet:

*Le produit décrit ci-dessus a été testé selon les normes suivantes:
Il prodotto sopra descritto è stato testato secondo i seguenti standard:*

Opisany powyżej produkt został przetestowany zgodnie z następującymi normami:

- EN 55014-1 : 2017 + A11: 2020
- EN 55014-2 : 2015
- EN 61000-3-2 : 2014
- EN 61000-3-3 : 2013
- EN 60335-1 : 2012
- EN 60335-2-80 : 2003 + A1: 2004 + A2: 2009



A. Hans,
Directeur/ Managing director
Geschäftsführer/ Directeur
Direttore/ Dyrektor
Staphorst, 23-09-21

NL

Technische informatieblad conform Ecodesign (ErP), nr. 1254/2014 (bijlage IV)					
Fabrikant:		Brink Climate Systems B.V.			
Model:		Renovest Sky 150 (Plus)			
Klimaatzone:	Type regeling	SEC-Waarde in kWh/m ² a	SEC Klasse	Jaarlijkse elektriciteitsverbruik (AEC) in kWh	Jaarlijkse bespaarde verwarming (AHS) in kWh
Gemiddeld	Uitkregeling	-37,59	A	350	4568
	1x sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-39,47	A	289	4603
	2 of meerdere sensoren (RH/CO ₂ /VOC)	-42,70	A+	188	4673
Koud	Uitkregeling	-75,90	A+	887	8935
	1x sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-78,11	A+	826	9004
	2 of meerdere sensoren (RH/CO ₂ /VOC)	-82,02	A+	725	9141
Warm	Uitkregeling	-13,02	E	305	2065
	1x sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-14,70	E	244	2081
	2 of meerdere sensoren (RH/CO ₂ /VOC)	-17,56	E	143	2113
Type ventilatie-eenheid:		Gebalanceerd residentieel ventilatiebestel met warmteruilenwinnings			
Ventilator:		EC - ventilator met trapezium regeling			
Type warmtewisselaar:		Recuperatieve kunststof tegenstroomwisselaar			
Thermisch rendement:		89%			
Maximaal debiet:		150 m ³ /h			
Maximaal opgenomen vermogen:		72 W			
Geluidsvermogeniveau L _{WA} :		38 dB(A)			
Referentiedebiet:		105 m ³ /h			
Referentiedruk:		50 Pa			
Specifiek elektrisch opgenomen vermogen (SEL) ¹ :		0,27 Wh/m ³			
Regelfactor:		1,0 in combinatie met standschakelaar			
		0,95 in combinatie met Brink Air Control			
		0,85 in combinatie met 1 sensor			
		0,65 in combinatie met 2 of meerdere sensoren			
Leakage ² :	Intern	0,9%			
	Extern	2,3%			
Positie filter vultindicate:		Op de standschakelaar (led) / op de bedieningsmodule			
Internetadres voor de montage-instructies:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
Bypass:		Ja, 100% Bypass			

¹ Measurements executed by TZWL according to the EN13141-7 standard (TZWL-report M.85.07.200.AG, 14-10-2019)

GB

Productdatasheet conform Ecodesign (EU), nr. 1254/2014 (Annex IV)					
Supplier:		Brink Climate Systems B.V.			
Model:		Renovest Sky 150 (Plus)			
Climate zone	Type of control	SEC-Value in kWh/m ² a	Energyclass (SEC)	The annual electricity consumption (AEC) in kWh	The annual heating saved (AHS) in kWh
Average	Clock	-37.59	A	350	4568
	1 Sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-39.47	A	289	4603
	2 or more Sensors (RH/CO ₂ /VOC)	-42.70	A+	188	4673
Cold	Clock	-75.90	A+	887	8935
	1 Sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-78.11	A+	826	9004
	2 or more Sensors (RH/CO ₂ /VOC)	-82.02	A+	725	9141
Warm	Clock	-13.02	E	305	2065
	1 Sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-14.70	E	244	2081
	2 or more Sensors (RH/CO ₂ /VOC)	-17.56	E	143	2113
Type of ventilation unit:		Ventilation unit with heat recovery			
Fan:		Variable speed EC fan			
Type of heat exchanger:		Recuperative plastic cross-counterflow heat exchanger			
Thermal efficiency:		89%			
Maximum flow rate:		150 m ³ /h			
Electric power input:		72 W			
Sound power level L _{WA} :		38 dB(A)			
Reference flow rate:		105 m ³ /h			
Reference pressure difference:		50 Pa			
Specific Power Input (SEL) ¹ :		0.27 Wh/m ³			
Control factor:		1.0 in combination with manual switch			
		0.95 in combination with Brink Air Control			
		0.85 in combination with 1 sensor			
		0.65 in combination with 2 or more sensors			
Leakage ² :	Internal	0.9%			
	External	2.3%			
Filterwarning:		On the Manual switch / clock control			
Attention!		For optimal energy efficiency and a proper operation a regular filter inspection, cleaning or replacement is necessary.			
Internet address for Assembly instructions:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
Bypass:		Yes, 100% Bypass			

¹ Measurements executed by TZWL according to the EN13141-7 standard (TZWL-report M.85.07.200.AG, 14-10-2019)

DE

Produktdatenblatt gemäß Ecodesign (EU), nr. 1254/2014 (Anhang IV)					
Hersteller:		Brink Climate Systems B.V.			
Model:		Renovest Sky 150 (Plus)			
Klimazone	Bedienungsweise	SEC-Werte in kWh/m ² a	SEC-Klasse	Jährlicher Stromverbrauch (AEC) in kWh	Jährliche Einsparung an Heizenergie (AHS) in kWh
Mittel	Zeitregelung	-37,59	A	350	4568
	1x Sensor (Feuchte/CO ₂ /VOC)	-39,47	A	289	4603
	mehrere Sensoren (Feuchte/CO ₂ /VOC)	-42,70	A+	188	4673
Kalt	Zeitregelung	-75,90	A+	887	8935
	1x Sensor (Feuchte/CO ₂ /VOC)	-78,11	A+	826	9004
	mehrere Sensoren (Feuchte/CO ₂ /VOC)	-82,02	A+	725	9141
Warm	Zeitregelung	-13,02	E	305	2065
	1x Sensor (Feuchte/CO ₂ /VOC)	-14,70	E	244	2081
	mehrere Sensoren (Feuchte/CO ₂ /VOC)	-17,56	E	143	2113
Typ Lüftungsg Gerät:		Lüftungsg Gerät mit Wärmerückgewinnung			
Ventilator:		Stufenloser EC-Ventilator			
Typ Wärmetauscher:		Rekuperativer Kunststoff-Kreuzgegenstrom Plattenwärmetauscher			
Wärmeberechnungsgrad:		89%			
Maximale Luftleistung:		150 m ³ /h			
Leistungsaufnahme:		72 W			
Schalleistungsaufnahme L _{WA} :		38 dB(A)			
Bezugs-Luftstromleistung:		105 m ³ /h			
Bezugsdruckdifferenz:		50 Pa			
Spezifische Leistungsaufnahme (SEL) ¹ :		0,27 Wh/m ³			
Steuerungsfaktor:		1,0 in Kombination mit Stufenschalter			
		0,95 in Kombination mit Brink Air Control			
		0,85 in Kombination mit 1 Sensor			
		0,65 in Kombination mit mehreren Sensoren			
Leakage ² :	Intern	0,9%			
	Extern	2,3%			
Filterwarnanzeige:		Stufenschalter / Zeitschaltuhr / Bedienmodul			
Attention!		Für eine optimale Energieeffizienz und eine optimale Leistung ist eine regelmäßige Inspektion, Reinigung und Auswechslung der Filter notwendig.			
Internetanschrift für Anweisung zur Montage:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
Bypass:		Ja, 100% Bypass			

¹ Measurements executed by TZWL according to the EN13141-7 standard (TZWL-report M.85.07.200.AG, 14-10-2019)

FR

Fiche de données sur le produit conforme à Ecodesign (UE), n°1254/2014 (Annexe IV)					
Fournisseur:		Brink Climate Systems B.V.			
Modèle:		Renovest Sky 150 (Plus)			
Zone climatique	Type de commande	Valeur SEC à kWh/m ² a	Classe énergétique (SEC)	Consommation électrique annuelle (CEA) à kWh	Économie de chaleur annuelle (EAC) à kWh
Moyenne	Horloge	-37,59	A	350	4568
	1 sonde (RH/CO ₂ /COV)	-39,47	A	289	4603
	2 ou plusieurs sondes (RH/CO ₂ /COV)	-42,70	A+	188	4673
Froid	Horloge	-75,90	A+	887	8935
	1 sonde (RH/CO ₂ /COV)	-78,11	A+	826	9004
	2 ou plusieurs sondes (RH/CO ₂ /COV)	-82,02	A+	725	9141
Chaud	Horloge	-13,02	E	305	2065
	1 sonde (RH/CO ₂ /COV)	-14,70	E	244	2081
	2 ou plusieurs sondes (RH/CO ₂ /COV)	-17,56	E	143	2113
Type d'unité de ventilation:		Unité de ventilation avec récupération de chaleur			
Ventilateur:		Ventilateur EC à vitesse variable			
Type d'échangeur de chaleur:		Échangeur de chaleur double flux en plastique avec récupérateur			
Efficacité thermique:		89%			
Débit de flux maximum:		150 m ³ /h			
Entrée d'alimentation électrique:		72 W			
Niveau de puissance acoustique L _{WA} :		38 dB(A)			
Débit de flux de référence:		105 m ³ /h			
Différence pression de référence:		50 Pa			
Entrée spécifique de puissance (SEL) ¹ :		0,27 Wh/m ³			
Facteur de contrôle:		1,0 en combinaison avec commutateur manuel			
		0,95 en combinaison avec Brink Air Control			
		0,85 en combinaison avec 1 sonde			
		0,65 en combinaison avec 2 ou plusieurs sondes			
Fuite ² :	Interne	0,9%			
	Externe	2,3%			
Avertissement filtre:		Commutateur manuel / Commande par l'horloge			
Attention!		Une vérification, un nettoyage ou un remplacement des filtres est nécessaire pour garantir une efficacité énergétique optimale et un fonctionnement correct.			
Adresse Internet pour les instructions de montage:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
Bypass:		Oui, 100% Bypass			

¹ Measurements executed by TZWL according to the EN13141-7 standard (TZWL-report M.85.07.200.AG, 14-10-2019)

IT

Scheda prodotto conforme Ecodesign (EU), n. 1254/2014 (Allegato IV)					
Fornitore:		Brink Climate Systems B.V.			
Modello:		Renovest Sky 150 (Plus)			
Zona climatica	Tiplo di controllo	SEC-Value in kWh/m²/a	Energyclass (SEC)	Consumo elettrico annuale (AEC) in kWh	Calore risparmiato annualmente (AHS) (AHS) in kWh
Temperata	Timer	-37,59	A	350	4568
	1 Sensore (RH/CO ₂ /VOC)	-39,47	A	289	4603
	2 o più Sensori (RH/CO ₂ /VOC)	-42,70	A+	188	4673
Fredda	Timer	-75,90	A+	887	8935
	1 Sensore (RH/CO ₂ /VOC)	-78,11	A+	826	9004
	2 o più Sensori (RH/CO ₂ /VOC)	-82,02	A+	725	9141
Calda	Timer	-13,02	E	305	2065
	1 Sensore (RH/CO ₂ /VOC)	-14,70	E	244	2081
	2 o più Sensori (RH/CO ₂ /VOC)	-17,56	E	143	2113
Tipo unità di ventilazione:		Unità di ventilazione con recupero del calore			
Ventilatore:		Ventilatore EC a velocità variabile			
Tipo di scambiatore di calore:		Scambiatore di calore di plastica a flussi opposti incrociati			
Efficienza termica:		89%			
Flusso massimo:		150 m³/h			
Potenza elettrica in ingresso:		72 W			
Potenza sonora L _{WA} :		38 dB(A)			
Flusso di riferimento:		105 m³/h			
Differenza di pressione di riferimento:		50 Pa			
Potenza specifica in ingresso (SEL) ¹ :		0,27 Wh/m³			
Fattore di controllo:		1,0 in combinazione con l'interruttore manuale			
		0,95 in combinazione con Brink Air Control			
		0,85 in combinazione con 1 sensore			
		0,65 in combinazione con 2 o più sensori			
Perdita ² :	Interna	0,9%			
	Esterna	2,3%			
Allarme filtro:		Interruttore manuale / timer			
		Attenzione! Per un'efficienza energetica ottimale ed un corretto funzionamento occorre ispezionare, pulire e sostituire regolarmente il filtro			
Indirizzo internet per le istruzioni di montaggio:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
Rinnovo:		Sì, 100% Rinnovo			

LT

Produkto duomenų lapas atitinka ekologinio projektavimo (ES), Nr. 1254/2014 (IV priedas), reikalavimus					
Tiekėjas:		Brink Climate Systems B.V.			
Modelis:		Renovent Sky 150 (Plus)			
Klimato zona:	Valdymo tipas	SEC vertis [kWh/m²/a]	Energijos klasė (SEC)	Metinis elektros energijos suvarijimas (AEC) [kWh]	Metinė sušalimo šilumos energija (AHS) [kWh]
Vidutinė	Laikmatis	-37,59	A	350	4568
	1 jutiklis (RH / CO ₂ / LOJ)	-39,47	A	289	4603
	2 ar daugiau jutiklių (RH / CO ₂ / LOJ)	-42,70	A+	188	4673
Šalta	Laikmatis	-75,90	A+	887	8935
	1 jutiklis (RH / CO ₂ / LOJ)	-78,11	A+	826	9004
	2 ar daugiau jutiklių (RH / CO ₂ / LOJ)	-82,02	A+	725	9141
Šilta	Laikmatis	-13,02	E	305	2065
	1 jutiklis (RH / CO ₂ / LOJ)	-14,70	E	244	2081
	2 ar daugiau jutiklių (RH / CO ₂ / LOJ)	-17,56	E	143	2113
Vidinio įrenginio tipas:		Vidinio įrenginio su šilumos atgavimu			
Ventiliatorius:		Kintamo greičio EK-ventiliatorius			
Šilumokaitio tipas:		Rekuperacinis plastikinis kryžminis atgaitinis šilumokaitis			
Šiluminis efektyvumas:		89%			
didžiausias srautas:		150 m³/h			
elektros naudojimo galia:		72 W			
garso galios lygis L _{wa} :		38 dB(A)			
atkaikalo srautas:		105 m³/h			
atkaikalo slėgio skirtumas:		50 Pa			
Specifinė naudojamoji galia (SEL):*		0,27 Wh/m³			
Reguliativio koeficientas:		1,0 naudojant rankinį jungiklį			
		0,95 naudojant Brink Air Control			
		0,85 naudojant 1 jutiklį			
		0,65 naudojant 2 ar daugiau jutiklių			
Nuotėkis:	Vidinis	0,9%			
	Išorinis	2,3%			
Filtro įrengimas:		Rankinio jungiklio / laisvaus valdymo ekranas: Dėmesio! Siekiant optimalios energijos vartojimo efektyvumo ir tinkamo veikimo, būtina reguliariai šukinti, valyti ir keisti filtrą.			
Sutinkimo instrukcijų interneto adresas:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
Apie įrenginį:		Jah, 100% Bypass			

* Measurements executed by TZWL according to the EN13141-7 standard (TZWL-report M.85.07.200.AG, 14-10-2015)

CZ

Informační list výrobku konformita (EU) č. 1254/2014 (PŘÍLOHA IV)					
Dodavatel:		Brink Climate Systems B.V.			
Model:		Renovent Sky 150 (Plus)			
Klimatické pásmo:	Typ ovládání	Hodnota SEC ve kWh/m²/a	Energetická třída (SEC)	Roční spotřeba elektrické energie (AEC) ve kWh	Roční úspora tepla (AHS) ve kWh
mírné	Časový ovladač	-37,59	A	350	4568
	1 senzor (RH/CO ₂ /VOC)	-39,47	A	289	4603
	2 nebo více senzorů (RH/CO ₂ /VOC)	-42,70	A+	188	4673
studené	Časový ovladač	-75,90	A+	887	8935
	1 senzor (RH/CO ₂ /VOC)	-78,11	A+	826	9004
	2 nebo více senzorů (RH/CO ₂ /VOC)	-82,02	A+	725	9141
horké	Časový ovladač	-13,02	E	305	2065
	1 senzor (RH/CO ₂ /VOC)	-14,70	E	244	2081
	2 nebo více senzorů (RH/CO ₂ /VOC)	-17,56	E	143	2113
Typ větrací jednotky:		VVětrací jednotka se zpětným získáváním tepla s automatickou regulací konstantního průtoku			
Ventilátor:		EC ventilátor s proměnnými otáčkami			
Typ tepelného výměníku:		Rekuperční (deskový protiproudý výměník)			
Teplota účinnosti zpětného získávání:		89%			
Maximální průtok vzduchu:		150 m³/h			
Maximální elektrický příkon:		72 W			
Hladina akustického výkonu L _{wa} :		38 dB(A)			
Referenční průtok:		105 m³/h			
Referenční tlakový rozdíl:		50 Pa			
Měrný příkon při referenčním průtoku SEL):*		0,27 Wh/m³			
Faktor řízení:		1,0 v kombinaci s manuálním přepínačem			
		0,95 v kombinaci s Brink Air Control			
		0,85 v kombinaci s 1 senzorem			
		0,65 v kombinaci s 2 nebo více senzory			
Neúnikost:	vnitřní	0,9%			
	vnější	2,3%			
Poloha a popis vizuálního upozornění na výměnu filtrů:		Manuální přepínač / programovatelný ovladač: Pozor! Pro optimální energetickou účinnost a správné fungování je kontrola, čištění a výměna filtrů nezbytná.			
Internetová adresa návodu na předčistou montáž:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
Bypass:		Jah, 100% Bypass			

* Measurements executed by TZWL according to the EN13141-7 standard (TZWL-report M.85.07.200.AG, 14-10-2015)

DK

Produktdatablad overensstemmelse (EU) Nr. 1254/2014 (BILAG IV)					
Leverandør:		Brink Climate Systems B.V.			
Model:		Renovent Sky 150 (Plus)			
Klimazone	Type for styring	SEC-værdi i kWh/m²/a	Energi klasse (SEC)	Årligt elforbrug (AEC) i kWh	Årlig varmesparelse (AHS) i kWh
Gennemsnitlig	Tid	-37,59	A	350	4568
	1x sensor (RV/CO ₂ /VOC)	-39,47	A	289	4603
	2 eller flere sensorer (RH/CO ₂ /VOC)	-42,70	A+	188	4673
Kødt	Tid	-75,90	A+	887	8935
	1x sensor (RV/CO ₂ /VOC)	-78,11	A+	826	9004
	2 eller flere sensorer (RH/CO ₂ /VOC)	-82,02	A+	725	9141
Varmt	Tid	-13,02	E	305	2065
	1x sensor (RV/CO ₂ /VOC)	-14,70	E	244	2081
	2 eller flere sensorer (RH/CO ₂ /VOC)	-17,56	E	143	2113
Type af ventilationsenhed:		Balanceventilationsenhed med varmegenvinding			
Ventilator:		Variabelhastighed EC-ventilator			
Type af varmeveksler:		Rekuperativ			
Teknisk virkningsgrad:		89%			
Maksimal volumenstrøm:		150 m³/h			
Maksimal EL-input:		72 W			
Lydeffektivitet L _{wa} :		38 dB(A)			
Hemist flow:		105 m³/h			
Hemist trykspænd:		50 Pa			
Elektrisk strømforsøg ved hemist flow/hastighed (SEL):*		0,27 Wh/m³			
Styringsfaktor:		1,0 i kombination med manuel omskifter			
		0,95 i kombination med Brink Air Control			
		0,85 i kombination med 1 sensor			
		0,65 i kombination med 2 eller flere sensorer			
Lækage:	Indvendig internt	0,9%			
	Udvendig eksternt	2,3%			
Placering af visuel filter advarsel:		Manuel omskifter / Tidstyring Bemærk! For optimal energibesparelse og korrekt drift. Er en regulær filterinspektion, rengøring eller udskiftning nødvendig.			
Internetadresse på anvisninger vedrørende forudgående samling:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
Bypass:		Ja, 100% Bypass			

* Measurements executed by TZWL according to the EN13141-7 standard (TZWL-report M.85.07.200.AG, 14-10-2015)

EE

Toote andmeleht vastavalt Ecodesign (EU), nr. 1254/2014 (lisa IV)					
Tootja:		Brink Climate Systems B.V.			
Mudel:		Renovent Sky 150 (Plus)			
Kliimatsoon	Käsitsemisviis	Energiväärtus kWh/m²/a	Energiaklass (SEC)	Aastane elektritarve (AEC) [kWh]	Kütteenenergia aastane kaikuhald (AHS) [kWh]
Keskmise	Ajaline haldus	-37,59	A	350	4568
	1 andur (niiskuse/CO ₂ /LOJ)	-39,47	A	289	4603
	mitu andurit (niiskuse/CO ₂ /LOJ)	-42,70	A+	188	4673
Külm	Ajaline haldus	-75,90	A+	887	8935
	1 andur (niiskuse/CO ₂ /LOJ)	-78,11	A+	826	9004
	mitu andurit (niiskuse/CO ₂ /LOJ)	-82,02	A+	725	9141
Soe	Ajaline haldus	-13,02	E	305	2065
	1 andur (niiskuse/CO ₂ /LOJ)	-14,70	E	244	2081
	mitu andurit (niiskuse/CO ₂ /LOJ)	-17,56	E	143	2113
Ventilatsiooniseade tüüp:		Soojusvahetussüsteem ventilatsiooniseade			
Ventilator:		Sõltuva reguleerimisega EC-ventilator			
Soojusvaheti tüüp:		Rekuperatiivne plastist ristvoolu-plaatssoojusvaheti			
Soojuskaalu kasutegur:		89%			
Maksimaalne õhuvooluhulk:		150 m³/h			
Elektritarbimine:		72 W			
Helivõimsuse tase L _{wa} :		38 dB(A)			
Suhteline õhuvooluhulk:		105 m³/h			
Suhteline õhuvõrkumõju:		50 Pa			
Spetsifiline elektritarbimine (SEL):*		0,27 Wh/m³			
Juhitegur:		1,0 kombinatsioonis seadmele lülitiga			
		0,95 kombinatsioonis Brink Air Control			
		0,85 kombinatsioonis 1 anduriga			
		0,65 kombinatsioonis mitme anduriga			
Leht:	Sisene	0,9%			
	Välise	2,3%			
Filtri isolatsioon:		Astmeklassi 1aimeri / juhtimoduul eeskaan.			
Montaaži juhendi interneti aadress:		Tähelepanu! Optimaalse energiasäästuse saavutamiseks ja optimaalse võimsuse jaoks on nõutav filtrite regulaarne kontrollimine, puhastamine ja väljavahetamine.			
Mõõdik:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
Mõõdik:		Jah, 100% Bypass			

* Measurements executed by TZWL according to the EN13141-7 standard (TZWL-report M.85.07.200.AG, 14-10-2015)

HU

Termék adatlap az Ecodesign (EU), nr. 1254/2014 (IV. függék) szerint					
Gyártó:		Brink Climate Systems B.V.			
Típus:		Renovent Sky 150 (Plus)			
Eghajlati zóna	Kézelési mód	Energiaosztály (SEC)	Energiaosztály (SEC)	Éves áramfogyasztás (AEC) ban kWh	Éves fűtési energia megtakarítás (AHS) ban kWh
Közepes	Időzítés	-37.59	A	350	4568
	1 érzékelő (legnedvessegi/CO ₂ /iló szervesanyag tartalom)	-39.47	A	289	4603
	2 vagy több érzékelő (legnedvessegi/CO ₂ /iló szervesanyag tartalom)	-42.70	A+	188	4673
Hűd	Időzítés	-75.90	A+	887	8935
	1 érzékelő (legnedvessegi/CO ₂ /iló szervesanyag tartalom)	-78.11	A+	826	9004
	2 vagy több érzékelő (legnedvessegi/CO ₂ /iló szervesanyag tartalom)	-82.02	A+	725	9141
Meleg	Időzítés	-13.02	E	305	2065
	1 érzékelő (legnedvessegi/CO ₂ /iló szervesanyag tartalom)	-14.70	E	244	2081
	2 vagy több érzékelő (legnedvessegi/CO ₂ /iló szervesanyag tartalom)	-17.56	E	143	2113
Szellőztetési típus:		Hővisszatartó szellőztetés			
Ventilátor:		Fokozatmentes EC ventilátor			
A hőcserélő típusa:		Rekuperatív műanyag kereszt-elendáramú levező hőcserélő			
Hőhatékonyság:		89%			
Legnagyobb levegőszállítási:		150 m³/h			
Teljesítményfelvétel:		72 W			
Lévegő zajteljesítmény-szint:		38 dB(A)			
Híváskoradsi teljesítmény-áram:		105 m³/h			
Híváskoradsi nyomáskülönbség:		50 Pa			
Fajlagos teljesítményfelvétel (SEL):		0.27 Wh/m³			
		1.0 fokozatkapcsolóval kombinálva			
		0.95 innk Air Control kombinálva			
		0.85 1 érzékelővel kombinálva			
		0.65 több érzékelővel kombinálva			
Szabályozási tényező:					
Szállagás*:	Belső	2.3%			
	Külső	0.9%			
Szőrő figyelmeztetés:		Időkapcsoló óraüzemeléshez kijelzővel.			
A szerelési utasítás internet címe:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
Bypass:		Ismn. 100% Bypass			

RO

Fișă date produs conform conform Ecodesign (UE), nr. 1254/2014 (Anexa IV)					
Furnizor:		Brink Climate Systems B.V.			
Model:		Renovest Sky 150 (Plus)			
Zona climatică	Tip control	Valoare energetică în kWh/m²/a	Clasă energetică (CEE)	Consumul anual de energie (AEC) în kWh	Energie termică economisită anual (AHS) în kWh
Medie	Reglare timp	-37,59	A	350	4568
	1 senzor (RH/CO ₂ /compus organic volatili)	-39,47	A	289	4603
	2 sau mai mulți senzori (RH/CO ₂ /compus organic volatili)	-42,70	A+	188	4673
Race	Reglare timp	-75,90	A+	887	8935
	1 senzor (RH/CO ₂ /compus organic volatili)	-78,11	A+	826	9004
	2 sau mai mulți senzori (RH/CO ₂ /compus organic volatili)	-82,02	A+	725	9141
Cald	Reglare timp	-13,02	E	305	2065
	1 senzor (RH/CO ₂ /compus organic volatili)	-14,70	E	244	2081
	2 sau mai mulți senzori (RH/CO ₂ /compus organic volatili)	-17,58	E	143	2113
Tip unitate de ventilație:		Unitate de ventilație cu recuperare de căldură			
Ventilator:		Ventilator EC cu viteză variabilă			
Tip schimbător de căldură:		Schimbător de căldură din plastic de tip recuperativ, în curent încrucișat-contracurent			
Eficiență termică:		89%			
Debit maxim:		150 m³/h			
Putere absorbită:		72 W			
Nivel putere acustică L _{WA} :		38 dB(A)			
Debit de referință:		105 m³/h			
Diferență presiune de referință:		50 Pa			
Putere absorbită specifică (SEL):		0,27 Wh/m³			
Factor de control:		1,0 în combinație cu comutatorul manual			
		0,95 în combinație cu Brink Air Control			
		0,85 în combinație cu 1 senzor			
		0,65 în combinație cu mai mulți senzori			
Scurgere*:	Intern	0,9%			
	Extern	2,3%			
Indicator avertizare filtru:		comutatorul manual/modulul de comandă			
		Atenție! Pentru o eficiență energetică optimă și o funcționare corespunzătoare, este necesar să inspectați, să curățați sau să înlocuiți filtrul în mod regulat.			
Adresă de internet pentru instrucțiunile de montare:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
Bypass:		da, 100% Bypass			

* Measurements executed by TZWL according to the EN13141-7 standard (TZWL-report M.85.07.200.AG, 14-10-2019)

BG

Продуктов фий съответствие (ЕС) № 1254/2014 (ПРИЛОЖЕНИЕ IV)					
Доставчик:		Brink Climate Systems B.V.			
Модел:		Renovest Sky 150 (Plus)			
Климатична зона	Тип управление	CEE-стойност в kWh/m²/a	Енергичен клас (CEE)	годишната консумация на електроенергия (kWh) в kWh	годишните спестявания при отопление (CO ₂) в kWh
Умерено	Автоматично с таймер	-37,59	A	350	4568
	1 сензор (RH/CO ₂ /VOC)	-39,47	A	289	4603
	2 или повече сензори (RH/CO ₂ /VOC)	-42,70	A+	188	4673
Студено	Автоматично с таймер	-75,90	A+	887	8935
	1 сензор (RH/CO ₂ /VOC)	-78,11	A+	826	9004
	2 или повече сензори (RH/CO ₂ /VOC)	-82,02	A+	725	9141
Топло	Автоматично с таймер	-13,02	E	305	2065
	1 сензор (RH/CO ₂ /VOC)	-14,70	E	244	2081
	2 или повече сензори (RH/CO ₂ /VOC)	-17,56	E	143	2113
Тип вентилация - уред:		Уред с баланс, вентилация и възстановяване на топлината			
Вентилатор:		EC-вентилатор с променлива скорост			
Тип топлообменник:		Рекуперативен			
Термична ефективност на топлообмен:		89%			
Мас. дебит:		150 m³/h			
Мас. мощност:		72 W			
Ниво на шум L _{WA} :		38 dB(A)			
Референтен въздушен поток:		105 m³/h			
Референтна разл. в налягането:		50 Pa			
Консумация на ел.мощност при реф. въздушен поток (SEL):		0,27 Wh/m³			
Контролен фактор:		1,0 в комбинация с ръчно управление			
		0,95 в комбинация с автомат. управление с таймер			
		0,85 в комбинация с 1 сензор			
		0,65 в комбинация с 2 или повече сензори			
загуба:	вътрешни	0,9%			
	външни	2,3%			
Визуална позиция за състояние на филтрите:		Ръчно преглеждане / контрол с таймер			
		Внимание! За оптимална енергийна ефективност и добра работа са необходими редовна проверка на филтрите, почистване и подмяна.			
Интернет адрес за инструкциите за предаредително одобряване:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
Bypass:		да, 100% Bypass			

* Measurements executed by TZWL according to the EN13141-7 standard (TZWL-report M.85.07.200.AG, 14-10-2019)

SE

Produktdatablad uppfyller Ecodesign (EU), nr. 1254/2014 (bilaga IV)					
Leverantör:		Brink Climate Systems B.V.			
Model:		Renovest Sky 150 (Plus)			
Klimatzon	Typ av reglering	SEC-värde i kWh/m²/a	Energi klass (SEC)	Årlig elförbrukning (AEC) i kWh	Årlig insparad uppvärmning (AHS) i kWh
Medel	Klocka	-37,59	A	350	4568
	1 sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-39,47	A	289	4603
	2 eller fler sensorer (RH/CO ₂ /VOC)	-42,70	A+	188	4673
Kallt	Klocka	-75,90	A+	887	8935
	1 sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-78,11	A+	826	9004
	2 eller fler sensorer (RH/CO ₂ /VOC)	-82,02	A+	725	9141
Varmt	Klocka	-13,02	E	305	2065
	1 sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-14,70	E	244	2081
	2 eller fler sensorer (RH/CO ₂ /VOC)	-17,56	E	143	2113
Typ av ventilationsenhet:		Ventilationsenhet med värmteåtervinning			
Filtrar:		Variabelt hastighet EC-filtrar			
Typ av värmeväxlare:		Rekuperativ värmeväxlare av plast med korsströmning			
Termisk verkningsgrad:		89%			
Maximalt luftflöde:		150 m³/h			
Energiförbrukning:		72 W			
ljudstyrkenivå L _{WA} :		38 dB(A)			
referensluftvolymström:		105 m³/h			
referensstryckfallskillnad:		50 Pa			
Specifik energiförbrukning (SEL):		0,27 Wh/m³			
Kontrollfaktorer:		1,0 i kombination med manuell omkopplare			
		0,95 i kombination med Brink Air Control			
		0,85 i kombination med 1 sensor			
		0,65 i kombination med 2 eller fler sensorer			
Läckage*:	Intern	0,9%			
	Extern	2,3%			
Filtrering		Manuell omkopplare/Klockkontroll			
		Obs! För optimal energieffektivitet och en korrekt drift krävs regelbunden kontroll, rengöring och byte av filter.			
Webbadress för monteringsanvisningar:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
Förbrukning:		ja, 100% Bypass			

* Measurements executed by TZWL according to the EN13141-7 standard (TZWL-report M.85.07.200.AG, 14-10-2019)

LV

Izstrādājuma datu lapa, veidota saskaņā ar Ekodizaina direktīvu (ES) nr. 1254/2014 (IV pielikums)					
Ražotājs:		Brink Climate Systems B.V.			
Modelis:		Renovest Sky 150 (Plus)			
Klimatiskā zona:	Darbības veids	SEP vērtība (kWh/m²·a)	Energoefektivitātes klase (EP)	Ikgadējais elektroenerģijas patēriņš (AEC) kWh	Ikgadējais siltumenerģijas ietaupījums (AHS) kWh
Vidējā	Taimeris	-37,59	A	350	4568
	1 sensors (mitrums/CO ₂ /GOS)	-39,47	A	289	4603
	Vairāki sensori (mitrums/CO ₂ /GOS)	-42,70	A+	188	4673
Aukstā	Taimeris	-75,90	A+	887	8935
	1 sensors (mitrums/CO ₂ /GOS)	-78,11	A+	826	9004
	Vairāki sensori (mitrums/CO ₂ /GOS)	-82,02	A+	725	9141
Siltā	Taimeris	-13,02	E	305	2065
	1 sensors (mitrums/CO ₂ /GOS)	-14,70	E	244	2081
	Vairāki sensori (mitrums/CO ₂ /GOS)	-17,56	E	143	2113
Ventilācijas ierīces tips:		Ventilācijas ierīce ar siltuma rekuperāciju			
Ventilators:		Elektroniski komutētais ventilators ar pāreju mainīgu ātrumu			
Siltummaiņa tips:		Rekuperatīva no plastmasas izgatavots kruststrēmiskās preplūsmas siltummaiņš			
Termiskās iedarības koeficients:		89%			
Maksimālās gaisa caurplūdes:		150 m³/h			
Elektriskais patēriņš:		72 W			
Trokšņa līmenis (L _{WA}):		38 dB(A)			
Gaisa caurplūdes atsaucies vērtība:		105 m³/h			
Spiediena starpības atsaucies vērtība:		50 Pa			
Specifiskais elektroenerģijas patēriņš (SEL):		0,27 Wh/m³			
Vadības faktors:		1,0 – ja lieto palāpēnisko slēdzi			
		0,95 – ja lieto Brink Air Control			
		0,85 – ja lieto 1 sensoru			
		0,65 – ja lieto vairākus sensorus			
Noplūde:	iekšējā	0,9%			
	ārējā	2,3%			
Filtru brīdinājuma signāls:		taimera / vadības moduļa rādījumi			
		Uzmanību! Optimālas energoefektivitātes, kā arī optimālas ierīces darbības labad ir svarīgi regulāri pārbaudīt, tīrīt un nomainīt filtrus.			
Montāžas norādījumi atrodami šajā tīmekļa lapā:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
Apļa:		ja, 100% Bypass			

* Measurements executed by TZWL according to the EN13141-7 standard (TZWL-report M.85.07.200.AG, 14-10-2019)

ES

Ficha del producto conformidad (UE) No 1254/2014 (ANEXO IV)					
Proveedor:		Brink Climate Systems B.V.			
Modelo:		Renovent Sky 150 (Plus)			
Zona Climática:	Tipo de control	consumo de energía específico en kWh/m²/a	Clasificación Energética (CEE)	consumo de electricidad anual (AEC) en kWh	ahorro anual en calefacción (AHS) en kWh
Medio	Horario	-37.59	A	350	4568
	1 sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-39.47	A	289	4603
	2 o más sensores (RH/CO ₂ /VOC)	-42.70	A+	188	4673
Frio	Horario	-75.90	A+	887	8935
	1 sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-78.11	A+	826	9004
	2 o más sensores (RH/CO ₂ /VOC)	-82.02	A+	725	9141
Cálido	Horario	-13.02	E	305	2065
	1 sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-14.70	E	244	2081
	2 o más sensores (RH/CO ₂ /VOC)	-17.56	E	143	2113
Tipo unidad ventilación:		Unidad de caudal equilibrado con recuperador de calor			
Ventilador:		EC-fan velocidad variable			
Tipo recuperador calor:		Recuperable			
Eficiencia térmica del recuperador de calor:		89%			
Caudal máximo:		150 m³/h			
Potencia eléctrica máxima:		72 W			
Nivel de potencia acústica L _{WA} :		38 dB(A)			
Caudal de referencia:		105 m³/h			
Presión de referencia:		50 Pa			
Consumo eléctrico al caudal de referencia (SEL)*:		0.27 kWh/m²			
Factor de control:		1.00 en combinación con interruptor manual			
		0.95 en combinación con Brink Air Control			
		0.85 en combinación con 1 sensor			
		0.65 en combinación con 2 o más sensores			
Pérdidas*:	internas	0.9%			
	externas	2.3%			
Posición del avisador visual del filtro:		Interruptor manual / controlador horario.			
dirección de internet para consultar las instrucciones de montaje:		Atención! Para una eficiencia energética máxima y un uso adecuado, inspeccionar regularmente el filtro, con limpieza o sustitución en caso de ser necesario.			
Bypass:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
		si: 100% Bypass			

* Measurements executed by TZWL according to the EN13141-7 standard (TZWL-report M.85.07.200.AG, 14-10-2019)

SK

Informačný list výrobku zhoda (EÚ) č. 1254/2014 (PRÍLOHA IV)					
Dodávateľ:		Brink Climate Systems B.V.			
Model:		Renovent Sky 150 (Plus)			
Klimatická zóna:	Typ ovládania	SEC-hodnota v kWh/m²/a	Energetická trieda (SEC)	ročná spotreba elektriny (AEC) v kWh	ročná úspora vykurovania (AHS) v kWh
Mieňa	Časové	-37.59	A	350	4568
	1 senzor (RH/CO ₂ /VOC)	-39.47	A	289	4603
	2 alebo viac senzorov (RH/CO ₂ /VOC)	-42.70	A+	188	4673
Chladná	Časové	-75.90	A+	887	8935
	1 senzor (RH/CO ₂ /VOC)	-78.11	A+	826	9004
	2 alebo viac senzorov (RH/CO ₂ /VOC)	-82.02	A+	725	9141
Teplá	Časové	-13.02	E	305	2065
	1 senzor (RH/CO ₂ /VOC)	-14.70	E	244	2081
	2 alebo viac senzorov (RH/CO ₂ /VOC)	-17.56	E	143	2113
Typ vetracej jednotky:		Rovnovážná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla			
Ventilátor:		Variabilné rýchlosti EC-ventilátora			
Typ výmenníka tepla:		Teplôtne účinnosť výmenníka tepla			
Teplôtne účinnosť výmenníka tepla:		89%			
Maximálny výkon:		150 m³/h			
Maximálny elektrický príkon:		72 W			
Hladina akustického výkonu L _{WA} :		38 dB(A)			
Referenčný výkon:		105 m³/h			
Referenčný tlakový rozdiel:		50 Pa			
Príkon ventilátorov (SEL)*:		0.27 kWh/m²			
Kontrolný faktor:		1.0 v kombinácii s manuálnym spínačom			
		0.95 v kombinácii s Brink Air Control			
		0.85 v kombinácii s 1 senzorom			
		0.65 v kombinácii s 2 alebo viacerými senzorami			
netesnosť*:	vnútrošná	0.9%			
	vonkajšia	2.3%			
Umiestnenie alarmu filtra:		Manuálny spínač / časová kontrola.			
internetová adresa s pokynmi na montáž:		Pozor! Pre optimálnu energetickú účinnosť a riadnu prevádzku je nutné pravidelne kontrolovať, čiistiť a vymeniť filtre.			
Bypass:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
		áno: 100% Bypass			

* Measurements executed by TZWL according to the EN13141-7 standard (TZWL-report M.85.07.200.AG, 14-10-2019)

Classification from 1 January 2016	
SEC Class ("average climate")	SEC in kWh/m²/a
A+ (most efficient)	SEC < -42
A	-42 ≤ SEC < -34
B	-34 ≤ SEC < -26
C	-26 ≤ SEC < -23
D	-23 ≤ SEC < -20
E (least efficient)	-20 ≤ SEC < -10