

**BRINK**

*Air for life*



## **Renovent Sky 300 (Plus)**

**Bewaren bij het toestel (NL)**

**Store near the appliance (GB)**


**Bitte beim Gerät aufbewahren (DE)**

**à conserver près de l'appareil (FR)**

**da conservare vicino all'apparecchio (IT)**

**przechowywać w pobliżu urządzenia (PL)**

[www.brinkclimatesystems.nl/downloads\\_renovent-sky-300](http://www.brinkclimatesystems.nl/downloads_renovent-sky-300)



Renovent Sky 300 (Plus)



Brink Climate Systems B.V. Wethouder Wassebaliestraat 7951 SN Staphorst P.O. Box 11 NL-7950 AA Staphorst  
T. +31 (0) 522 46 99 44 F. +31 (0) 522 46 94 00 info@brinkclimatesystems.nl www.brinkclimatesystems.nl

**Leveromvang**

- ① Renovent Sky 300
- ② Ophangbeugelset: 2x ophangstrips
- ③ Kanaalaansluitset: 4x boordringen Ø160 mm
- ④ Documentatieset:
- ⑤ Aansluitset:
  - Montage boordringen: 16 bevestigingsschroeven
  - 2 polig-schroefconnector (eBus)
  - 9 polige-schroefconnector (alleen bij Plus uitvoering)

**Scope of delivery**

- ① Renovent Sky 300
- ② Mounting bracket kit: 2x suspension strips
- ③ Duct connecting kit: 4x collars Ø160 mm
- ④ Documentation set:
- ⑤ Connecting kit:
  - Mounting collars: 16 fixation screws
  - 2-pole screw connector (eBus)
  - 9-pole screw connector (only for Plus version)

**Lieferumfang**

- ① Renovent Sky 300
- ② Aufhängebügel-Satz: 2x Aufhängeleisten
- ③ Kanalanschluss-Satz: 4x Bundringe Ø160 mm
- ④ Dokumentationssatz:
- ⑤ Anschlussatz:
  - Montage Bundringe: 16 Befestigungsschrauben
  - 2-polige Schraubsteckverbindung (eBUS)
  - 9-polige Schraubsteckverbindung (nur Plus-Ausf.)

**Contenu de la livraison**


- ① Renovent Sky 300
- ② Kit d'étriers de suspension: 2x bandes de suspension
- ③ Kit de racc. de conduite: 4x collettes Ø160 mm
- ④ Documentation:
- ⑤ Kit de raccordement:
  - montage de collettes: 16 vis de fixation
  - Connecteur barrette 2 points (eBus)
  - Conn. barrette 9 points (seulement pour modèle Plus)

**Composizione della fornitura**

- ① Renovent Sky 300
- ② Set di staffe di montaggio comprensivo d: 2x lamine
- ③ Set di collegamento canali: 4x bocchette Ø160 mm
- ④ Libretto di istruzioni per l'installazione
- ⑤ Collegamento comprensivo di:
  - montaggio bocchette: 16 viti di fissaggio
  - connettore a vite a 2 poli (eBus)
  - connettore a vite a 9 poli (solo nella versione Plus)

**Zakres dostawy**

- ① Renovent Sky 300
- ② Zestaw wsporników do zawieszenia:  
2x taśmy do zawieszenia urządzenia
- ③ Zestaw przyłączy do kanałów: 4x pierścienie Ø160 mm
- ④ Zestaw dokumentów:
- ⑤ Zestaw przyłączy:
  - montażu pierścieni: 16 śrub do przymocowania
  - Dwubiegunkowe złącza wkręcane (eBus)
  - 9-biegunkowe złącza wkręcane (tylko dla wersji Plus)

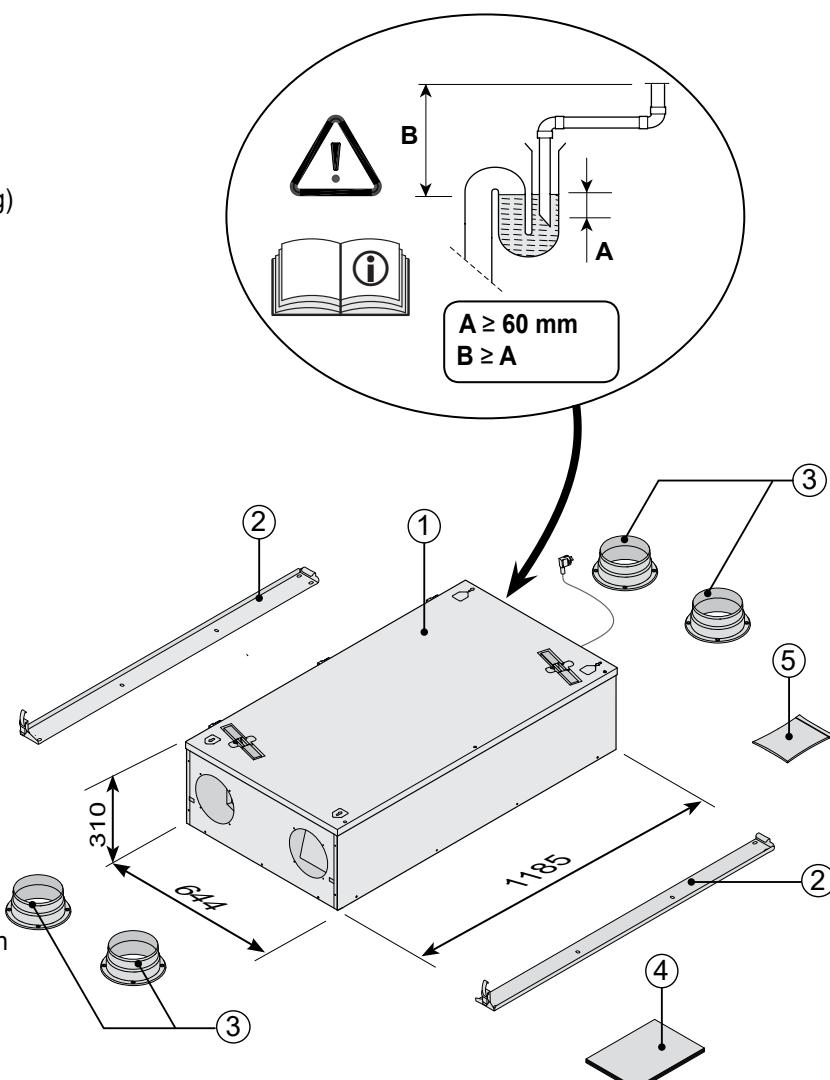**Montage/ Mounting/ Montage/  
Le montage/ Montaggio/ Montaż****Waarschuwing**

**NL**  
Maak bij werkzaamheden aan het toestel altijd eerst het toestel spanningsvrij door de netstekker los te nemen.

**GB****Warning**

When working on the appliance, always take the voltage from the appliance by pulling the power plug.

**Zu beachten**

**DE**  
Sind Arbeiten im Innern des Gerätes vorgesehen, ist das Gerät immer durch Ziehen des Netzsteckers spannungslos zu machen.

**FR****Avertissement**

Lors de travaux sur l'appareil, commencez toujours par appareil hors tension et débranchez la fiche secteur.

**Avvertenza**

**IT**  
In caso di interventi di assistenza scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, estraendo la spina dalla presa.

**PL****Ostrzeżenie**

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac na urządzeniu należy odłączyć od niego zasilanie wyciągając wtyczkę z gniazdka.

Dit toestel mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, personen met verminderde geestelijke vermogens, lichamelijke beperkingen of gebrek aan ervaring en kennis, gebruikt worden als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen hoe het toestel op een veilige manier te gebruiken en zich bewust zijn van de mogelijke gevaren. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Schoonmaak en onderhoud door de gebruiker mag niet door kinderen gedaan worden zonder toezicht.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Les enfants de plus de 8 ans, les personnes déficientes mentales ou handicapées physiques, ou les personnes manquant d'expérience et de connaissances peuvent utiliser cet appareil sous la surveillance d'un adulte, ou s'ils ont reçu des instructions concernant un usage sûr de l'appareil et sont conscients des risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les interventions de nettoyage et d'entretien réservées à l'utilisateur ne doivent pas être réalisées par des enfants sans la surveillance d'un adulte.

Il presente apparecchio può essere utilizzato anche da bambini di almeno 8 anni o da persone con capacità mentali ridotte, limitazioni fisiche o mancanza di conoscenze ed esperienza, purché sotto il controllo di un supervisore o purché abbiano ricevuto istruzioni su come utilizzare l'apparecchio in tutta sicurezza e siano consapevoli degli eventuali pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione da parte dell'utente non possono essere svolte da bambini senza supervisione.

Z urządzeniami mogą korzystać dzieci powyżej 8 lat, osoby o ograniczonych zdolnościach intelektualnych, poważnym upośledzeniu fizycznym oraz braku wiedzy lub doświadczenia w zakresie jego eksploatacji, pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub w przypadku gdy otrzymały one odpowiednie instrukcje dotyczące bezpiecznego używania urządzenia i świadomie są one ewentualnych zagrożeń. Należy również zapewnić odpowiedni nadzór nad dziećmi, aby nie bawiły się one niniejszym urządzeniem. Prace przy czyszczeniu i konserwacji, przeprowadzane przez użytkownika, nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osób dorosłych.

- Het toestel moet waterpas worden geplaatst; zowel over de lengte- als de breedte as van het toestel.  
**Let op dat de condensafvoer nooit met afschot naar het toestel wordt geplaatst!**
- De opstellingsruimte moet zodanig worden gekozen, dat een goede condensaafvoer met waterslot en verval voor condenswater gemaakt kan worden.
- De opstellingsruimte moet vorstvrij zijn.
- Minimaal 70 cm aan de voorzijde van het toestel en een vrije stahoogte van 1,8 m.

- The appliance must be placed level; both lengthwise and laterally.  
**Make sure that under no condition the condensate discharge is installed at a pitch towards the appliance!**
- The installation room must be such that a good condensate discharge with air trap and pitch for condensate can be made.
- The installation room must be frost-free.
- Make sure there is a free space of at least 70 cm at the front of the appliance and a free headroom of 1.8 m.

- Das Gerät ist waagerecht zu montieren; sowohl die Länge als und die Breite Achse das Gerät.  
**Bitte beachten Sie, dass der Kondensatablauf niemals mit Gefälle zum Gerät hin aufgestellt wird!**
- Der Aufstellungsraum ist in solcher Weise zu wählen, dass ein guter Kondensatablauf mit Geruchverschluss sowie ein Gefälle für das Kondensat gewährleistet sind.
- Der Aufstellungsraum muss frostfrei sein.
- Mindestens 70 cm an der Vorderseite des Geräts und eine Mannshöhe von 1,8 m.



- L'appareil doit être posé de niveau; à la fois sur l'axe longitudinal et la largeur de l'appareil.  
**Veiller à ce que la pente d'évacuation de la condensation ne soit pas tournée vers l'appareil!**
- L'espace d'installation doit être choisi de telle façon qu'une bonne évacuation de la condensation, avec un siphon et une dénivellation pour l'eau de condensation, puisse être réalisée.
- L'espace d'installation doit être à l'abri du gel.
- Veillez à respecter une distance minimale de 70 cm sur le devant de l'appareil et une hauteur libre de 1,8 m.

- L'apparecchio deve essere montato in bolla.  
**Non posizionare mai lo scarico dell'acqua di condensa con l'uscita verso l'apparecchio!**
- Il locale di installazione deve esser tale da consentire la realizzazione di un sistema di scarico dell'acqua di condensa, provvisto di sifone e tubi a pendenza adeguata.
- Il locale di installazione deve essere protetto dal gelo.
- Lo spazio libero davanti all'apparecchio deve essere di almeno 70 cm e lo spazio libero in verticale di almeno 1,8 m.

- Urządzenie Renovent Sky może być bezpośrednio zawieszone na ścianie/suficie za pomocą dostarczonych wsporników W celu zapobieżenia wibracjom.  
**Kondensat (skropliny) powinien odpływać ze spadem od urządzenia!**
- Pomieszczenie montażowe musi zapewniać odpowiedni odpływ skroplin (syfon oraz nabylenie do obsługi skroplin).
- Pomieszczenie do montażu musi zapewniać ochronę przed mrozem.
- Zapewnić wolną przestrzeń, przynajmniej 70 cm, przed urządzeniem oraz 1,8 m nad nim.

**CONFORMITEITSVERKLARING (NL)/ DECLARATION OF CONFORMITY (GB)  
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (DE)/ DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (FR)  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (IT)/ DEKLARACJA ZGODNOŚCI (PL)**

- NL - Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.  
 GB - This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.  
 DE - Diese Konformitätserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.  
 FR - Cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.  
 IT - Questa dichiarazione di conformità viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore.  
 PL - Niniejsza deklaracja zgodności wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Fabrikant :		Le produits décrit ci-dessus répond aux directives suivantes:
Manufacturers :		◆ 2014/35/EU (directive faible tension)
Hersteller :	<b>Brink Climate Systems B.V.</b>	• 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
Fabricant :		• 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
Produttore :		• 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
Fabrikant :		• 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
		• RoHS 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)
Adres :		<i>Il prodotto sopra indicato è conforme alle seguenti direttive:</i>
Address :	<b>P.O. Box 11</b>	• 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
Adresse:	<b>NL-7950 AA Staphorst,</b>	• 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
Adresse :	<b>The Netherlands</b>	• 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
Indirizzo :		• 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
Adres :		• RoHS 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)
Produkt :		<i>Opisany powyżej produkt jest zgodny z następującymi dyr.</i>
Product :		• 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
Produkt :	<b>Renovent Sky 300</b>	• 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
Produit :	<b>Renovent Sky 300 Plus</b>	• 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
Prodotto :		• 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
Produkt :		• RoHS 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)

Het hier beschreven product voldoet aan de richtlijnen:

- 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
- 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
- 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
- 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
- RoHS 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)

The product described above complies with following directives

- 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
- 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
- 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
- 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
- RoHS 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)

Das oben beschriebene Produkt erfüllt die nachfolgenden Richtlinien

- 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
- 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
- 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
- 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
- RoHS 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)

Het hierboven beschreven product is getest volgens de normen:  
 The product described above has been tested according to the following standards:

Das oben beschriebene Produkt wurde gemäß den folgenden Standards getestet:

Le produit décrit ci-dessus a été testé selon les normes suivantes:

Il prodotto sopra descritto è stato testato secondo i seguenti standard:

Opisany powyżej produkt został przetestowany zgodnie z następującymi normami:

- EN 55014-1 : 2017 + A11: 2020
- EN 55014-2 : 2015
- EN 61000-3-2 : 2014
- EN 61000-3-3 : 2013
- EN 60335-1 : 2012
- EN 60335-2-80 : 2003 + A1: 2004 + A2: 2009

A. Hans,  
 Directeur/ Managing director  
 Geschäftsführer/ Directeur  
 Direttore/ Dyrektor  
 Staphorst, 23-09-21

NL

Technische informatieblad conform Ecodesign (EP) nr. 1254/2014 (bijlage IV)												
Fabrikant:	Brink Climate Systems B.V.											
Model:	Renovent Sky 300 (Plus)											
Klimaatzone:	Type regeling	SEC-Waarde in kWh/m²/a	SEC Klasse	Jaarlijkse elektriciteitsverbruik (AEC) in kWh	Jaarlijkse besparende verwarmings (AHS) in kWh							
Gemiddeld	kleuregeling	-36,93	A	316	4416							
	1x sensor (RHCO/VOC)	-38,79	A	262	4467							
	2 of meerdere sensoren (RHCO/VOC)	-42,07	A+	172	4569							
Koud	kleuregeling	-73,79	A+	853	8639							
	1x sensor (RHCO/VOC)	-76,14	A+	799	8739							
	2 of meerdere sensoren (RHCO/VOC)	-80,39	A+	709	8938							
Warm	kleuregeling	-13,19	E	272	1997							
	1x sensor (RHCO/VOC)	-14,77	E	217	2020							
	2 of meerdere sensoren (RHCO/VOC)	-17,49	E	127	2066							
Type ventilatiedeelsysteem:	Gebalanceerd residenciaal ventilatiesysteem met warmtehergaining											
Ventilator:	EC-ventilator met traploze regeling											
Type warmtevoersysteem:	Recuperatieve kunststof-legenstroombuisvoersysteem											
Thermisch rendement:	84%											
Maximale debiet:	300 m³/h											
Maximaal opgenomen vermogen:	116 W											
Geluidsvormgeniveel Lwa*:	44dB(A)											
Referentiedebiet:	210 m³/h											
Referentiedruk:	50 Pa											
Specifiek elektrisch opgenomen vermogen (SEL)*:	0,24 Wh/m³											
1,0 in combinatie met standaardschakelaar												
0,95 in combinatie met Brink Air Control												
Regelfactor:	0,85 in combinatie met 1 sensor											
0,65 in combinatie met 2 of meerdere sensoren												
Lekage*:	Intern	0,9%										
	Extern	2,3%										
Positive filter vervuiling indicatie:		Achter! Voor een optimale energie efficiëntie en een goede werking is het noodzakelijk regelingen de filters te inspecteren en eventueel te reinigen of te vervangen.										
Intermetadres voor de montage-instructies:												
	<a href="http://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads">http://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads</a>											
Bypass:	Ja, 100% Bypass											

\*) Measurements executed by TNO according to the EN308 standard (TNO report 2012M103844, July 2012) and recalculated to EN13141-7

GB

Productdatasheet conform Ecodesign (EU), nr. 1254/2014 (Annexe IV)												
Supplier:	Brink Climate Systems B.V.											
Model:	Renovent Sky 300 (Plus)											
Climate zone	Type of control	SEC-Value in kWh/m²/a	Energyclass (SEC)	Annual electricity consumption (AEC) in kWh	The annual electricity consumption (AHS) in kWh	The annual heating saved (AHS) in kWh						
Average	Clock	-36,93	A	316	4416							
	1 Sensor (RHCO/VOC)	-38,79	A	262	4467							
	2 or more Sensors (RHCO/VOC)	-42,07	A+	172	4569							
Cold	Clock	-73,79	A+	853	8639							
	1 Sensor (RHCO/VOC)	-76,14	A+	799	8739							
	2 or more Sensors (RHCO/VOC)	-80,39	A+	709	8938							
Warm	Clock	-13,19	E	272	1997							
	1 Sensor (RHCO/VOC)	-14,77	E	217	2020							
	2 or more Sensors (RHCO/VOC)	-17,49	E	127	2066							
Type of ventilation unit:	Ventilation unit with heat recovery											
Fan:	Variable speed EC fan											
Type of heat exchanger:	Recuperative plastic cross-counterflow heatexchanger											
Thermal efficiency:	84%											
Maximum flow rate:	300 m³/h											
Electric power input:	116 W											
Sound power level Lwa*:	44dB(A)											
Reference flow rate:	210 m³/h											
Reference pressure difference:	50 Pa											
Specific Power Input (SEL)*:	0,24 Wh/m³											
1,0 in combination with manual switch												
0,95 in combination with Brink Air Control												
0,85 in combination with 1 sensor												
0,65 in combination with 2 or more sensors												
Leakage*:	Internal	0,9%										
	External	2,3%										
Filterwarning:		On the Manual switch / Brink Air Control.										
Attention! For optimal energy efficiency and a proper operation a regular filter inspection, cleaning or replacement is necessary.												
Internet address for Assembly instructions:												
	<a href="http://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads">http://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads</a>											
Bypass:	Yes, 100% Bypass											

\*) Measurements executed by TNO according to the EN308 standard (TNO report 2012M103844, July 2012) and recalculated to EN13141-7

DE

Produktdatenblatt gemäß Ecodesign (EU), nr. 1254/2014 (Anhang IV)												
Fabrikant:	Brink Climate Systems B.V.											
Modell:	Renovent Sky 300 (Plus)											
Klimazone	Bedienungsweise	SEV-Werte in kWh/m²/a	SEV-Klasse	Jährlicher Stromverbrauch (AEC) in kWh	Jährliche Einsparung an Heizenergie (AHS) in kWh							
Mittel	Zeileregeling	-36,93	A	316	4416							
	1x Sensor (FeuchteCO/VOC)	-38,79	A	262	4467							
	mehere Sensoren (FeuchteCO/VOC)	-42,07	A+	172	4569							
Kalt	Zeileregeling	-73,79	A+	853	8639							
	1x Sensor (FeuchteCO/VOC)	-76,14	A+	799	8739							
	mehere Sensoren (FeuchteCO/VOC)	-80,39	A+	709	8938							
Warm	Zeileregeling	-13,19	E	272	1997							
	1x Sensor (FeuchteCO/VOC)	-14,77	E	217	2020							
	mehere Sensoren (FeuchteCO/VOC)	-17,49	E	127	2066							
Type Lüftungsgerät:	Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung											
Ventilator:	Stufenloser EC-Ventilator											
Type Wärmetauscher:	Rekuperativer Kunststoff-Kreuzgezugsstrom Plattenwärmetauscher											
Wärmebereitstellungsgrad:	84%											
Maximale Luftleistung:	300 m³/h											
Leistungsaufruhr:	116 W											
Schalldämpfungspegel Lwa*:	44dB(A)											
Bezugsluftluftvolumen:	210 m³/h											
Bezugsluftdruckdifferenz:	50 Pa											
Spezifische Leistungsaufruhr (SEL)*:	0,24 Wh/m³											
1,0 in combination with Stufensteller												
0,95 in combination with Brink Air Control												
0,85 in combination with 1 sensor												
0,65 in combination with 2 or more sensors												
Steuerfaktor:	Stufensteller / Brink Air Control Bedienelement											
Achtung! For a optimal energy efficiency and a optimal performance occurs inspection, cleaning and replacement of the filter is necessary.												
Intermetadrschrift für Anweisung zur Montage:	<a href="http://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads">http://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads</a>											
Bypass:	Ja, 100% Bypass											

\*) Measurements executed by TNO according to the EN308 standard (TNO report 2012M103844, July 2012) and recalculated to EN13141-7

FR

Fiche de données sur le produit conforme à Ecodesign (UE), n°1254/2014 (Annexe IV)												
Fournisseur:	Brink Climate Systems B.V.											
Modèle:	Renovent Sky 300 (Plus)											
Zone climatique	Type de commande	Valeur SEC à kWh/m²/a	Classe énergétique (SEC)	Consommation électrique annuelle (CEA) à kWh	Économie d'énergie annuelle (EAC) à kWh							
Moyenne	Horloge	-36,93	A	316	4416							
	1 sonde (RHCO/VOC)	-38,79	A	262	4467							
	2 ou plusieurs sondes (RHCO/VOC)	-42,07	A+	172	4569							
Froid	Horloge	-73,79	A+	853	8639							
	1 sonde (RHCO/VOC)	-76,14	A+	799	8739							
	2 ou plusieurs sondes (RHCO/VOC)	-80,39	A+	709	8938							
Chaud	Horloge	-13,19	E	272	1997							
	1 sonde (RHCO/VOC)	-14,77	E	217	2020							
	2 ou plusieurs sondes (RHCO/VOC)	-17,49	E	127	2066							
Type d'unité de ventilation:	Unité de ventilation avec récupération de chaleur											
Ventilateur:	Ventilateur EC à vitesse variable											
Type d'échangeur de chaleur:	Échangeur de chaleur double flux en plastique avec récupération											
Efficacité thermique:	84%											
Débit de flux maximum:	300 m³/h											
Entrée d'alimentation électrique:	116 W											
Niveau de puissance acoustique Lwa*:	44dB(A)											
Débit de flux de référence:	210 m³/h											
Difference de pression de référence:	50 Pa											
Entrée spécifique de puissance (SEL)*:	0,24 Wh/m³											
1,0 en combinaison avec commutateur manuel												
0,95 en combinaison avec Brink Air Control												
0,85 en combinaison avec 1 sonde												
0,65 en combinaison avec 2 ou plusieurs sondes												
Facteur de contrôle:												

LT

Produktu duomenų lapas atitinkamai ekologiniu projektavimo (ES), Nr. 1254/2014 (IV priedas), reikalavimus					
Tiekėjas:	Brink Climate Systems B.V.				
Modelis:	Renovent Sky 300 (Plus)				
Klimato zona:	Valdymo tipas	SEC-vertė kW/m²	Energijos klasė (SEC)	Metrinė elektros energijos naudoklumas (AEC) i kWh	Metrinė sutaupyta šilumos energija (AHS) i kWh
Vidutinė	Lakrimatis	-36,93	A	316	4416
	1 jutiklis (RH / CO <sub>2</sub> / LOJ)	-38,79	A	262	4467
	2 ar daugiau jutiklių (RH / CO <sub>2</sub> / LOJ)	-42,07	A+	172	4569
Šalta	Lakrimatis	-73,79	A+	853	8639
	1 jutiklis (RH / CO <sub>2</sub> / LOJ)	-76,14	A+	799	8739
	2 ar daugiau jutiklių (RH / CO <sub>2</sub> / LOJ)	-80,39	A+	709	8938
Šilti	Lakrimatis	-15,19	E	272	1997
	1 jutiklis (RH / CO <sub>2</sub> / LOJ)	14,77	E	217	2020
	2 ar daugiau jutiklių (RH / CO <sub>2</sub> / LOJ)	-17,49	E	127	2066
Ventiliatorius:	Vidutinė renginys su šilumos atsparumu				
Ventiliatorius:	Kintamo greičio EC-ventiliatorius				
Šilumos tipas:	Rekuperacinis plastinis kryžminis algalinio krauto šilumokalis				
Šiluminis efektyvumas:	84%				
Didžiausias krautas:	300 m³/h				
Elektrinis naudojamoji galia:	116 W				
Genio galios lygis Lwa <sup>®</sup> :	44dB(A)				
Atskaitos krautas:	210 m³/h				
Atskaitos slėgčių skirtumas:	50 Pa				
Specifinė naudojamoji galia (SEL) <sup>®</sup> :	0,24 Wh/m <sup>3</sup>				
Reguliuojamo koeficientas:	1,0 naudojant rankinių jungiklį 0,95 naudojant Brink Air Control				
	0,85 naudojant 1 jutiklį 0,65 naudojant 2 ar daugiau jutiklius				
Nuošėkis <sup>®</sup> :	Vidurinis	0,9%			
	Išorinis	2,3%			
Filtro išpjūtis:	Rankinis jungiklis / Brink Air Control Dėmesys! Siekiama optimizuoti energijos varotojo efektyvumą ir tinkamo veikimo, būtina reguliuoti temperatūrą, valyti ir keisti filtra.				
Sutinkimo instrukcijos interneto adresas:	<a href="http://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads">http://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads</a>				
Aplenkiamasis laisvas:	taip, 100 % Aplenkiamasis laisvas				

\*) Measurements executed by TNO according to the EN308 standard (TNO report 2012M103844, July 2012) and recalculated to EN13141-7

CZ

Informaciøní list výrobku konforma (EU) č. 1254/2014 (PRÍLOHA IV)					
Dodavateľ:	Brink Climate Systems B.V.				
Model:	Renovent Sky 300 (Plus)				
Klimatické pásmo:	Typ ovládání	Hodnota SEC v kWh/m <sup>3</sup>	Energetická trieda (SEC)	Ročná spotrebba elektrickej energie (AEC) i kWh	Ročná úspora tepla (AHS) i kWh
mírné	Casový ovládač	-36,93	A	316	4416
	1 senzor (RH/CO <sub>2</sub> /VOC)	-38,79	A	262	4467
	2 nebo více senzorů (RH/CO <sub>2</sub> /VOC)	-42,07	A+	172	4569
studené	Casový ovládač	-73,79	A+	853	8639
	1 senzor (RH/CO <sub>2</sub> /VOC)	-76,14	A+	799	8739
	2 nebo více senzorů (RH/CO <sub>2</sub> /VOC)	-80,39	A+	709	8938
horlé	Casový ovládač	-13,19	E	272	1997
	1 senzor (RH/CO <sub>2</sub> /VOC)	14,77	E	217	2020
	2 nebo více senzorů (RH/CO <sub>2</sub> /VOC)	-17,49	E	127	2066
Typ větrací jednotky:	Vnitřní jednotka se zpětným ziskáváním tepla s automatickou regulací konstantního průtoku				
Ventilátor:	EC ventilaøor s proměnným otáèením				
Typ tepelného výmenníku:	Rekuperativní (deskový protoplynový výmenník)				
Tepláková účinnost zpětného ziskávání:	84%				
Maximální průtok vzduchu:	300 m³/h				
Maximální elektrický příkon:	116 W				
Hydronautického výkonu Lwa <sup>®</sup> :	44dB(A)				
Referenční průtok:	210 m³/h				
Referenční tlakový rozdíl:	50 Pa				
Měrny příkon při referenčním průtoku SEL:	0,24 Wh/m <sup>3</sup>				
Faktor tlzení:	1,0 v kombinaci s manuálním přepínacem 0,95 v kombinaci s Brink Air Control				
	0,85 v kombinaci s 1 senzorem 0,65 v kombinaci s 2 nebo více senzory				
Netěsnost:	vhodné	0,9%			
	nevhodné	2,3%			
Filtrový systém:	Rankinis jungiklis / Brink Air Control Dėmesys! Siekiama optimizuoti energijos varotojo efektyvumą ir tinkamo veikimo, būtina reguliuoti temperatūrą, valyti ir keisti filtra.				
Sutinkimo instrukcijos interneto adresas:	<a href="http://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads">http://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads</a>				
Aplenkiamasis laisvas:	taip, 100 % Aplenkiamasis laisvas				

\*) Measurements executed by TNO according to the EN308 standard (TNO report 2012M103844, July 2012) and recalculated to EN13141-7

DK

Produktdatablad överensstämmelse (EU) nr. 1254/2014 (BILAG IV)					
Leverander:	Brink Climate Systems B.V.				
Modell:	Renovent Sky 300 (Plus)				
Klimazona:	Type for styling	SEC-värde i kW/m <sup>3</sup>	Energi klassa (SEC)	Ärlig efterfrågan (AEC) i kWh	Ärlig varmebesparelse (AHS) i kWh
Gennemsnitlig	Tid	-36,93	A	316	4416
	1x sensor (RH/CO <sub>2</sub> /VOC)	-38,79	A	262	4467
	2 eller fler sensorer (RH/CO <sub>2</sub> /VOC)	-42,07	A+	172	4569
Kold	Tid	-73,79	A+	853	8639
	1x sensor (RH/CO <sub>2</sub> /VOC)	-76,14	A+	799	8739
	2 eller fler sensorer (RH/CO <sub>2</sub> /VOC)	-80,39	A+	709	8938
Varmt	Tid	-15,19	E	272	1997
	1x sensor (RH/CO <sub>2</sub> /VOC)	14,77	E	217	2020
	2 eller fler sensorer (RH/CO <sub>2</sub> /VOC)	-17,49	E	127	2066
Type of ventilation/ventilation:	Balanseret ventilationssystem med varmekombineret				
Ventilator:	Variabelstregt EC-ventilator				
Type of varmeveksler:	Rekuperativ				
Termisk virkningsgrad:	84%				
Maksimal volumeström:	300 m³/h				
Maksimal EL-input:	116 W				
Lydflektivniva Lwa <sup>®</sup> :	44dB(A)				
Henvist flow:	210 m³/h				
Henvist trykfors:	50 Pa				
Elektrisk strømforsbrug ved henvist flow/lastet med manuel overskrift:	0,24 Wh/m <sup>3</sup>				
Styringsfaktor:	1,0 i kombination med manuel overskrift 0,95 i kombination med laststyring 0,85 i kombination med 1 sensor 0,65 i kombination med 2 eller fler sensorer				
Lækkage <sup>®</sup> :	Indvendig internt	0,9%			
	udvendig eksternt	2,3%			
Placering af visuel filter advarsel:	Manuel overskrift i laststyring Bemærk! For optimal energieffektivitet og korrekt drift. Et en regular filterinspektion, rengøring eller udskiftning nedvendig.				
Internetadresse på avisningsrelevante forudgående samling	<a href="http://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads">http://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads</a>				
Bypass:	ja, 100 % bypass				

\*) Measurements executed by TNO according to the EN308 standard (TNO report 2012M103844, July 2012) and recalculated to EN13141-7

EE

Toote andmeleht vastavalt Ecodesign (EU), nr. 1254/2014 (lisa IV)					
Tootja:	Brink Climate Systems B.V.				
Model:	Renovent Sky 300 (Plus)				
Kliimatoseon	Käsiteisvõimsus	Energialäikartus kWh/m <sup>3</sup>	Energiplatsas (SEC)	Aastane elektritarbe (AEC) i kWh	Kütteenergia aastane kokkuüksustus (AHS) i kWh
Keskmine	Ajaline haldus	-36,93	A	316	4416
	1 andur (niiskus/CO <sub>2</sub> /LOU)	-38,79	A	262	4467
	mitu andur (niiskus/CO <sub>2</sub> /LOU)	-42,07	A+	172	4569
Kõnd	Ajaline haldus	-73,79	A+	853	8639
	1 andur (niiskus/CO <sub>2</sub> /LOU)	-76,14	A+	799	8739
	mitu andur (niiskus/CO <sub>2</sub> /LOU)	-80,39	A+	709	8938
Soe	Ajaline haldus	-13,19	E	272	1997
	1 andur (niiskus/CO <sub>2</sub> /LOU)	14,77	E	217	2020
	mitu andur (niiskus/CO <sub>2</sub> /LOU)	-17,49	E	127	2066
Ventiliatoriisoneadme tüüp:	Soojustagatsega seadmeventiliator				
Ventilator:	Soojustagatsega seadmeventiliator				
Võtta läbi muutuja poltiner:	Rekuperatiivne plastik krabi-pröötsulüüs				
Stupan liitmeliukogu iskoristaja:	84%				
Maksimaalne protokl zrak:	300 m³/h				
Ulaana struž:	116 W				
Razina luke Lwa <sup>®</sup> :	44dB(A)				
Referentni protokl zrak:	210 m³/h				
Referentna različna itaka:	50 Pa				
Spesifilna uložna struž (SEL):	0,24 Wh/m <sup>3</sup>				
Kontrolli faktor:	1,0 u kombinatsiooni ja ruhmin prekidačem 0,95 u kombinatsiooni ja satom				
	0,85 u kombinatsiooni ja 1 sensorm				
Curenje <sup>®</sup> :	Unutrašnje	0,9%			
	Värsikol	2,3%			
Upozorenje na filter:	Soojustagatsega seadmeventiliator				
Pažiņai za optimálnu efektivnosť energie je potrebná redovoda kontrola, čistenie a/izmena filtra.					
Internetes adresa za upita za montažu:	<a href="http://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads">http://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads</a>				
Bypass:	da, 100 % bypass				

\*) Measurements executed by TNO according to the EN308 standard (TNO report 2012M103844, July 2012) and recalculated to EN13141-7

HU

Termék adaptálás az Ecodesign (EU), nr. 1254/2014 (IV. függelék) szerint					
Típus:	Brink Climate Systems B.V.				
Modell:	Renovent Sky 300 (Plus)				
Éghajlati zóna:	Kezelési mód	Energiaosztály (SEC)	Energiaosztály (SEC)	Éves áramfogyasztás (AEC) ban kWh	Éves fűtési energia importálási mennyiség (AHS) ban kWh
Középső	Időtartam	-36,93	A	316	44

RO

Fișă de produs conform Ecodesign (UE), nr. 1254/2014 (Anexa IV)						
Furnizor:	Brink Climate Systems B.V.					
Model:	Renovent Sky 300 (Plus)					
Zonă climatică	Tip control	Valea energetică în kWh/m²/a	Clasă energetică (SEC)	Consumul anual de energie termică (AEC) în kWh	Energie termică economisită anual (AHS) în kWh	
Medie	Reglare tipă	-36.93	A	316	4416	
	1 senzor (RH/CO, însumă organic volatil)	-38.79	A	282	4467	
	2 sau mai mult senzori (RH/CO, însumă organic volatil)	-42.07	A+	172	4569	
Rece	Reglare tipă	-73.79	A+	853	8839	
	1 senzor (RH/CO, însumă organic volatil)	-76.14	A+	799	8739	
	2 sau mai mult senzori (RH/CO, însumă organic volatil)	-80.39	A+	709	8938	
Cald	Reglare tipă	-13.19	E	272	1997	
	1 senzor (RH/CO, însumă organic volatil)	14.77	E	217	2020	
	2 sau mai mult senzori (RH/CO, însumă organic volatil)	-17.49	E	127	2066	
Tip unitate de ventilație:	Unitate de ventilație cu recuperare de căldură					
Ventilator:	Ventilator EC cu viteză variabilă					
Tip schimbător de căldură:	Schimbător de căldură din plastic de tip recuperativ, în curință incirculant-contraîncant					
Eficiență termică:	84%					
Debit maxim:	300 m³/h					
Putea absorbtivă:	116 W					
Nivel putere acustică Lwa*:	44dB(A)					
Debit de referință:	210 m³/h					
Diferență presiune de referință:	50 Pa					
Putea absorbtivă specifică (SEL)*:	0.24 Wh/m²					
Factor de control:	1.0 în combinație cu comutator manual 0.95 în combinație cu Brink Air Control 0.85 în combinație cu 1 senzor 0.65 în combinație cu mai mult senzori					
Souresor*:	Interior	0.9%				
	Exterior	2.3%				
Indicator avertizare filtru:	- comutatorul manual Brink Air Control <b>Atenție!</b> Pentru o eficiență energetică optimă și o funcționare corespunzătoare, este nevoie să împiedeci, să curățai sau să înlocuiți filtrul în mod regulat.					
Adresă de internet pentru instrucțiunile de montare:	<a href="http://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads">http://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads</a>					
Bypass:	da, 100% bypass					

\* Measurements executed by TNO according to the EN308 standard (TNO report 2012M10384A, July 2012) and recalculated to EN13141-7

BG

Продуктов фиш съответствие (ЕС) № 1254/2014 (ПРИЛОЖЕНИЕ IV)						
Доставчик:		Brink Climate Systems B.V.				
Модел:		Renovent Sky 300 (Plus)				
Климатична зона	Тип управление	СЕК-стойност в kWh/m²/a	Енергийен клас (CEK)	Енергийна консумация на годишно време (ГКЕ) в kWh	годишна спестяване при отопление (ГСО) в kWh	
Умерено	Автоматично с таймер	-36.93	A	316	4416	
	1 сензор (RH/CO, инсумă органически волатил)	-38.79	A	282	4467	
	2 или повече сензора (RH/CO, инсумă органически волатил)	-42.07	A+	172	4569	
Студено	Автоматично с таймер	-73.79	A+	853	8839	
	1 сензор (RH/CO, инсумă органически волатил)	-76.14	A+	799	8739	
	2 или повече сензора (RH/CO, инсумă органически волатил)	-80.39	A+	709	8938	
Топло	Автоматично с таймер	-13.19	E	272	1997	
	1 сензор (RH/CO, инсумă органически волатил)	14.77	E	217	2020	
	2 или повече сензора (RH/CO, инсумă органически волатил)	-17.49	E	127	2066	
Тип вентилатор - уред:	Уред с баланс, вентилатор и въздушен насос на топлината					
Вентилатор:	EC-вентилатор с променливи скорости					
Тип schimbător de căldură:	Reциркулятор					
Ефективност термик:	84%					
Debit maxim:	300 m³/h					
Putea absorbtivă:	116 W					
Nivel putere acustică Lwa*:	44dB(A)					
Debit de referință:	210 m³/h					
Diferență presiune de referință:	50 Pa					
Putea absorbtivă specifică (SEL)*:	0.24 Wh/m²					
Контролор фактор:	1.0 в комбинации с ручното управление 0.95 в комбинации с Brink Air Control 0.85 в комбинации с 1 сензор 0.65 в комбинации с 2 или повече сензори					
загуба*:	външни				0.9%	
	вътрешни				2.3%	
Безопасни позиции за състоянието на филтера:	Въздушният преминава чрез филтера					
Внимание! За отмяната на енергийните ефективности и работата на съединенията предварително трябва да се използват правилни инструкции и почистване и подмяна.						
Интернет адрес за инструкции за предварително спомагане:	<a href="http://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads">http://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads</a>					
Базис:	да, 100% базис					

\*) Measurements executed by TNO according to the EN308 standard (TNO report 2012M10384A, July 2012) and recalculated to EN13141-7

SE

Produktdatablad uppfyller Ecodesign (EU), nr. 1254/2014 (bilaga IV)						
Leverantör:	Brink Climate Systems B.V.					
Modell:	Renovent Sky 300 (Plus)					
Klimatzon	Typ av reglering	SEC-värde i kWh/m²/a	Energiklass (SEC)	energiårsförbrukning (AEC) i kWh	årlig insparad uppvärmning (AHS) i kWh	
Medel	Klocka	-36.93	A	316	4416	
	1 sensor (RH/CO/VOC)	-38.79	A	282	4467	
	2 eller fler sensorer (RH/CO/VOC)	-42.07	A+	172	4569	
Kallt	Klocka	-73.79	A+	853	8839	
	1 sensor (RH/CO/VOC)	-76.14	A+	799	8739	
	2 eller fler sensorer (RH/CO/VOC)	-80.39	A+	709	8938	
Varmt	Klocka	-13.19	E	272	1997	
	1 sensor (RH/CO/VOC)	14.77	E	217	2020	
	2 eller fler sensorer (RH/CO/VOC)	-17.49	E	127	2066	
Type av ventilationssystem:	Ventilationssystem med värmeåtervinning					
Fläkt:	Variabel hastighet EC-fläkt					
Type av värmeväxträtare:	Rekuperativ värmeväxträtare på plast med kromstålström					
Termisk verkningsgrad:	84%					
Maximal luftflöde:	300 m³/h					
energiårsförbrukning:	116 W					
Ijusteringsnivå Lwa*:	44dB(A)					
referensluftvolympunkt:	210 m³/h					
referenslufttryckpunkt:	50 Pa					
Specifik energiårsförbrukning (SEL)*:	0.24 Wh/m²					
Kontrollfaktor:	1.0 i kombination med manuell omkopplingsplatta 0.95 i kombination med Brink Air Control 0.85 i kombination med 1 sensor 0.65 i kombination med 2 eller fler sensorer					
Läckage*:	Interior	0.9%				
	Externt	2.3%				
Filtervarming	Manuell energisparing/Brink Air Control <b>Obs!</b> För optimal energieffektivitet och en korrekt drift krävs regelbunden kontroll, rengöring och byte av filter.					
Webadress för monteringsanvisningar:	<a href="http://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads">http://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads</a>					
Förbokning:	ja, 100% Förbokning					

\*) Measurements executed by TNO according to the EN308 standard (TNO report 2012M10384A, July 2012) and recalculated to EN13141-7

LV

Izstrādājuma datu lapa, veidota saskaņā ar Ekokaitēza direktīvu (ES) nr. 1254/2014 (IV pielikums)						
Ražotājs:		Brink Climate Systems B.V.				
Models:		Renovent Sky 300 (Plus)				
Klimatiskā zона:	Darbināšanas veids	SEP vērtība v kWh/m²/a	Energoefektivitātes klase (IEP)	elektroenerģētiskās ietekmes intensitāte (AEI) v kWh	Ikgadējais slāpekļu ietekums (AEC) i kWh	Ikgadējais slāpekļu ietekums (AHS) i kWh
Vidēji	Taimers	-36.93	A	316	4416	
	1 sensors (mitrum/CO/GOS)	-38.79	A	282	4467	
	Vairāki sensori (mitrum/CO/GOS)	-42.07	A+	172	4569	
Aukstās	Taimers	-73.79	A+	853	8839	
	1 sensors (mitrum/CO/GOS)	-76.14	A+	799	8739	
	Vairāki sensori (mitrum/CO/GOS)	-80.39	A+	709	8938	
Siltas	Taimers	-13.19	E	272	1997	
	1 sensors (mitrum/CO/GOS)	14.77	E	217	2020	
	Vairāki sensori (mitrum/CO/GOS)	-17.49	E	127	2066	
Ventilācijas ierīces tips:	Ventilācijas ierīce siltuma rekuperāciju					
Ventilator:	Elektroniski komutētie ventilatori ar plūden mainīnu strūmu					
Siltummaiņa tips:	Rekuperācija no plāstmas izgatavotās krustneķu preiņģūmas siltummaiņis					
Termiskais lietderības koeficients:	84%					
Maksimāls gaisa caurlīpīgums:	300 m³/h					
Elektroenerģētiskais patēriņš:	116 W					
Troksna līmenis (Lws):	44dB(A)					
Gaisa caurlīpīgums atsaucēs vērtība:	210 m³/h					
Spiediena starpīgums atsaucēs vērtība:	50 Pa					
Specifiskais elektroenerģētisks patēriņš (SEL)*:	0.24 Wh/m²					
Vadības faktors:	1.0 – ja lieto pakalpenisko slādzi 0.95 – ja lieto taimeri 0.85 – ja lieto 1 sensoru 0.65 – ja lieto vairākus sensorus					
Fuga*:	interna	0.9%				
	externa	2.3%				
Filtre brīdinājuma signāls:	Uzmanību Optimās energoefektivitātes ierīces darbības labad svarīgi regulāri pārbaukti, tīrti un romānti filtri					
Montāžas norādījumi atrodami šajā tīmekļa lapā:	<a href="http://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads">http://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads</a>					
Apejai:	ja, 100% Apeja					

\*) Measurements executed by TNO according to the EN308 standard (TNO report 2012M10384A, July 2012) and recalculated to EN13141-7

Ficha do produto conformidade (UE) N.o 1254, (ANEXO IV)						

Ficha del producto conformidad (UE) No 1254/2014 (ANEXO IV)					
Proveedor:	Brink Climate Systems B.V.				
Modelo:	Renovent Sky 300 (Plus)				
Zona Climática:	Tipo de control	Consumo de energía específico en kWh/m²/a	Clasificación Energética (CEE)	Consumo de electricidad anual (AEC) en kWh	Ahorro anual en calefacción (AHS) en kWh
Medio	Horno	-36,93	A	316	4416
	1 sensor (RHCO/VOC)	-38,79	A	262	4467
	2 o más sensores (RHCO/VOC)	-42,07	A+	172	4569
Frio	Horno	-73,79	A+	853	8639
	1 sensor (RHCO/VOC)	-76,14	A+	799	8739
	2 o más sensores (RHCO/VOC)	-80,39	A+	709	8938
Cálido	Horno	-13,19	E	272	1997
	1 sensor (RHCO/VOC)	-14,77	E	217	2020
	2 o más sensores (RHCO/VOC)	-17,49	E	127	2066
Tipo unidad ventilación:		Unidad de caudal equilibrado con recuperador de calor			
Ventilador:		EC-fan velocidad variable			
Tipo recuperador calor:		Recuperable			
Eficiencia térmica del recuperador de calor:		84%			
Caudal máximo:		300 m³/h			
Potencia eléctrica máxima:		116 W			
Nivel de potencia acústica Lwa*:		44dB(A)			
Caudal de referencia:		210 m³/h			
Presión de referencia:		50 Pa			
Consumo eléctrico al caudal de referencia (SEL)*:		0,24 Wh/m³			
Factor de control:		1,00 en combinación con interruptor manual			
		0,95 en combinación con Brink Air Control			
		0,85 en combinación con 1 sensor			
		0,65 en combinación con 2 o más sensores			
Pérdidas*:	internas	0,9%			
	externas	2,3%			
Posición del avisador visual del filtro:		Interruptor manual / Brink Air Control. Atención! Para una eficiencia energética máxima y un uso adecuado, inspeccionar regularmente el filtro, con limpieza o sustitución en caso de ser necesario.			
Dirección de internet para consultar las instrucciones de montaje:		<a href="http://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads">http://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads</a>			
Bypass:		sí, 100% bypass			

\* Measurements executed by TNO according to the EN308 standard (TNO report 2012M103844, July 2012) and recalculated to EN13141-7

Informačný list výrobku zhoda (EÚ č. 1254/2014 (PRÍLOHA IV))					
Dodávateľ:	Brink Climate Systems B.V.				
Model:	Renovent Sky 300 (Plus)				
Klimatická zóna:	Typ ovládania	SEC-hodnota v kWh/m²/a	Energetická trieda (SEC)	Ročná spotreba elektriny (AEC) v kWh	Ročná úspora vykurovania (AHS) v kWh
Mierna	Časové	-38,93	A	316	4416
	1 senzor (RHCO/VOC)	-38,79	A	262	4467
	2 alebo viac senzorov (RHCO/VOC)	-42,07	A+	172	4569
Chladná	Časové	-73,79	A+	853	8839
	1 senzor (RHCO/VOC)	-76,14	A+	799	8739
	2 alebo viac senzorov (RHCO/VOC)	-80,39	A+	709	8938
Teplá	Časové	-13,19	E	272	1997
	1 senzor (RHCO/VOC)	-14,77	E	217	2020
	2 alebo viac senzorov (RHCO/VOC)	-17,49	E	127	2066
Rovinotaká vetracia jednotka s rekuperáciou tepla					
Ventilátor:		Variabilné rýchlosť EC-ventilátora			
Typ výmennika tepla:		Teplinská účinnosť výmennika tepla			
Teplinská účinnosť výmennika tepla:		84%			
Maximálny výkon:		300 m³/h			
Maximálny elektrický príkon:		116 W			
Hladina akustického výkonu Lwa*		44dB(A)			
Referenčný výkon:		210 m³/h			
Referenčný takový rozdiel:		50 Pa			
Príkon ventilátorov (SEL)*:		0,24 Wh/m³			
Kontrolný faktor:		1,0 v kombinácii s manuálnym spinacom			
		0,95 v kombinácii s Brink Air Control			
		0,85 v kombinácii s 1 senzorom			
Nelesnosť*:	vnútorná	0,9%			
	vonkajšia	2,3%			
Umiestnenie slámu filtra:		Menejšie smerom / Brink Air Control.			
Pozor! Pre optimálnu energetickú účinnosť a radiu prevodíku je nutné pravidelne kontrolovať, či sú vymené filtre.					
Internetová adresa s polohami na montáž:		<a href="http://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads">http://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads</a>			
Bypass:		sí, 100% bypass			

\* Measurements executed by TNO according to the EN308 standard (TNO report 2012M103844, July 2012) and recalculated to EN13141-7

Classification from 1 January 2016	
SEC class ("Average climate")	SEC in kWh/m²/a
A+ (Most efficient)	SEC < -42
A	-42 ≤ SEC < -34
B	-34 ≤ SEC < -26
C	-26 ≤ SEC < -23
D	-23 ≤ SEC < -20
E (Least efficient)	-20 ≤ SEC < -10