

## 12.1 Exploded view


Bij bestelling van onderdelen, naast het betreffende artikelnummer (zie exploded view) ook het type warmteterugwin-toestel, serienummer, bouwjaar en de naam van het onderdeel op geven:

### N. B.:

Type toestel, serienummer en bouwjaar staan vermeld op de opschriftplaat welke achter het voordeksel op het toestel is geplaatst.

Voorbeeld	
Type toestel	: Renovent Excellent 4/0 R
Serienummer	: 282000202501
Bouwjaar	: 2020
Onderdeel	: Ventilator
Artikelcode	: 531618
Aantal	: 1

## 12.2 Serviceartikelen

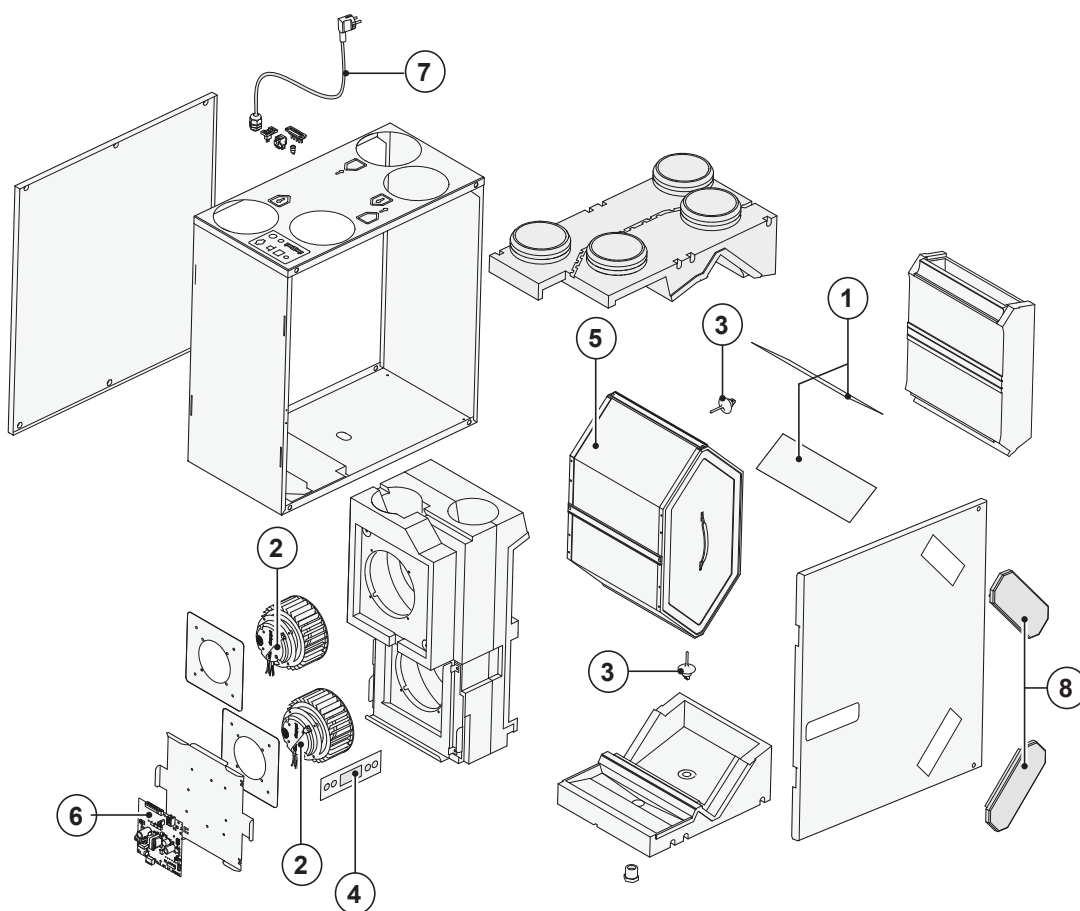

Nr.	Artikelomschrijving	Artikelcode
1	Filterset 2x ISO Coarse 45% (G3) filter (standaard uitvoering)	531525
2	Ventilator Excellent 180 (1 stuks)	531618
3	Temperatuursensor NTC 10K (1 stuks)	531775
4	Bedieningspaneel UBP-01	531776
5	Warmtewisselaar Excellent 180	531498
6	Regelprint (Plus uitvoering) Denk bij vervanging om juiste instelling dipswitches; zie §8.1	531780
7	Snoer met netstekker 230 volt *	531782
8	Filterdop (2 stuks)	531841

\* Het netsnoer is voorzien van een print connector.  
Bestel voor vervanging hiervan altijd bij Brink een vervangend netsnoer.

**Om gevaarlijk situaties te voorkomen, mag een beschadigde netaansluiting alleen door een hiervoor gekwalificeerd persoon worden vervangen!**