

### 12.1 Exploded view


Bij bestelling van onderdelen, naast het betreffende artikelnummer (zie exploded view) ook het type warmteterugwin-toestel, serienummer, bouwjaar en de naam van het onderdeel op geven:

**N. B.:**

Type toestel, serienummer en bouwjaar staan vermeld op de opschriftplaat welke achter het voordeksel op het toestel is geplaatst.

Voorbeeld	
Type toestel	: Renovent Excellent 4/0 R
Serienummer	: 420020184201
Bouwjaar	: 2018
Onderdeel	: Ventilator
Artikelcode	: 531774
Aantal	: 1

### 12.2 Serviceartikelen

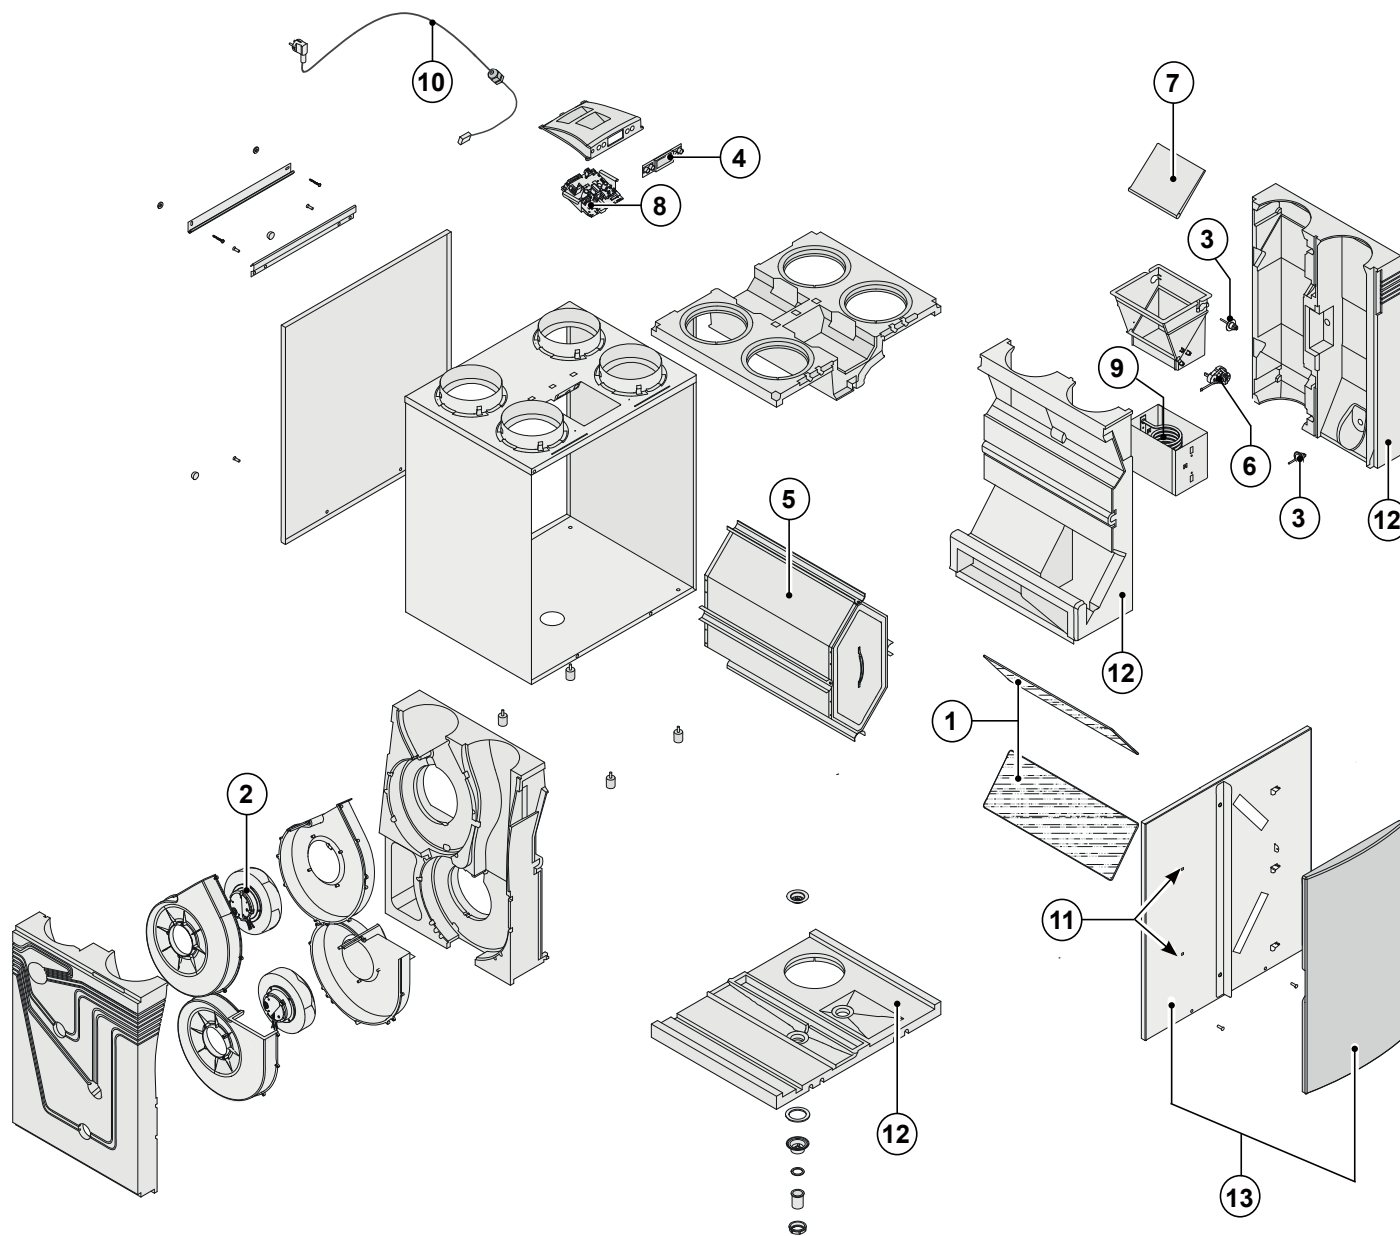

Nr.	Artikelomschrijving	Artikelcode
1	Filterset 2x ISO Coarse 45% (G3) filter (standaard uitvoering) *	531770
2	Ventilator Excellent 300/400 (1 stuks)	531774
3	Temperatuursensor NTC 10K (1 stuks)	531775
4	Bedieningspaneel UBP-01	531776
5	Warmtewisselaar Excellent 300	532179
	Warmtewisselaar Excellent 400	532180
6	Motor bypassklep	531778
7	Bypassklep	531779
8	Regelprint (Plus uitvoering) Denk bij vervanging om juiste instelling dipswitches; zie §8.1	531780
9	Verwarmingsspiraal 1000 W. voorverwarmer	531781
10	Snoer met netstekker 230 volt **	531782
11	Deursluiting (2 stuks)	531297
12	EPS set (3 stuks) incl. condensafvoeraansluiting	531798
13	Filterdeur links	531934
	Filterdeur rechts	531935

\* Bestelling filters is ook mogelijk middels Brink website <http://www.mijnbrink.nl>  
Zie voor Brink artikelcodes van "niet-standaard" filters §1.2 accessoires.

\*\* Het netsnoer of perilexsnoer (afhankelijk van uitvoering van het toestel) is voorzien van een print connector.  
Bestel voor vervanging hiervan altijd bij Brink een vervangend netsnoer of perilexsnoer.

**Om gevaarlijk situaties te voorkomen, mag een beschadigde netaansluiting alleen door een hiervoor gekwalificeerd persoon worden vervangen!**

#### Wijzigingen voorbehouden

Brink Climate Systems B.V. streeft steeds naar verbetering van producten en behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving veranderingen in de specificaties aan te brengen.