



**10.1 Aansluitingen connectoren/ Connections connectors/ Steckverbindungen
Connecteurs de raccordement/ Collegamento dei connettori/ Przyłączenie złączy**

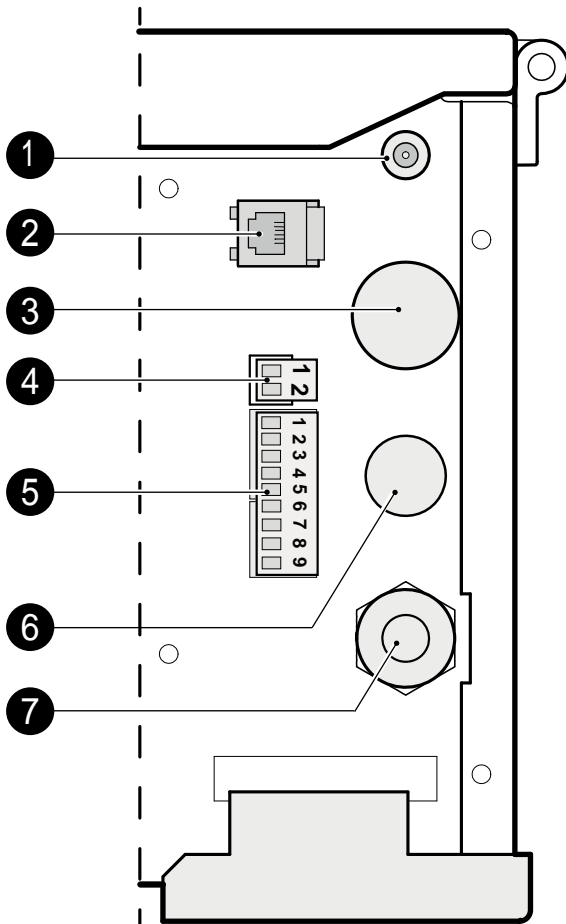


- | | | |
|---|----|---|
| 1 | NL | Service connector |
| | GB | Service connector |
| | DE | Service-Anschluss |
| | FR | Connexion de maintenance |
| | IT | Porta per l'assistenza |
| | PL | Złącze serwisowe |
| 2 | NL | Modulaire connector t.b.v. toerenregeling |
| | GB | Modular connector for rpm control |
| | DE | Modularsteckverbindung für die Drehzahlregelung |
| | FR | Connecteur modulaire pour le réglage du régime |
| | IT | Connettore modulare per la regolazione dei giri |
| | PL | Złącze modułowe do sterowania obr./min |
| 3 | NL | Extra kabel doorvoermogelijkheid |
| | GB | Additional cable feed option |
| | DE | Zusätzliche Durchführung Kabel |
| | FR | Possibilité de passage de câble supplémentaire |
| | IT | Ulteriori passaggio del cavo |
| | PL | Dodatkowe przyłącze do kabla |
| 4 | NL | EBus connector |
| | GB | EBus connector |
| | DE | eBus-Steckverbindung |
| | FR | Connecteur EBus |
| | IT | Connettore eBus |
| | PL | Złącze eBus |
| 5 | NL | Negen-polige schroefconnector (alleen bij Plus uitvoering) |
| | GB | Nine-pole screw connector (only for Plus version) |
| | DE | Neunpolige Schraubsteckverbindung (nur bei Plus-Ausführung) |
| | FR | Connecteur à vis à neuf pôles (modèle Plus) |
| | IT | Connettore a vite a 9 poli (solo nella versione Plus) |
| | PL | 9-biegunowe złącze wkręcane (tylko dla wersji Plus) |
| 6 | NL | Kabel doorvoermogelijkheid t.b.v. naverwarmer |
| | GB | Cable feed option for postheater |
| | DE | Durchführung Kabel für Nachheizregister |
| | FR | Passage de câble du réchauffeur |
| | IT | Passaggio del cavo per il postriscaldatore |
| | PL | Przyłącze do kabla nagrzewnicy czujnik |
| 7 | NL | Netvoedingskabel 230V. |
| | GB | Power plug 230V. |
| | DE | Netzversorgungskabel 230V |
| | FR | Fil avec prise secteur 230 volt |
| | IT | Cavo alimentazione di rete 230V. |
| | PL | Przewód z wtyczką 230 V |

10.2 Aansluiten draadloze afstandbediening/ Connecting wireless remote control/
 Anschluss drahtloser Fernbedienung/ Raccordement des accessoires/
 Collegamento accessori/ Podłączyć bezprzewodowe zdalne sterowanie

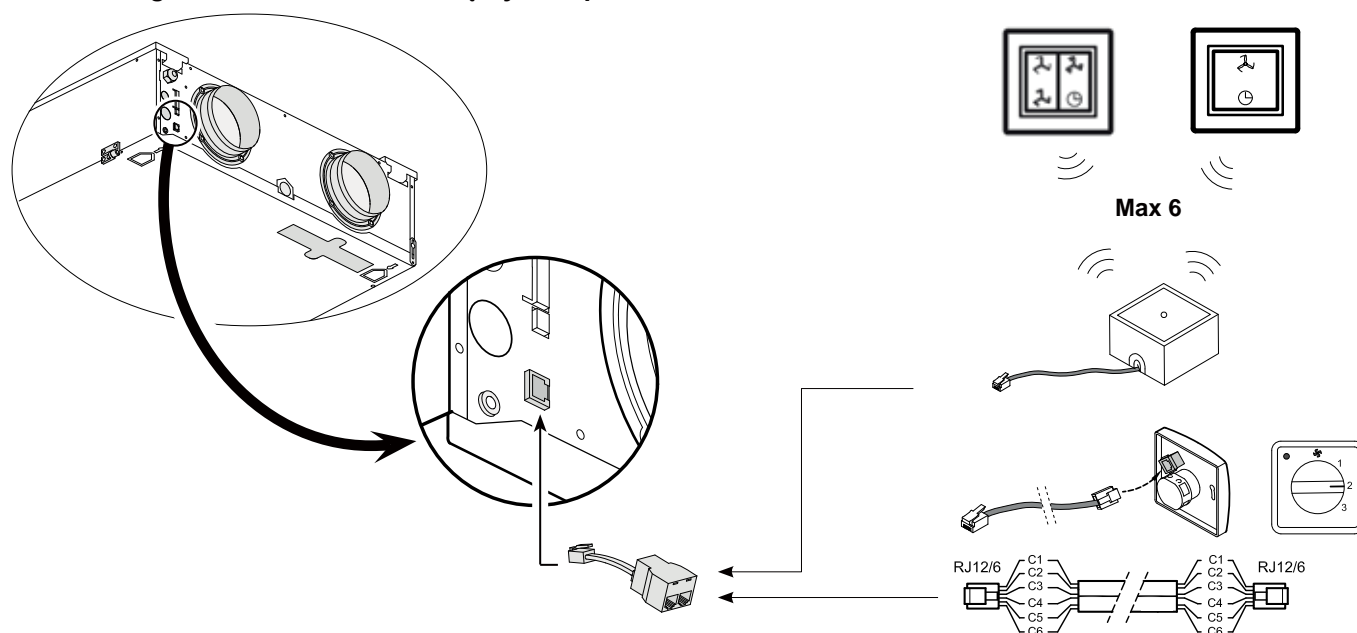

- NL Let op:**
 Bij gebruik van meerdere afstandbedieningen zal het toestel altijd draaien volgens de afstandbediening met de hoogste ingestelde ventilatiestand.
 Met de 4-standenschakelaar is ook een 30 minuten boost stand te activeren door de schakelaar korter dan 2 seconden op stand 3 te houden en direct terug draaien naar stand 1 of 2. Resetten van de boost stand kan door de schakelaar langer dan 2 seconden op stand 3 te houden of hem op afwezigheidsstand (☞) te zetten.
- GB Note:**
 When several remote controls are used, the appliance will always run according to the remote control with the highest set ventilation mode.
 The 4-way switch can also be used to activate a 30-minutes boost mode by putting the switch to setting 3 for less than 2 seconds and directly turning it back to setting 1 or 2. The boost mode can be reset by putting the switch to setting 3 for longer than 2 seconds or by switching it to absence mode (☞).
- DE Bitte beachten:**
 Bei Verwendung mehrerer Fernbedienungen wird das Gerät immer nach der Fernbedienung mit der höchst eingestellten Lüftungsstufe betrieben.
 Mit dem 4-Stufenschalter lässt sich auch eine Boost-Einstellung von 30 Minuten aktivieren, indem der Schalter weniger als 2 Sekunden in Stellung 3 gehalten und sofort darauf in die Stellung 1 oder 2 zurückgeschaltet wird. Zurücksetzen der Boost-Einstellung ist möglich, indem der Schalter länger als 2 Sekunden in der Stellung 3 gehalten bzw. in den Bereitschaftsmodus (☞) geschaltet wird.
- FR Attention :**
 En cas d'utilisation de plusieurs télécommandes, l'appareil fonctionnera toujours selon la télécommande qui a le réglage de régime de ventilation le plus élevé.
 Une position d'amplification du flux d'air pendant 30 minutes peut être activée avec le sélecteur à 4 positions, en maintenant ce dernier moins de 2 secondes sur la position 3 et en le replaçant directement dans la position 1 ou 2. L'annulation de l'amplification se fait en maintenant le sélecteur sur la position 3 pendant plus de 2 secondes ou en le plaçant sur la position absence (☞).
- IT Attenzione:**
 in caso di utilizzo di più telecomandi, il funzionamento dell'apparecchio sarà sempre determinato dal telecomando dove è impostata la velocità più alta del ventilatore.
 Con il selettore a 4 posizioni si può attivare anche la funzione boost, della durata di 30 minuti, mantenendo il selettore nella posizione 3 per meno di 2 secondi e poi riportarlo subito nella posizione 1 o 2. La funzione boost si resetta mantenendo il selettore nella posizione 3 per più di 2 secondi o mettendo il selettore nella posizione di assenza (☞).
- PL Uwaga:**
 Jeśli do sterowania pracą urządzenia używa się kilku pilotów, to urządzenie reagować będzie na pilota o najwyższym trybie wentylacji.
 Przy pomocy przełącznika czteropozycyjnego można również uruchomić 30-minutowe ustawienie „turbo” poprzez ustawienie przełącznika na krócej niż 2 sekundy w pozycji 3, a następnie natychmiastowe przełączenie go z powrotem do pozycji 1 lub 2. Ustawienie „turbo” można wyłączyć poprzez ustawienie przełącznika na dłużej niż 2 sekundy w pozycji 3 lub ustawienie go w pozycji „nieobecność” (☞).

10.3 Koppelen meerdere Renovent Sky toestellen/ Coupling several Renovent Sky appliances
 Koppeln mehrerer Renovent Sky-Geräte/ Connexion de plusieurs appareils Renovent Sky
 Collegamento in rete degli apparecchi Renovent Sky/ Łączenie kilku urządzeń Renovent Sky

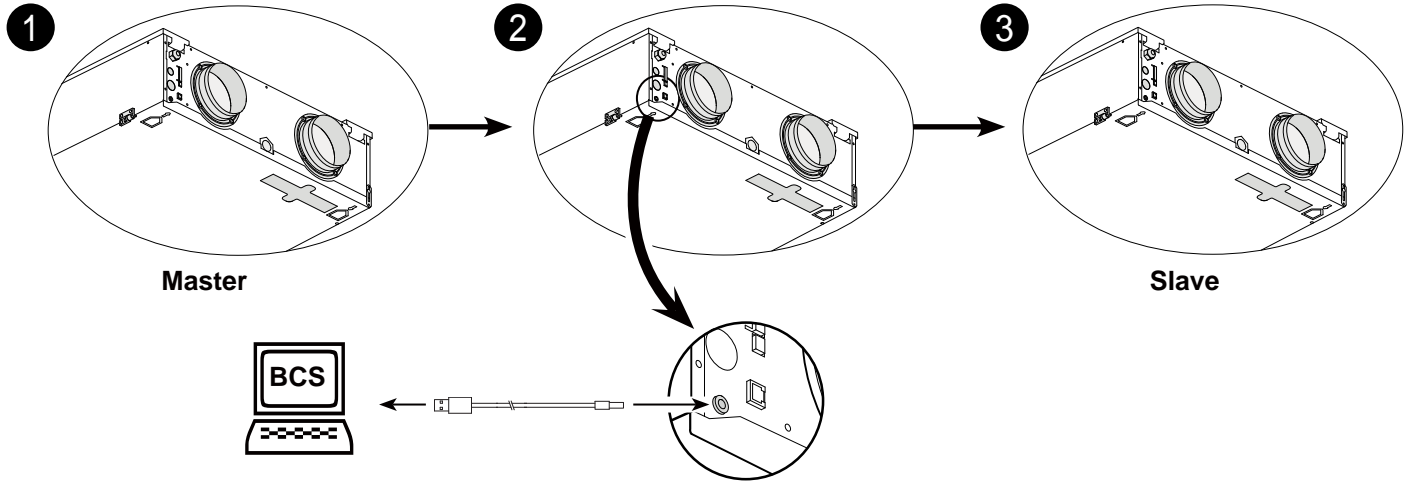

NL De toestellen moeten als slave worden ingesteld **voordat** de toestellen via eBus met elkaar worden doorverbonden! Zie voor verder instructie meegeleverde service-tool handleiding!

Voor elk toestel dient een aparte 230 volt wandcontactdoos aanwezig te zijn.

GB The slave appliances must be set as slaves **before** the appliances are interconnected through eBus! Refer to the supplied service tool manual for further instructions!

There must be a separate 230 volt wall socket for every appliance.

DE Die Slave-Geräte müssen als Slave eingestellt werden, **bevor** die Geräte über eBus miteinander verbunden werden! Für die richtige Einstellung der 'Slave'-Geräte siehe die zum Service-Tool mitgelieferte Anleitung.

Für jedes Gerät muss eine separate 230V-Wandsteckdose vorhanden sein.

F Les appareils esclaves doivent être réglés comme esclaves **avant** que les appareils ne soient reliés ensemble par l'eBus ! Voir pour de plus amples instructions le manuel outil-entretien fourni avec l'appareil !


Chaque appareil doit disposer d'une prise murale 230 volt distincte.

IT Gli apparecchi 'slave' devono venire impostati come tali **prima** di collegare in rete gli apparecchi tramite eBus! Per impostare gli apparecchi "slave" consultare il manuale fornito insieme al programma di assistenza.

Per ogni apparecchio ci deve essere una presa a parete separata di 230 volt.


PL **Przed** połączeniem urządzeń za pomocą złącza eBus, podporządkowane urządzenia (Slave) należy skonfigurować jako Slave (urządzenia podporządkowane). Dodatkowe informacje znaleźć można w załączonej instrukcji dotyczącej oprzyrządowania serwisowego.

Każde urządzenie wymaga osobnego gniazdka ściennego z prądem o napięciu 230 woltów.

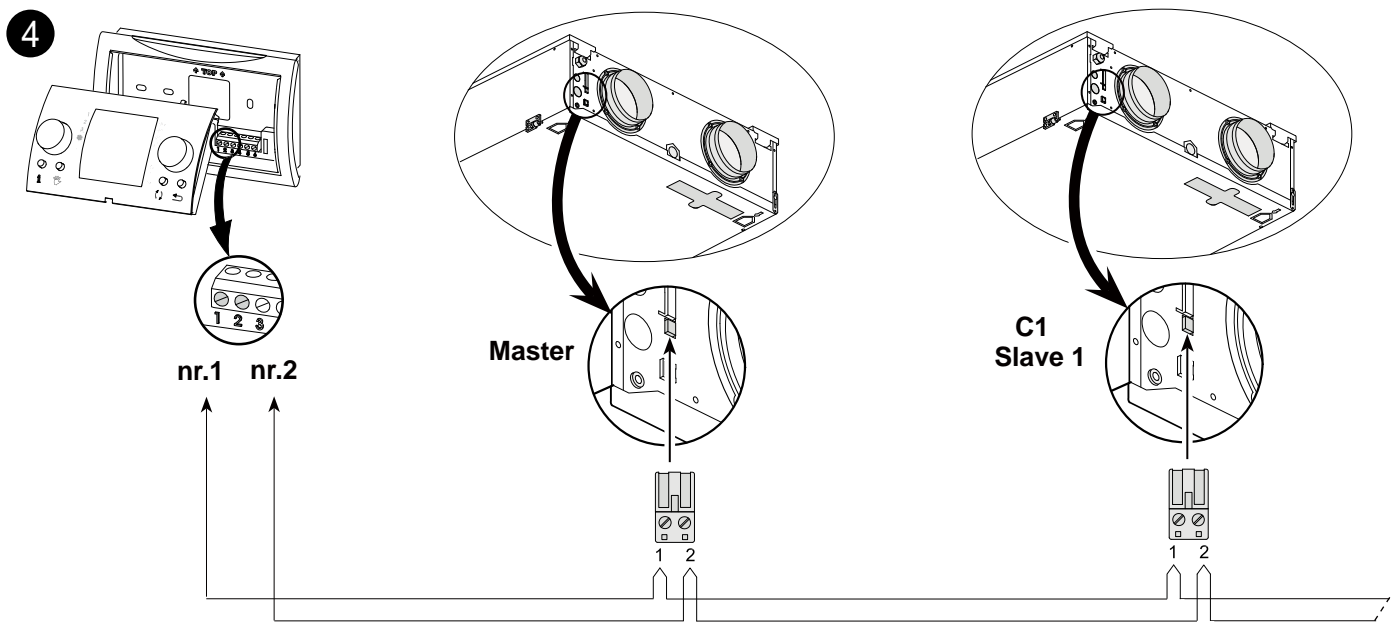

	NL	Belangrijk: I.v.m. polariteitsgevoeligheid altijd de eBus contacten nr.1 met elkaar doorverbinden en de contacten nr.2 met elkaar doorverbinden. Maximaal 10 toestellen (1 x Master + 9 x Slave)
	GB	Important: Because of polarity sensitivity, always connect contacts X1-1 to X1-1 and contacts X1-2 to X1-2. Never connect X1-1 and X1-2. A maximum of 10 appliances (1 Master + 9 Slave max.)
	DE	Wichtig: Wegen der Polaritätsempfindlichkeit immer die eBus-Kontakte Nr. 1 miteinander verbinden und die Kontakte Nr. 2 miteinander verbinden. Max. 10 Geräte (1 Master + max. 9 Slave-Geräte)
	FR	Important: En raison de la sensibilité aux polarités, il faut toujours relier les contacts eBus X1-1 ensemble, et les contacts X1-2 ensemble. Maximum de 10 appareils (1 Maître + max. 9 Esclaves)
	IT	Importante: Per motivi di polarità, nel collegamento del pannello di comando alla porta eBus, i contatti n. 1 devono essere collegati tra loro. Lo stesso vale per i contatti n. 2. Massimo 10 apparecchi (1 Master + max. 9 Slave)
	PL	Ważne: Biorąc pod uwagę ustawienie biegunowości, zawsze należy łączyć styki eBus X1-1 ze sobą oraz styki X1-2. Maksymalnie 10 urządzeń (1 urządzenie główne Master + maks. 9 urządzeń podporządkowanych Slave)


10.4 Aansluiten RH (vocht)-sensor/ Connection RH (humidity)-sensor
Anschluss RH (Feuchtigkeit)-Sensor/ Racc.sonde-RH (humidity)
Posizionamento RH(umidità)-sensore/ Placement RH (wilgotności) -detektor

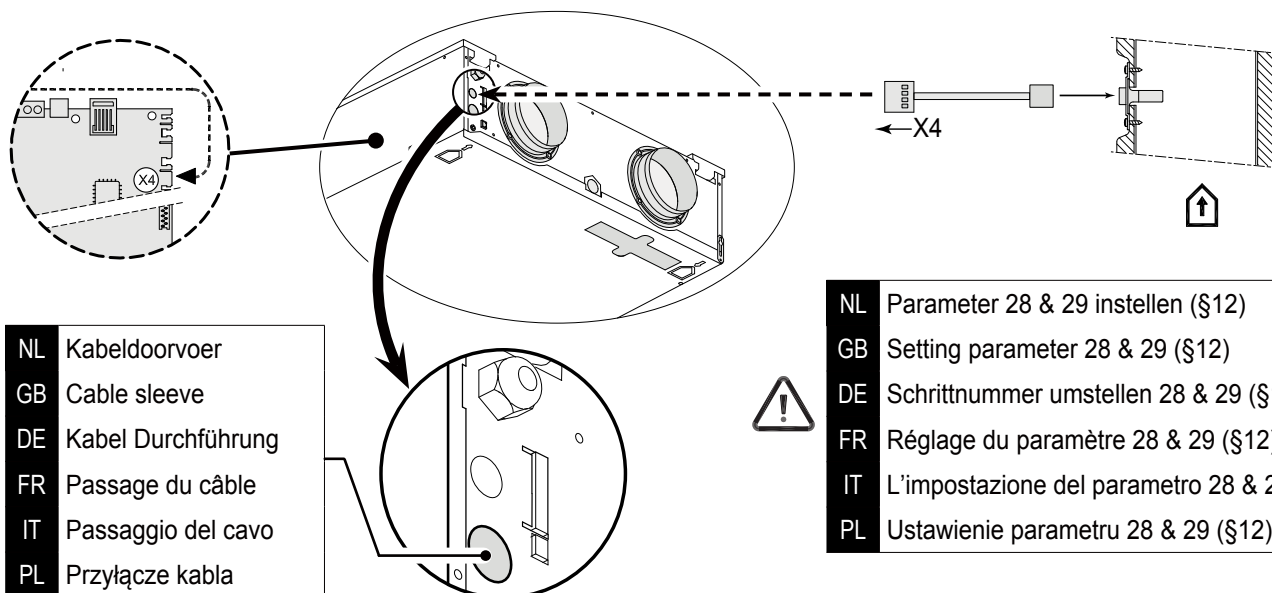

- NL Kabeldoorvoer
- GB Cable sleeve
- DE Kabel Durchführung
- FR Passage du câble
- IT Passaggio del cavo
- PL Przyłącze kabla

- NL Parameter 28 & 29 instellen (§12)
- GB Setting parameter 28 & 29 (§12)
- DE Schrittnummer umstellen 28 & 29 (§12)
- FR Réglage du paramètre 28 & 29 (§12)
- IT L'impostazione del parametro 28 & 29 (§12)
- PL Ustawienie parametru 28 & 29 (§12)

**10.5 Aansluiting naverwarmer of extra voorverwarmer/ Connection postheater or extra preheater
Anschluss des Nachheizregister oder des zusätzlichen Vorheizregisters/
Branchement du réchauffeur sec. ou le préchauffeur supplémentaire/
Collegamento post-riscaldatore o preriscaldatore supplementare/
Podłączenie nagrzewnicy wtórnej lub dodatkowej nagrzewnicy wstępnej**

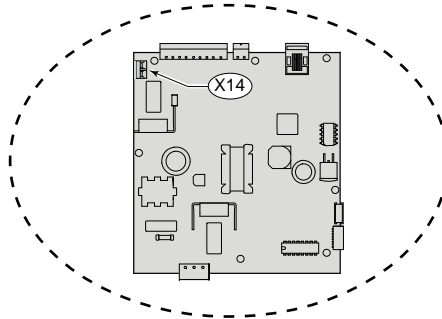

NL De naverwarmer of extra voorverwarmer (alleen mogelijk bij Renovent Sky Plus) worden elektrisch aangesloten op connector X14; alleen is bij een naverwarmer ook nog een temperatuurvoeler aanwezig welke op de alleen bij de Plus uitvoering aanwezige 9-polige connector nr. 7 en nr. 8 moet worden aangesloten.

Bij toepassing van een naverwarmer of extra voorverwarmer dient stapnummer 11 te worden in gesteld (en bij extra voorverwarmer ook stapnummer 12). Voor uitgebreidere informatie betreffende de montage van de naverwarmer of extra voorverwarmer, zie de bij de verwarmer meegeleverde montage instructie.

GB The postheater or extra preheater (only possible for Renovent Sky Plus) are electrically connected to connector X14; just for a postheater there is also a temperature sensor that must be connected to no. 7 and 8 of the 9-pole connector that is only installed in the Plus version.

When using a postheater or extra preheater, step number 11 is applied (and for extra preheater also step number 12). Please refer to the mounting instructions that came with the heater for more extensive information regarding installation of the postheater or the extra preheater.

DE Das Nachheizregister oder das zusätzliche Vorheizregister werden elektrisch in ähnlicher Weise angeschlossen. Allerdings ist bei einem Nachheizregister auch noch ein Temperaturfühler vorhanden, der an den nur bei der Plus-Ausführung vorhandenen 9-poligen Stecker Nr. 7 und Nr. 8 anzuschließen ist.

Bei Anwendung eines Nachheizregisters oder eines zusätzlichen Vorheizregisters siehe Schrittnummer 11 (und bei einem zusätzlichen Vorheizregister siehe auch die Schrittnummer 12). Für ausführlichere Informationen bezüglich der Montage des Nachheizregisters oder des zusätzlichen Vorheizregisters siehe die zum Heizregister mitgelieferte Montageanleitung.

F Le post-chauffage ou le préchauffeur supplémentaire (possible uniquement pour le modèle Renovent Sky Plus) est branché uniquement sur le connecteur X14 ; pour le post-chauffage s'ajoute une sonde thermostatique qui doit être branchée, seulement sur le modèle Plus qui dispose du connecteur 9 points, sur les connecteurs n° 7 et n° 8.


En cas d'application d'un post-chauffage ou d'un préchauffeur supplémentaire, il convient de suivre l'étape numéro 11 (et en cas de préchauffeur supplémentaire, également l'étape numéro 12). Pour de plus amples informations à propos du montage d'un post-chauffage ou d'un préchauffeur supplémentaire, consulter les instructions de montage livrées avec l'élément de chauffage correspondant.

IT Il post-riscaldatore o il preriscaldatore supplementare vengono collegati al connettore X14; solo il post-riscaldatore è anche dotato di un sensore termico che deve essere collegato al connettore a 9 poli presente solo nella versione Plus n. 7 e n. 8. In presenza di un post-riscaldatore o di un preriscaldatore

supplementare selezionare il parametro 11 (e nel caso di un preriscaldatore supplementare anche il parametro n. 12). Per ulteriori informazioni sul montaggio del post-riscaldatore o del preriscaldatore supplementare, si rimanda alle istruzioni di montaggio del produttore.

PL Prąd do nagrzewnicy wtórnej lub dodatkowej nagrzewnicy wstępnej (tylko w wersji Renovent Sky Plus) przyłącza się za pomocą złącza X14; nagrzewnica wtórna wyposażona jest dodatkowo w czujnik temperatury, który w wersji Plus ze złączem 9-biegunowym należy podłączyć do złącza nr 7 i 8. W przypadku nagrzewnicy wtórnej lub dodatkowej nagzew-


nicy wstępnej postępować zgodnie z pozycją 11 (przy dodatkowej nagrzewnicy wstępnej również zgodnie z pozycją 12). Szczegółowe informacje o montażu nagrzewnicy wtórnej lub dodatkowej nagrzewnicy wstępnej znaleźć można w załączonej do nagrzewnicy instrukcji montażu.

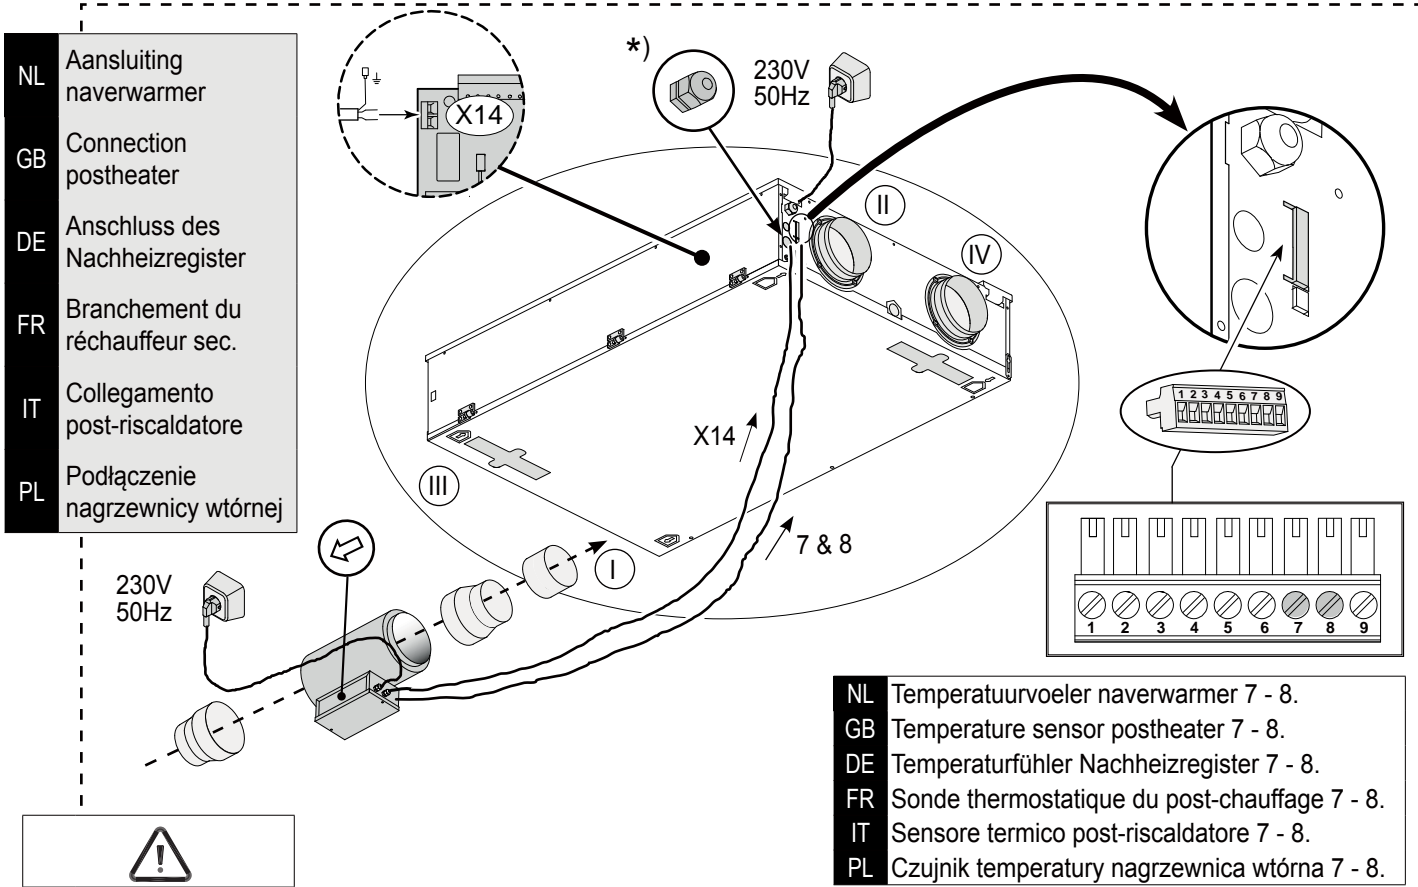


NL Parameter 11 & 12 instellen (§12)
GB Setting parameter 11 & 12 (§12)
DE Schrittnummer 11 & 12 umstellen (§12)
FR Réglage du paramètre 11 & 12 (§12)
IT L'impostazione del parametro 11 & 12 (§12)
PL Ustawienie parametru 11 & 12 (§12)

NL Door installateur te plaatsen trekontlaster (niet meegeleverd bij toestel) t.b.v. doorvoer 230 volt kabel naar naverwarmer of extra voorverwarmer.
GB The strain reliever to be installed by the installer (not supplied with the appliance) for feeding the 230 volt cable to the postheater or extra preheater.
DE Um ein zweites Vorheizregister oder Nachheizregister zu installieren benötigt man für die Durchführung des 230V Kabels einen Durchführungsripel (nicht im Lieferumfang enthalten).
FR Dispositif anti-arrachement (non fourni avec l'appareil) pour le passage de câbles d'alimentation 230 volt vers le post-chauffage ou le préchauffeur supplémentaire.
IT Passacavo da montare a cura dell'installatore (non in dotazione) per il passaggio del cavo 230 volt del post-riscaldatore o del preriscaldatore supplementare.
PL Złącze (nie jest dostarczone z urządzeniem) powinno zostać zamontowane przez instalatora i służy do prowadzenia kabla do nagrzewnicy wtórnej lub dodatkowej nagrzewnicy wstępnej.

NL Aansluiting extra voorverwarmer
GB Connection extra preheater
DE Anschluss zusätzlichen Vorheizregisters
FR Branchement pré-chauffeur supplémentaire
IT Collegamento preriscaldatore supplementare
PL Podłączenie dodatkowej nagrzewnicy wstępnej

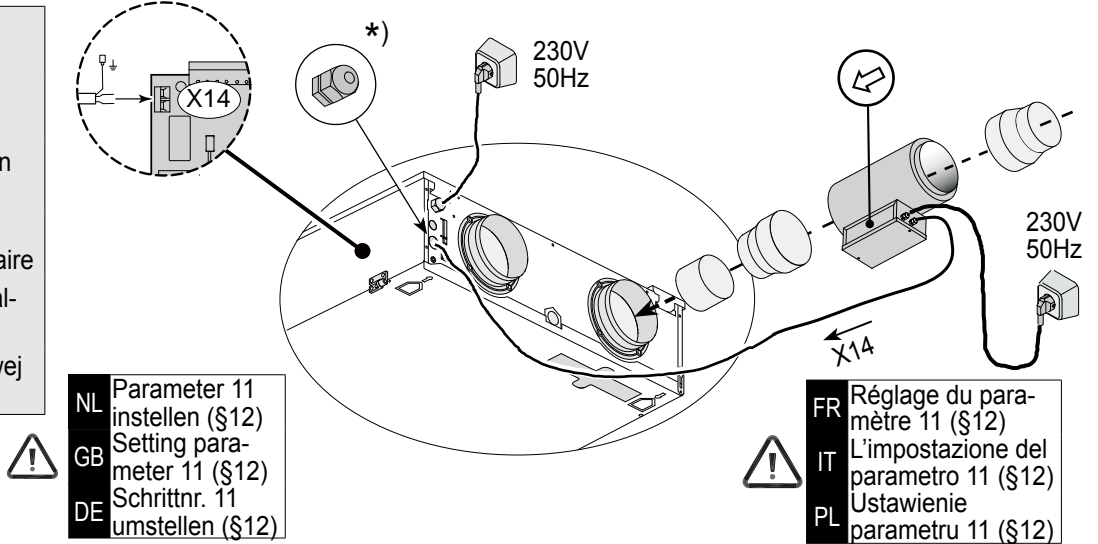

10.6 Aansluiting Aardwarmtewisselaar/ Connection geo heat exchanger/ Anschluss Erdwärmetauscher
 Raccordement de puits canadien/ Esempio dello scambiatore di calore geotermico/
 Przykład połączenia - gruntowy wymiennik ciepła GWC

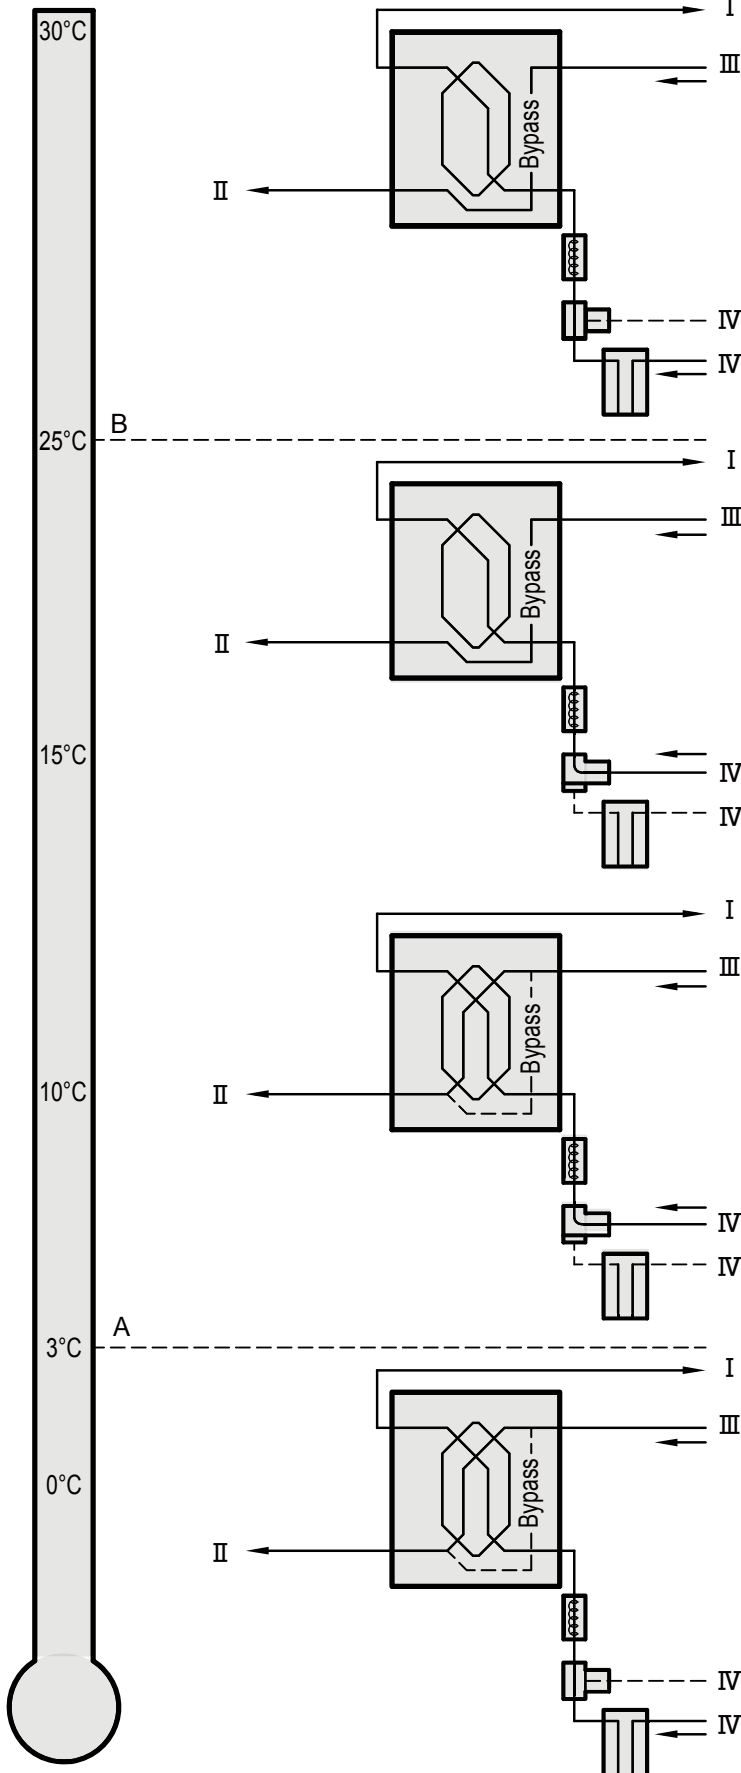

A	NL	Minimale temperatuur
	GB	Minimum temperature
	DE	Mindesttemperatur
	FR	Température minimale
	IT	Temperatura minima
	PL	Minimalna temperatura

B	NL	Maximale temperatuur
	GB	Maximum temperature
	DE	Höchsttemperatur
	FR	Température maximale
	IT	Temperatura massima
	PL	Maksymalna temperatura

I	NL	Naar woning
	GB	To dwelling
	DE	Zuluft
	FR	Vers le logement
	IT	Verso l'abitazione
	PL	Do pomieszczenia

II	NL	Naar buiten
	GB	To atmosphere
	DE	Fortluft
	FR	Vers l'extérieur
	IT	Verso l'esterno
	PL	Na zewnątrz

III	NL	Uit woning
	GB	From dwelling
	DE	Abluft
	FR	En provenance de l'habitation
	IT	Proveniente dall'abitazione
	PL	Z pomieszczenia

IV	NL	Van buiten
	GB	From atmosphere
	DE	Außenluft
	FR	En provenance de l'extérieur
	IT	Proveniente dall'esterno
	PL	Z zewnątrz

NL	Parameter 25, 26 & 27 instellen (§12)
GB	Setting parameter 25, 26 & 27 (§12)
DE	Schrittnummer 25, 26 & 27 umstellen (§12)
FR	Réglage du paramètre 25, 26 & 27 (§12)
IT	L'impostazione del parametro 25, 26 & 27 (§12)
PL	Ustawienie parametru 25, 26 & 27 (§12)



**10.7 Aansluiten extern schakelcontact/ Connecting external switch contact/
 Anschluss des externer Schaltkontakts/ Branchement du contact de commutation externe/
 Collegamento di un contatto di commutazione esterno/ Podłączenie styku zewnętrznego przełącznika**

Op de Renovent Sky Plus kan een extern schakelcontact (bijv. schakelaar of relaiscontact) worden aangesloten.

Indien er nog een tweede ingang nodig is als extern schakelcontact, dan kunnen zo nodig de aansluiting nr.3 en nr.4 worden omgeprogrammeerd.

An external switch contact (e.g. switch or relay contact) can be connected to the Renovent Sky Plus.

If a second input is required as external switch contact, if necessary connections no. 3 and no. 4 can be reprogrammed.

An den Renovent Sky Plus kann ein externer Schaltkontakt (z.B. Schalter oder Relaiskontakt) angeschlossen werden.

Wenn noch ein zweiter Eingang als externer Schaltkontakt notwendig ist, können erforderlichenfalls der Anschluss Nr. 3 und Nr. 4 umprogrammiert werden.

Un contact de commutation externe peut être branché sur le Renovent Sky Plus (par ex. un commutateur ou un contact relais).



Si deux autres entrées sont nécessaires pour un contact de commutation externe, les connexions n°3 et n°4 peuvent alors être reprogrammées.

È possibile collegare al Renovent Sky Plus un contatto di commutazione esterno (ad es. un interruttore o un contatto di relé).

Qualora sia necessario creare un secondo ingresso per un contatto di commutazione esterno, è possibile riprogrammare i poli n. 3 e n. 4.

Styk zewnętrznego przełącznika (np. przełącznik lub styk przekaźnika) może zostać podłączony do urządzenia Renovent Sky Plus.

Jeśli wymagane jest drugie wejście jako styk zewnętrzny przełącznika, można przeprogramować styki nr 3 i nr 4.

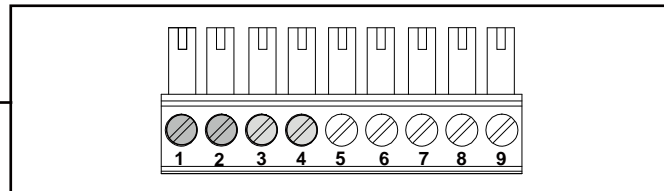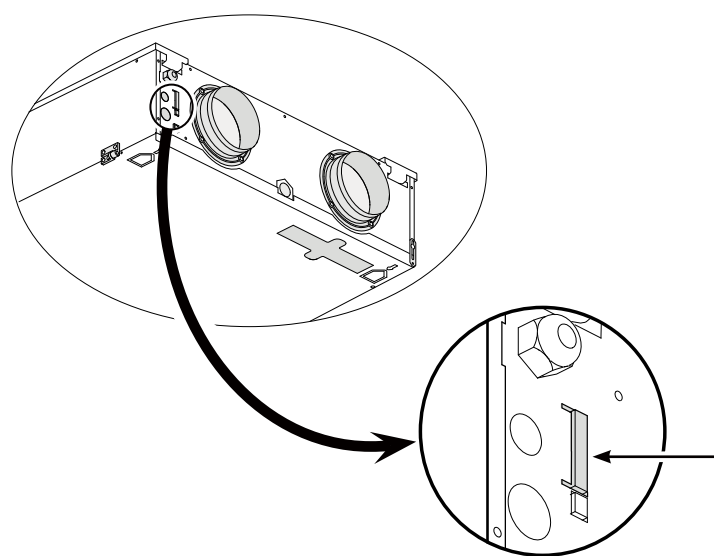

- NL** Parameter 16, 17 & 18 instellen (§12)
GB Setting parameter 16, 17 & 18 (§12)
DE Schrittnummer umstellen 16, 17 & 18 (§12)
FR Réglage du paramètre 16, 17 & 18 (§12)
IT L'impostazione del parametro 16, 17 & 18 (§12)
PL Ustawienie parametru 16, 17 & 18 (§12)



- NL** Aansluiting nr. 1 en nr. 2 standaard externschakelcontact; optioneel zijn aansluiting nr.3 en nr.4 ook te gebruiken als extern schakelcontact.
GB Connections no. 1 and no. 2 standard external switch contact; connections no. 3 and no. 4 can optionally be used as external switch contact as well.
DE Verbindung Nr. 1 und Nr. 2 Standard externer Schaltkontakt, Nr. 3 und Nr. 4 sind optional. Verbindung kann auch als externe Schaltkontakt verwendet werden.
FR Branchements n° 1 et n° 2 pour commutateur externe standard ; en option les branchements n° 3 et n° 4 peuvent aussi être utilisés comme commutateur externe.
IT Collegamento n. 1 e n. 2 standard per contatto di commutazione esterno, il collegamento n.3 e n.4 possono anche venire usati come contatto di commutazione esterno (optional).
PL Połączenia nr 1 i 2 to standardowe styki zewnętrzne przełącznika; opcjonalnie można używać połączeń nr 3 i 4 jako styki zewnętrzne.

**10.8 Aansluiting op 0 - 10 V. ingang/ Connection to 0-10 V input/ Anschluss an 0-10V-Eingang
Branchement à l'entrée 0 - 10 V./ Collegamento all'ingresso 0-10V/ Podłączenie do wejścia 0 - 10 V**

NL Op de Renovent Sky Plus kan een extern voorziening met 0-10 Volt worden aangesloten.

De aansluitingen X15-3 en X15-4 zijn standaard ingesteld als 0 - 10 V. ingang; deze is standaard geactiveerd.

GB The Renovent Sky Plus can be equipped with an external provision with 0-10 volt control.

Connections X15-3 and X15-4 are set as standard as 0 - 10 V input; it is activated as standard.

DE An den Renovent Sky Plus kann eine externe Einrichtung mit 0-10 Volt-Steuerung angeschlossen werden.

Die Anschlüsse X15-3 und X15-4 sind standardmäßig als 0-10V-Eingang eingestellt. Dieser ist standardmäßig aktiviert.

FR Un équipement externe avec une commande 0-10 Volt



Les connexions X15-3 et X15-4 sont réglées standard comme des entrées 0 - 10 V. ; elles sont activées standard.

IT È possibile collegare al Renovent Sky Plus un dispositivo esterno con comando 0-10 Volt

I poli X15-3 e X15-4 sono impostati standard come ingresso 0-10V che è attivo nella configurazione standard.

PL Urządzenie Renovent Sky Plus może zostać wyposażone w element zewnętrzny w zakresie sterowania 0 - 10V

Złącza X15-3 i X15-4 są standardowo ustawione jako wejście 0 - 10 V, które jest standardowo aktywowane.

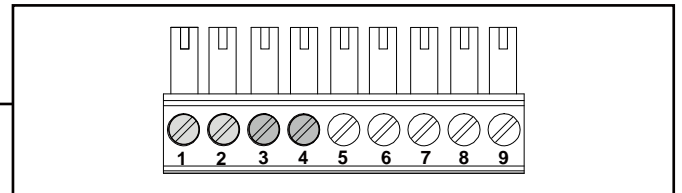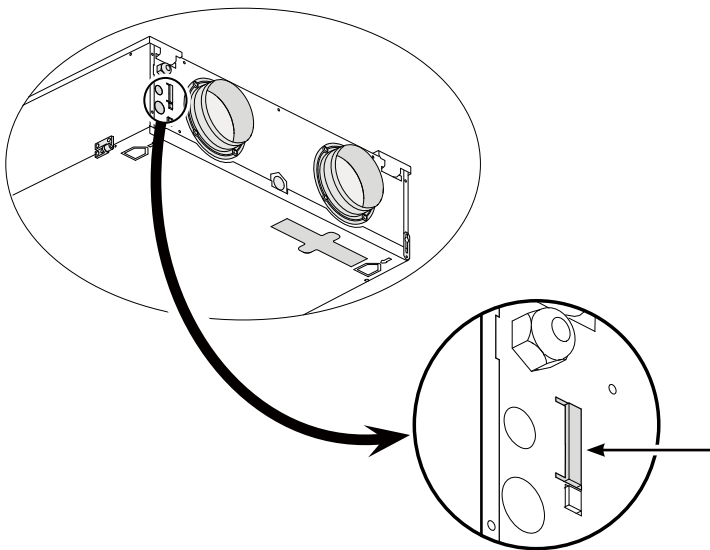

NL Aansluiting nr. 3 en nr. 4 standaard 0-10 volt ingang; optioneel zijn aansluiting nr.1 en nr.2 ook te gebruiken als 0-10 volt ingang.

GB Connections no. 3 and no. 4 standard 0-10 volt input; connections no. 1 and no. 2 can optionally be used as 0-10 volt input as well.

DE Klemme Nr. 3 und Nr. 4 Standard 0-10 Volt-Eingang, Nr. 1 und Nr. 2 sind optional Anschluss kann auch als 0-10 Volt-Eingang verwendet werden.

FR Branchements n° 3 et n° 4 pour entrée 0-10 volt ; en option les branchements n° 1 et n° 2 peuvent aussi être utilisés comme entrée 0-10 volt.

IT Collegamento n. 3 e n. 4 ingresso standard 0-10 volt; uso opzionale del collegamento n.1 e n.2 come ingresso 0-10 volt.

PL Połączenia nr 3 i 4 są standardowymi wejściami 0-10 woltowymi; opcjonalnie można używać połączeń nr 1 i 2 jako wejścia 0-10 woltowe.



NL Parameter 19, 20 & 21 instellen (§12)
GB Setting parameter 19, 20 & 21 (§12)
DE Schrittnummer 19, 20 & 21 umstellen (§12)
FR Réglage du paramètre 19, 20 & 21 (§12)
IT L'impostazione del parametro 19, 20 & 21 (§12)
PL Ustawienie parametru 19, 20 & 21 (§12)